

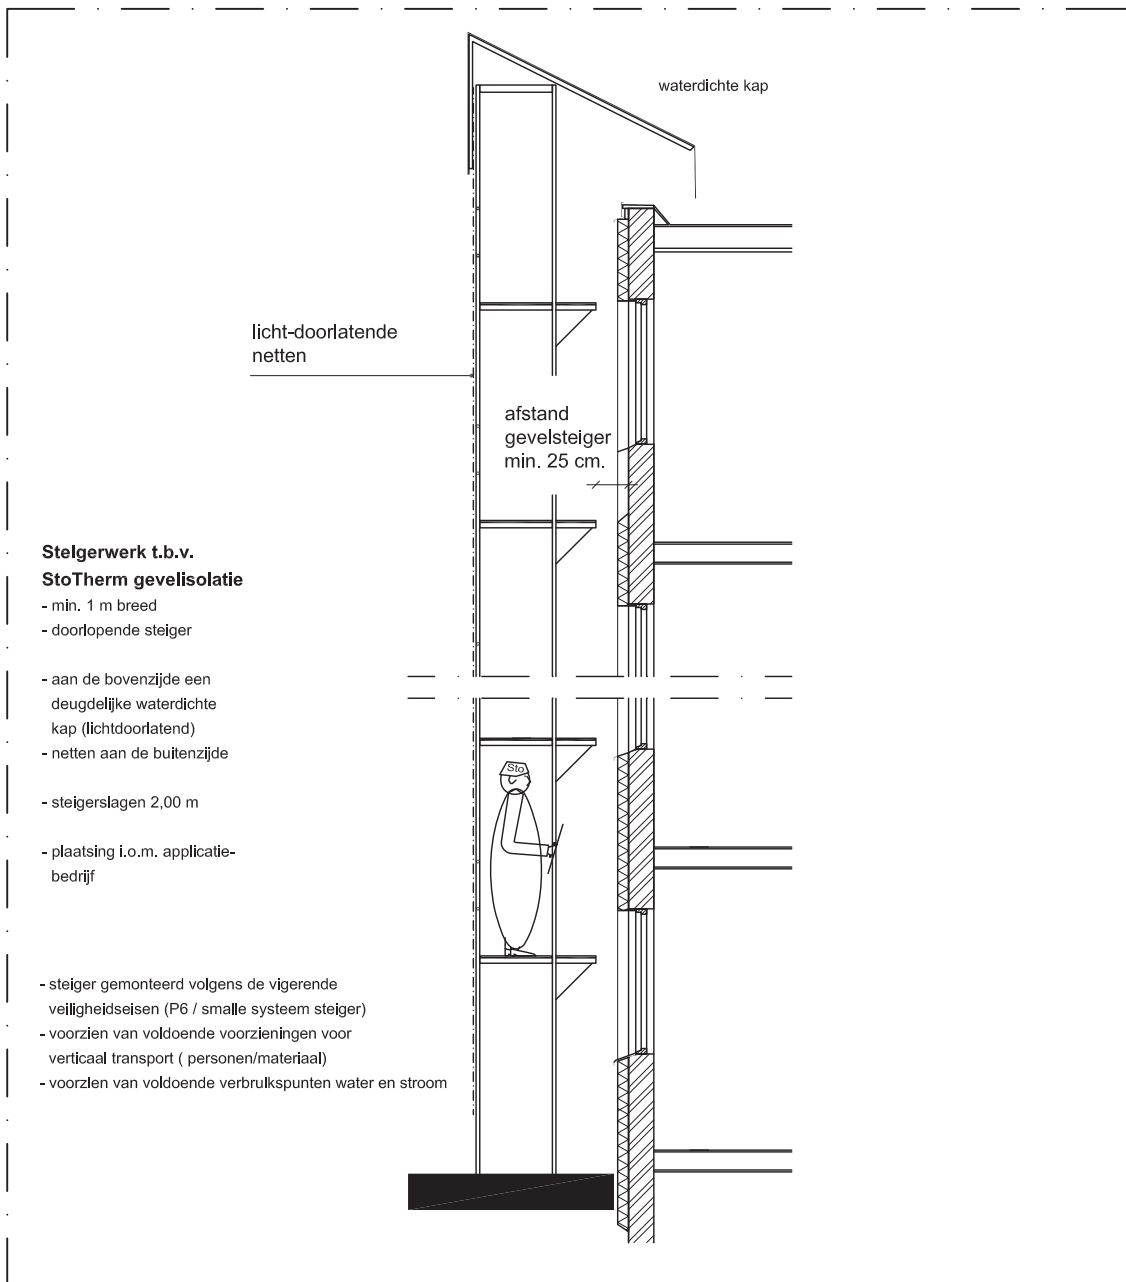


Voorblad



	StoTherm systeem	Detail : 1.01
	Steigerwerk	Datum : 30-07-2012
	-Doorsnede-	Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

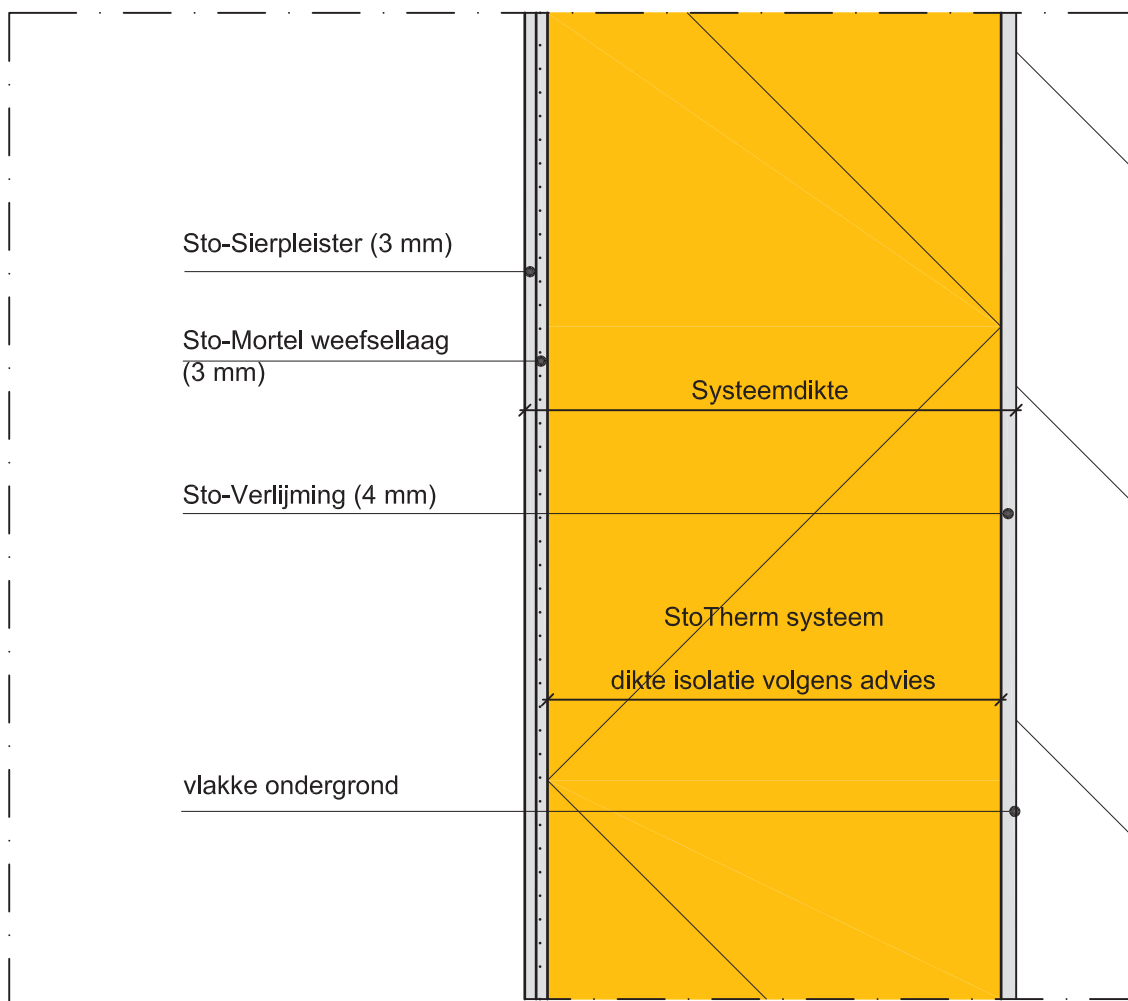


Principe Opbouw

aanbrengen isolatieplaten in (halfsteens) verband,
zonder naden en verspringend op de hoeken.

Systeemdikte = dikte isolatieplaat + ca. 10 mm


	StoTherm systeem	Detail : 1.02
	Opbouw	Datum : 30-07-2012
	-steenachtige ondergrond-	Schaal : n.v.t.
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

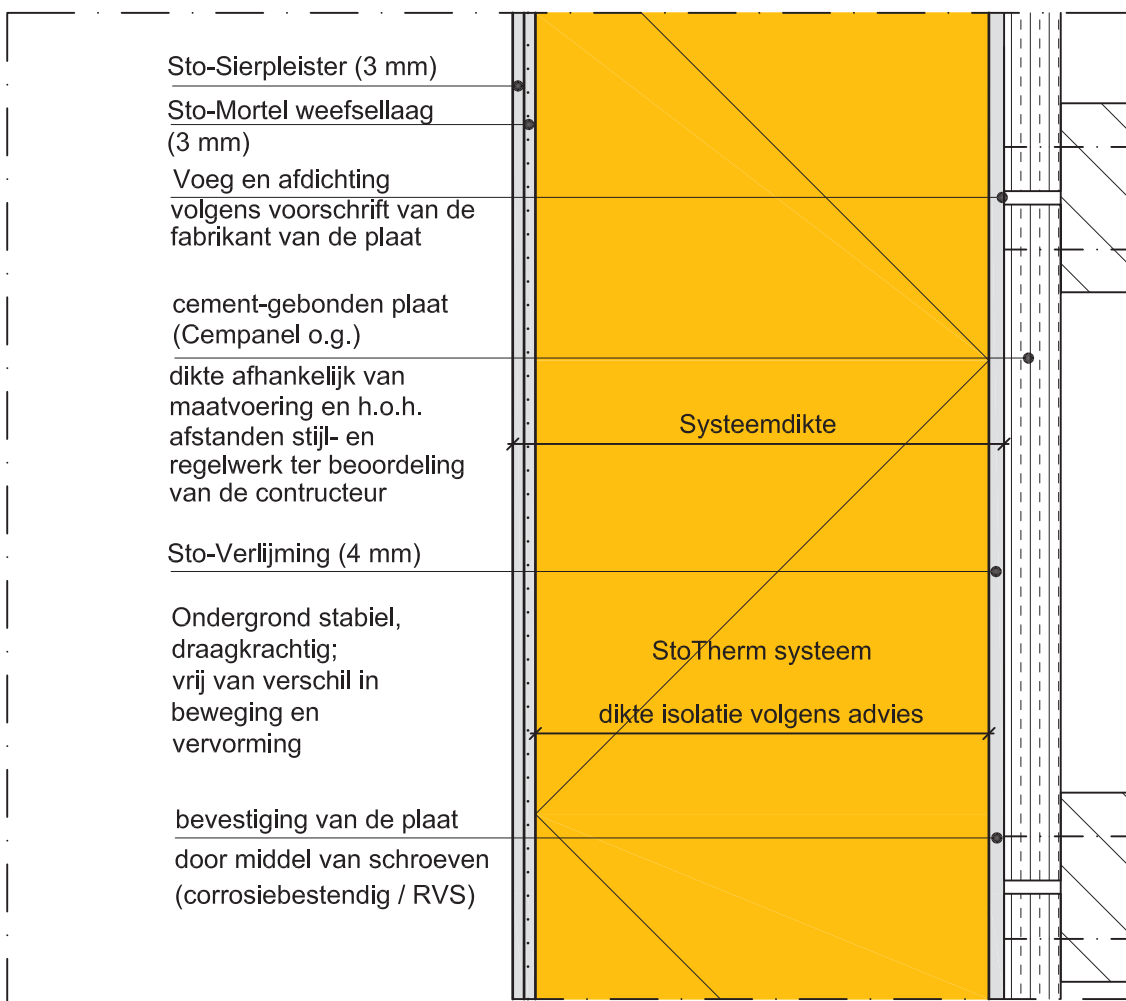

Principe Opbouw

aanbrengen isolatieplaten in (halfsteens) verband,
zonder naden en verspringend op de hoeken.



Systeemdikte = dikte isolatieplaat + ca. 10 mm

	StoTherm systeem	Detail : 1.03
	Opbouw -houtskeletbouw ondergrond-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.



Kammbett-methode

hechtmortel opbrengen met
10x12 RVS kamspaen

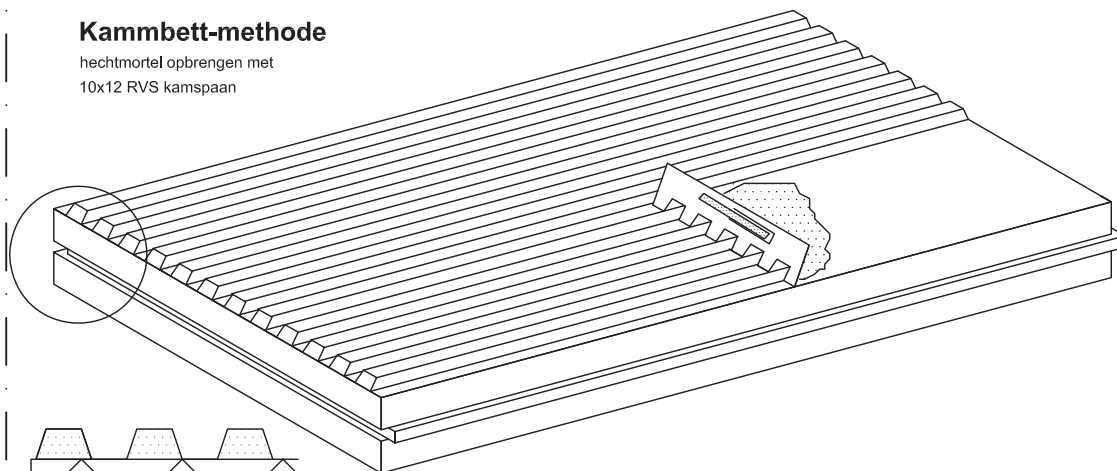


Moppen-methode

randen volledig verflijmen
moppen evenredig verdeeld

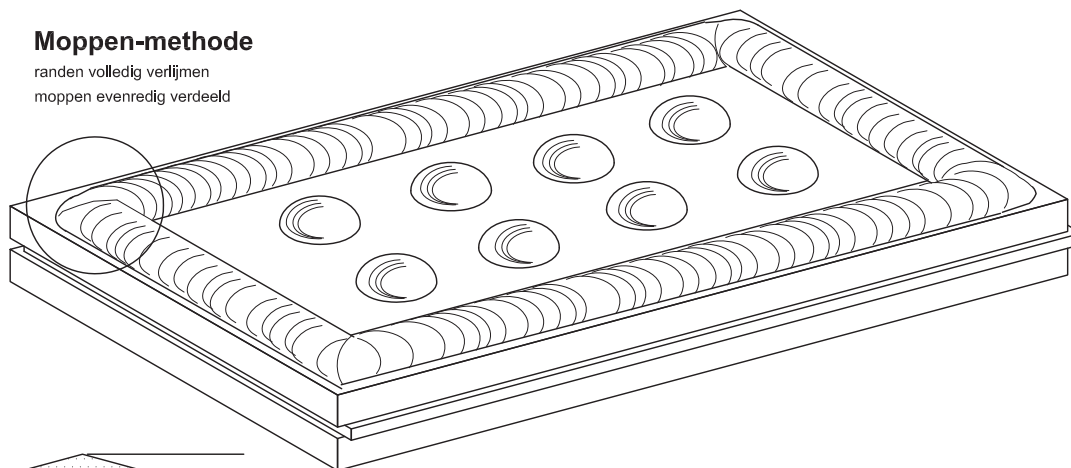


Aanbrengen Sto-Isolatieplaten

- hechtvlak dient minimaal 60 % te bedragen;
- randen volledig verflijmd;
- stempel aan de buitenzijde
- Kammbett-methode of Moppen-methode

	StoTherm systeem	Detail : 1.04
	Mortel - Lijmmethodes -3D-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

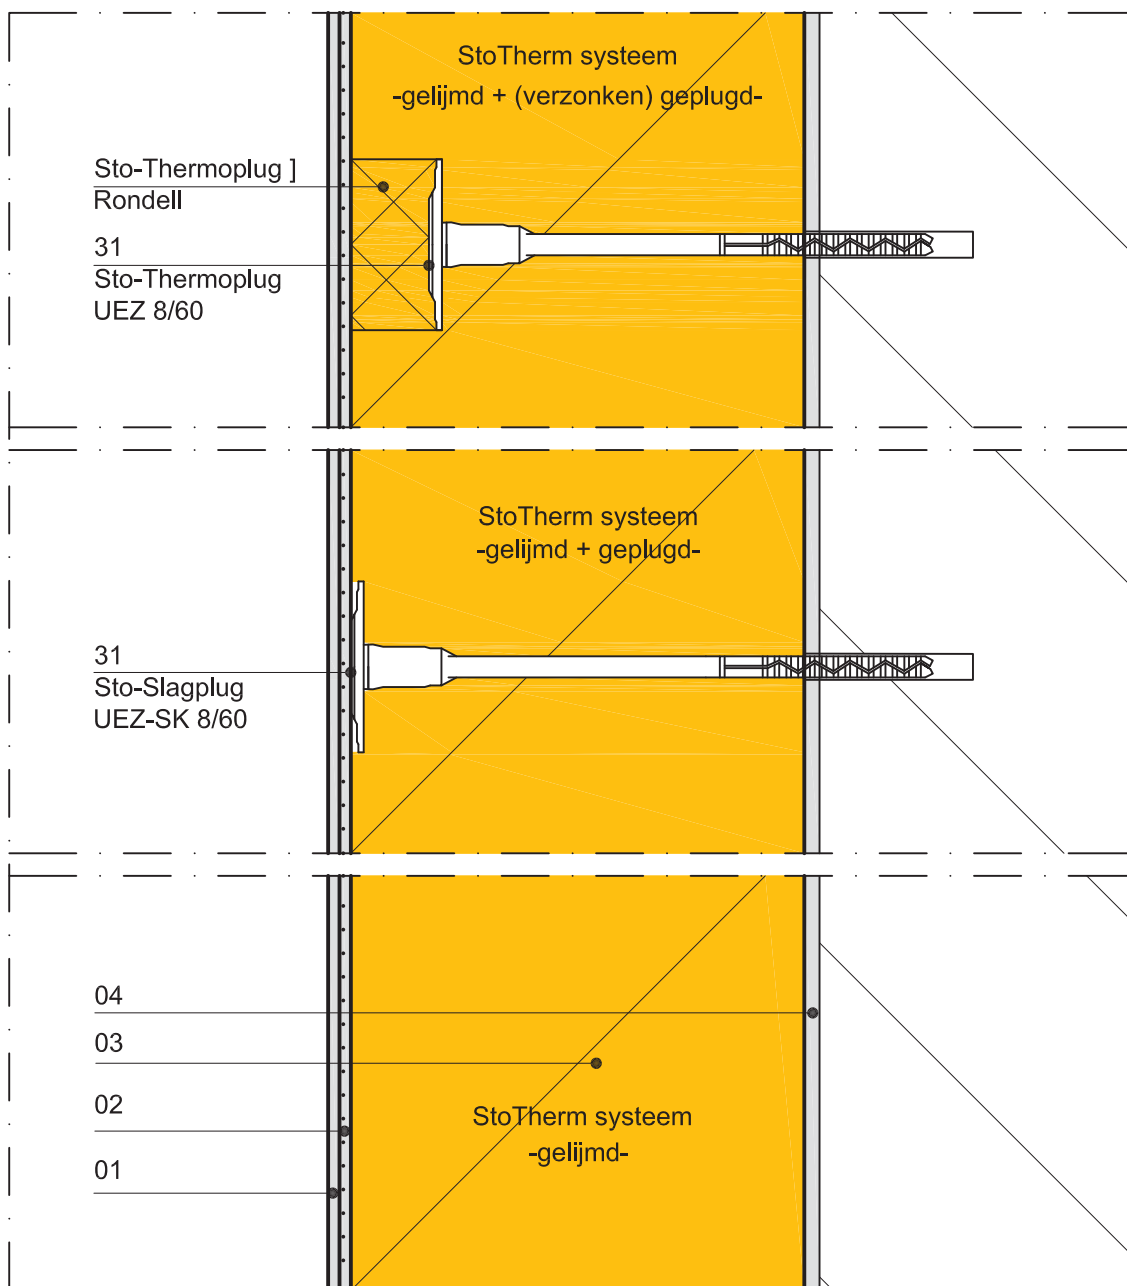


Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming


31 : Sto Isolatieplaat pluggen


	StoTherm systeem	Detail : 1.05
	Bevestigingsmethodes -Doorsnede-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

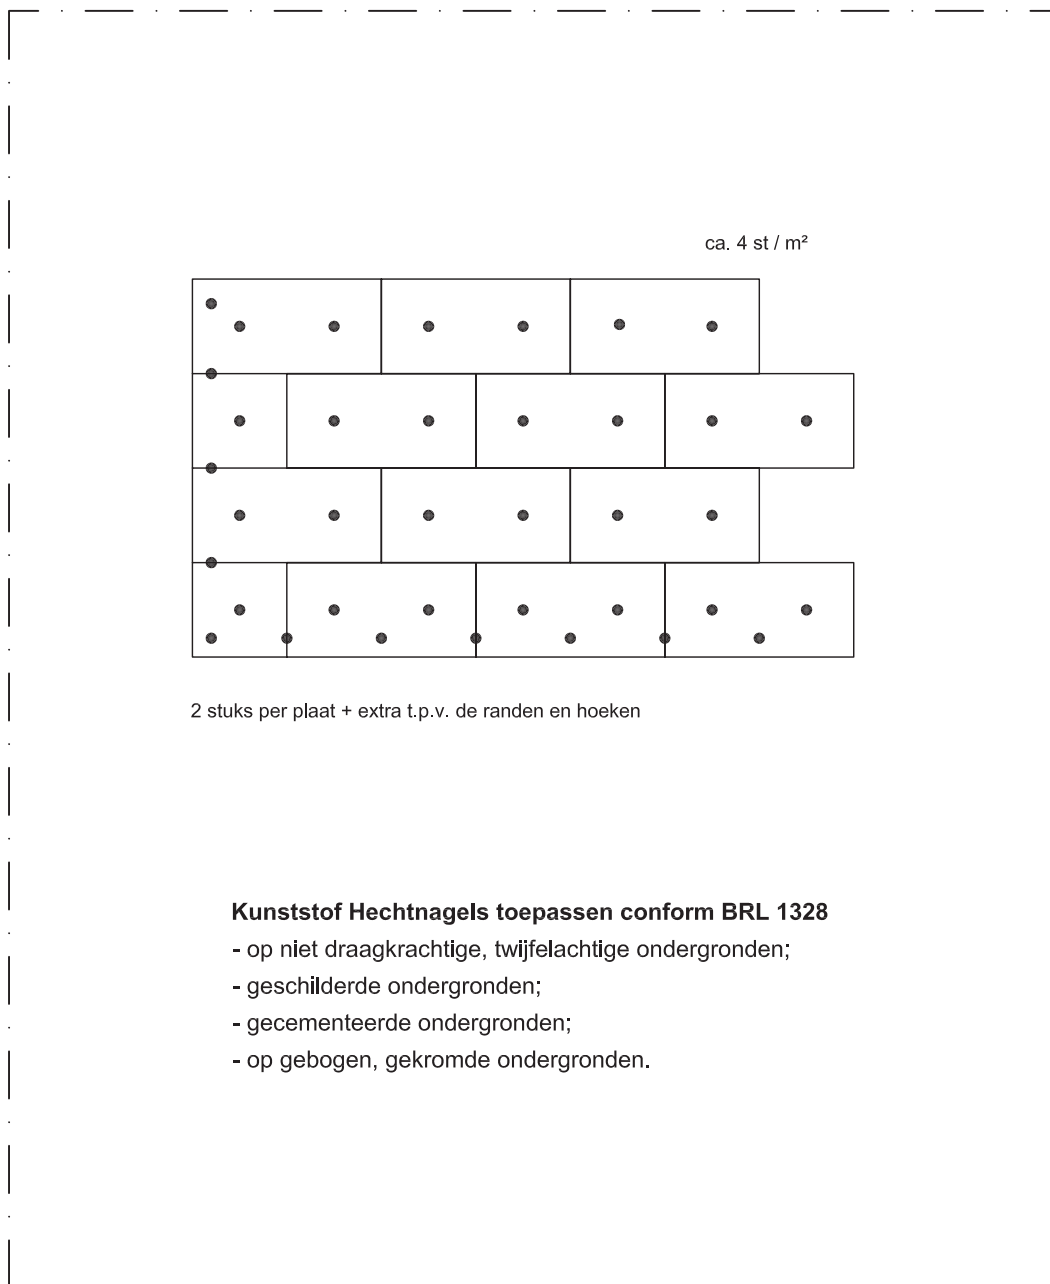

	StoTherm systeem	Detail : 1.06
	Plugschema	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

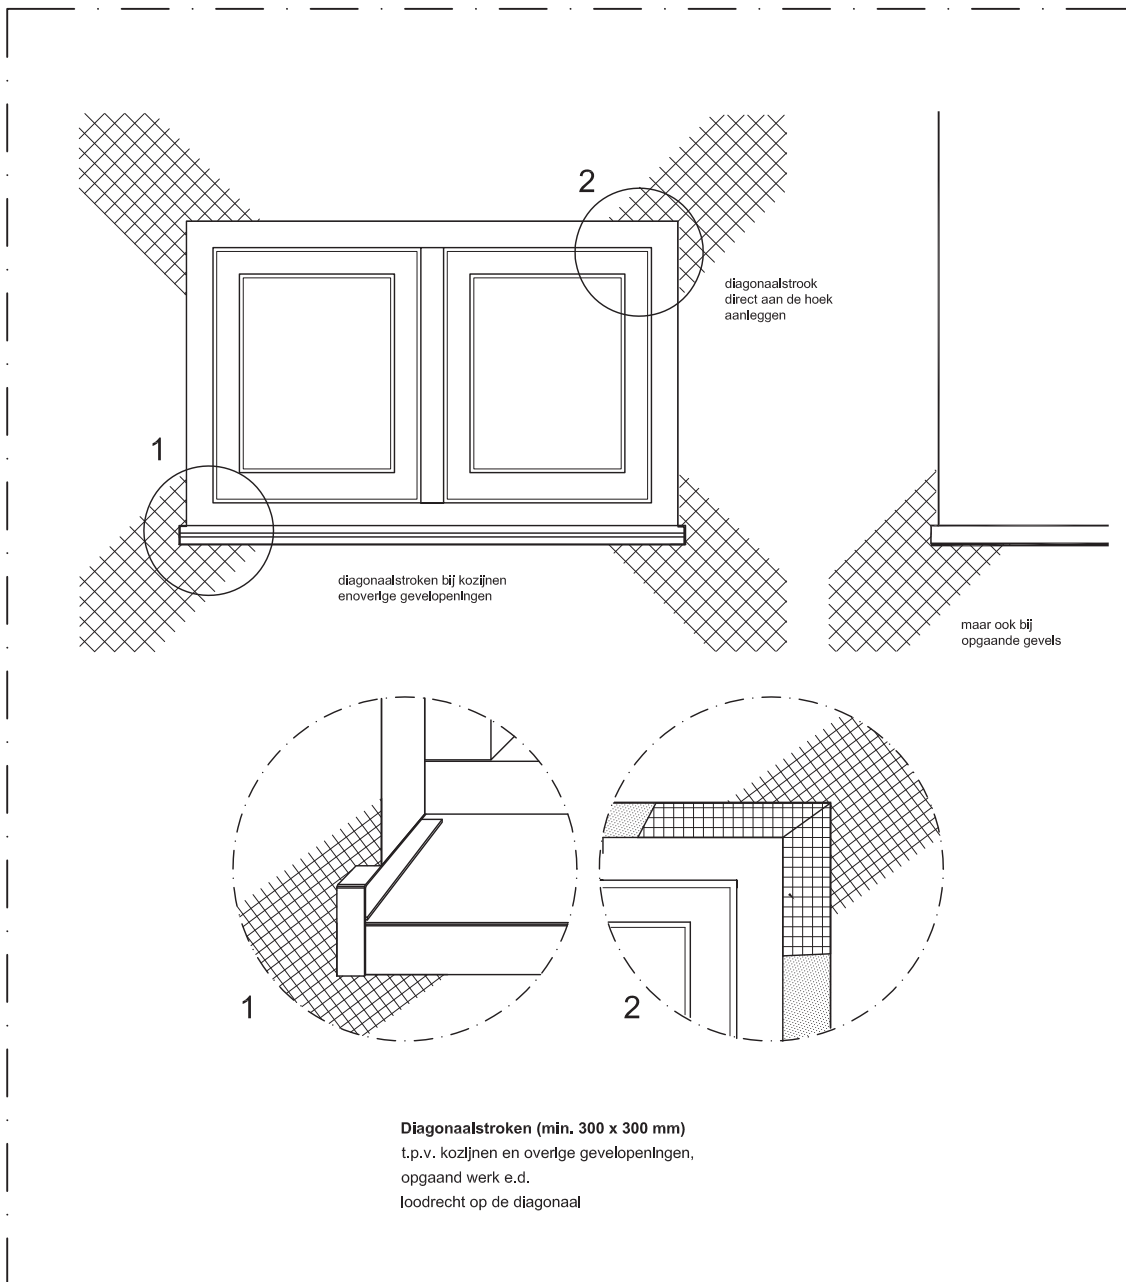


	StoTherm systeem	Detail : 1.07
	Diagonaalstroken kozijnen / opgaand werk	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

Sto-Aluminium Sokkelprofiel


22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 132, 142, 152, 162 mm
 Artikelnr. : 07845-003 t/m 07845-015

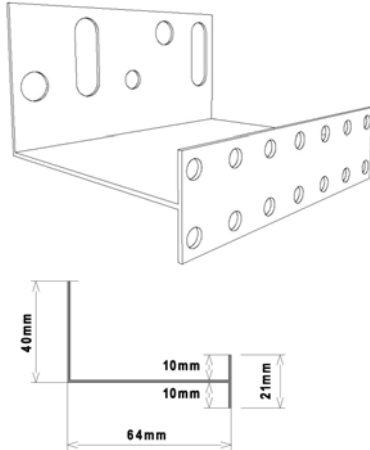**Sto-Aluminium Sokkelprofiel Hoekstuk**


52, 62, 82, 102, 122, 142, 162 mm
 Artikelnr. : 01977-002, 01978-002, 01937-001, 01837-001,
 01838-001, 07845-016, 01837-007

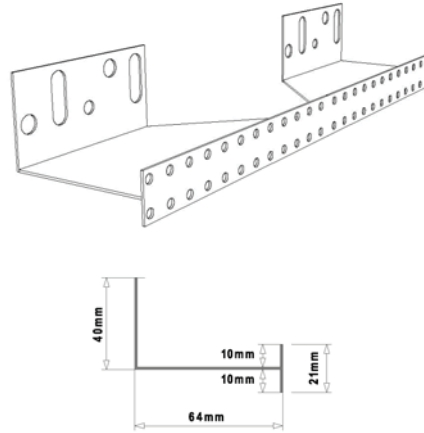**Sto-Sokkelprofielverbinder**

30 mm en 115 mm
 Artikelnr. : 01077-017, 01077-022

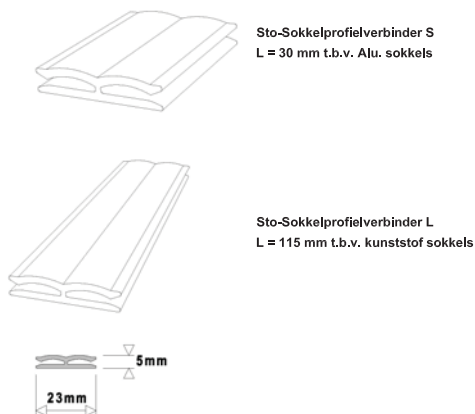**Sto-Sokkelprofiel voor rondingen**

83, 103, 123 mm
 Artikelnr. : 02148-010, 02148-011, 02148-009

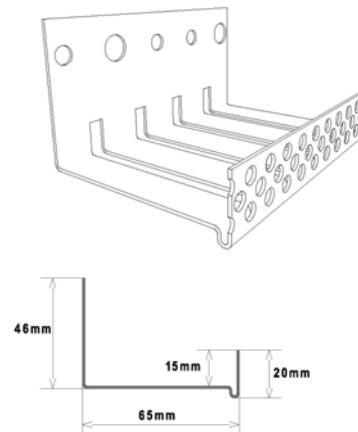


www.sto.nl 	StoTherm systeem	Detail : 1.08
	Profielen (Sokkelprofielen)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

Sto-Sokkelprofiel PH


3, 6, 10 mm

Artikelnr. : 01827-003, 01827-001, 01827-005

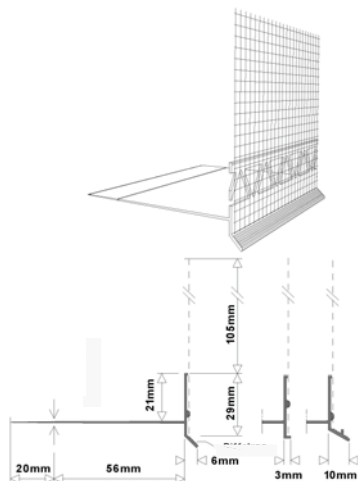**Sto-Sokkelprofiel PH-A**


3, 6 mm

Artikelnr. : 01827-004, 01827-002

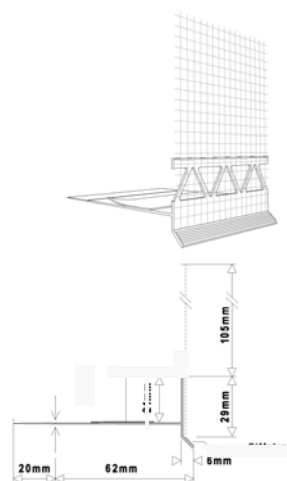**Sto-Sokkelprofiel PH-K**


50, 100, 160 mm

Artikelnr. : 07962-005, 07962-006, 07962-007

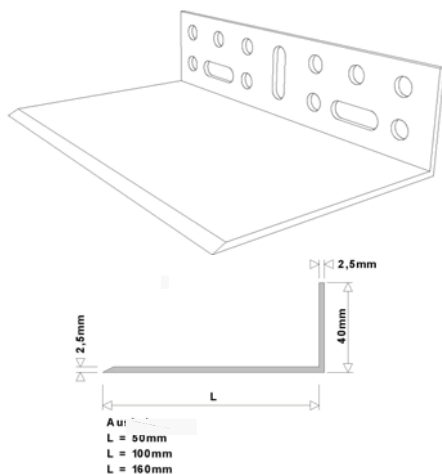**Sto-Sokkelprofiel PH-P**

55 mm

Artikelnr. : 07962-002

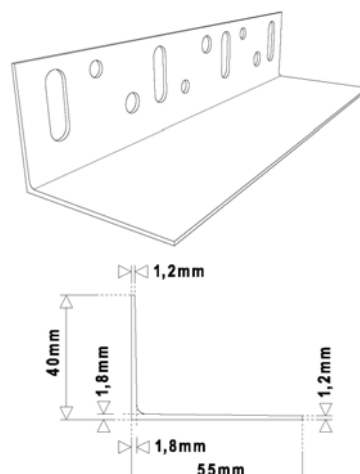

www.sto.nl



StoTherm systeem

Detail : 1.09

Profielen
(Sokkelprofielen)

Datum : 30-07-2012


Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

Sto-Aanhangprofiel Perfect


3, 6 mm

Artikelnr. : 08904-005, 08904-006

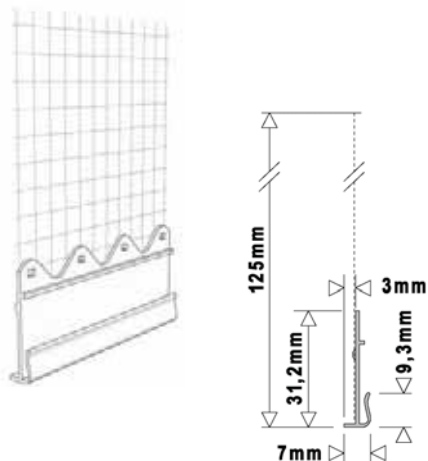**Sto-Aanhangprofiel Novo**

6, 20, 15 mm


Artikelnr. : 02163-005, 02163-006, 02163-007

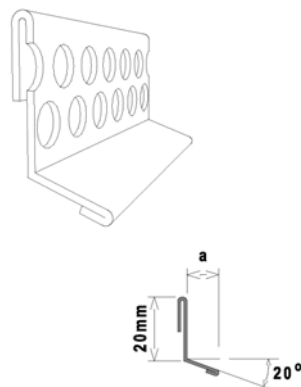


a: 6 mm (Art.-Nr. 02163-005)
 10 mm (Art.-Nr. 02163-006)
 15 mm (Art.-Nr. 02163-007)

Sto-Overgangsprofiel

Artikelnr. : 04909-010

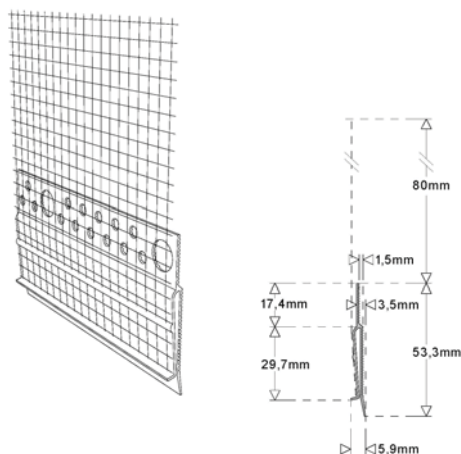**Sto-Randprofiel G (StoVentec Fassade)**

Artikelnr. : 07035-007

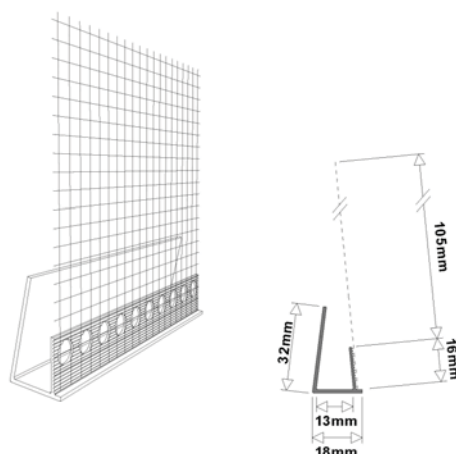

www.sto.nl



StoTherm systeem

Detail : 1.10

 Profielen
 (Aanhangprofielen)


Datum : 30-07-2012

Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.


Sto-Anputzleiste Supra

Artikelnr. : 07902-001

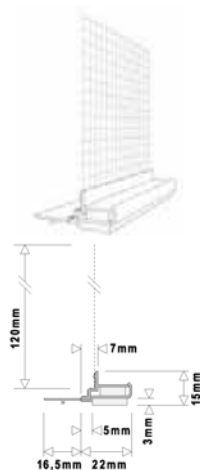


Sto-Anputzleiste Perfect

Artikelnr. : 01804-001

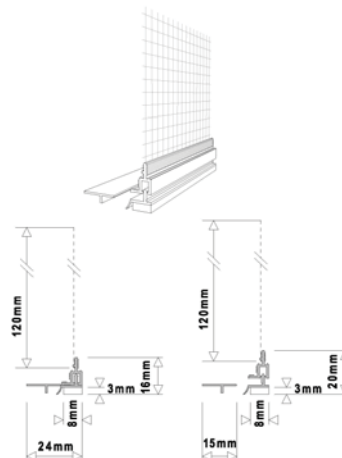


Sto-Anputzleiste Milano

Artikelnr. : 08143-001

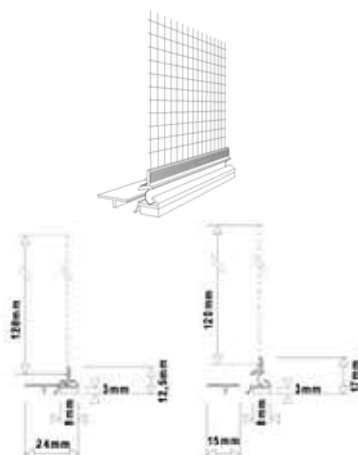

Sto-Anputzleiste Standard

Artikelnr. : 01032-005


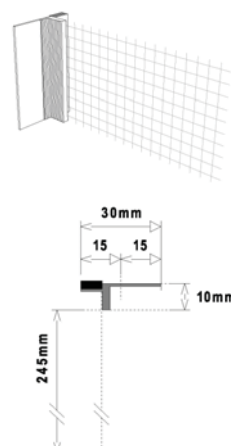


www.sto.nl 	StoTherm systeem	Detail : 1.11
	Profielen (Anputzleiste)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.



Sto-Druipneusprofiel

Artikelnr. : 01892-006



Sto-Druipneusprofiel Vario



Artikelnr. : 07963-001

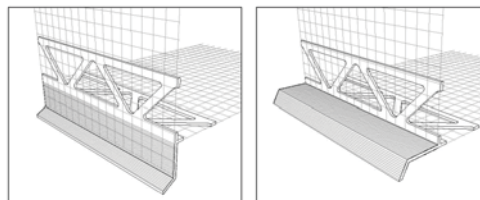

Sto-Stucstop profiel

3, 6, 10, 15 mm


Artikelnr. : 02083-013, 02083-014, 02083-015, 02083-016

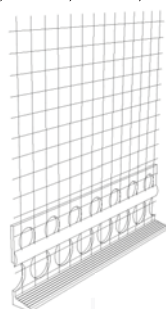

Sto-Hoekprofiel Y

10 mm

Artikelnr. : 08147-001



www.sto.nl



StoTherm systeem

Detail : 1.12

Profielen
(hoek- en stucstopprofielen)



Datum : 30-07-2012

Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.


Sto-Dilatatieprofiel Type E

Artikelnr. : 01897-005

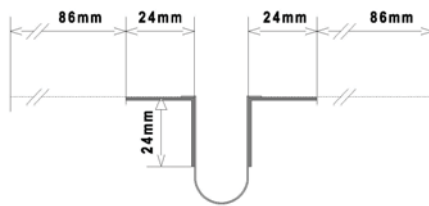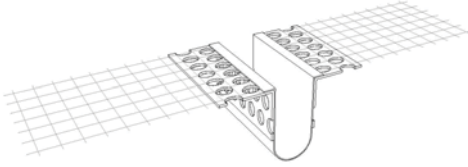

Sto-Dilatatieprofiel Type V

Artikelnr. : 01897-006



www.sto.nl



StoTherm systeem


Detail : 1.13

Profielen
(dilatatieprofielen)

Datum : 30-07-2012


Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

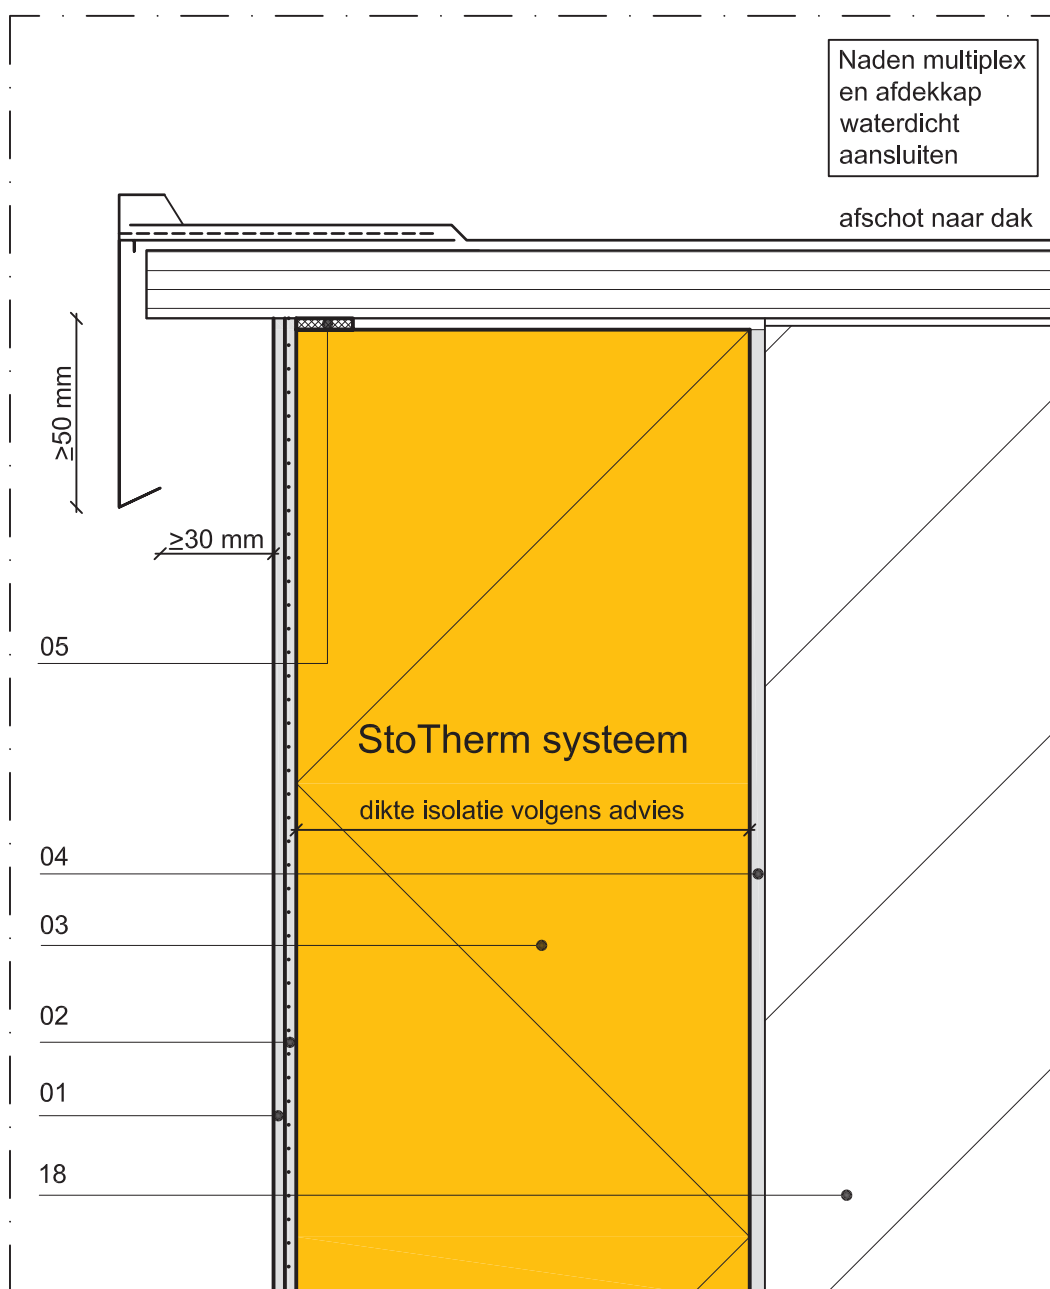


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.01
	Aansluiting tegen dakrand (daktrim)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

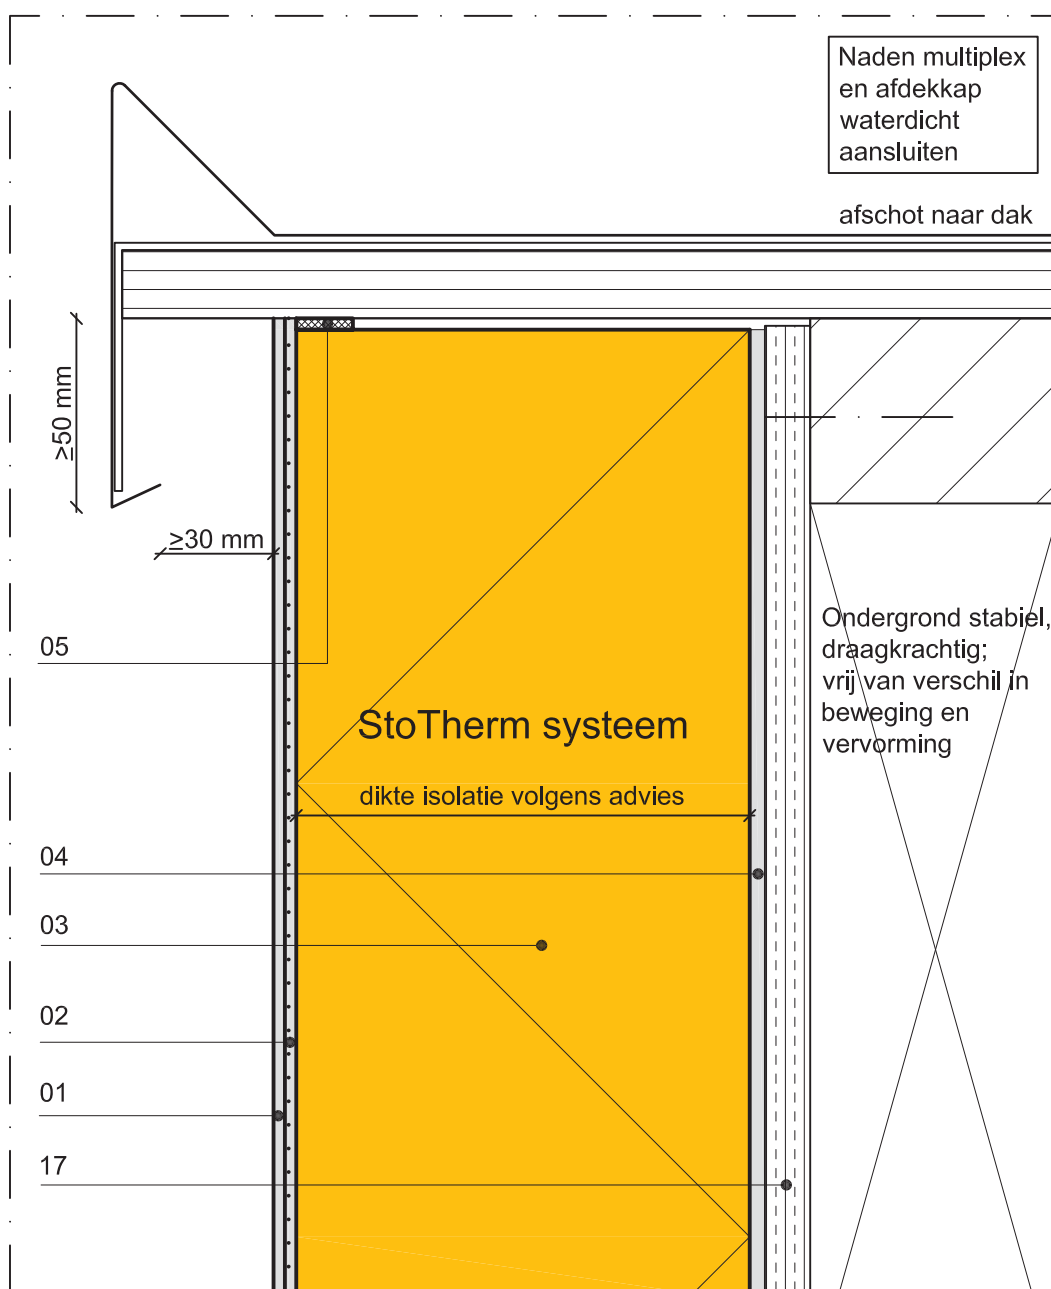


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 17 : Cement gebonden plaat (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.02
	Aansluiting tegen dakrand (muurafdekprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

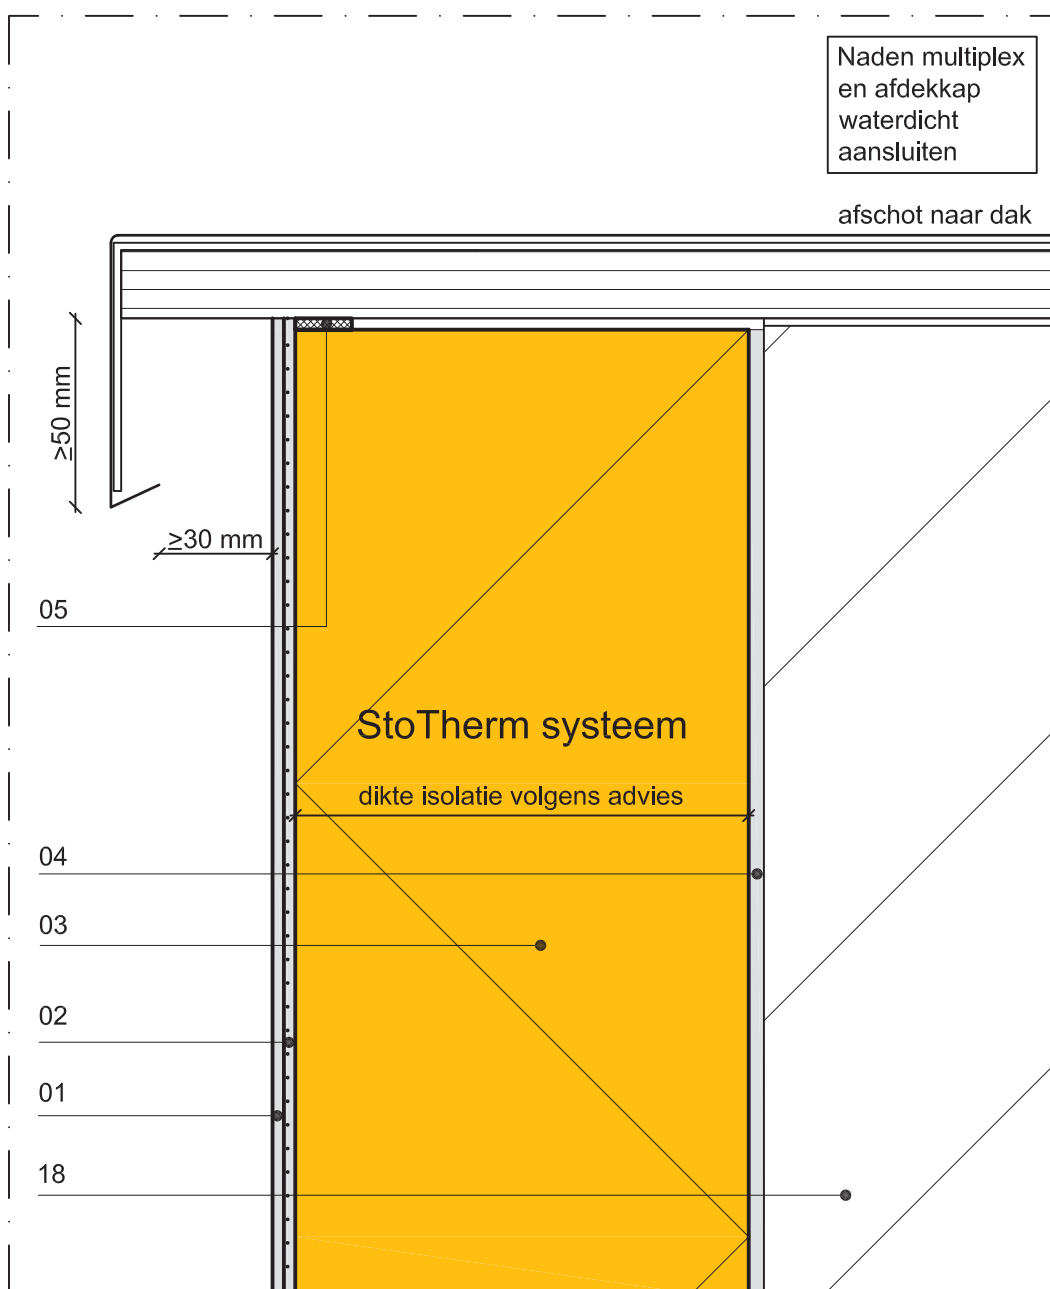


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.03
	Aansluiting tegen dakrand (muurafdekprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

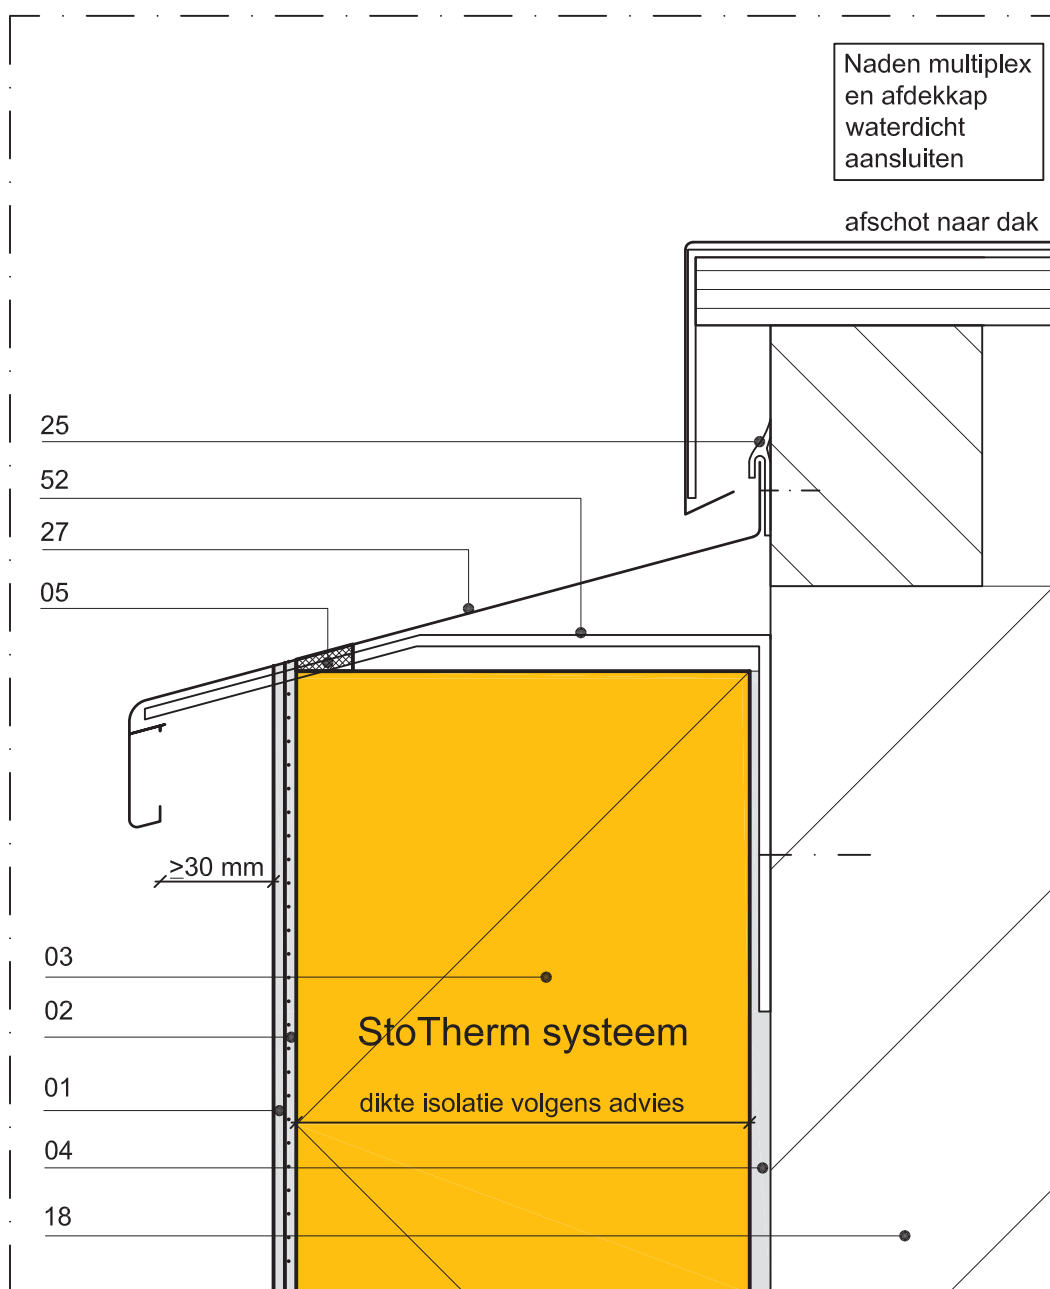


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.04
	Aansluiting tegen dakrand (bestaand muurafdekprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

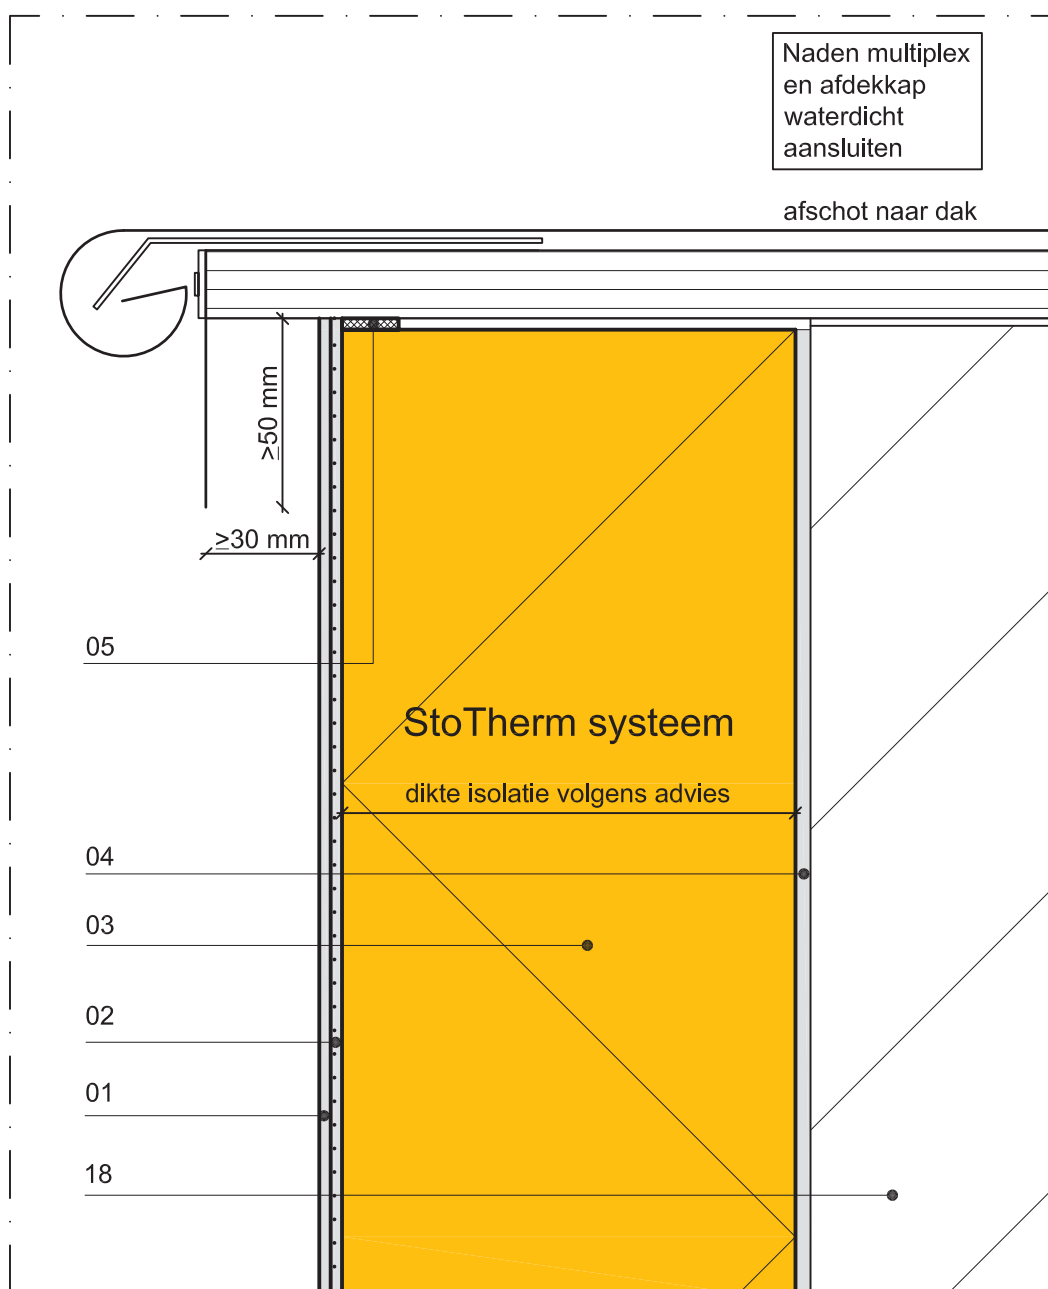


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.05
	Aansluiting tegen dakrand (zinken kraal)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

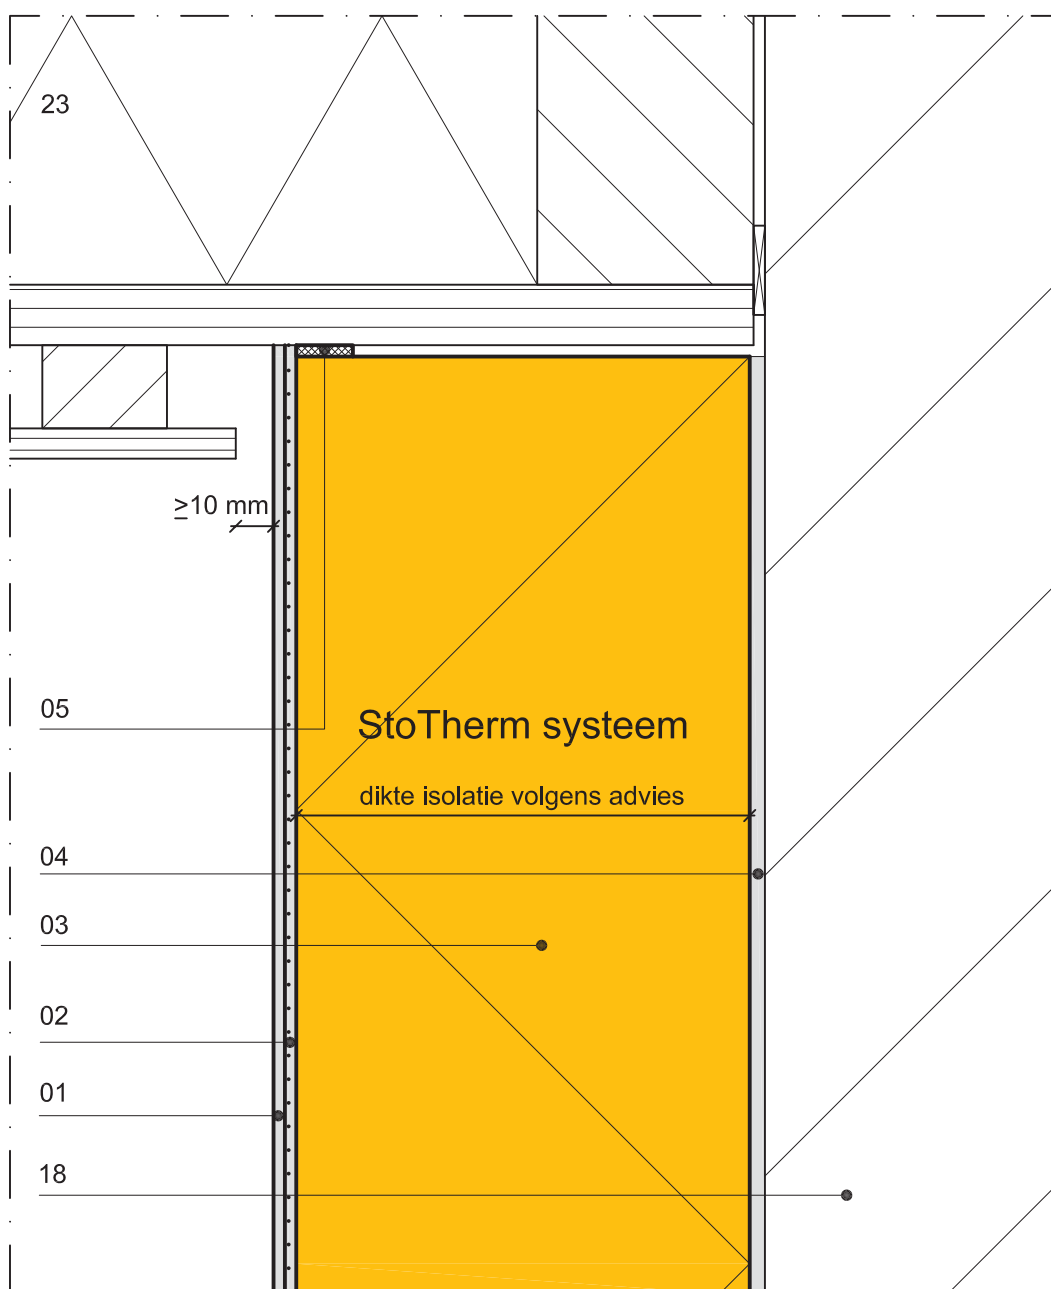


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.06
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. plafond)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

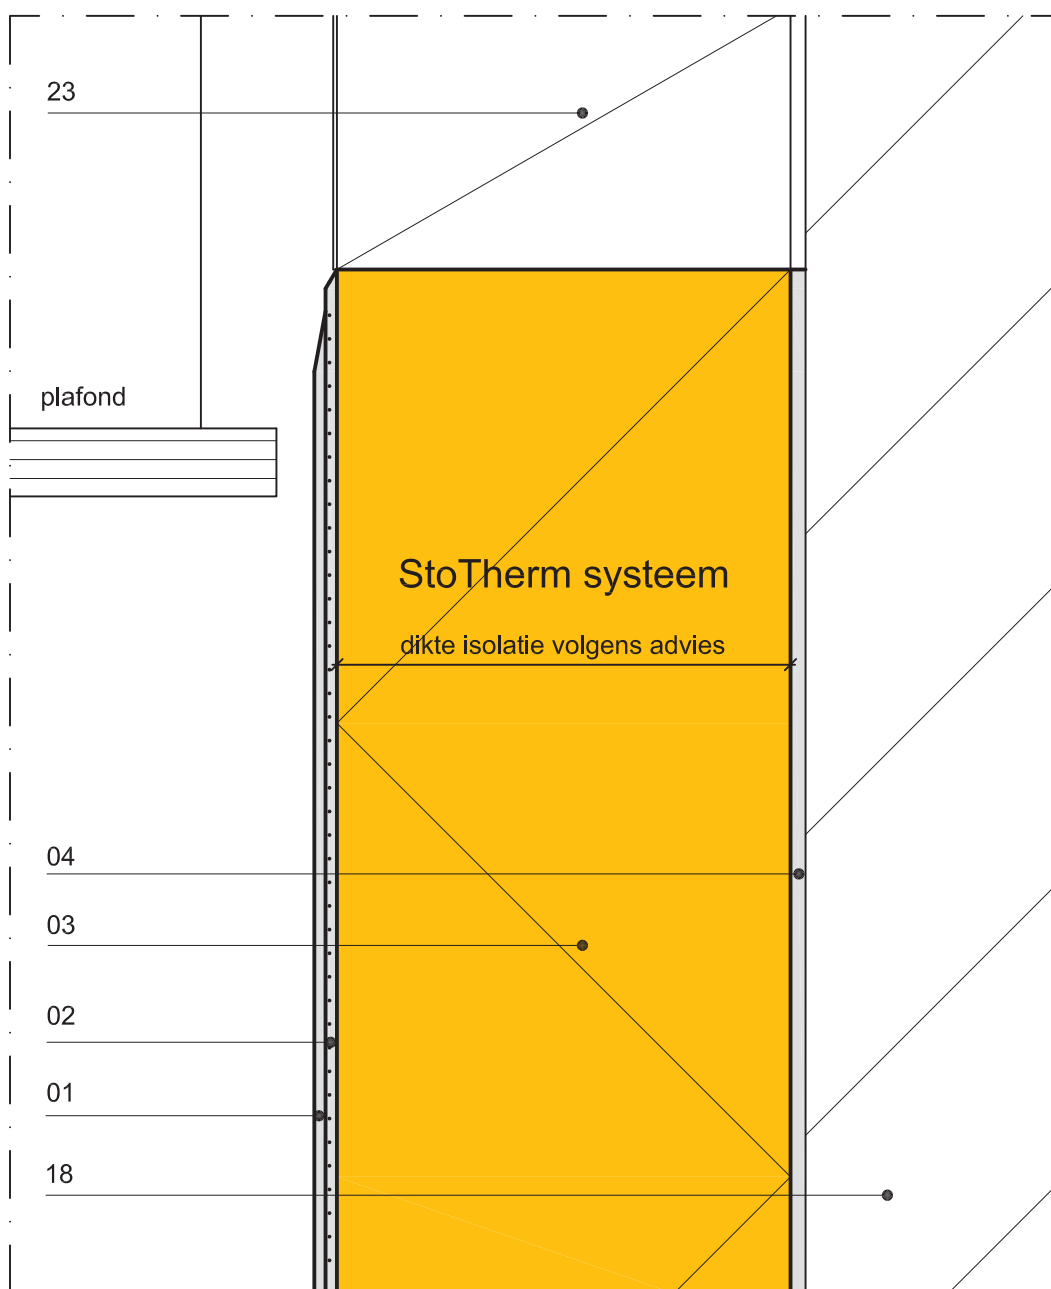


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 23 : Isolatie (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.07
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. plafond)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

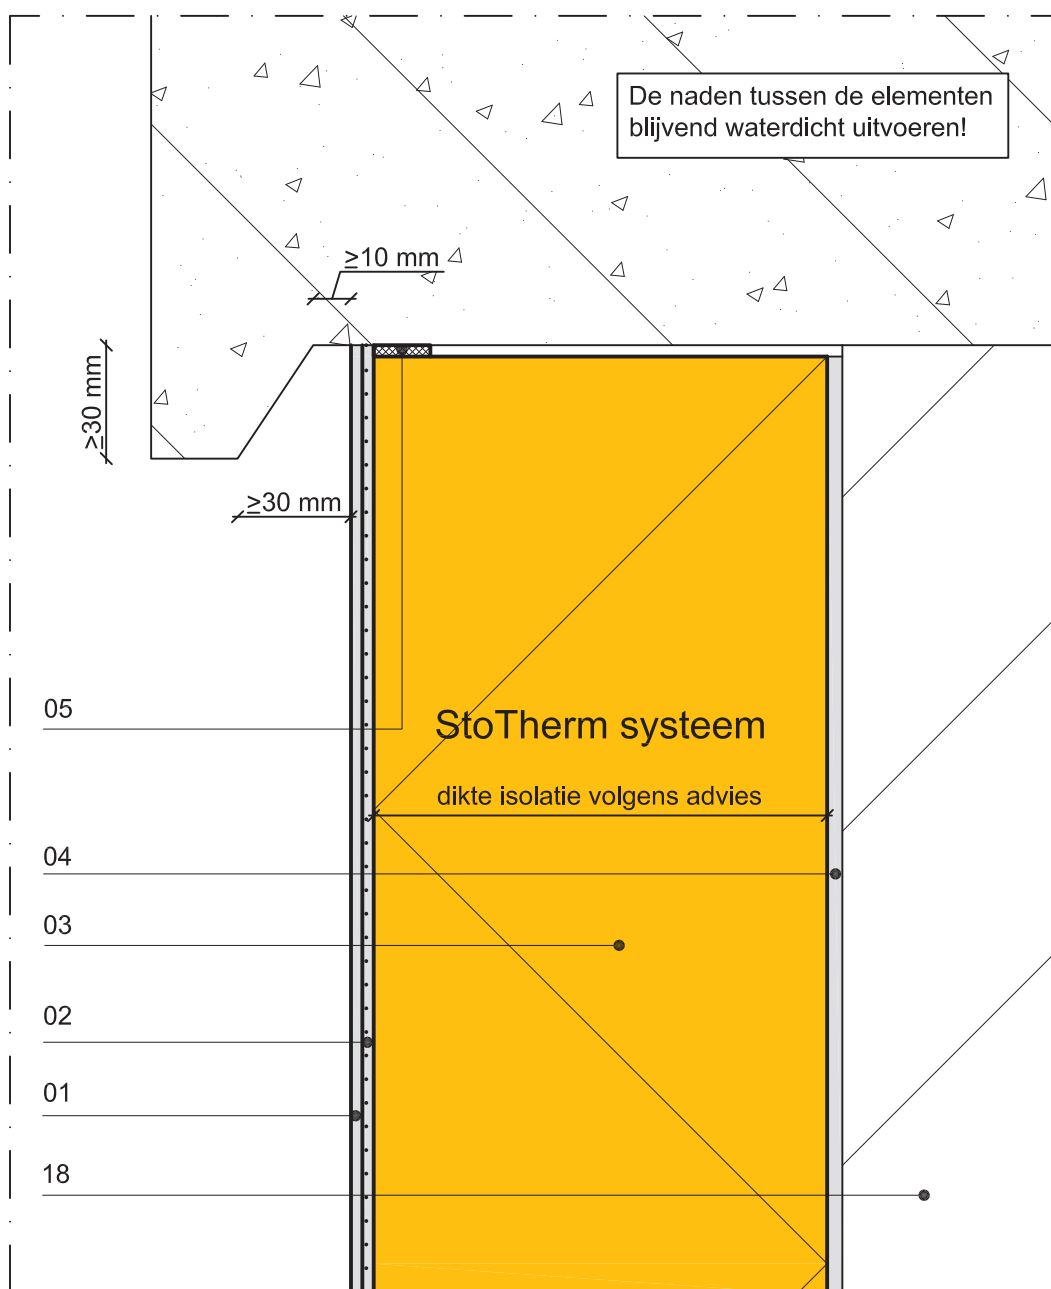


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.08
	Aansluiting tegen dakrand (betonnen afdekker)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

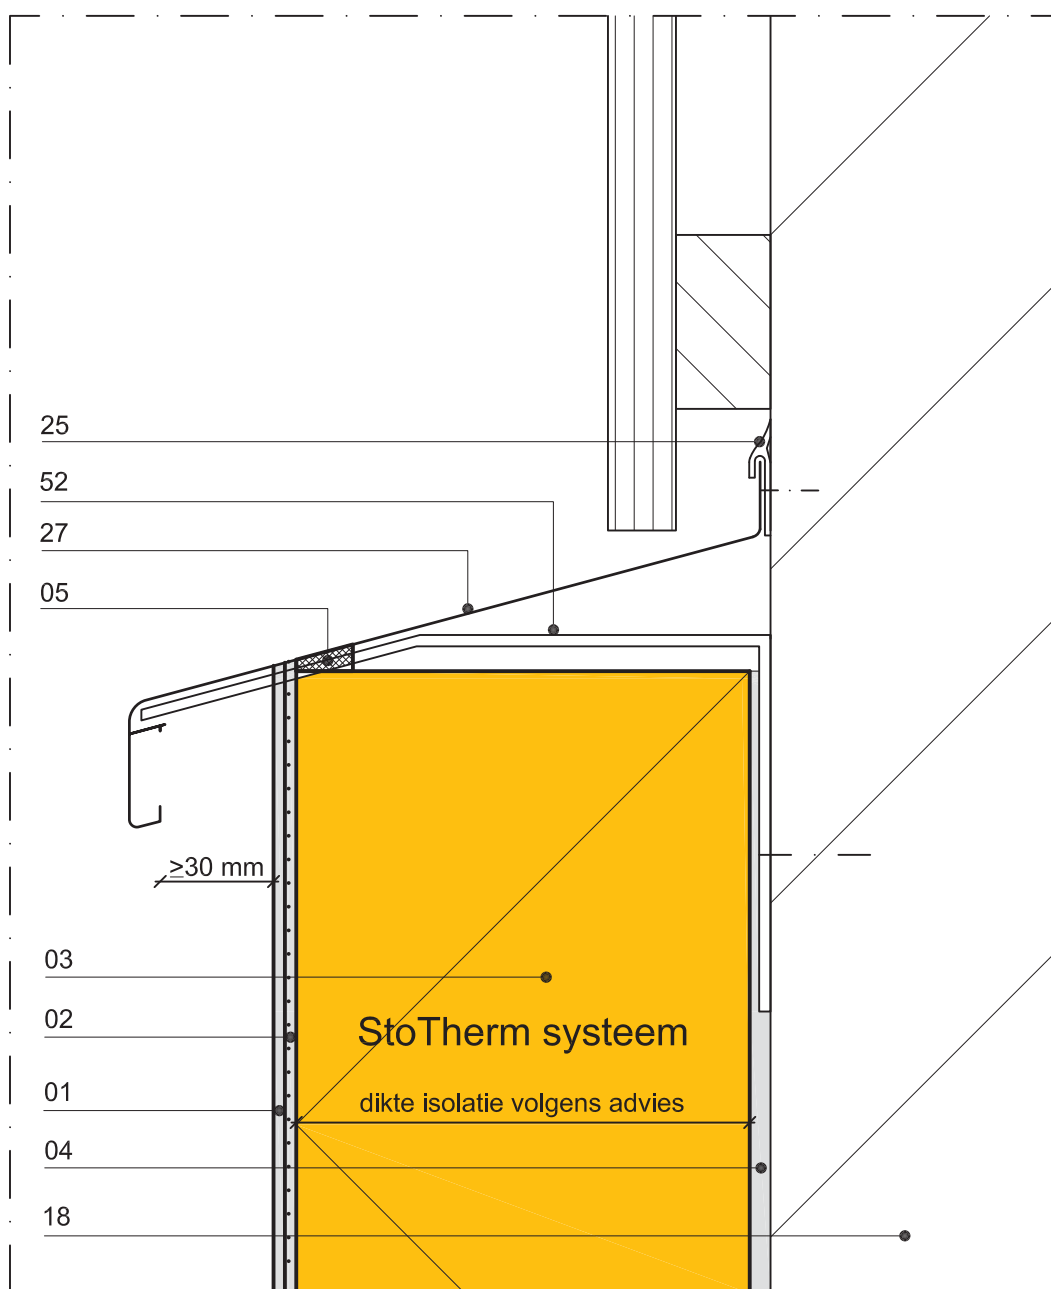


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 2.09
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. geveldelen)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

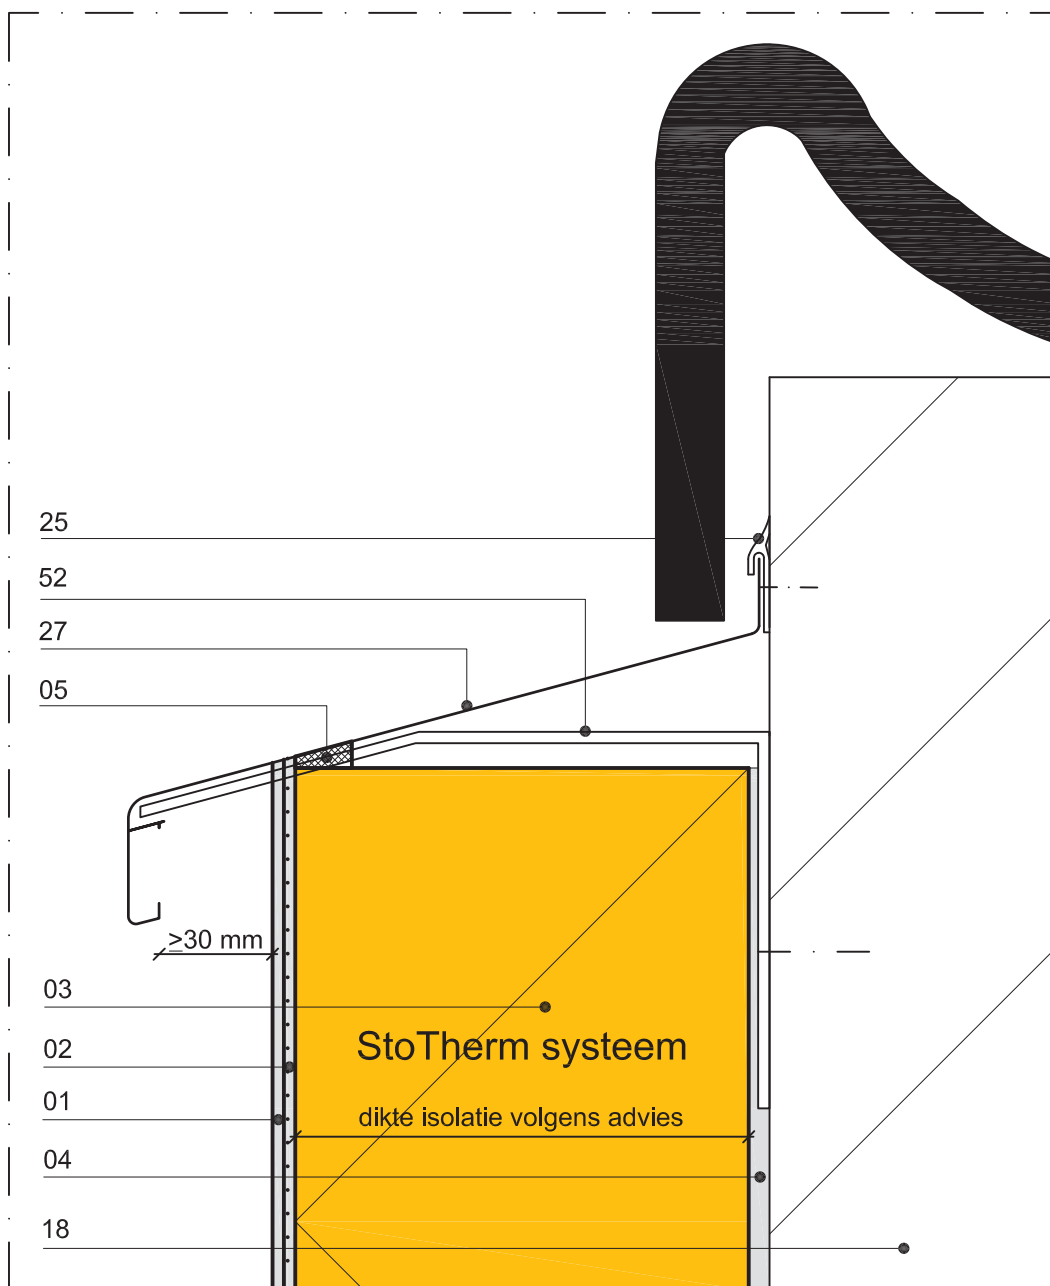


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 2.10
	Aansluiting tegen dakrand (bestaande dakpannen)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

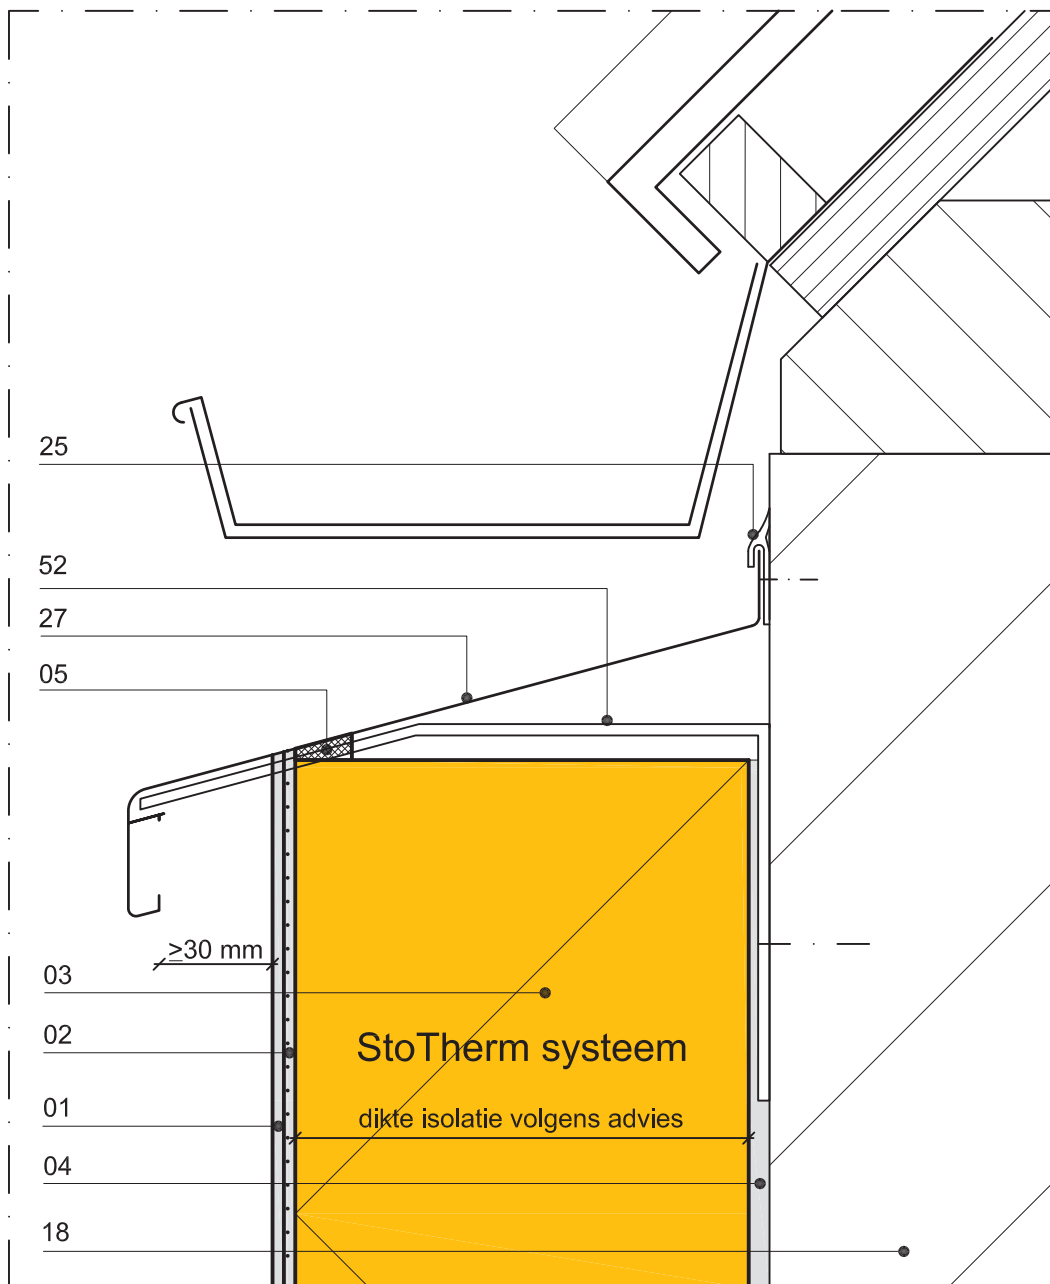


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 2.11
	Aansluiting tegen dakrand (bestaande dakgoot)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

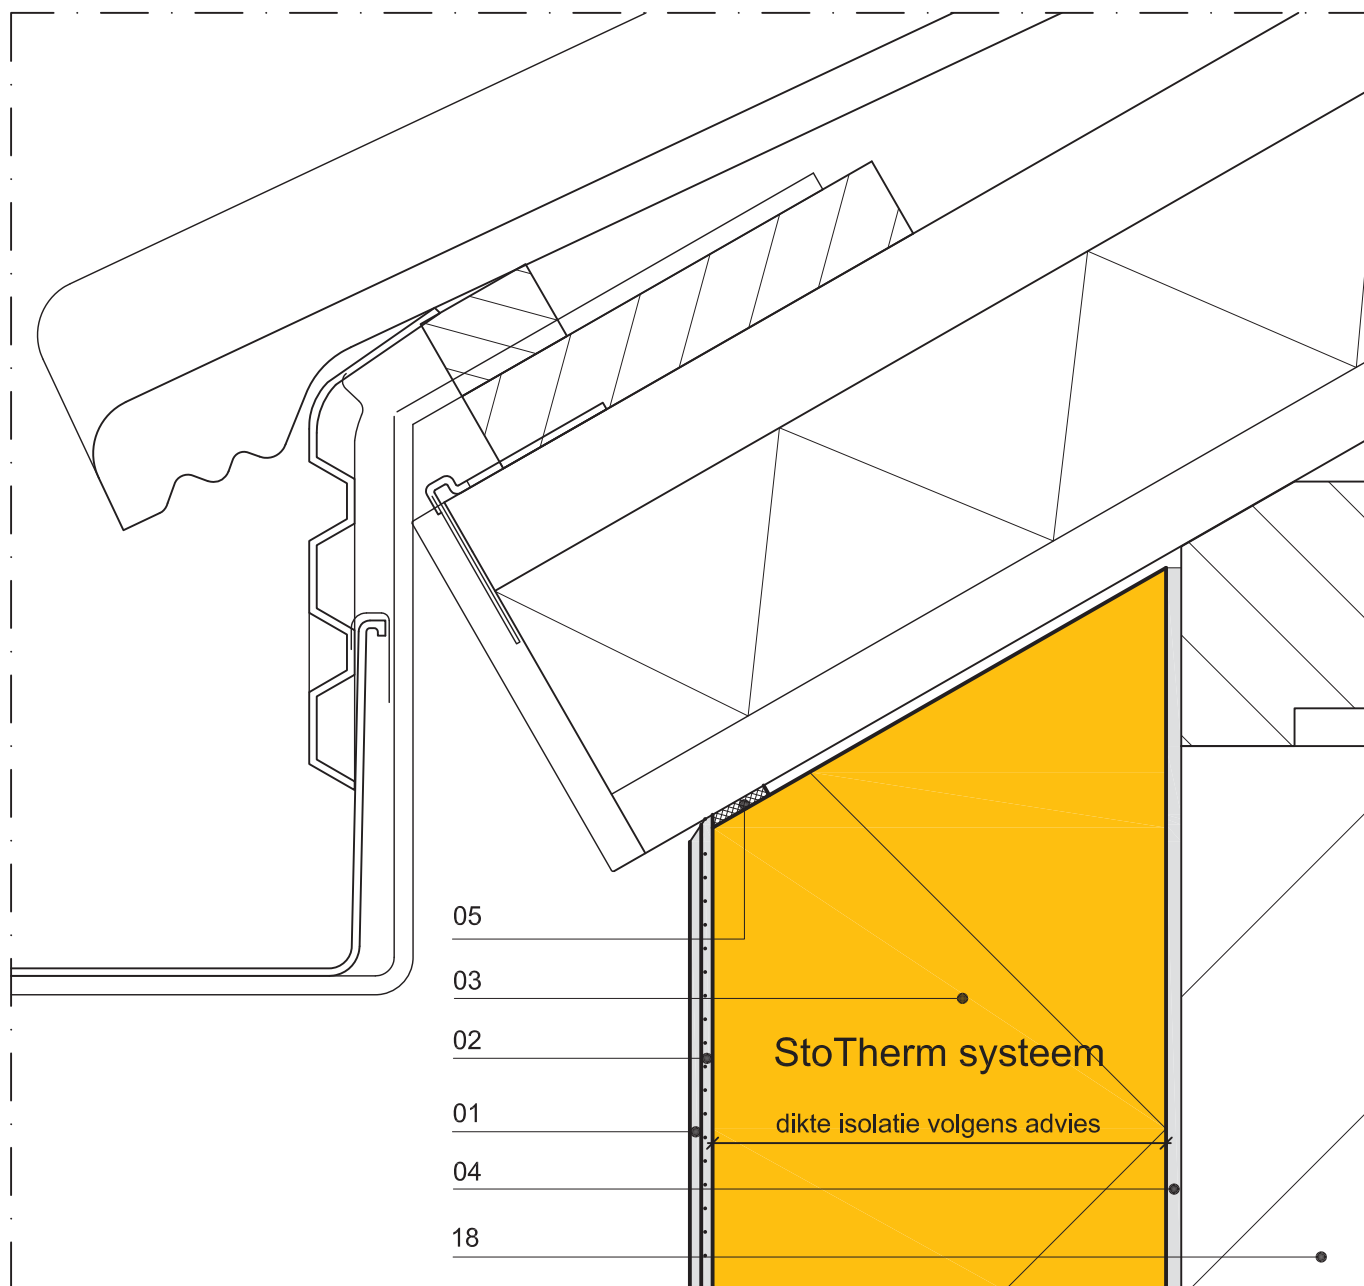


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming

05 : Sto-Afdichtband 15/4
 18 : Steenachtige ondergrond


	StoTherm systeem	Detail : 2.12
	Aansluiting tegen dakrand (dakgoot)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

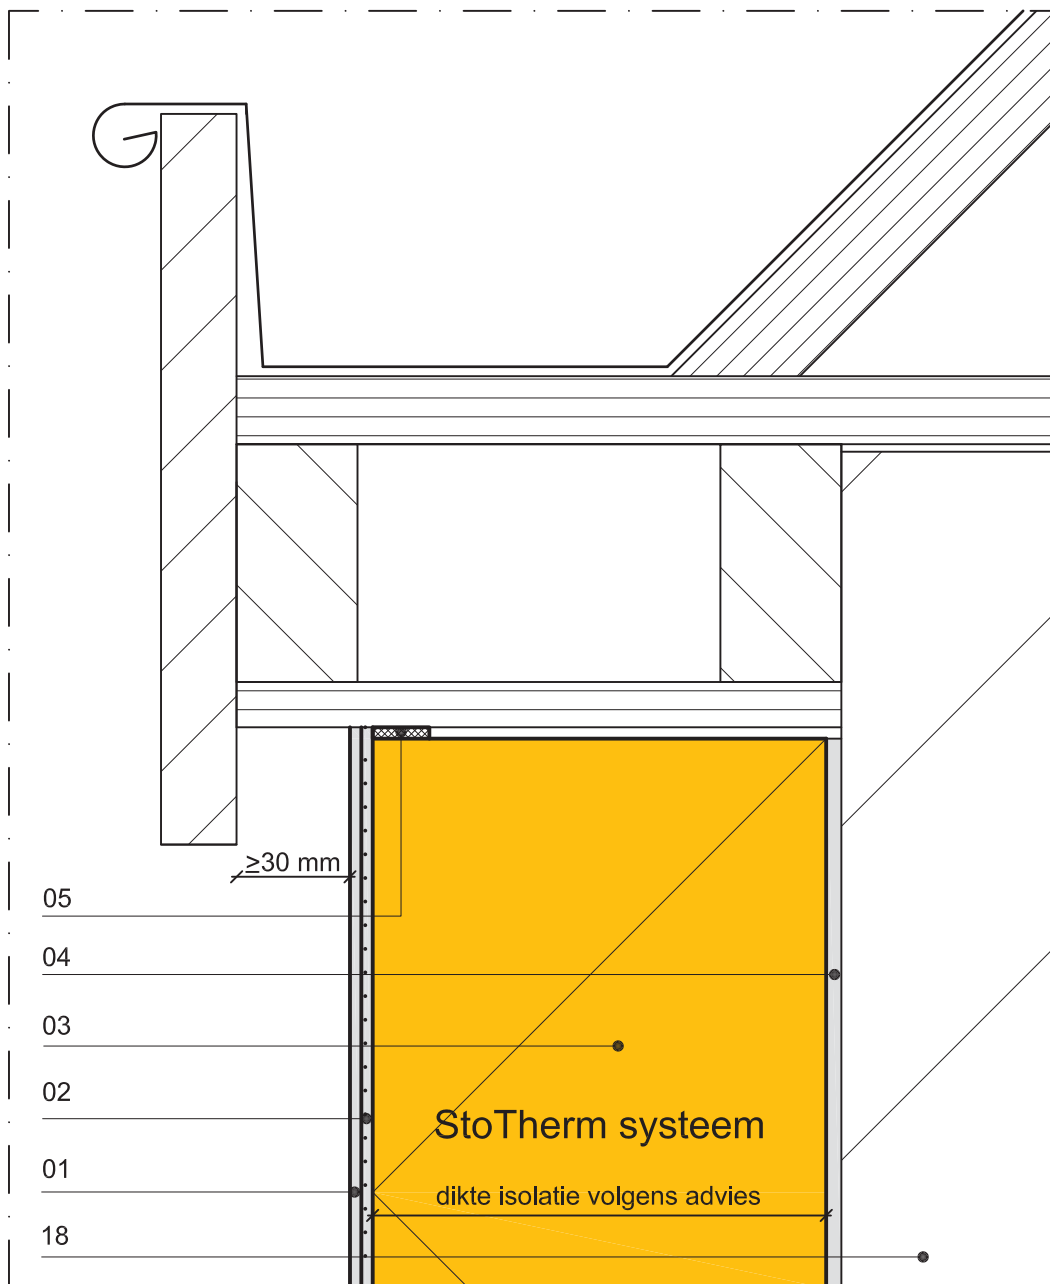


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

05 : Sto-Afdichtband 15/4
18 : Steenachtige ondergrond

	StoTherm systeem	Detail : 2.13
	Aansluiting tegen dakrand (boeiboord)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

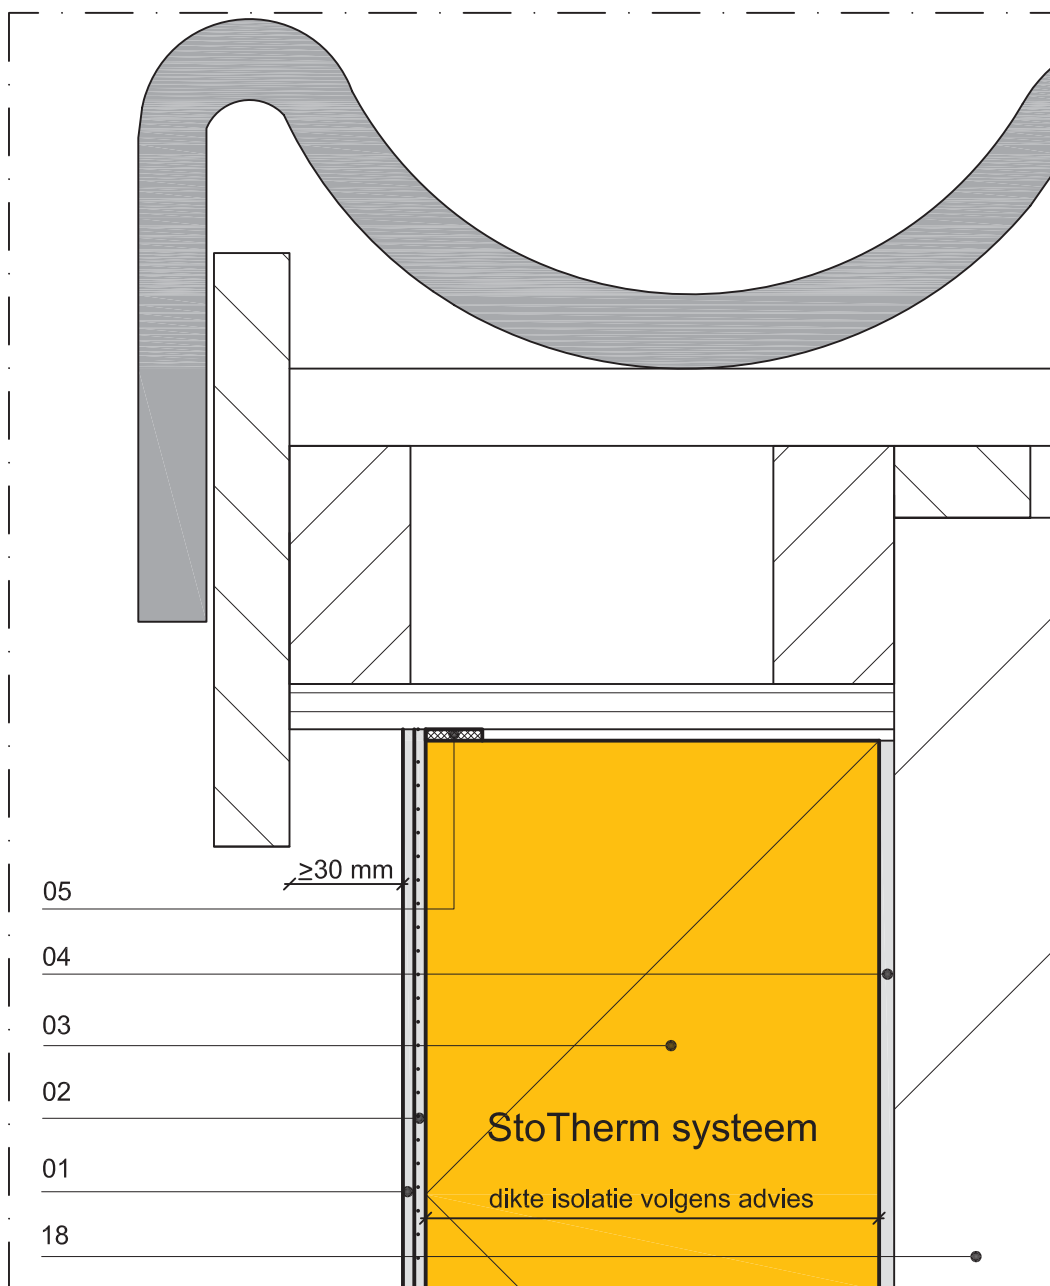


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming

05 : Sto-Afdichtband 15/4
 18 : Steenachtige ondergrond


	StoTherm systeem	Detail : 2.14
	Aansluiting tegen dakrand (boeiboard)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

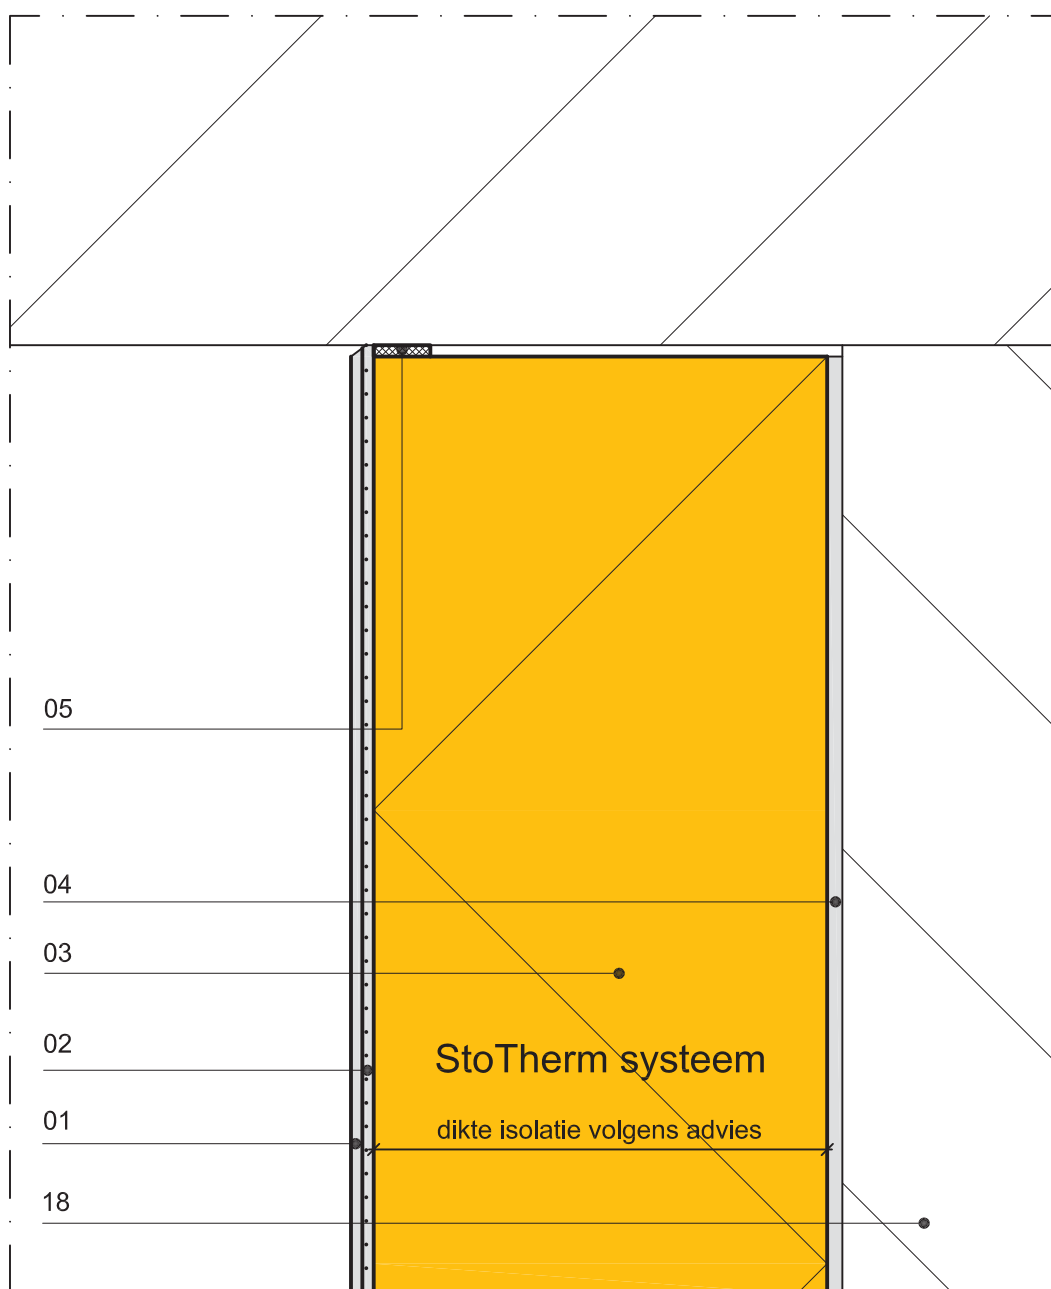


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.15
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. vloer)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

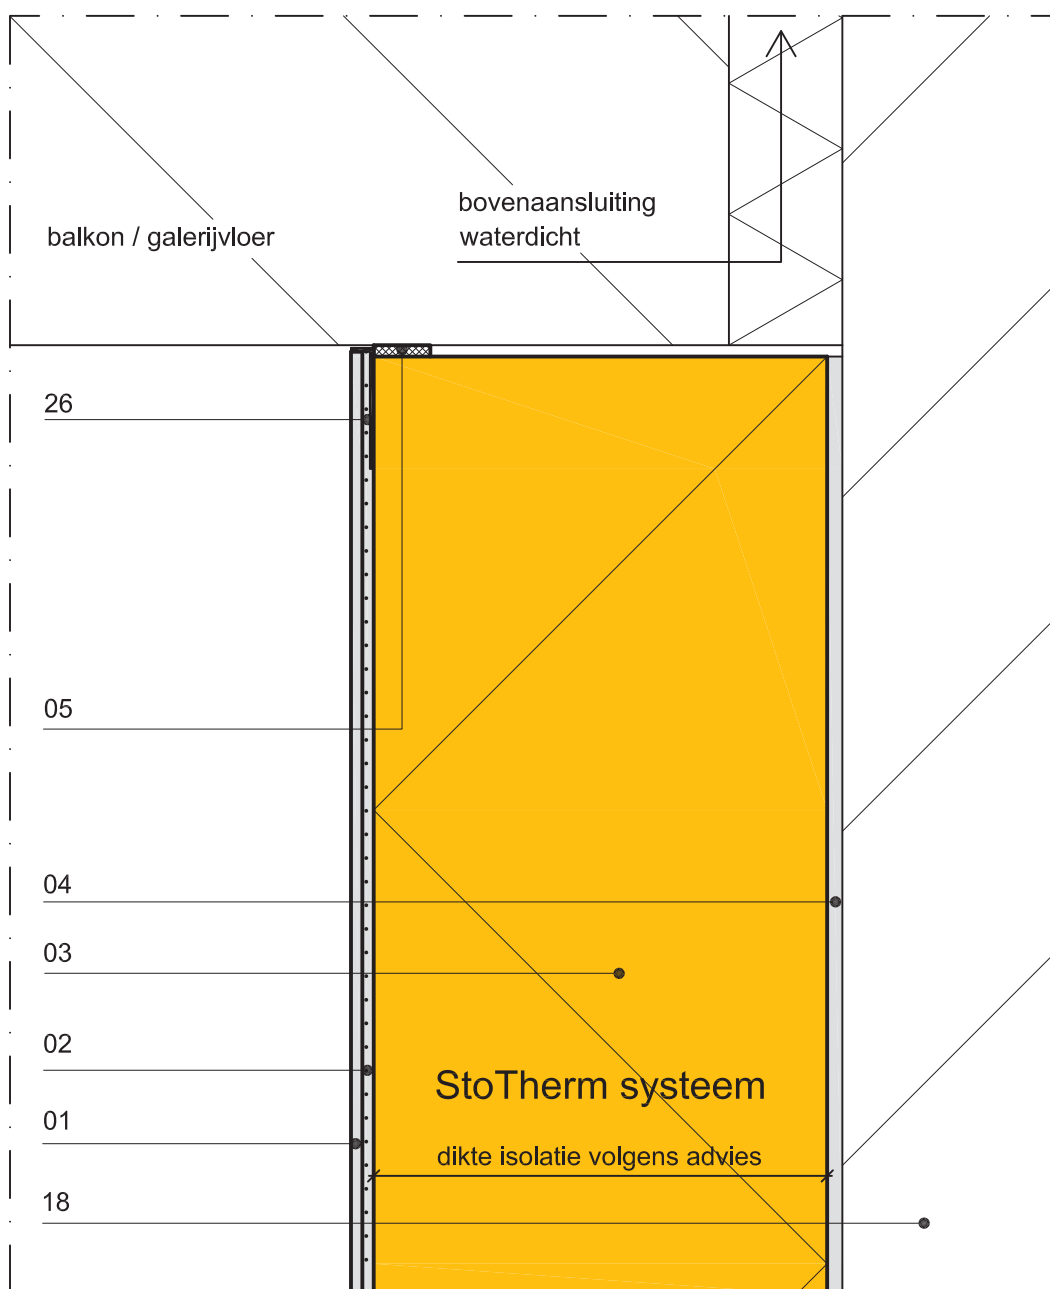


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	26 : Sto-Stucstopprofiel
04 : Sto-Verlijming	


	StoTherm systeem	Detail : 2.16
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. galerij)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

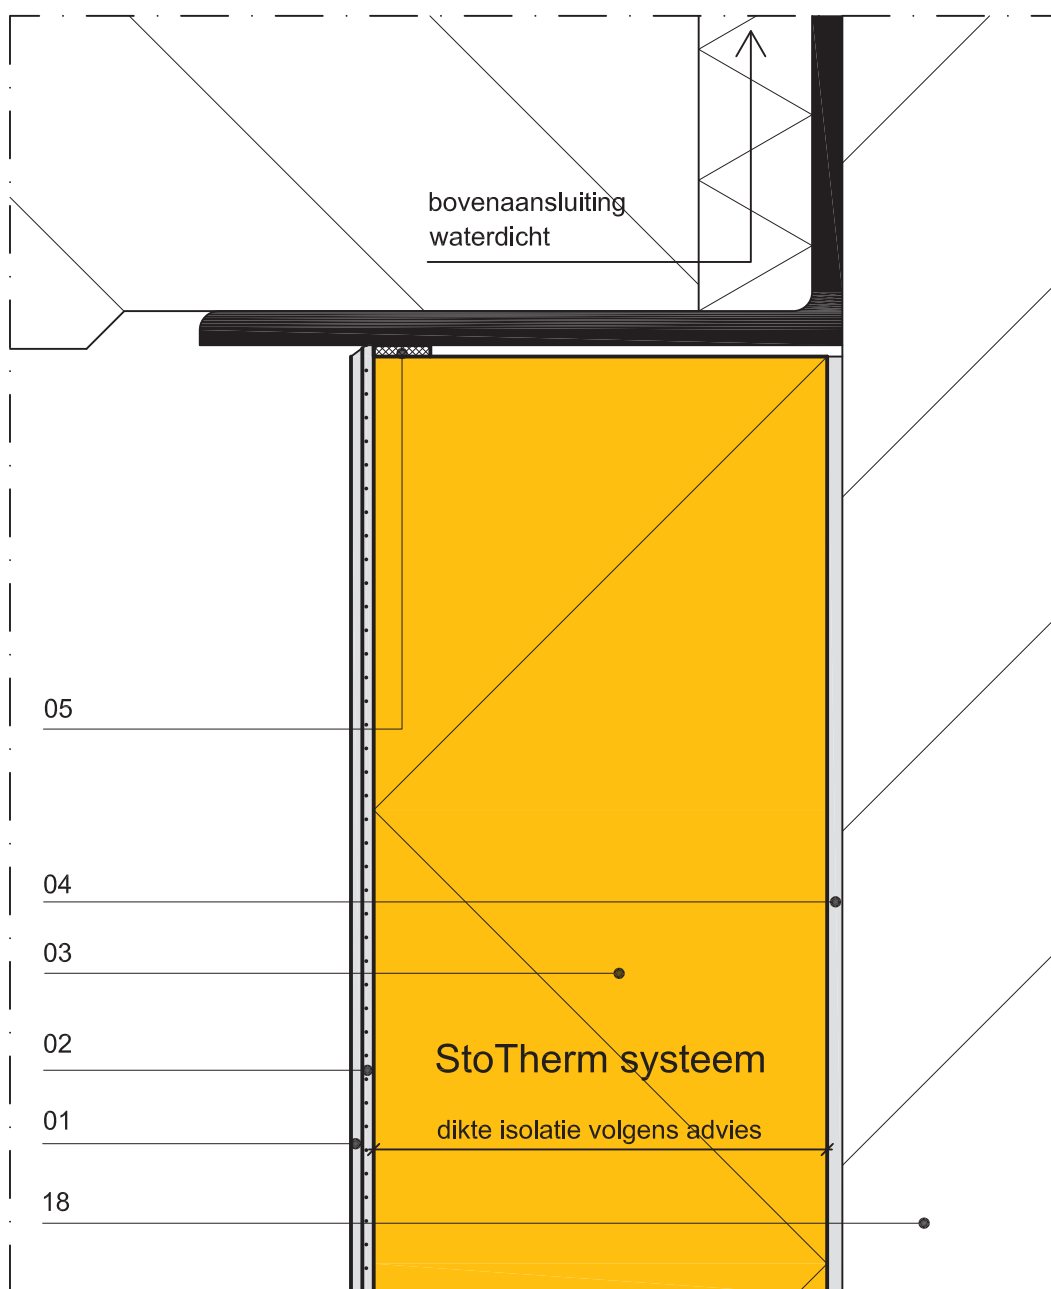


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 2.17
	Beëindiging StoTherm systeem (t.p.v. galerij tegen stalen ligger)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

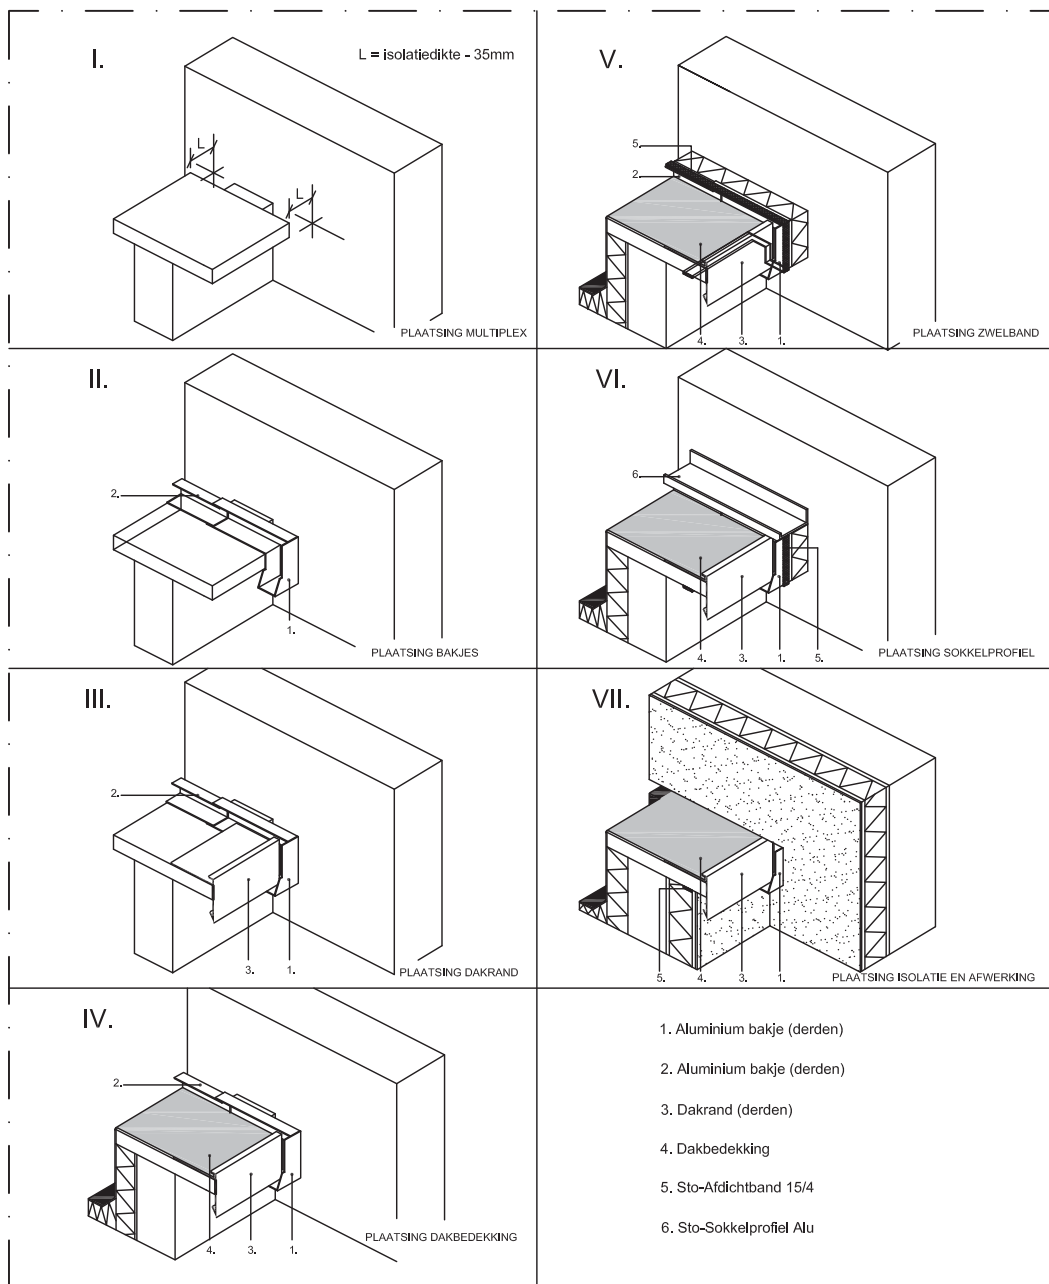



	StoTherm systeem	Detail : 2.18
	Dakrand in gevelisolatie -stappenplan-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

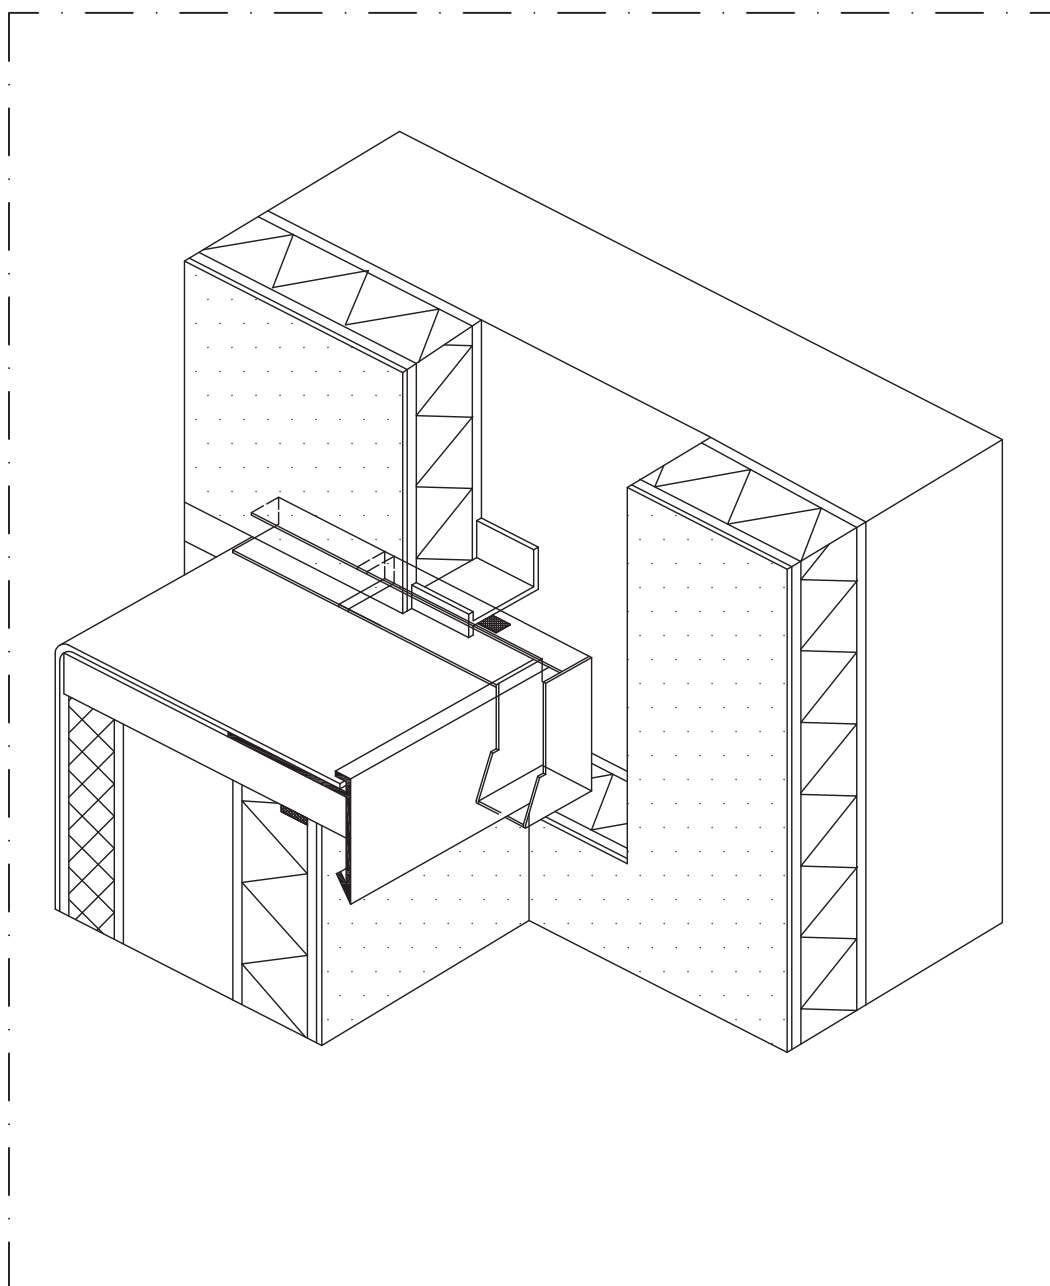



	StoTherm systeem	Detail : 2.19
	Dakrand in gevelisolatie	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheit van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

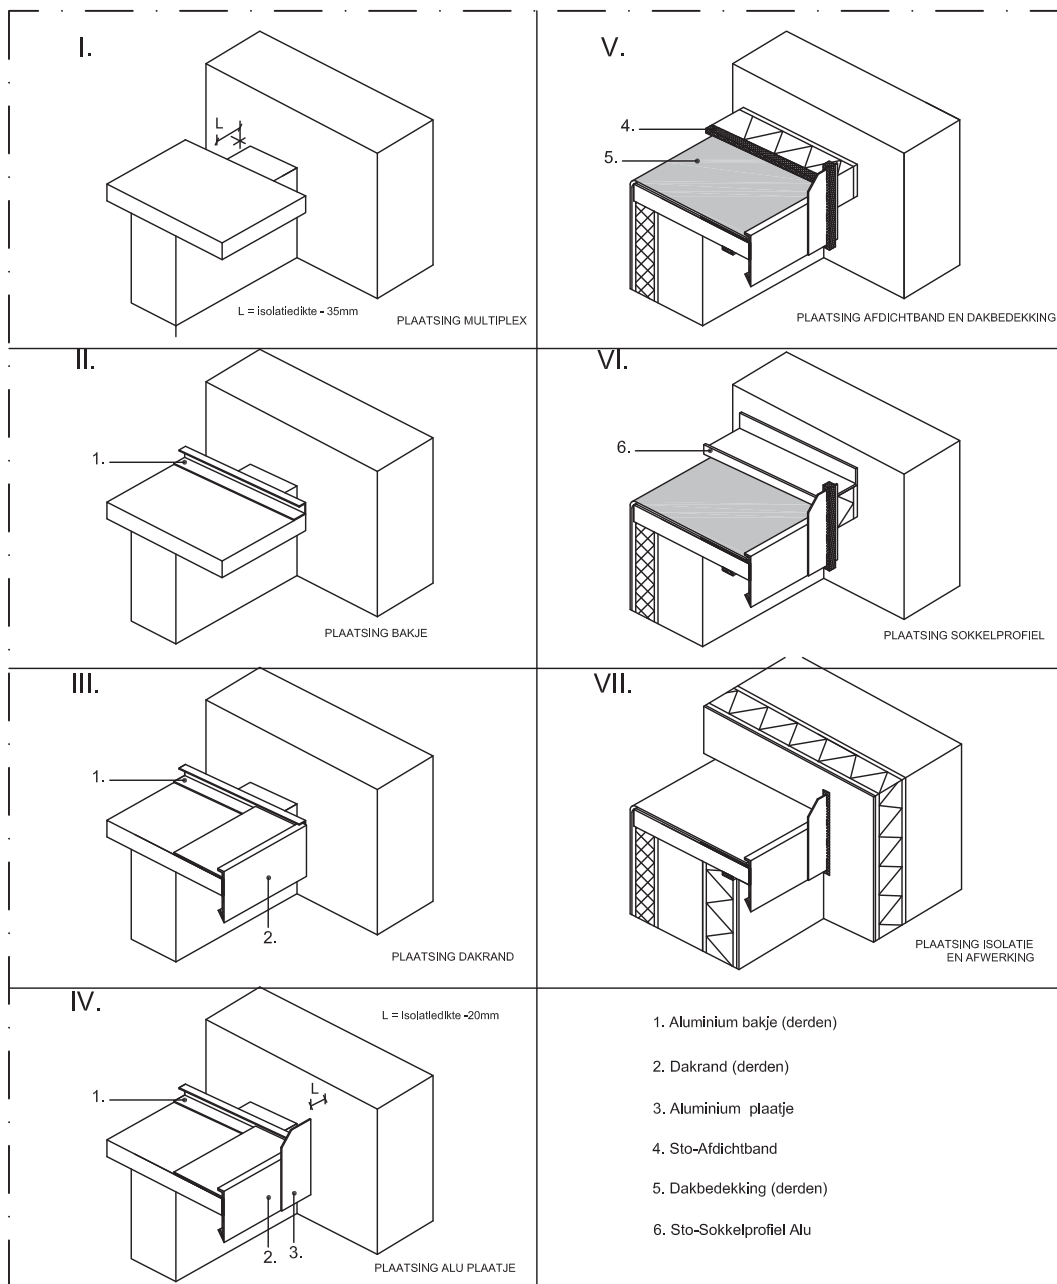


	StoTherm systeem	Detail : 2.20
	Dakrand in gevelisolatie -stappenplan-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

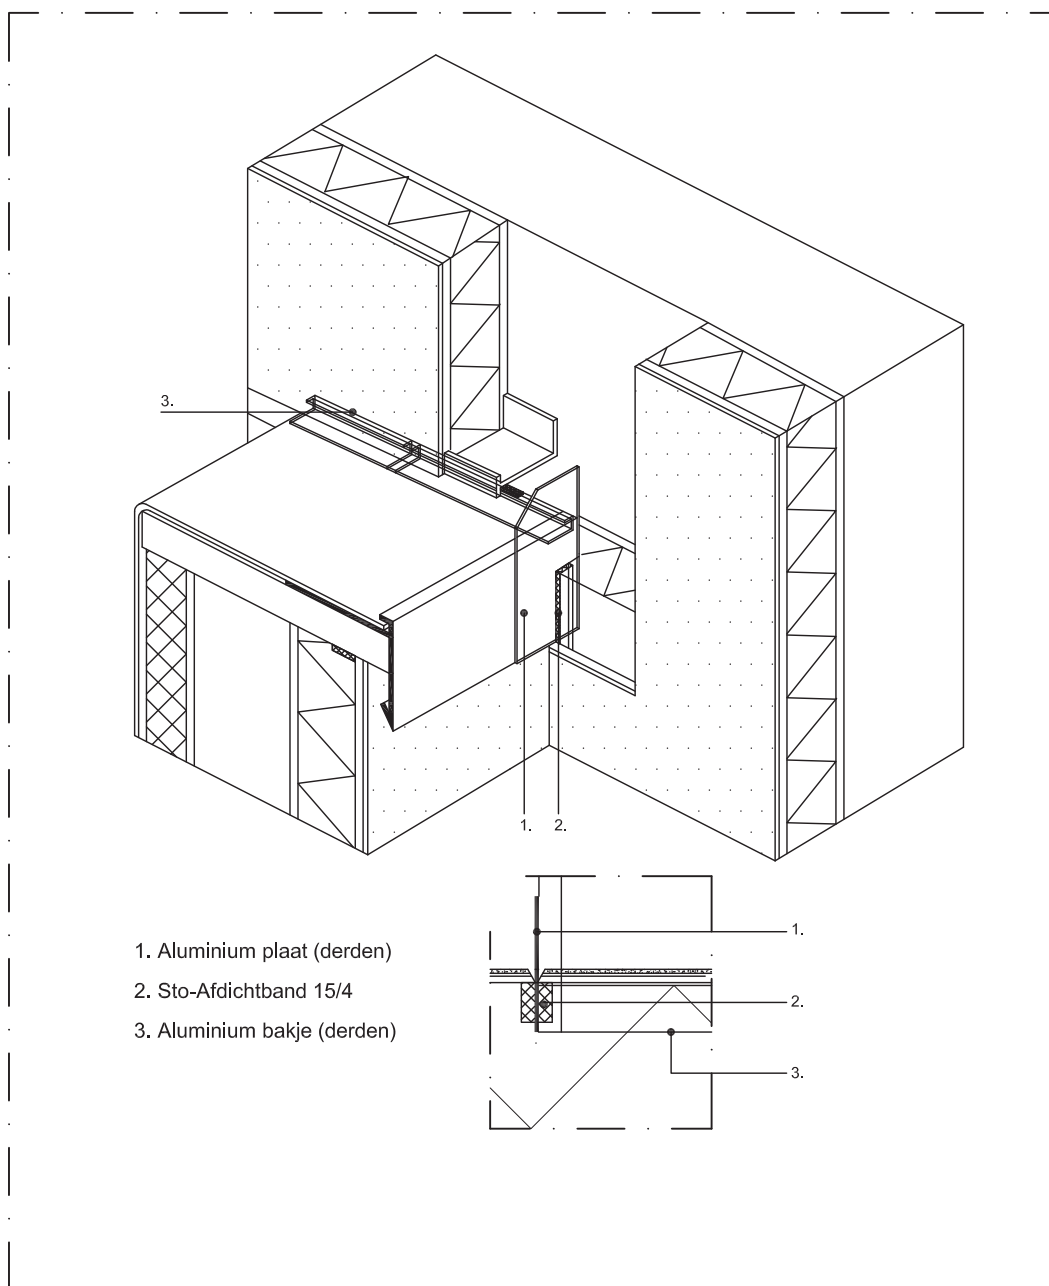


	StoTherm systeem	Detail : 2.21
	Dakrand in gevelisolatie	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

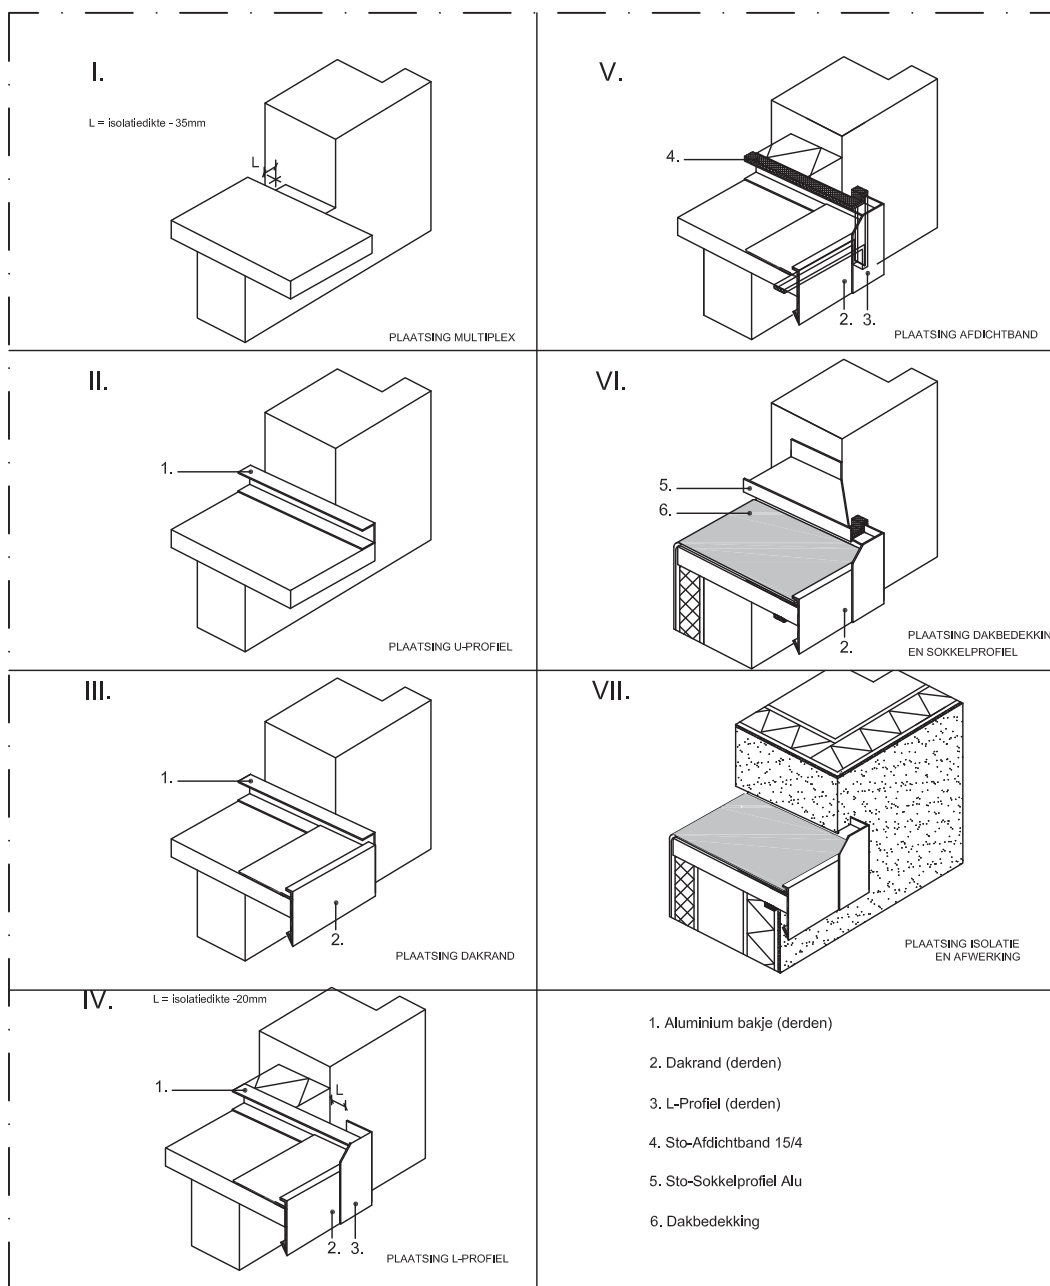


	StoTherm systeem	Detail : 2.22
	Dakrand in gevelisolatie -stappenplan-	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

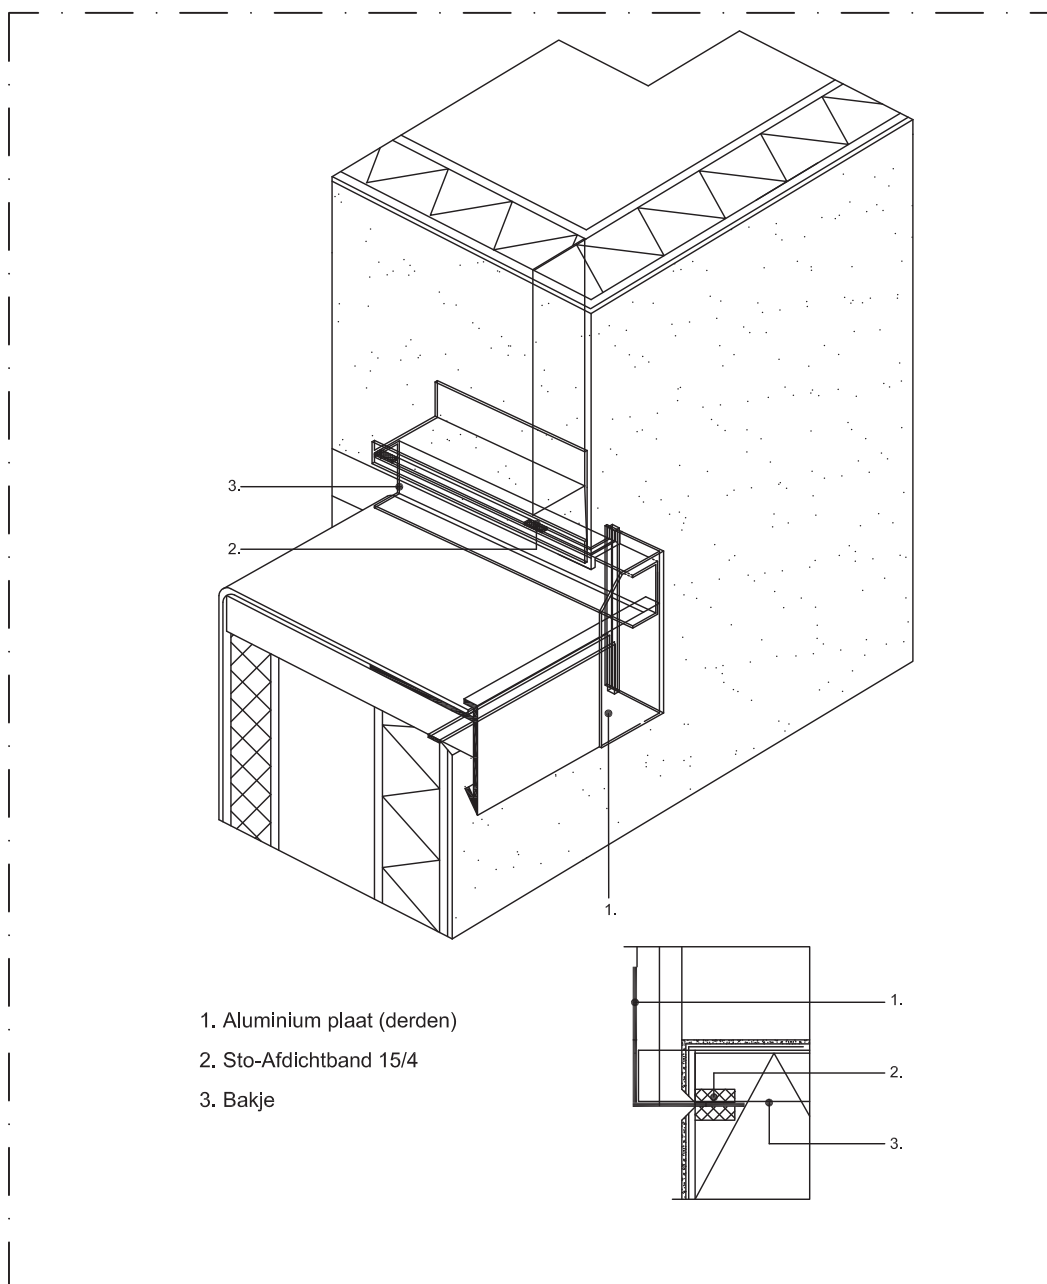

	StoTherm systeem	Detail : 2.23
	Dakrand in gevelisolatie	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

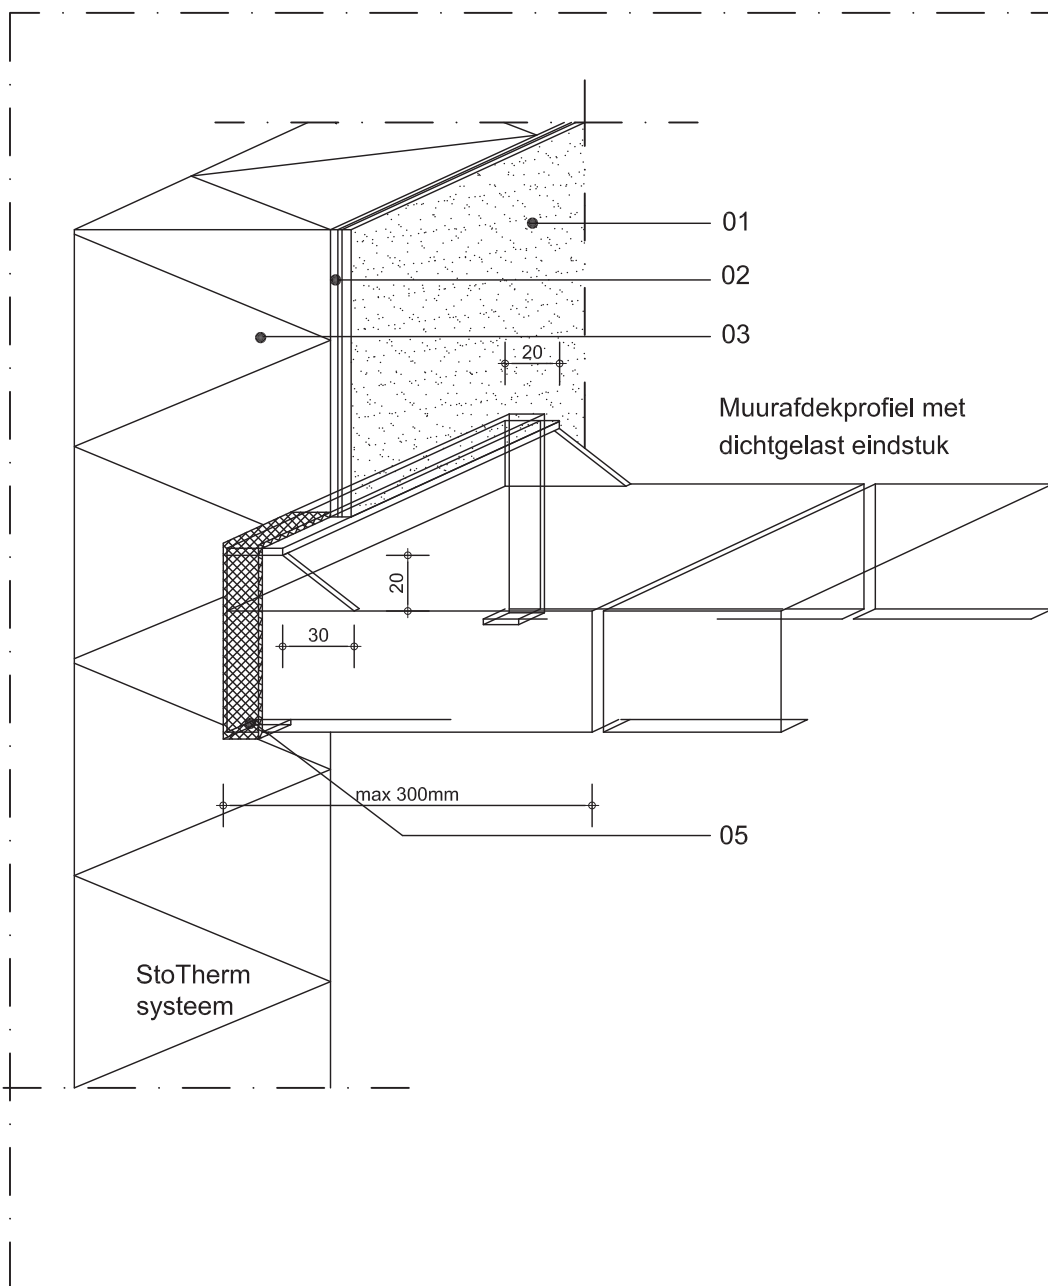


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister


05 : Sto-Afdichtband 15/4

02 : Sto-Mortel weefsellaag

03 : Sto-Isolatieplaat

	StoTherm systeem	Detail : 2.24
	Aansluiting tegen muurafdekprofiel	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

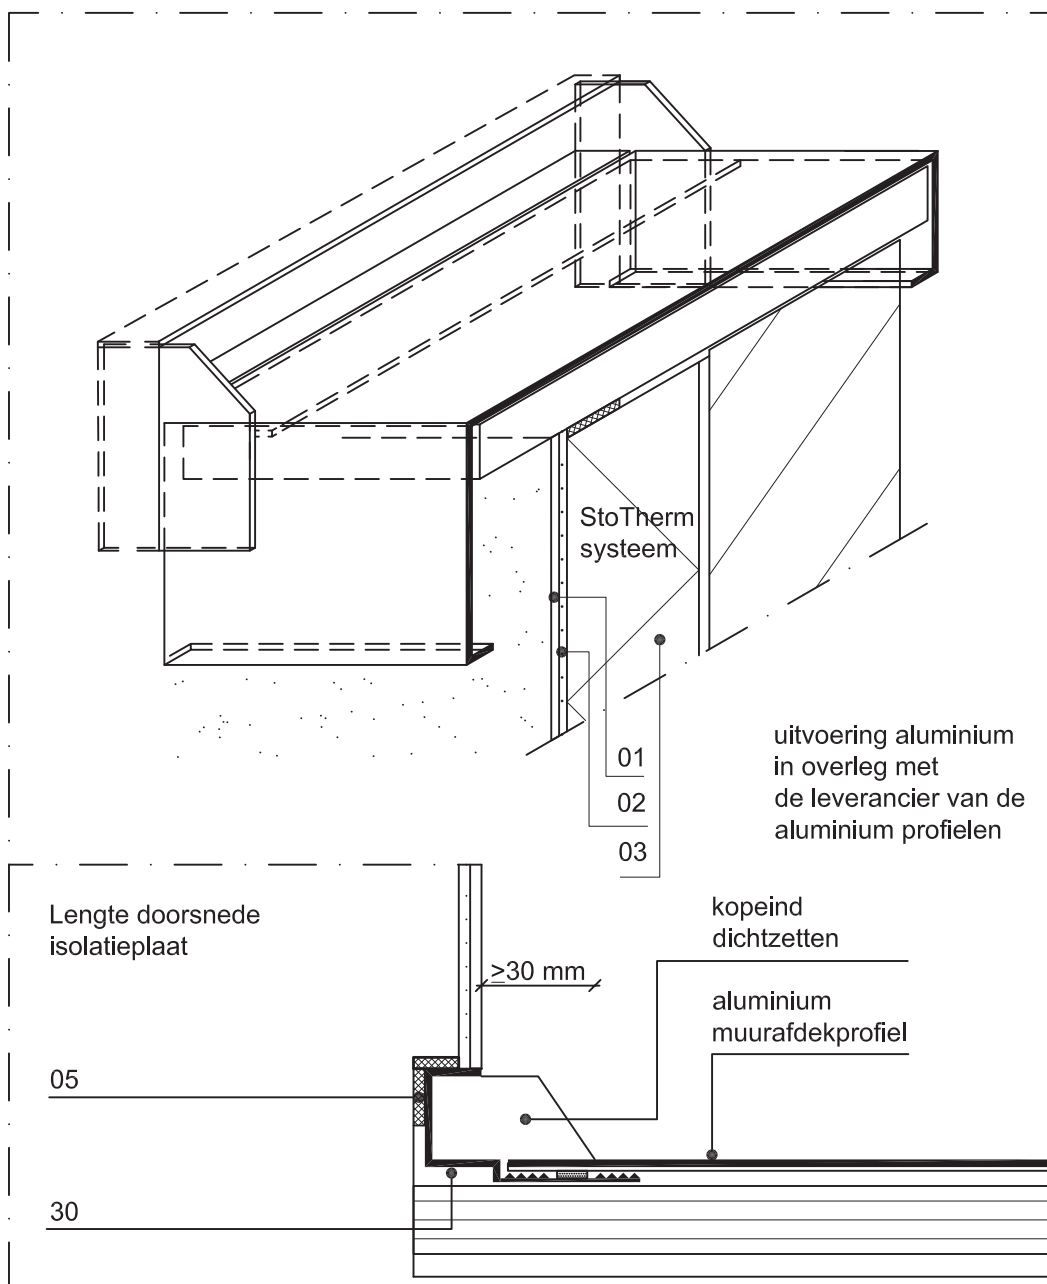

Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister

02 : Sto-Mortel weefsellaag


03 : Sto-Isolatieplaat

05 : Sto-Afdichtband 15/4

30. Aluminium kopschot

	StoTherm systeem	Detail : 2.25
	Aansluiting tegen muurafdekprofiel	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

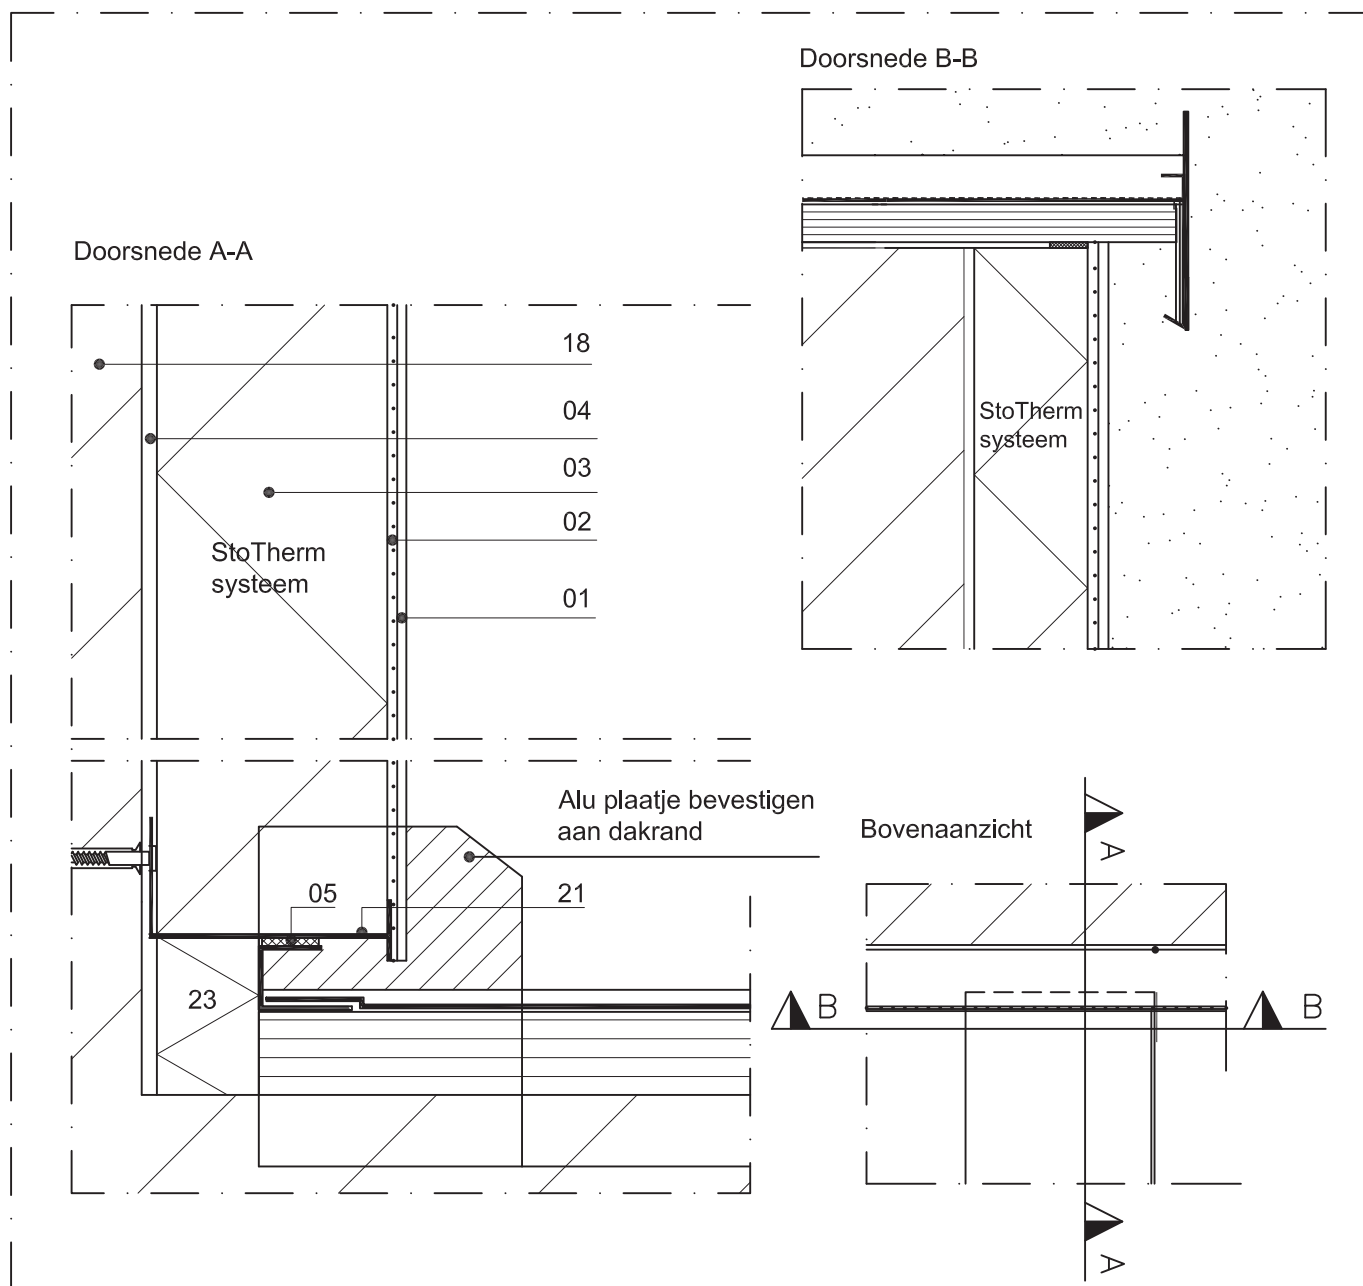


Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	21 : Sto-geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
04 : Sto-Verlijming	23 : isolatie (derden)


	StoTherm systeem	Detail : 2.26
	Dakrand in gevelisolatie (start boven lager gelegen dak)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

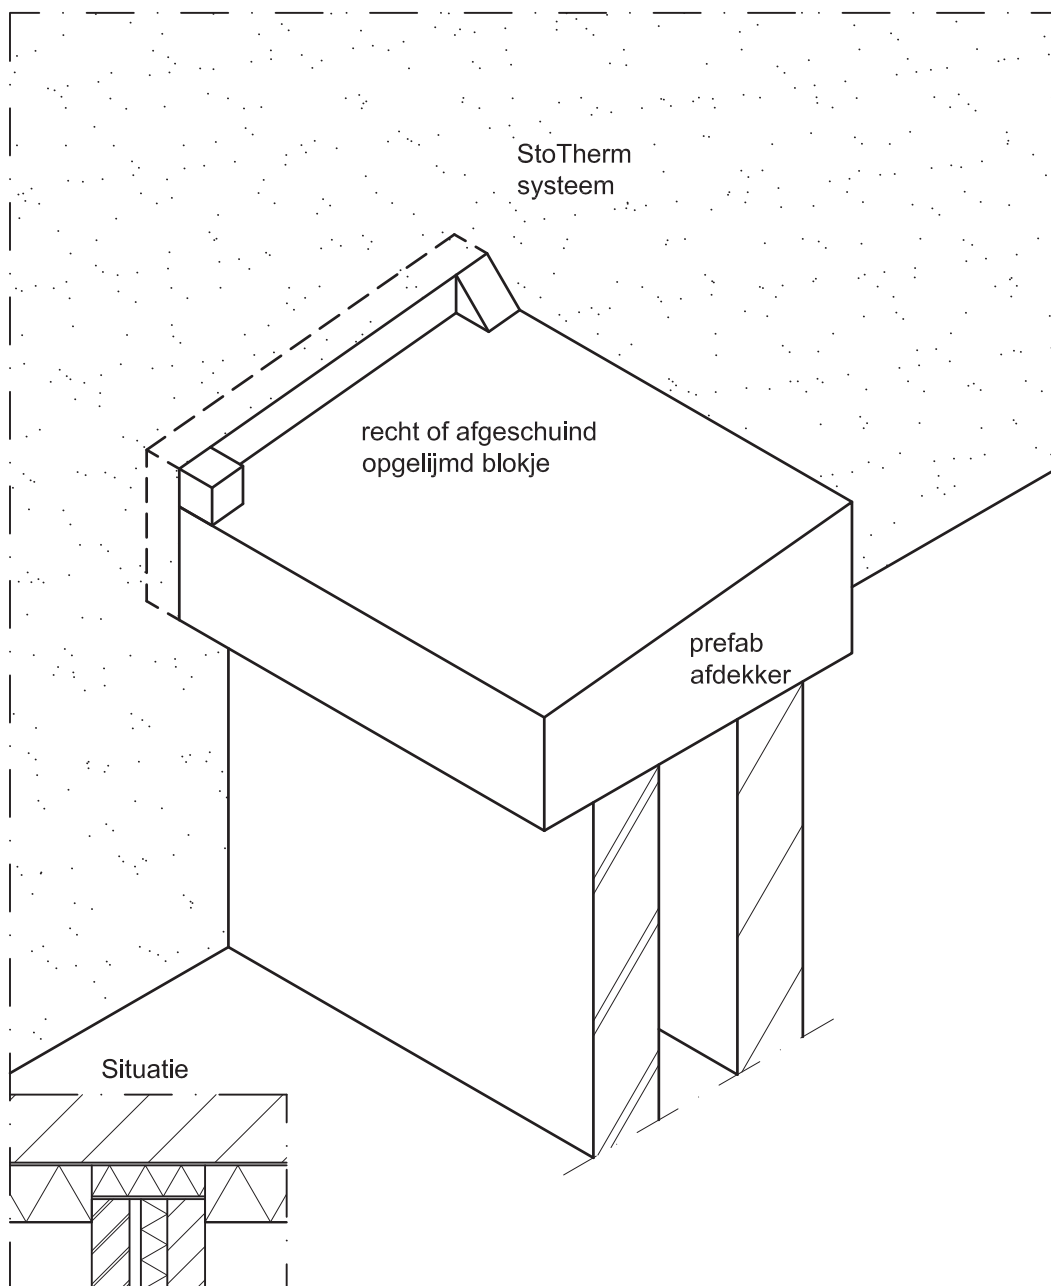


	StoTherm systeem	Detail : 2.27
	Steenachtige afdekker in gevelisolatie (opgelijmd blokje)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheit van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

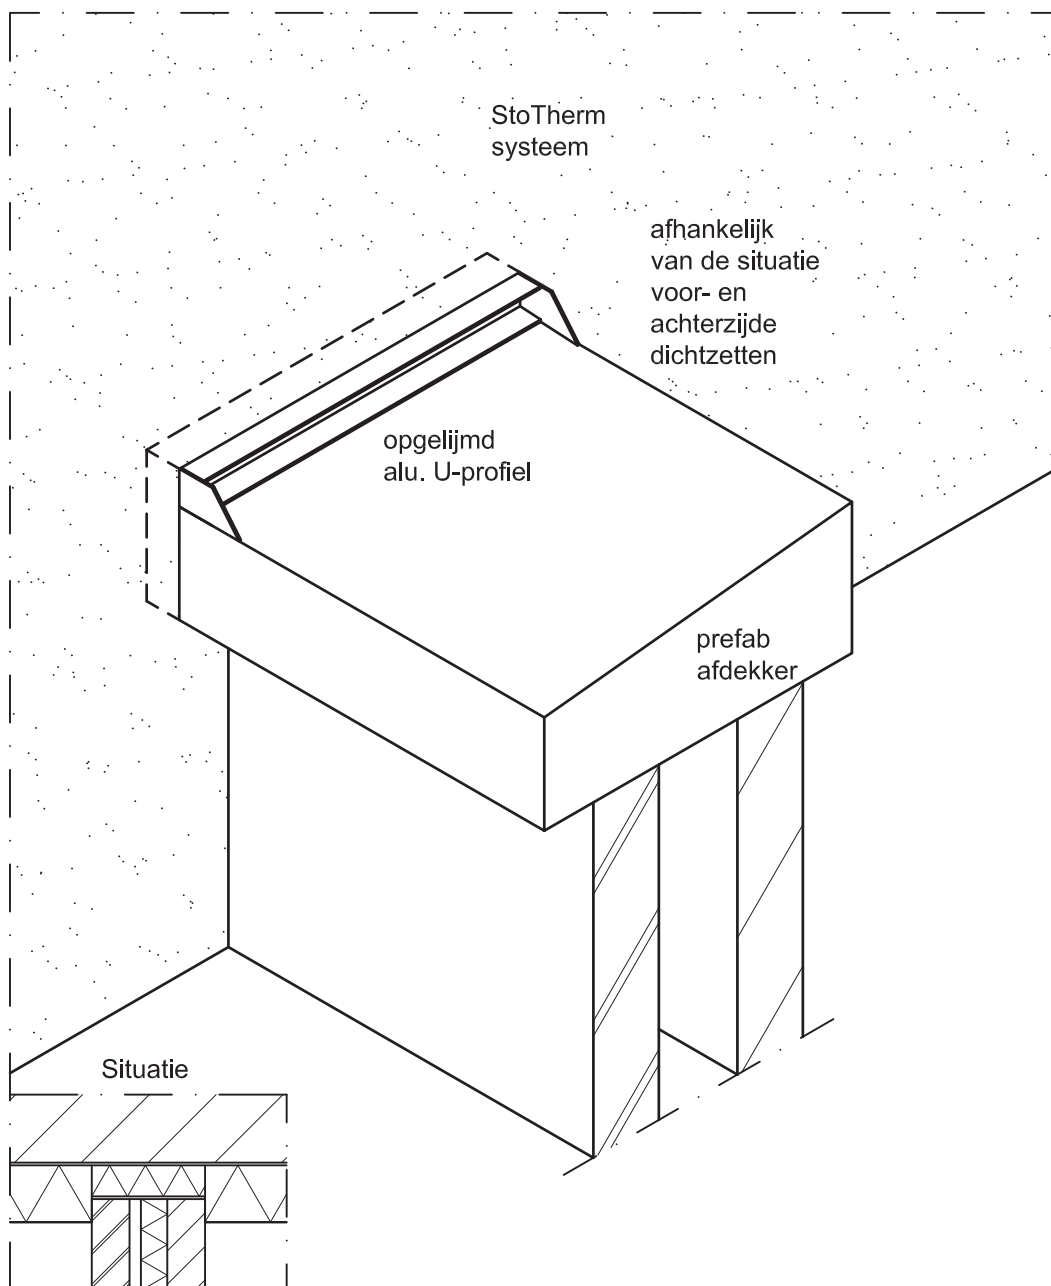

	StoTherm systeem	Detail : 2.28
	Steenachtige afdekker in gevelisolatie (opgelijmd aluminium U-profiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : n.v.t.


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheit van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

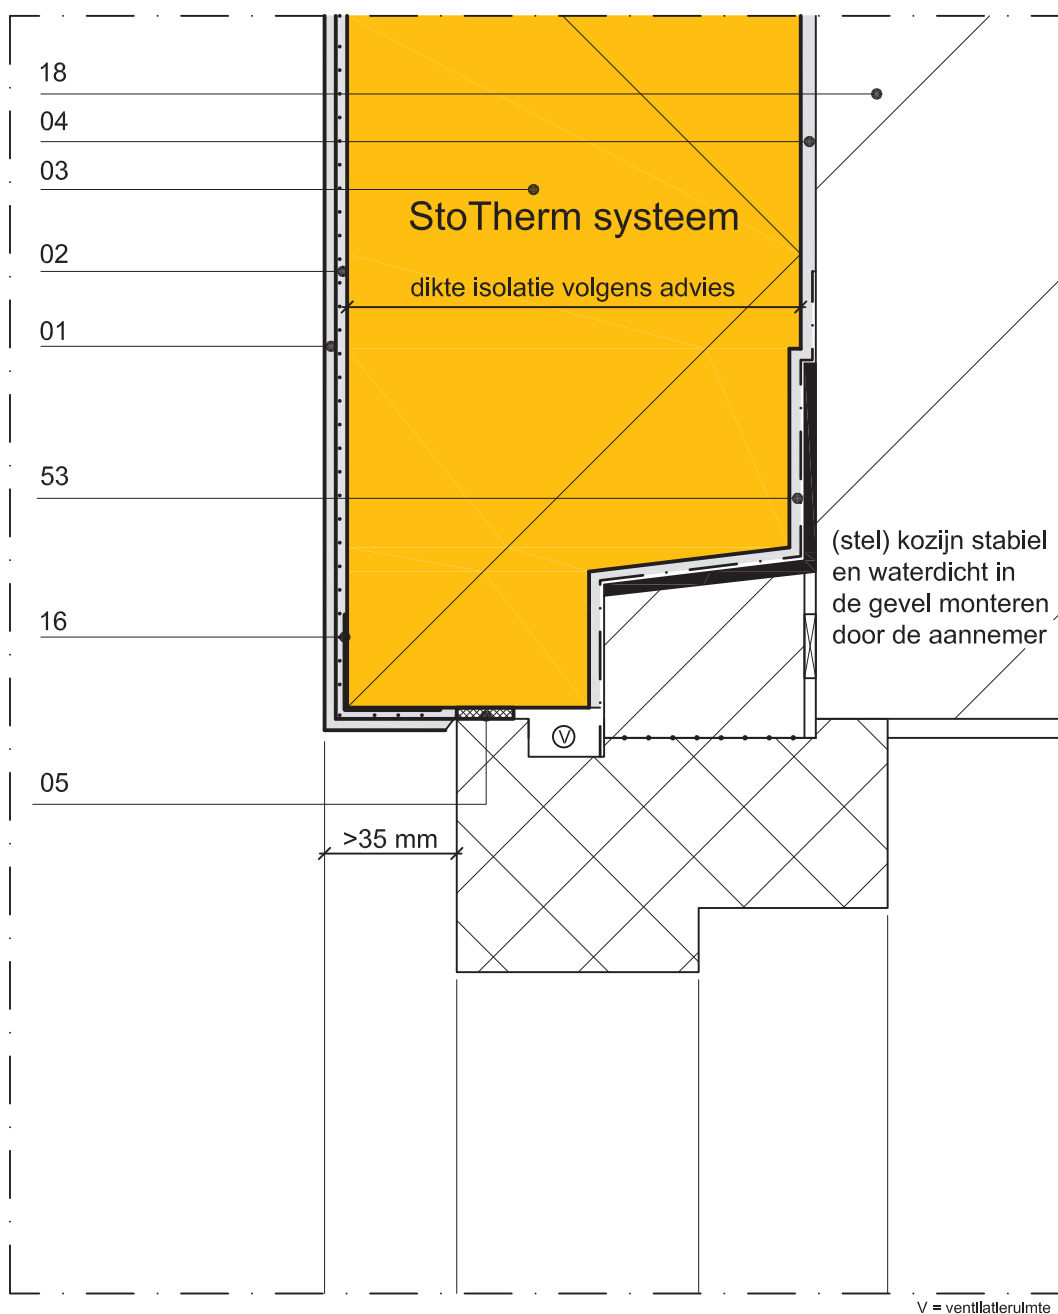

Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
03 : Sto-Isolatieplaat	18 : Steenachtige ondergrond
04 : Sto-Verlijming	53 : Sto-Butyltape-vlies

	StoTherm systeem	Detail : 3.01
	Aansluiting tegen houten kozijn (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

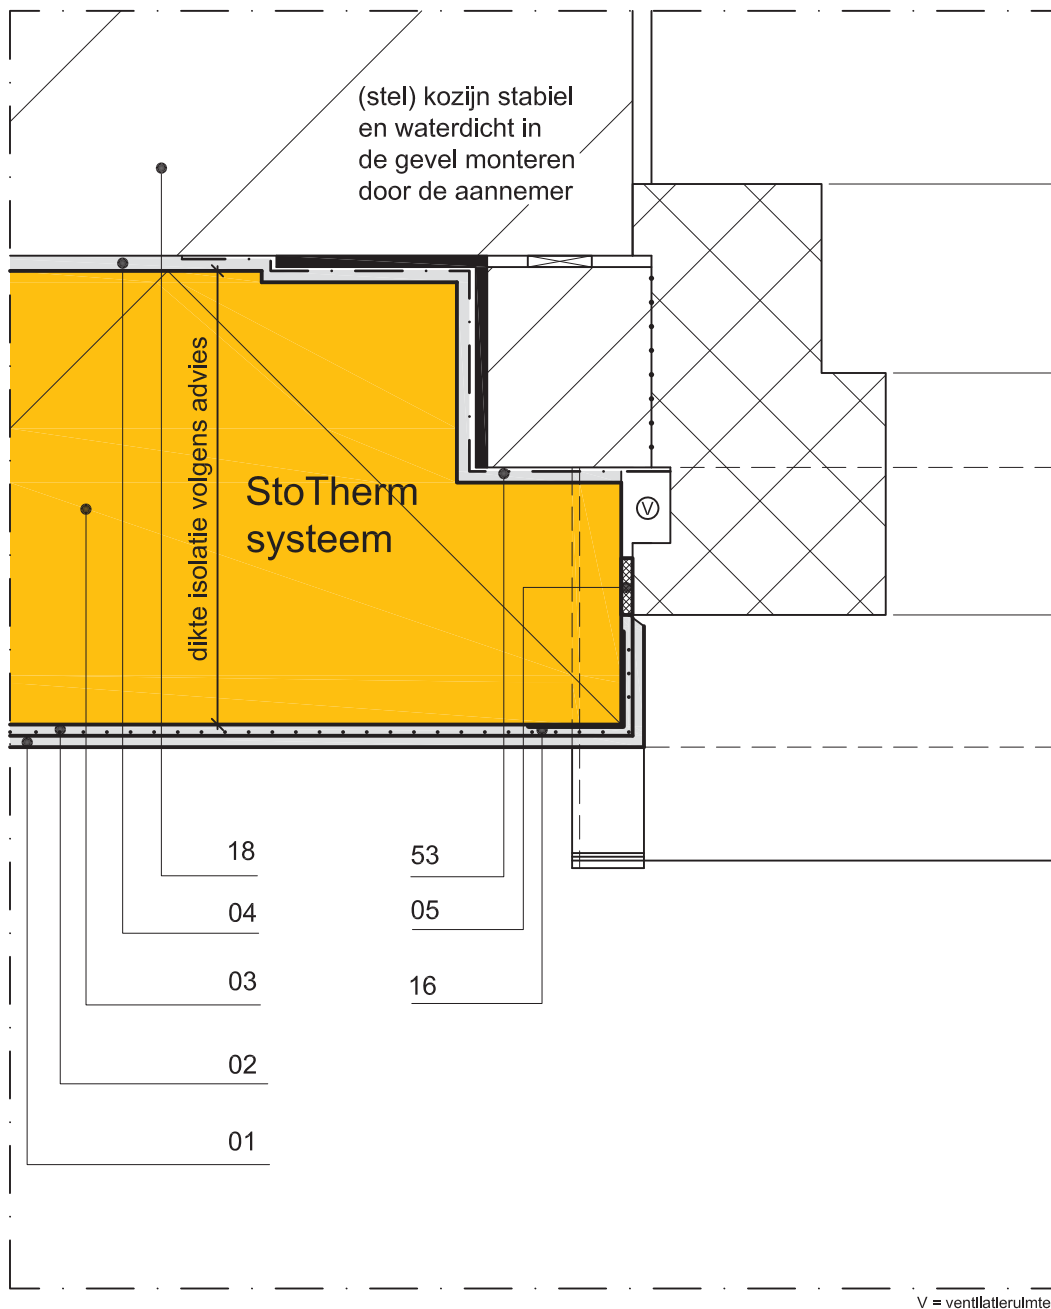


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |


	StoTherm systeem	Detail : 3.02
	Aansluiting tegen houten kozijn (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

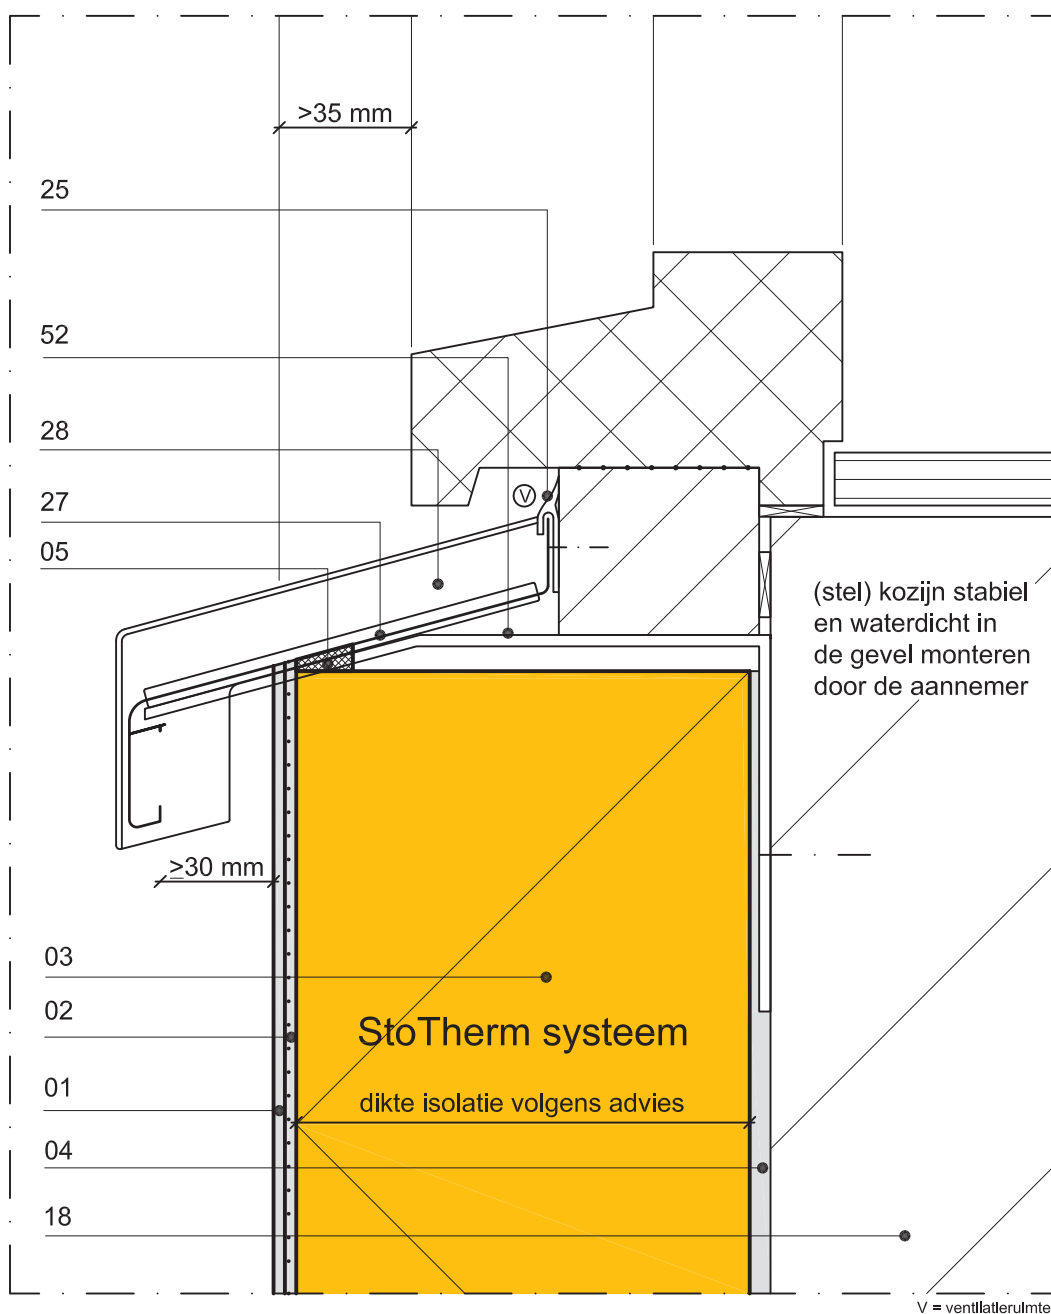


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | 52 : klank (derden) |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.03
	Aansluiting tegen houten kozijn (onderdorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

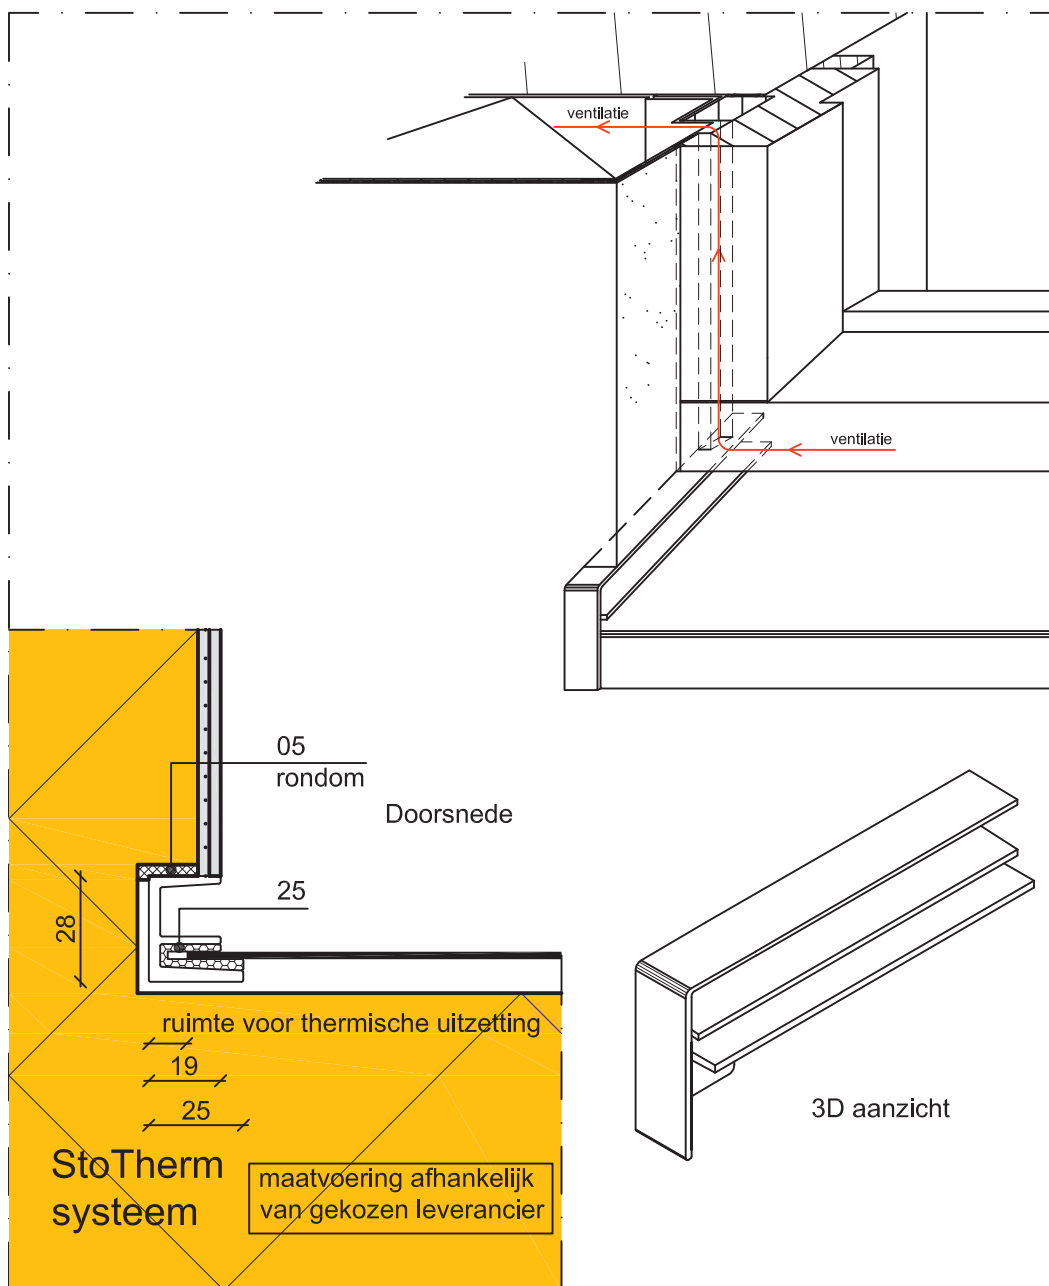


Renvooi StoTherm systeem

05 : Sto-Afdichtband 15/4
25 : Afdichtingsprofiel (derden)


	StoTherm systeem	Detail : 3.04
	Aansluiting tegen houten kozijn (kopschotje)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

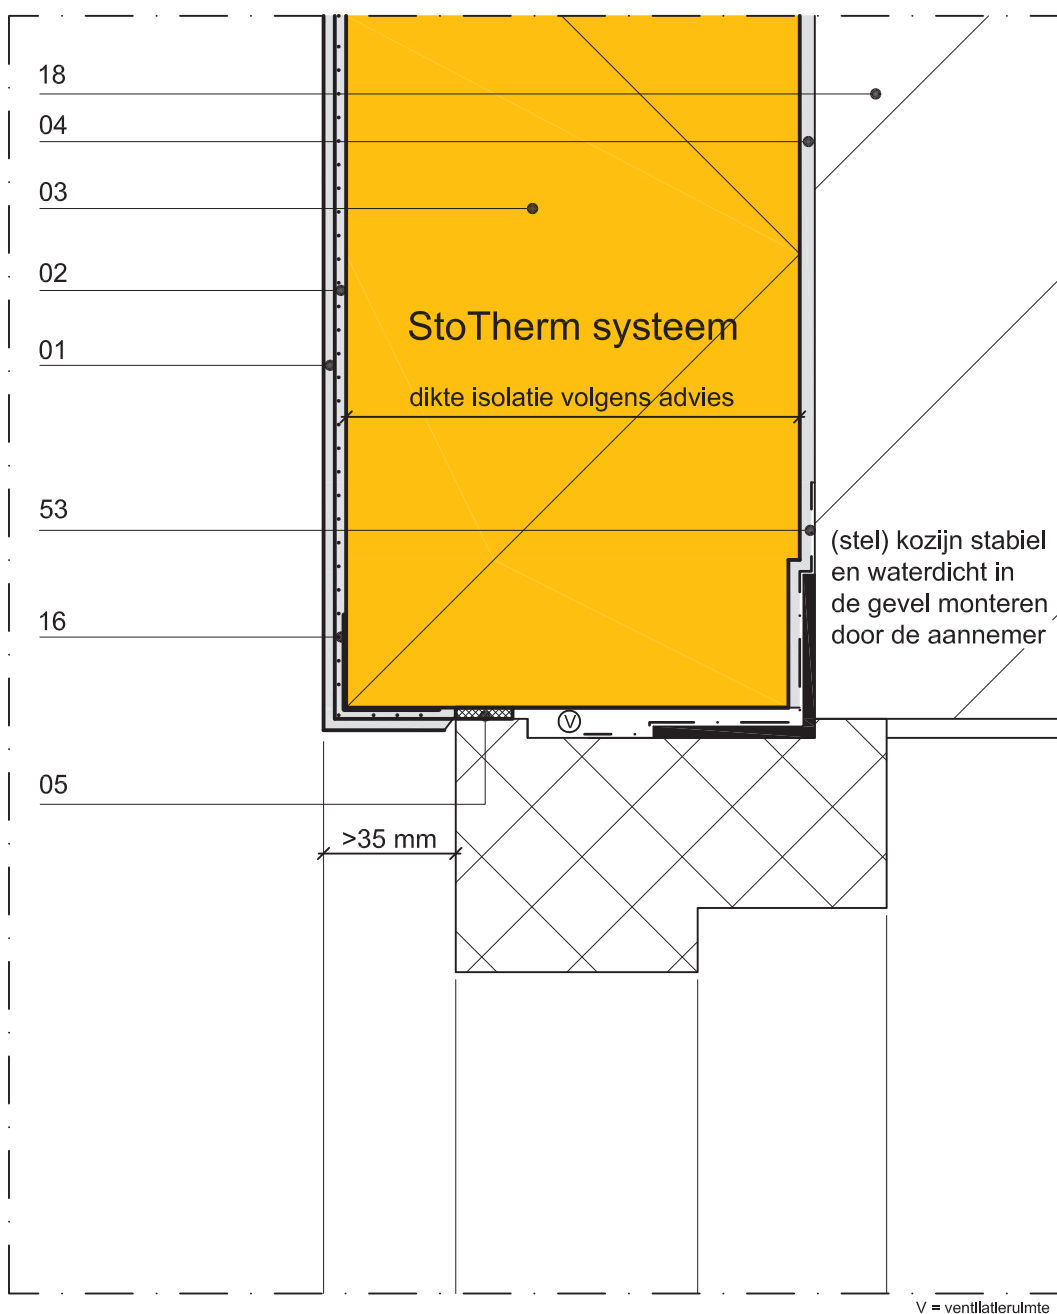


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |


	StoTherm systeem	Detail : 3.05
	Aansluiting tegen houten kozijn (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

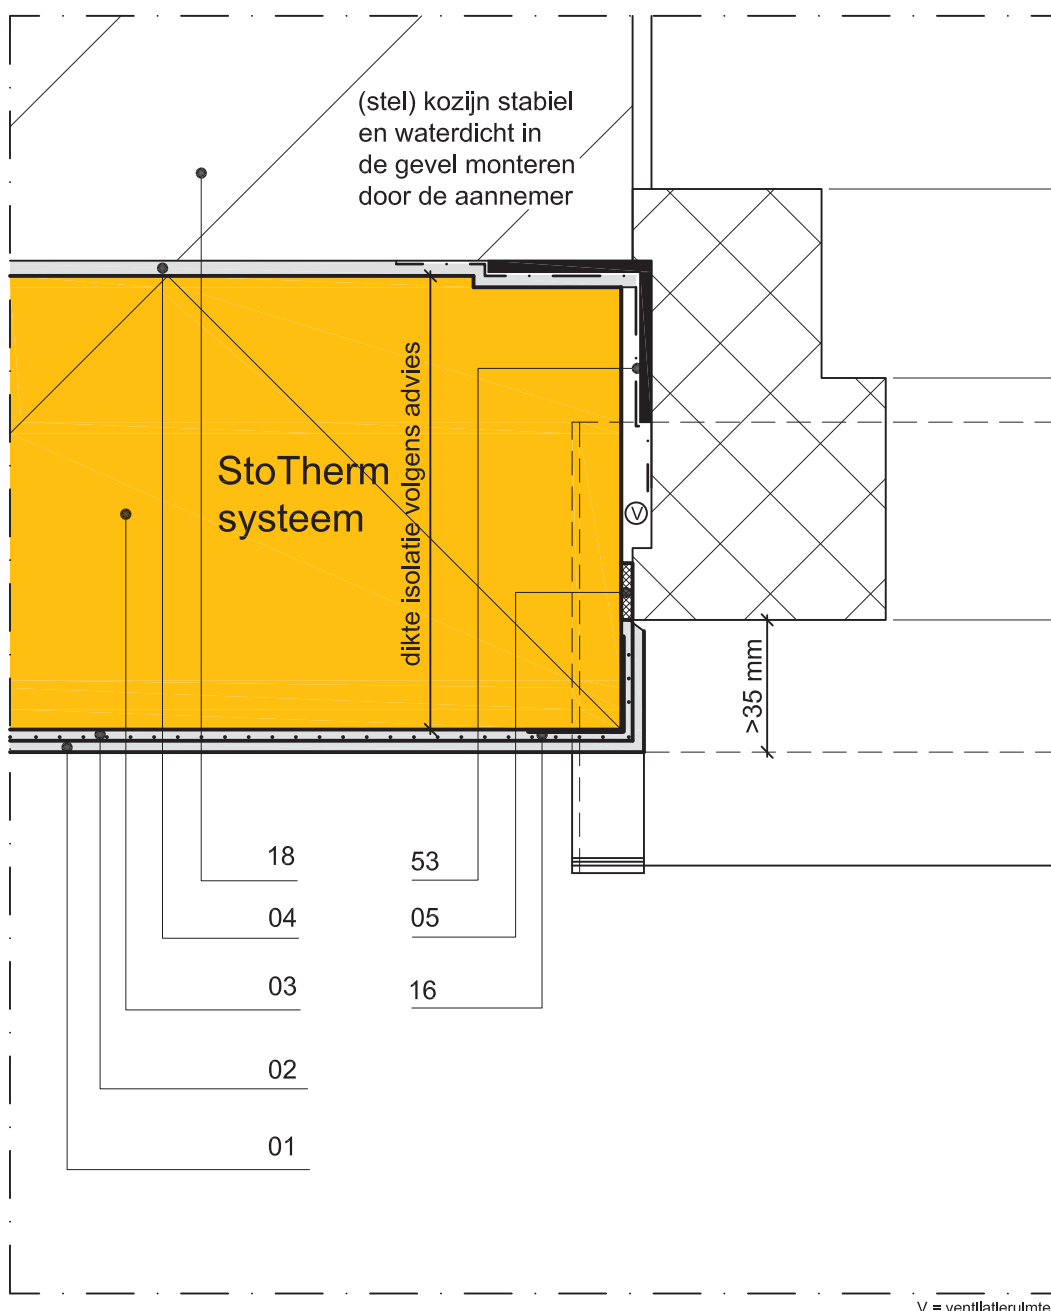


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |


	StoTherm systeem	Detail : 3.06
	Aansluiting tegen houten kozijn (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

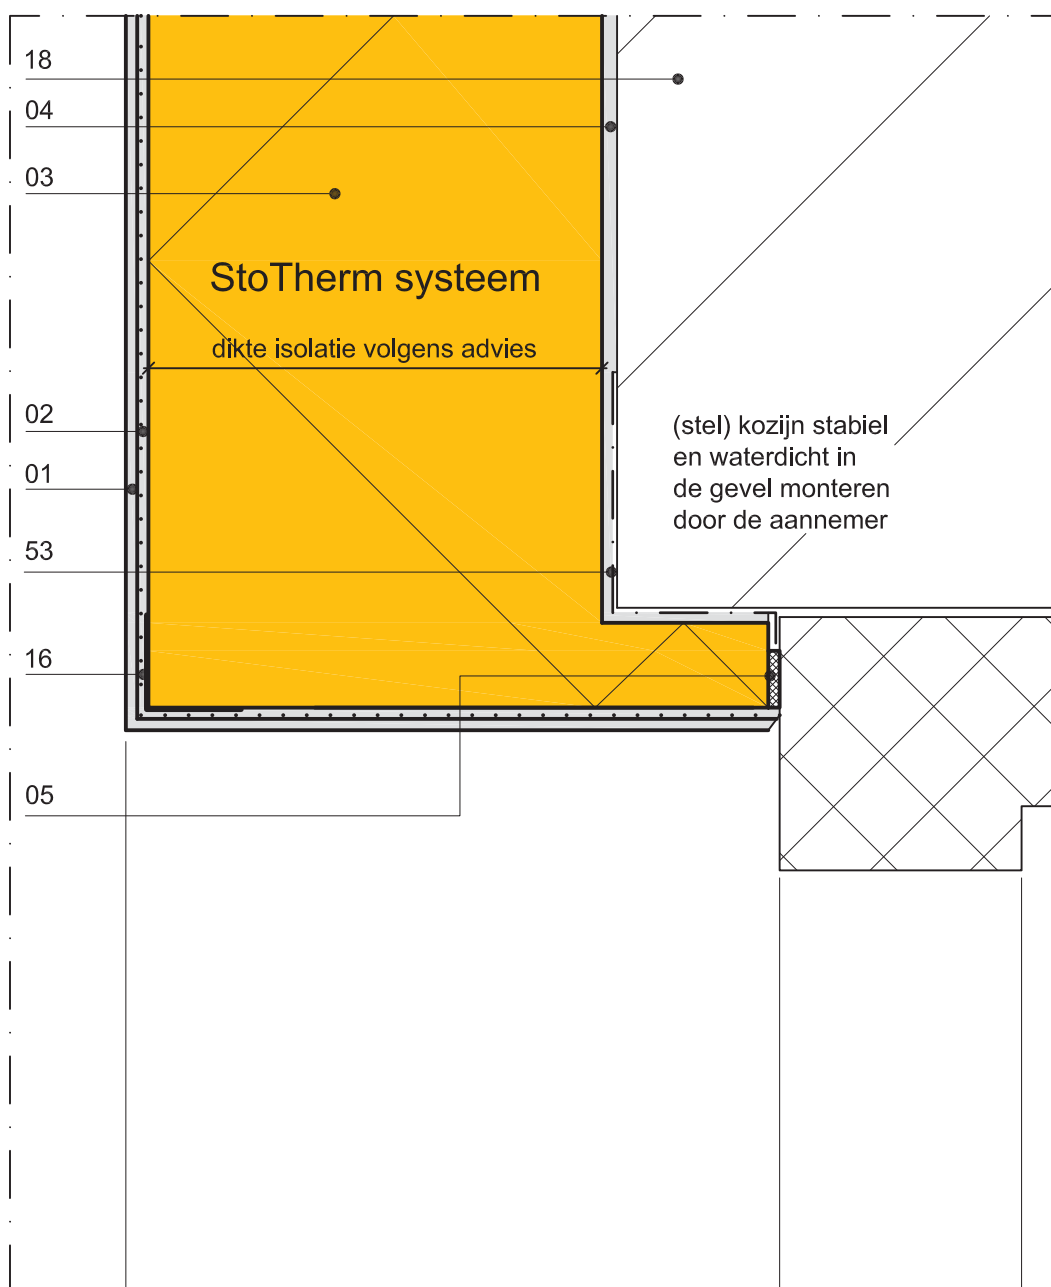


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
03 : Sto-Isolatieplaat	18 : Steenachtige ondergrond
04 : Sto-Verlijming	53 : Sto-Butyltape-vlies


	StoTherm systeem	Detail : 3.07
	Aansluiting tegen houten kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(bovendorpel)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

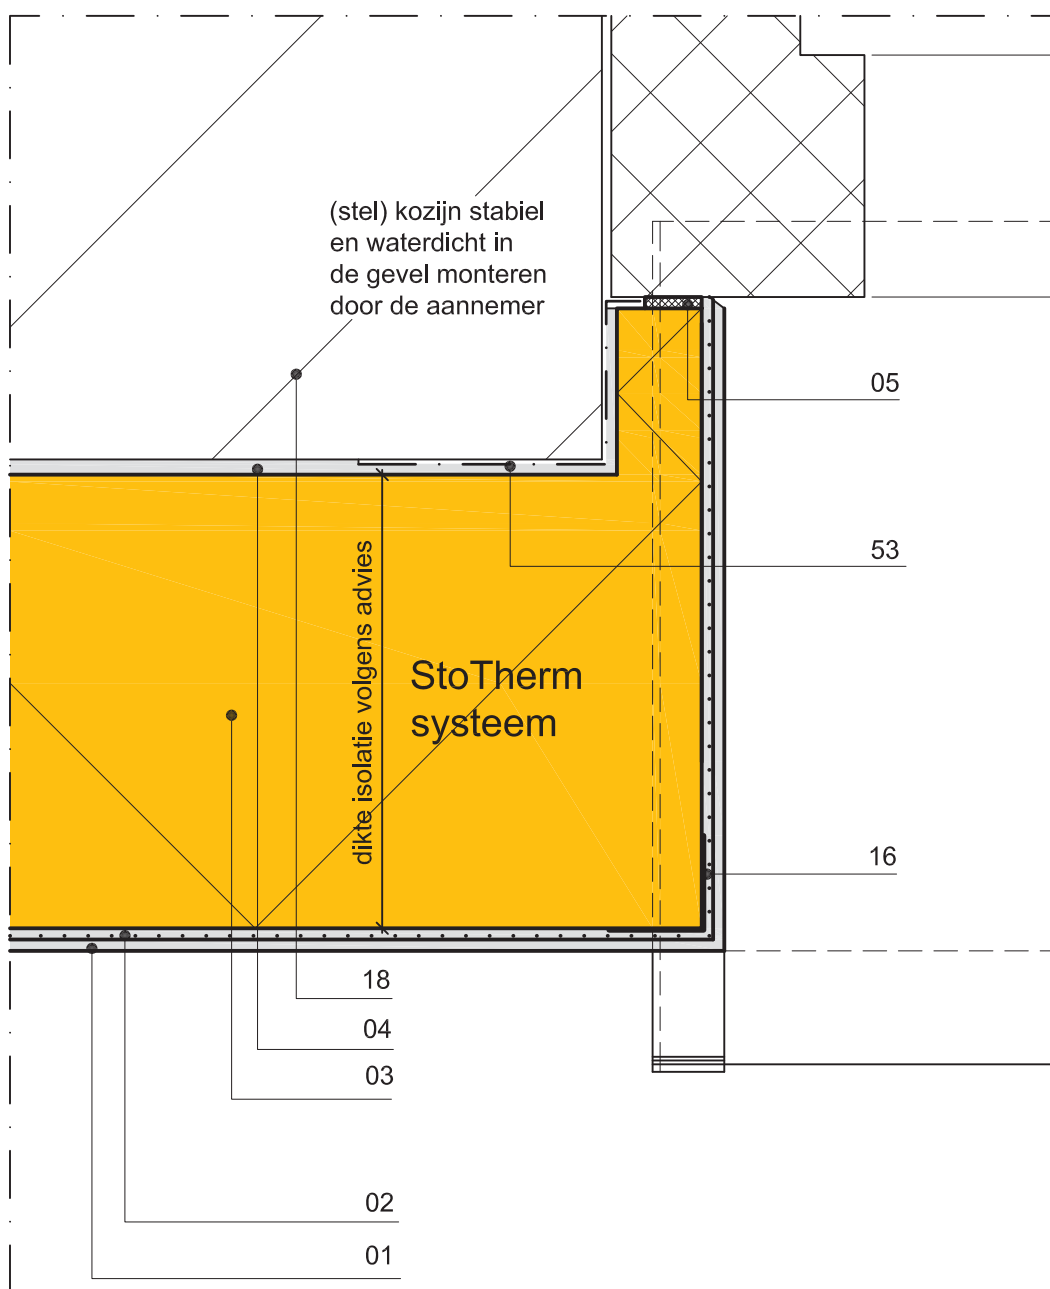


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |


	StoTherm systeem	Detail : 3.08
	Aansluiting tegen houten kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(stijl)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

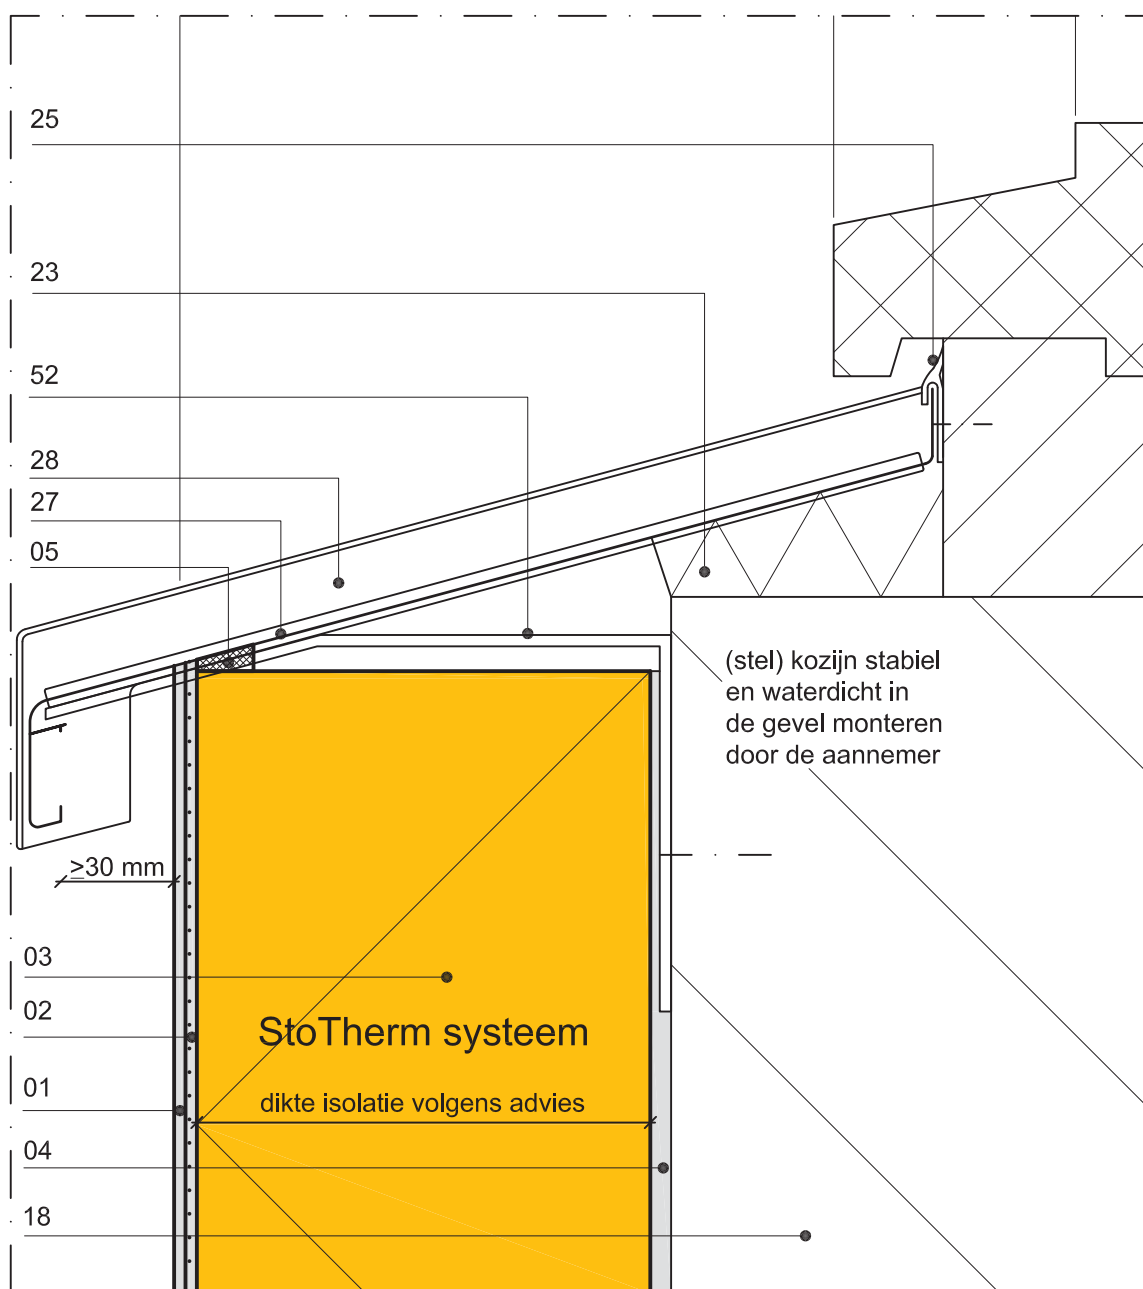


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 25 : Afdichtingsprofiel (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | 52 : klang (derden) |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |
| 23 : Isolatie (derden) | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.09
	Aansluiting tegen houten kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(onderdorpel)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

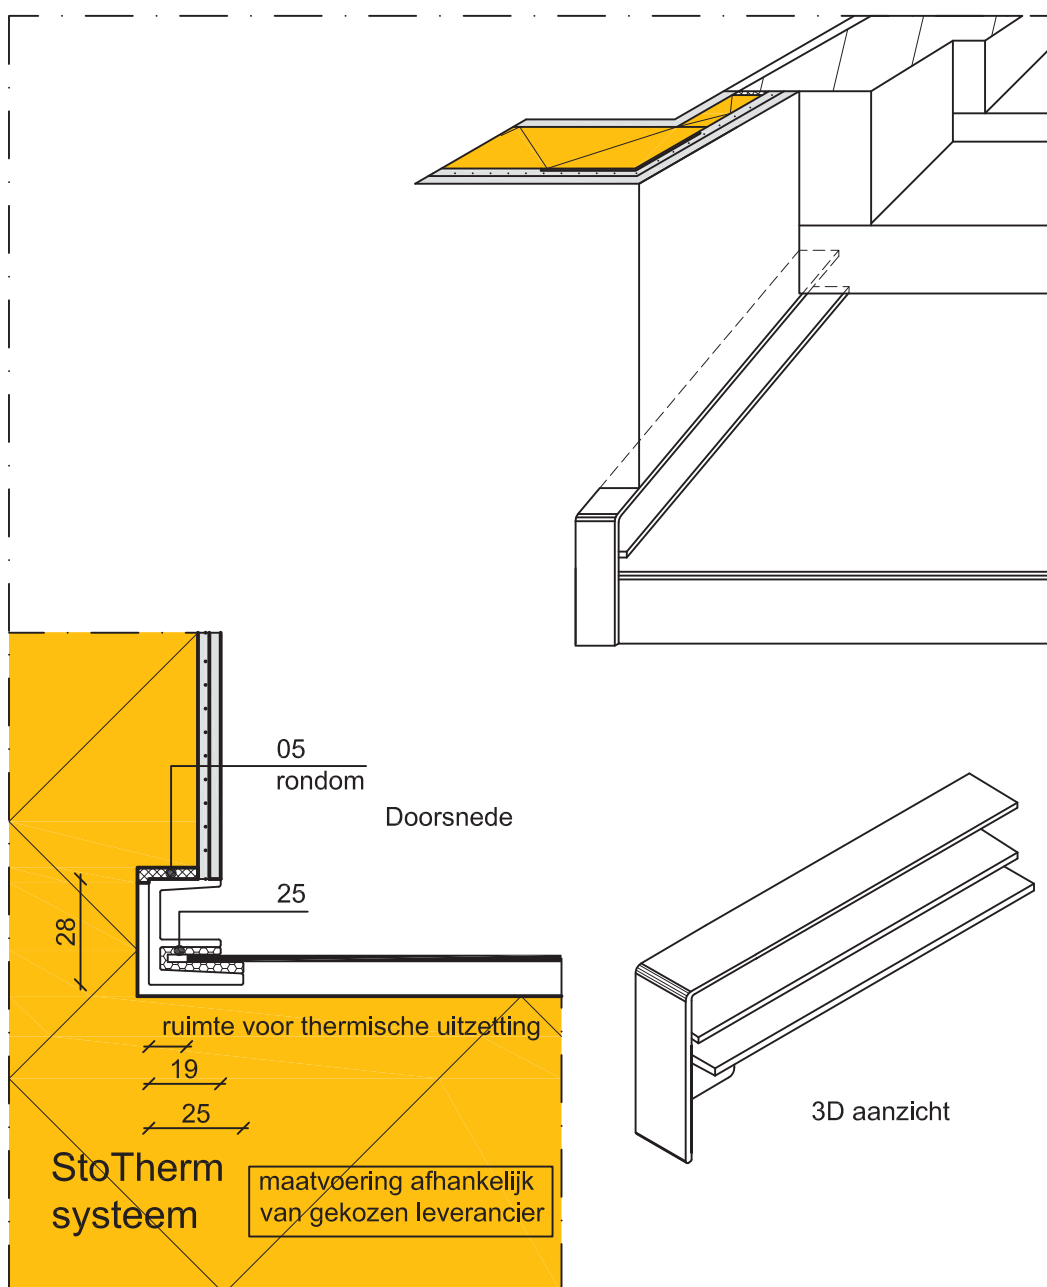


Renvooi StoTherm systeem

05 : Sto-Afdichtband 15/4
25 : Afdichtingsprofiel (derden)

	StoTherm systeem	Detail : 3.10
	Aansluiting tegen houten kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(kopschotje)	Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

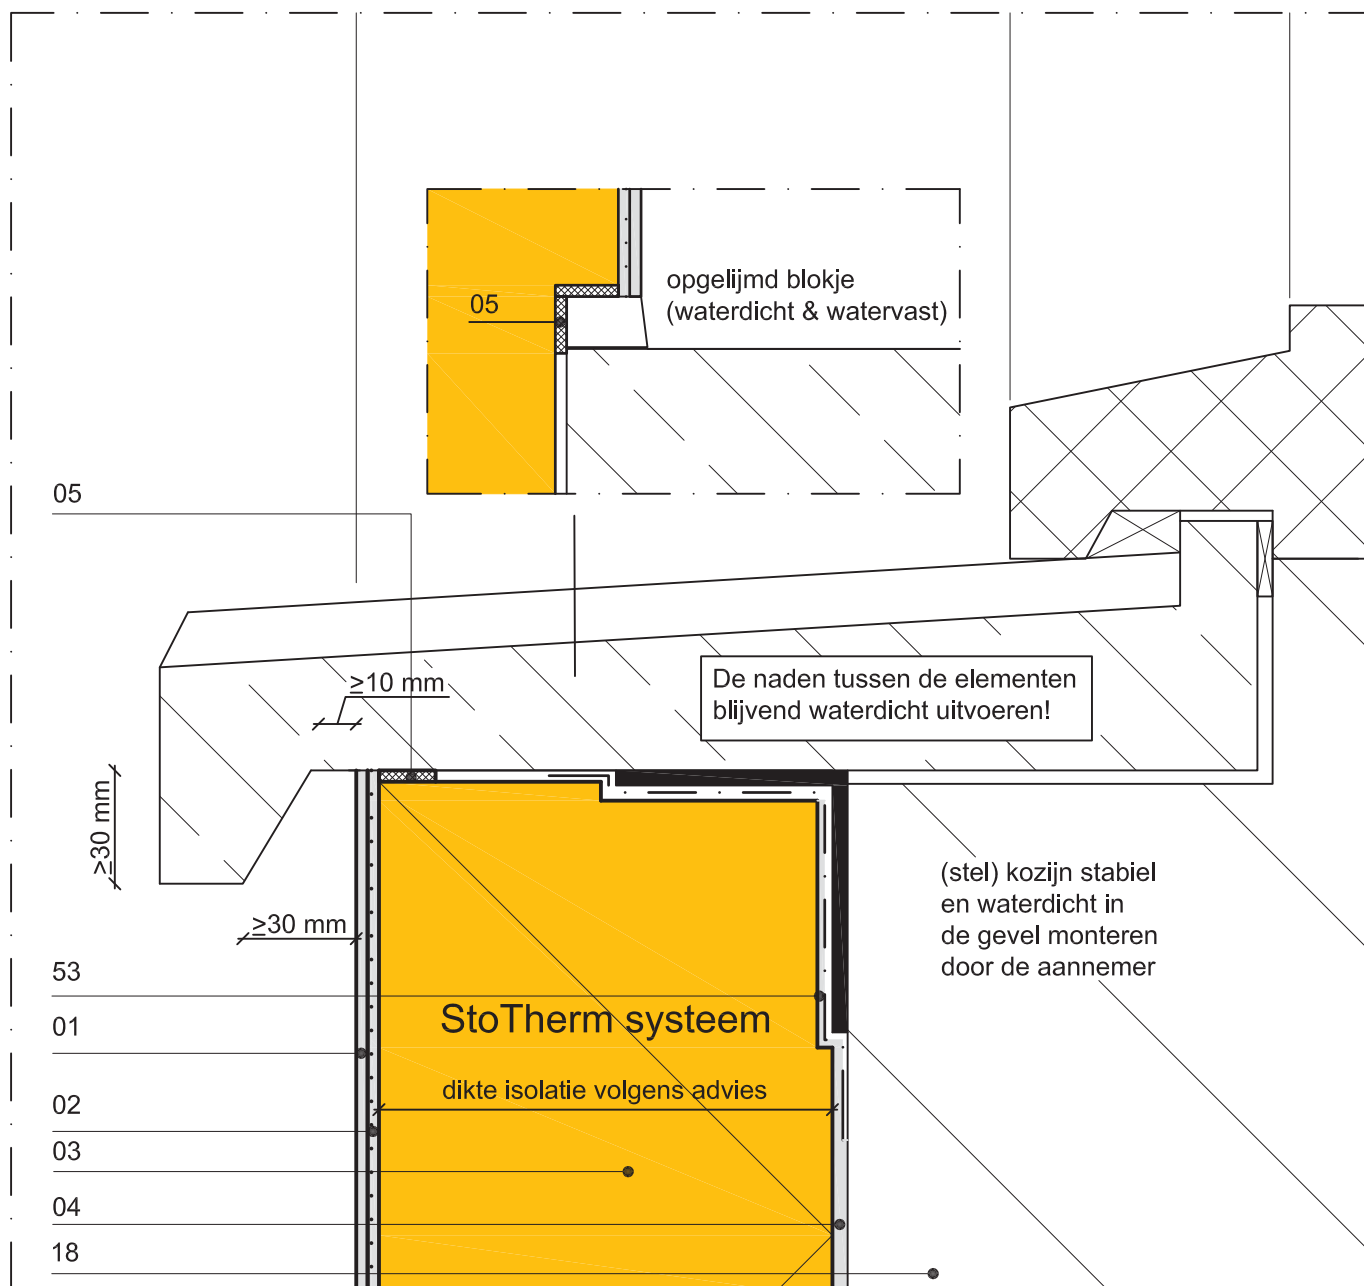

Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	53 : Sto-Butyltape-vlies
04 : Sto-Verlijming	

	StoTherm systeem	Detail : 3.11
	Aansluiting tegen houten kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(onderdorpel)	Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

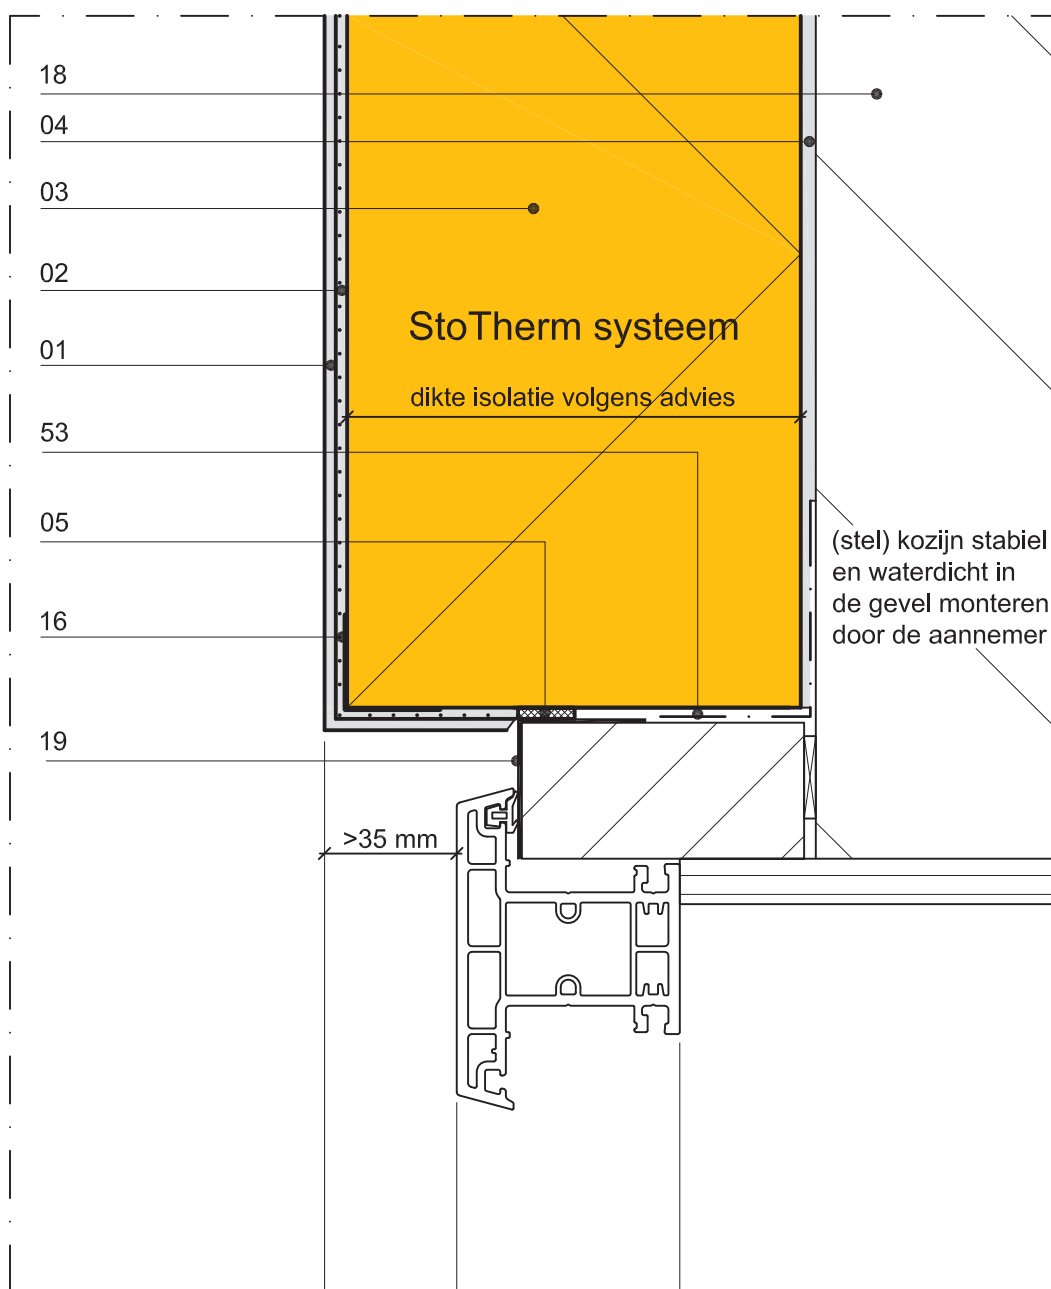


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekeprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.12
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

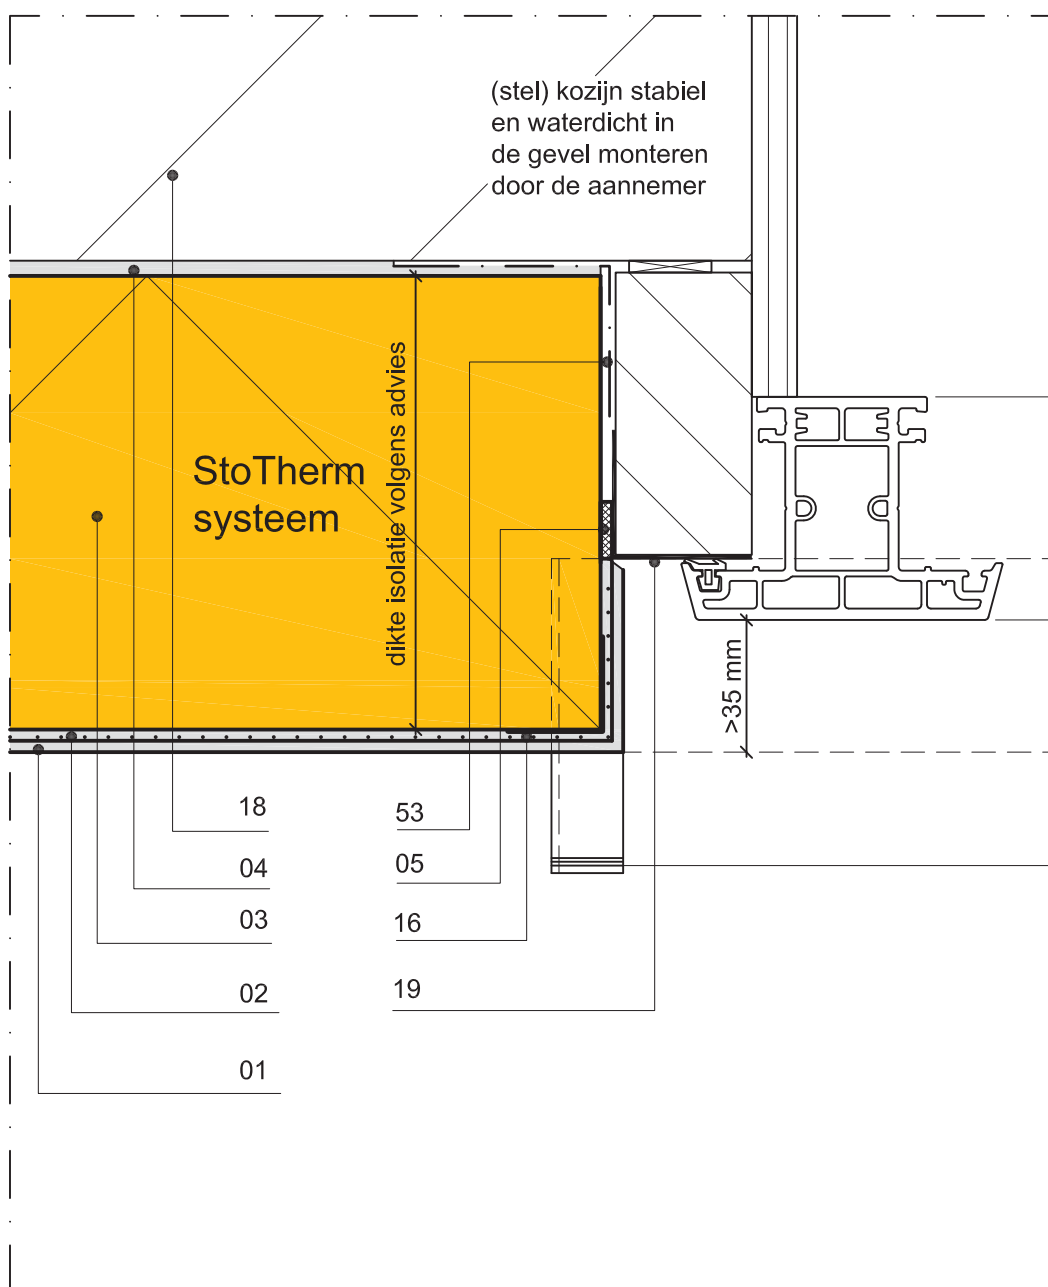


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.13
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

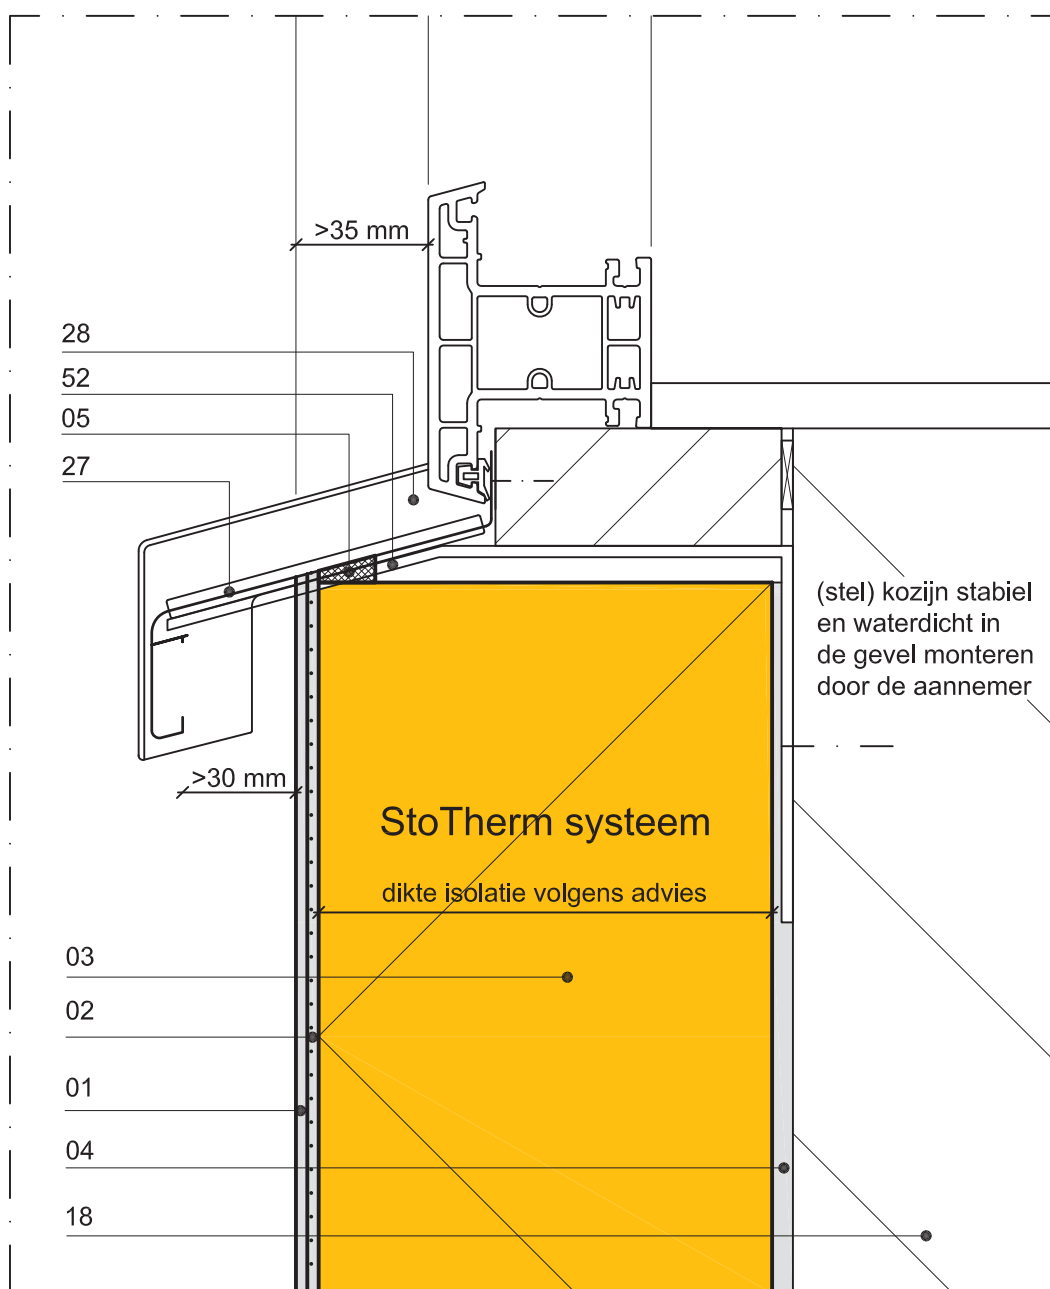


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 27 : Waterslag (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.14
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (onderdorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

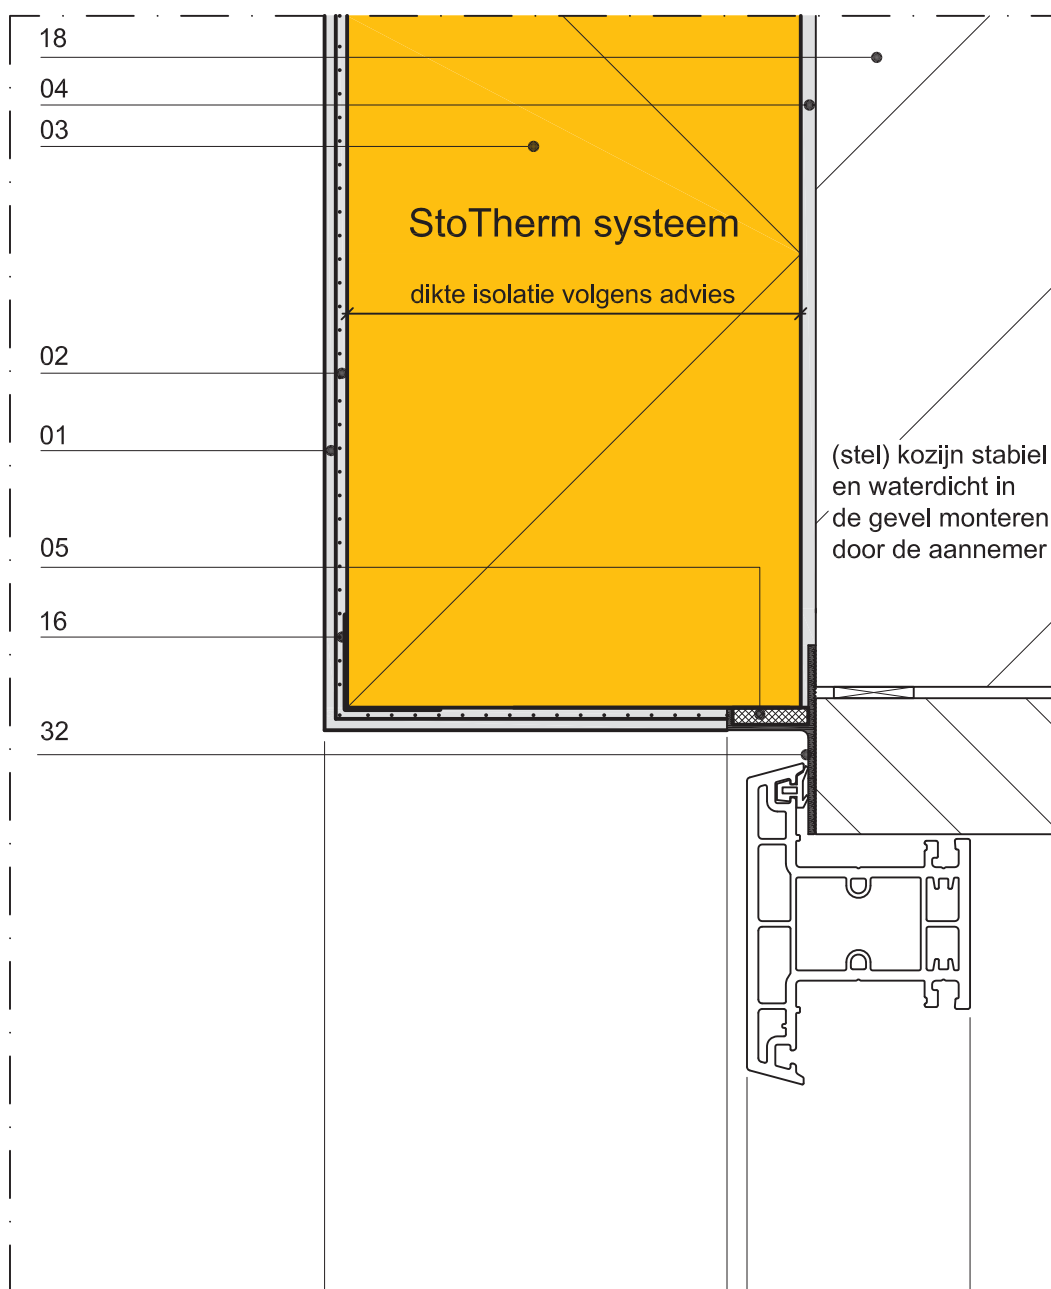


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekeprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 32 : BK-profiel (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.15
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

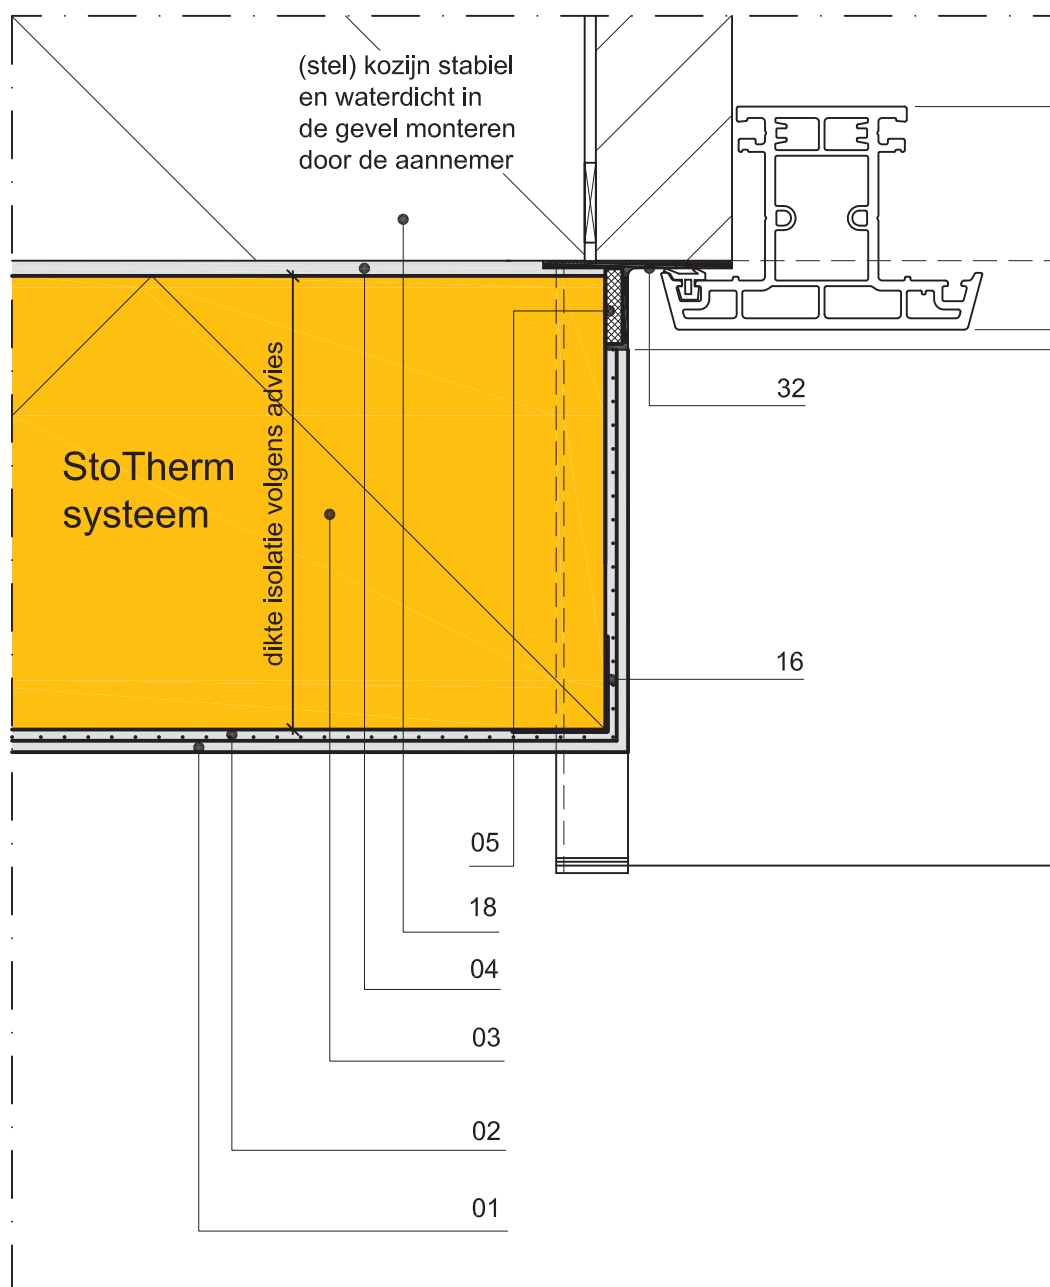


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekeprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 32 : BK-profiel (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.16
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

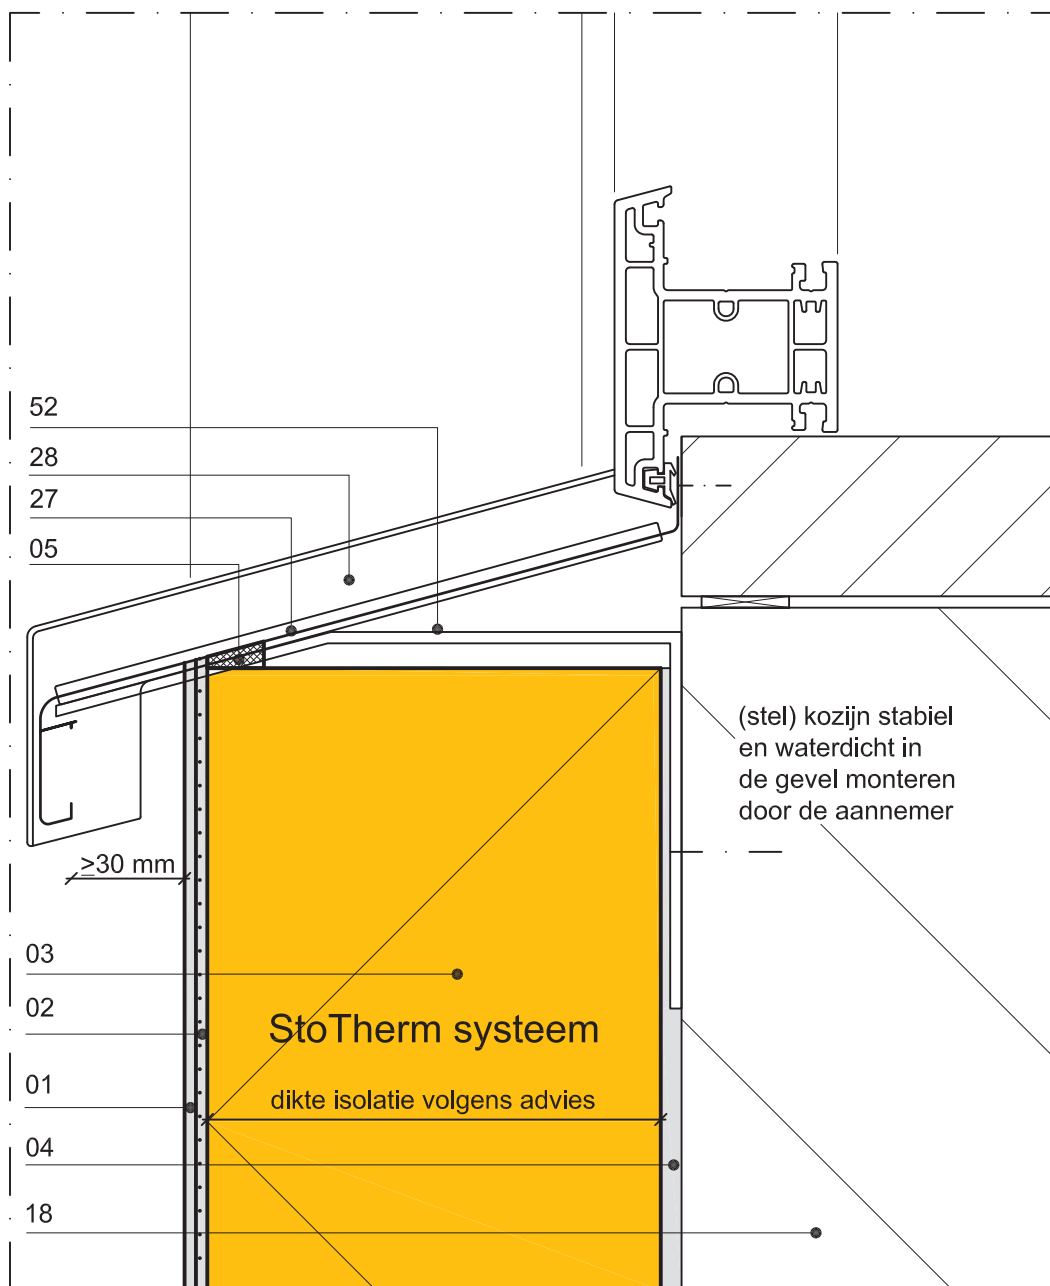


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 27 : Waterslag (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.17
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (onderdorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

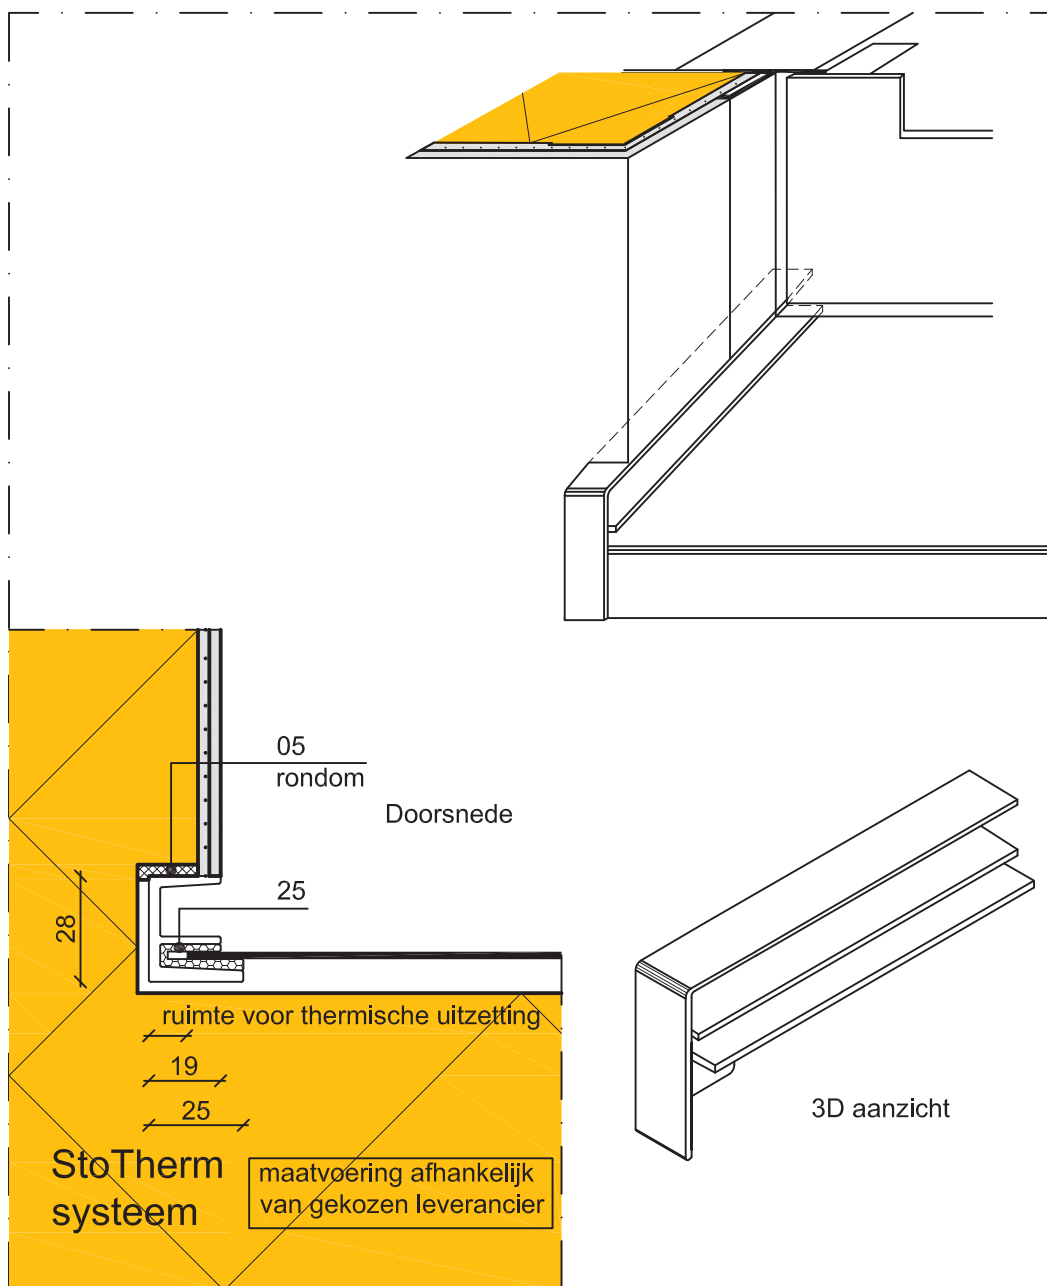


Renvooi StoTherm systeem

05 : Sto-Afdichtband 15/4
25 : Afdichtingsprofiel (derden)


	StoTherm systeem	Detail : 3.18
	Aansluiting tegen kunststof kozijn (kopschotje)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

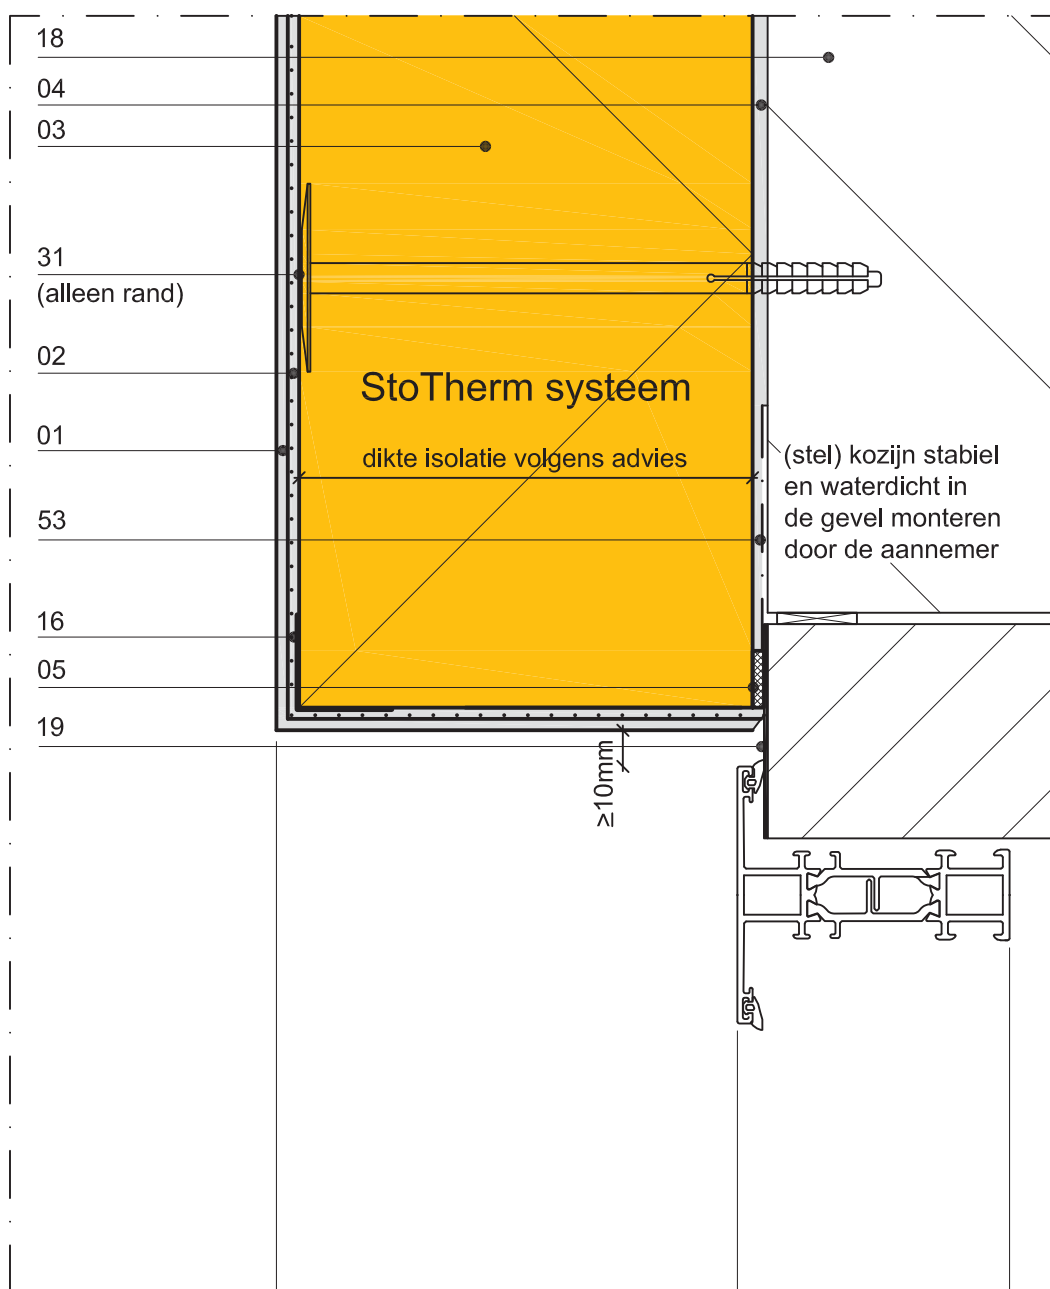


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekeprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 31 : Sto Isolatieplaat pluggen |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.19
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

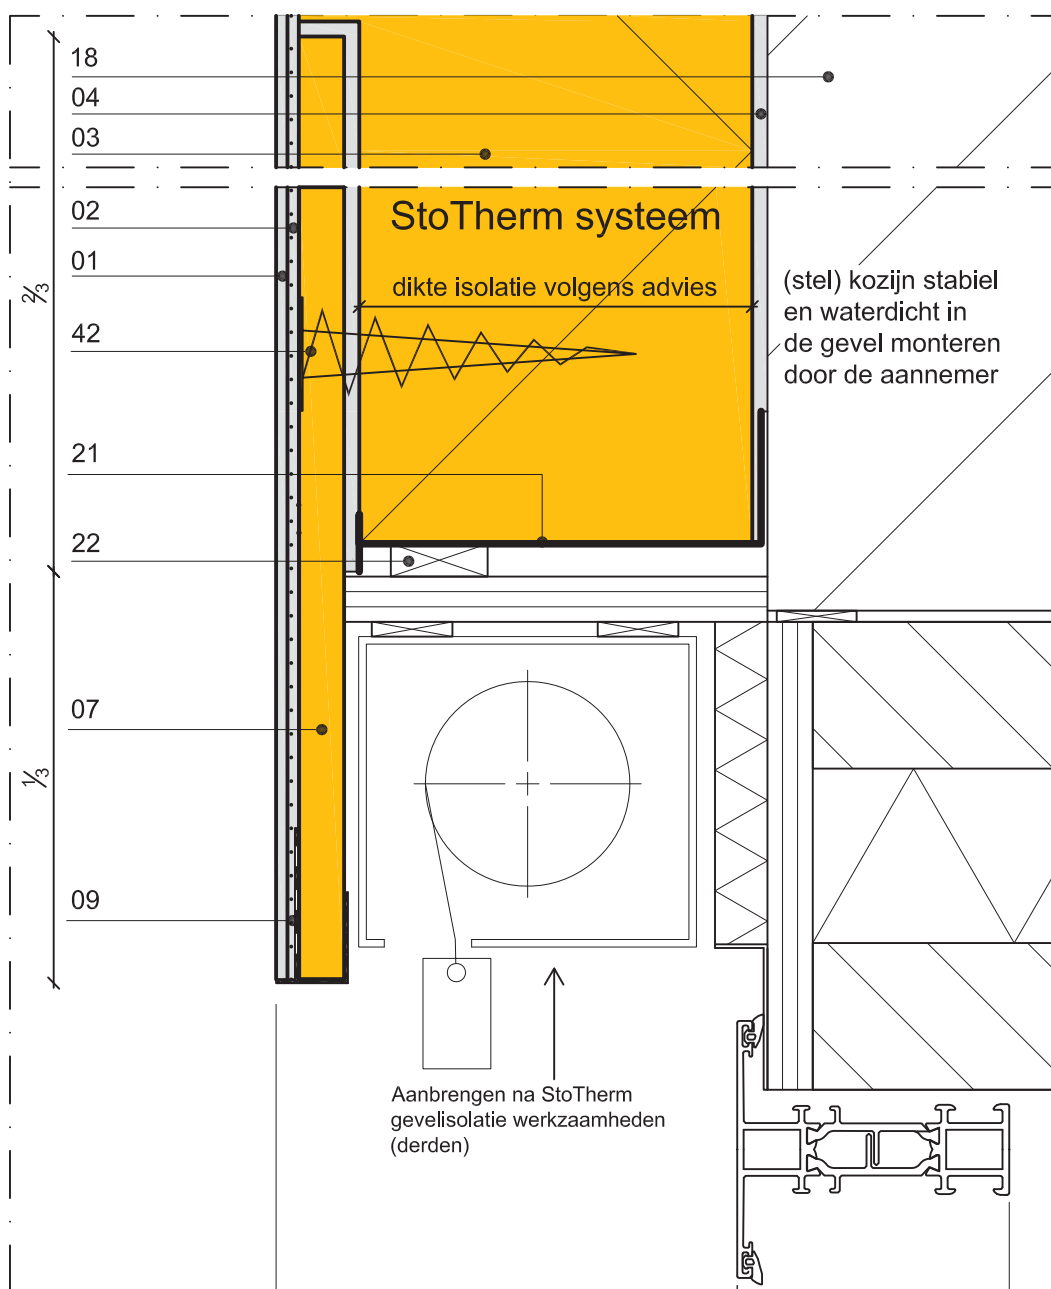


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	09 : Sto-Kunststof Randprofiel
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	21 : Sto-geëxtrudeerd aluminium sokkelprofiel
04 : Sto-Verlijming	22 : afdichting (derden)
07 : Sto-Verotec plaat 12 mm dik	42 : Sto-Fix Spirale


	StoTherm systeem	Detail : 3.20
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (koofdetail)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

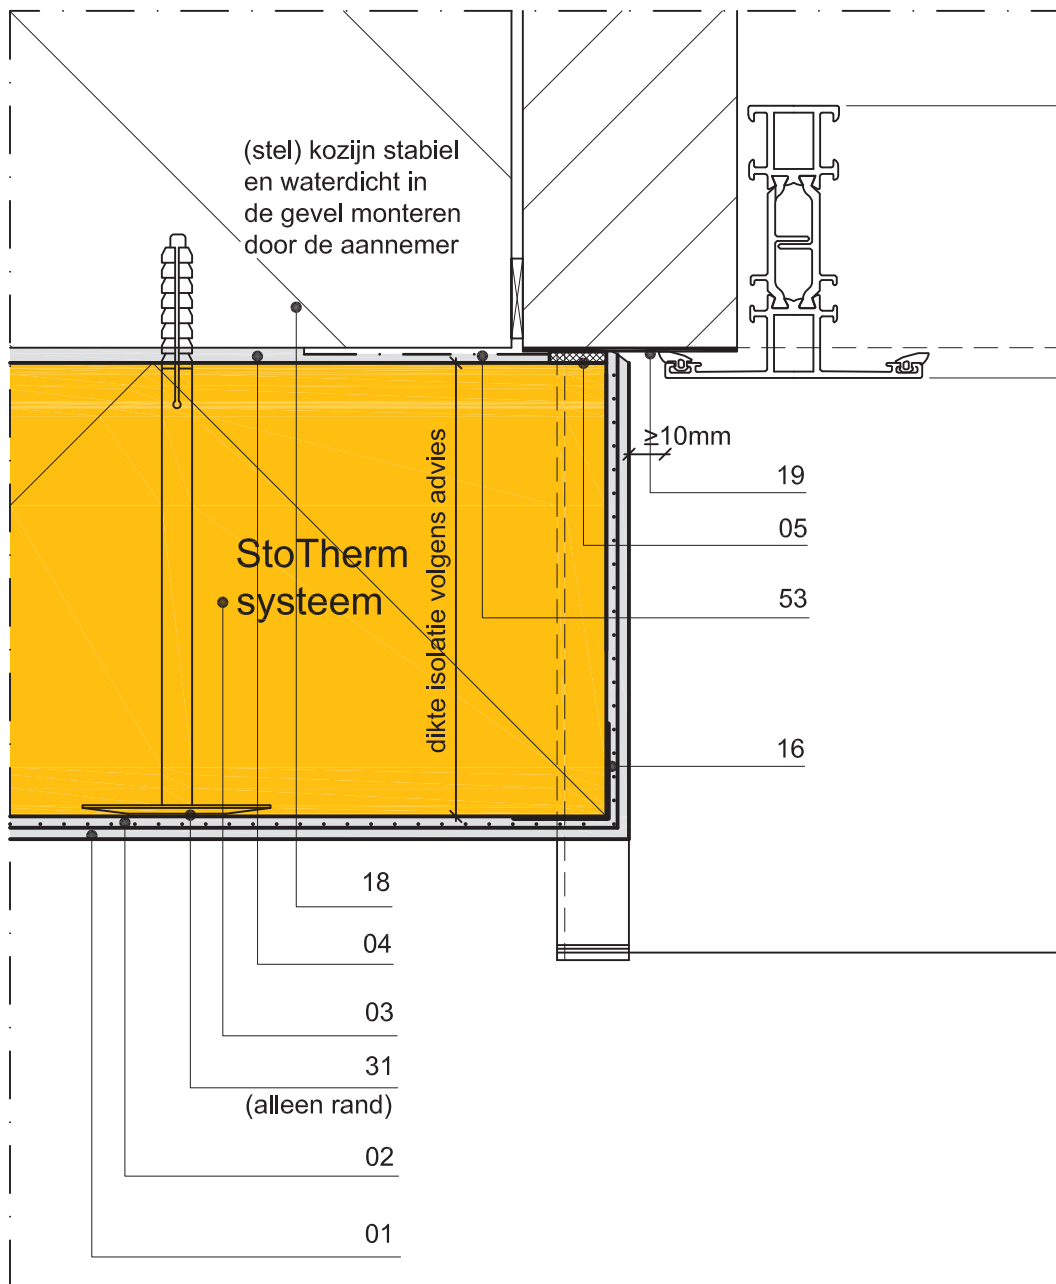


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekeprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 31 : Sto Isolatieplaat pluggen |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.21
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

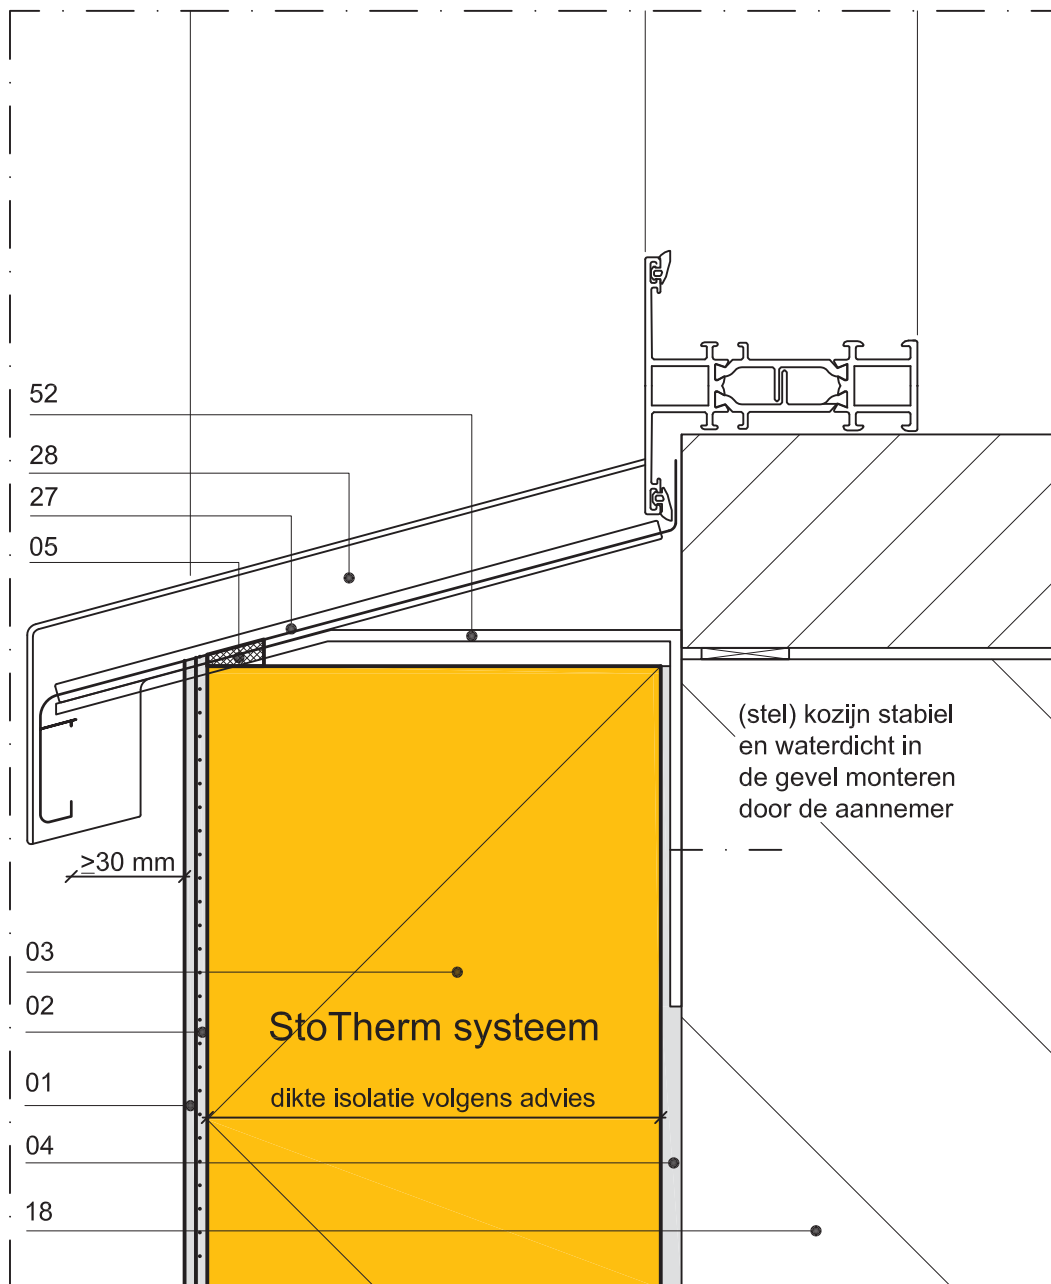


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 27 : Waterslag (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 04 : Sto-Verlijming | 52 : Klang (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.22
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (onderdorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

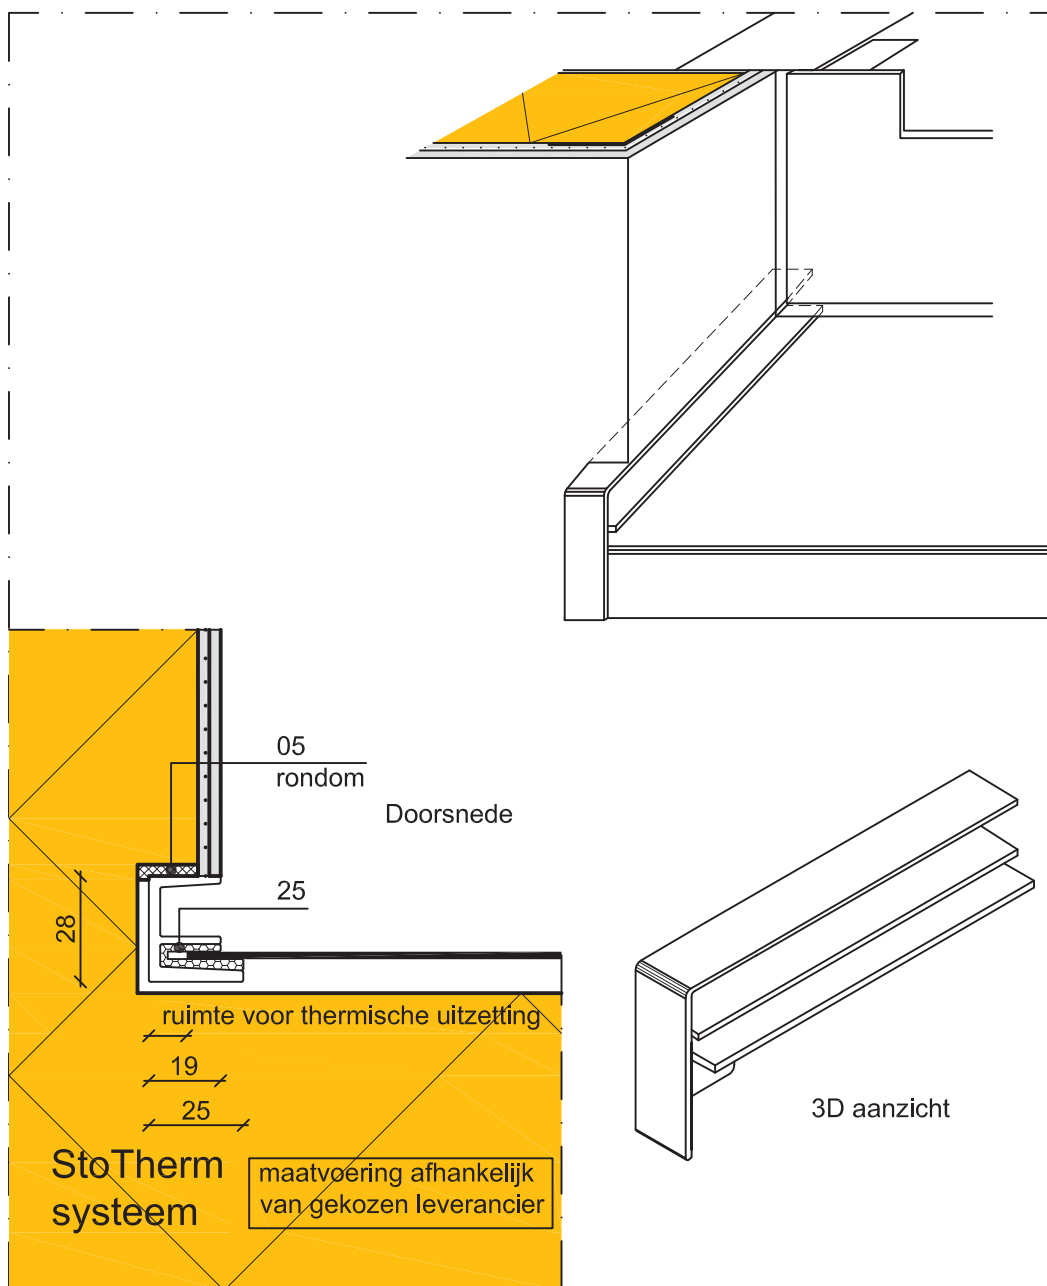


Renvooi StoTherm systeem

05 : Sto-Afdichtband 15/4
25 : Afdichtingsprofiel (derden)


	StoTherm systeem	Detail : 3.23
	Aansluiting tegen houten kozijn (kopschotje)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

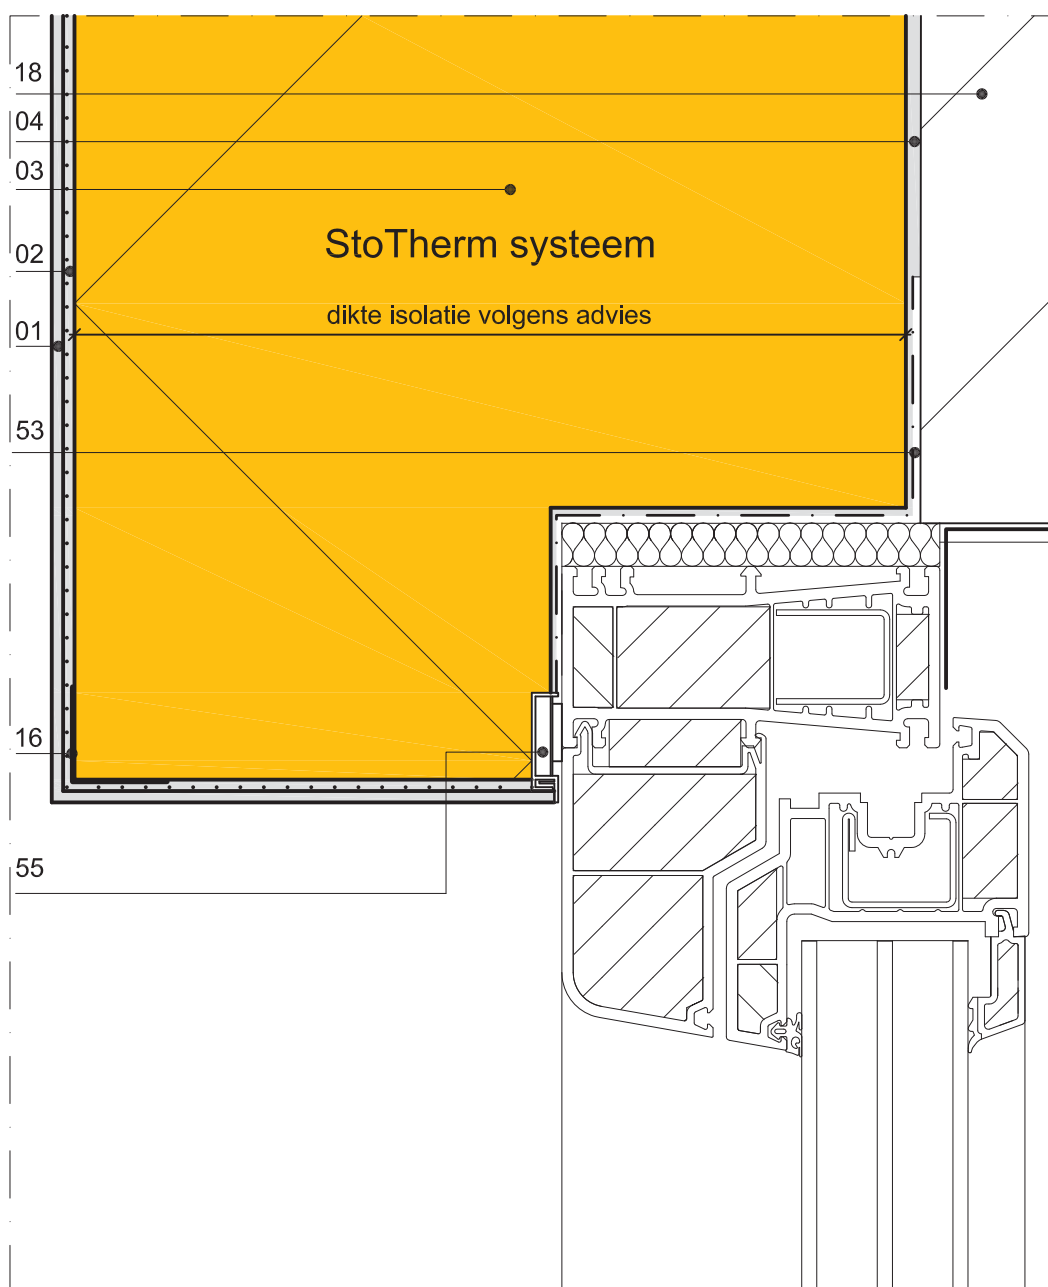


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | 55 : Sto-Anputzleiste |

	StoTherm systeem	Detail : 3.24
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (passiefhuis) (bovendorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

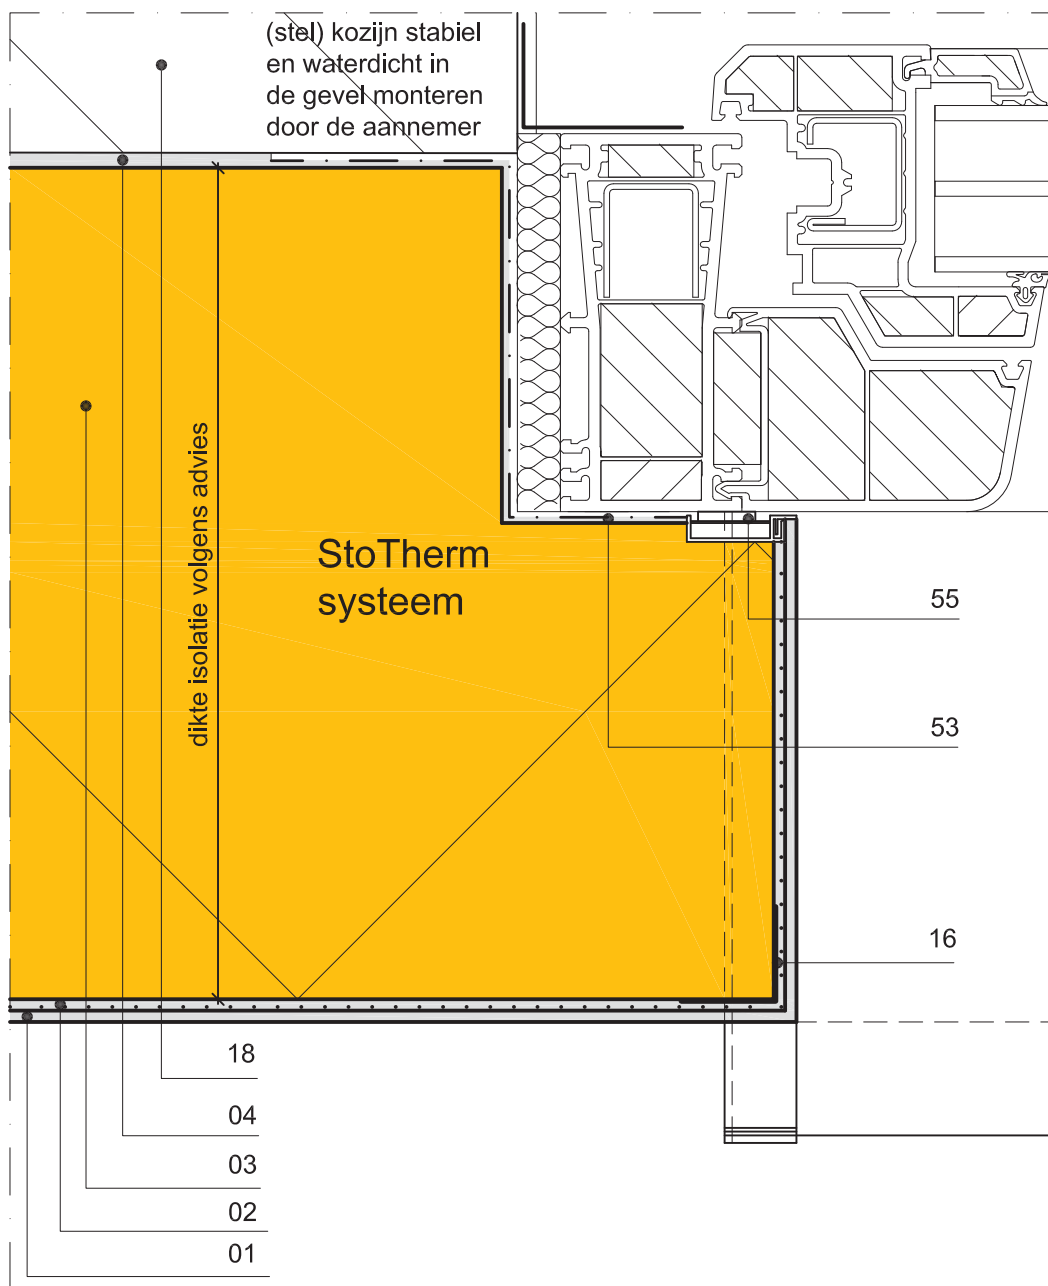


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
18 : Steenachtige ondergrond
53 : Sto-Butyltape-vlies
55 : Sto-Anputzleiste


	StoTherm systeem	Detail : 3.25
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (passiefhuis)	Datum : 30-07-2012
	(stijl)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

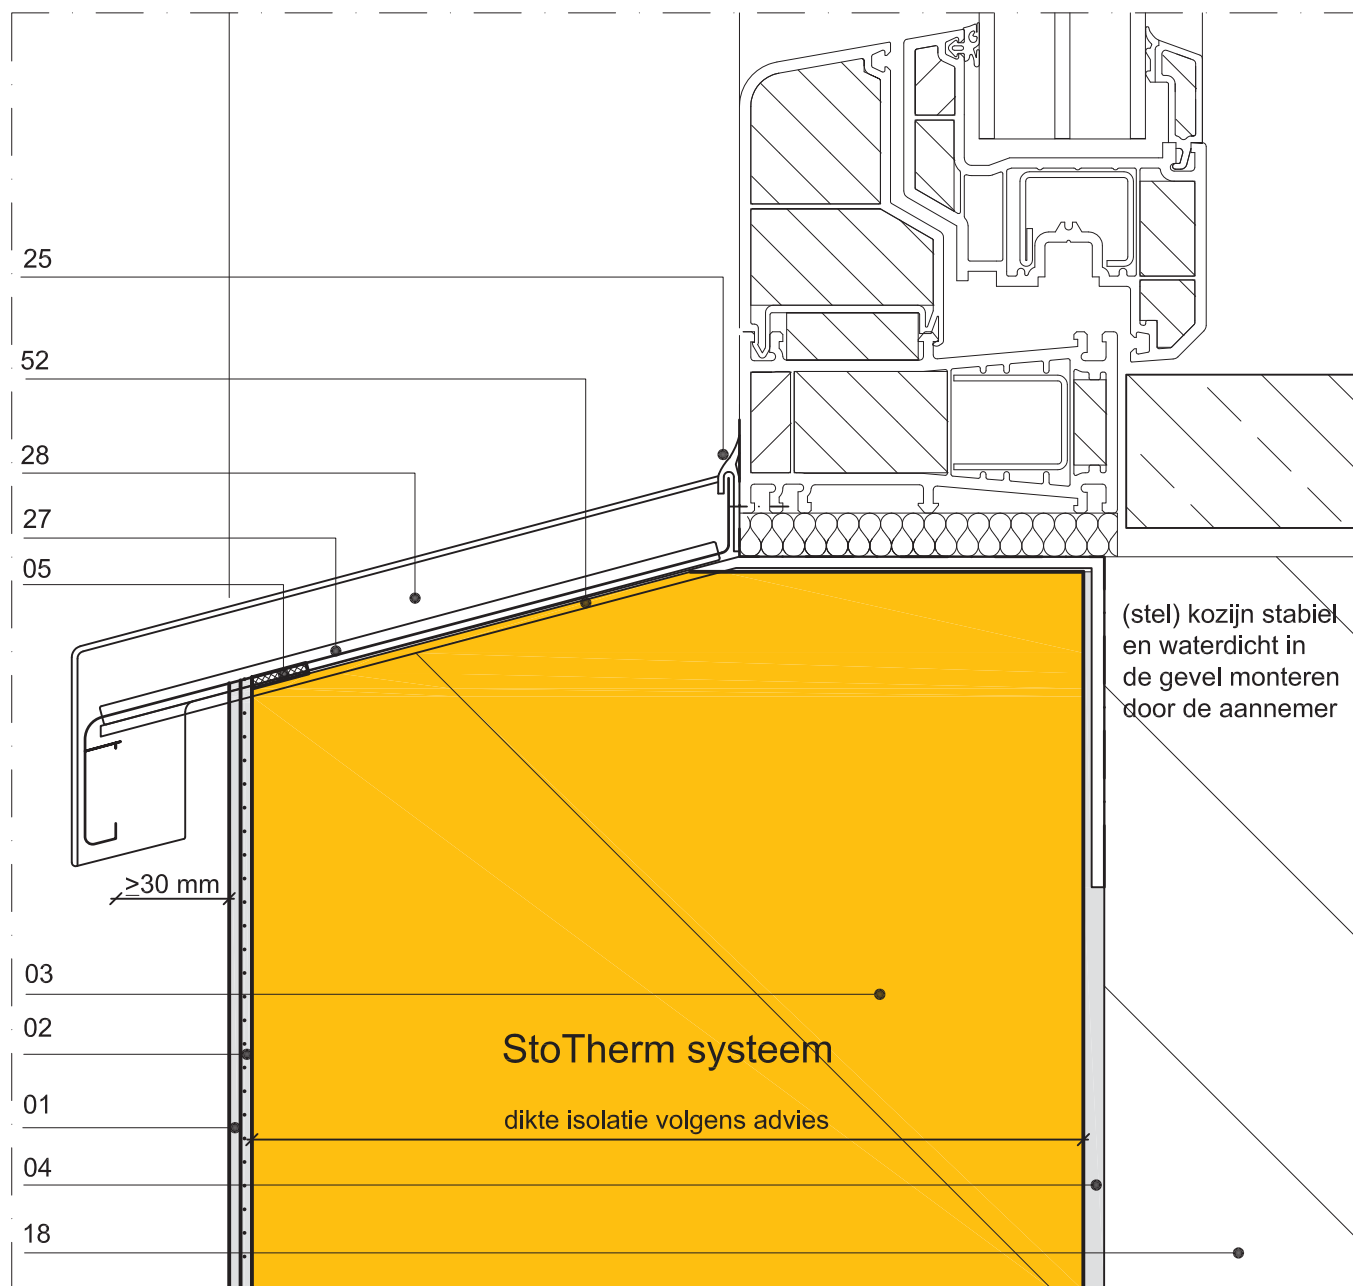


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	25 : Afdichtingsprofiel (derden)
02 : Sto-Mortel weefsellaag	27 : Waterslag (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	(Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren)
04 : Sto-Verlijming	28 : Gevelisolatie kopschot met pet
05 : Sto-Afdichtband 15/4	52 : klang (derden)
18 : Steenachtige ondergrond	


	StoTherm systeem	Detail : 3.26
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (passiefhuis) (onderdorpel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

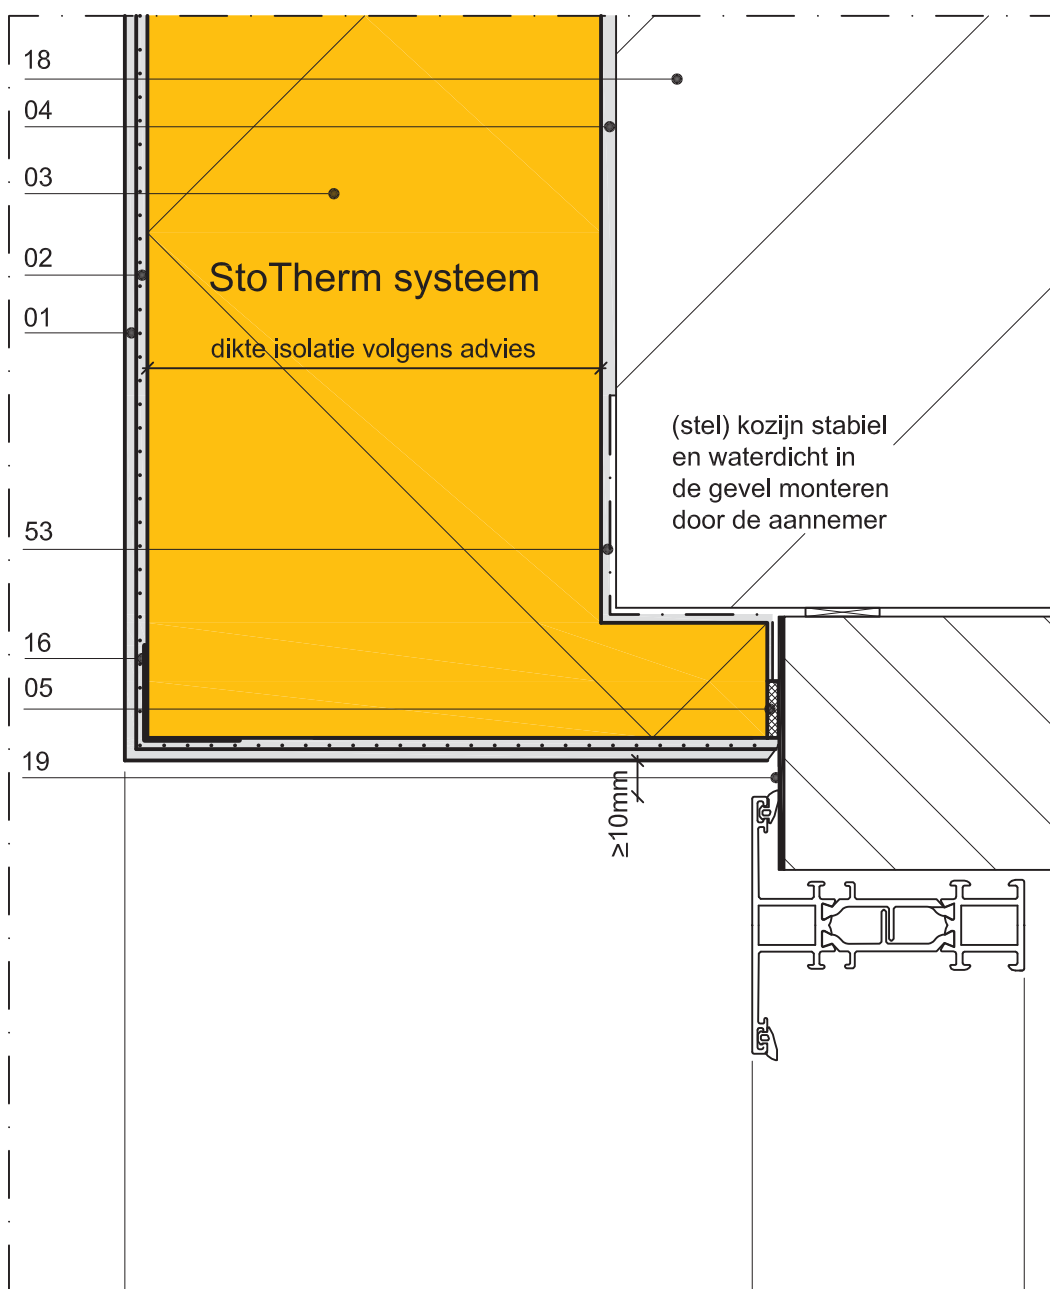


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoeekprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.27
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(bovendorpel)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

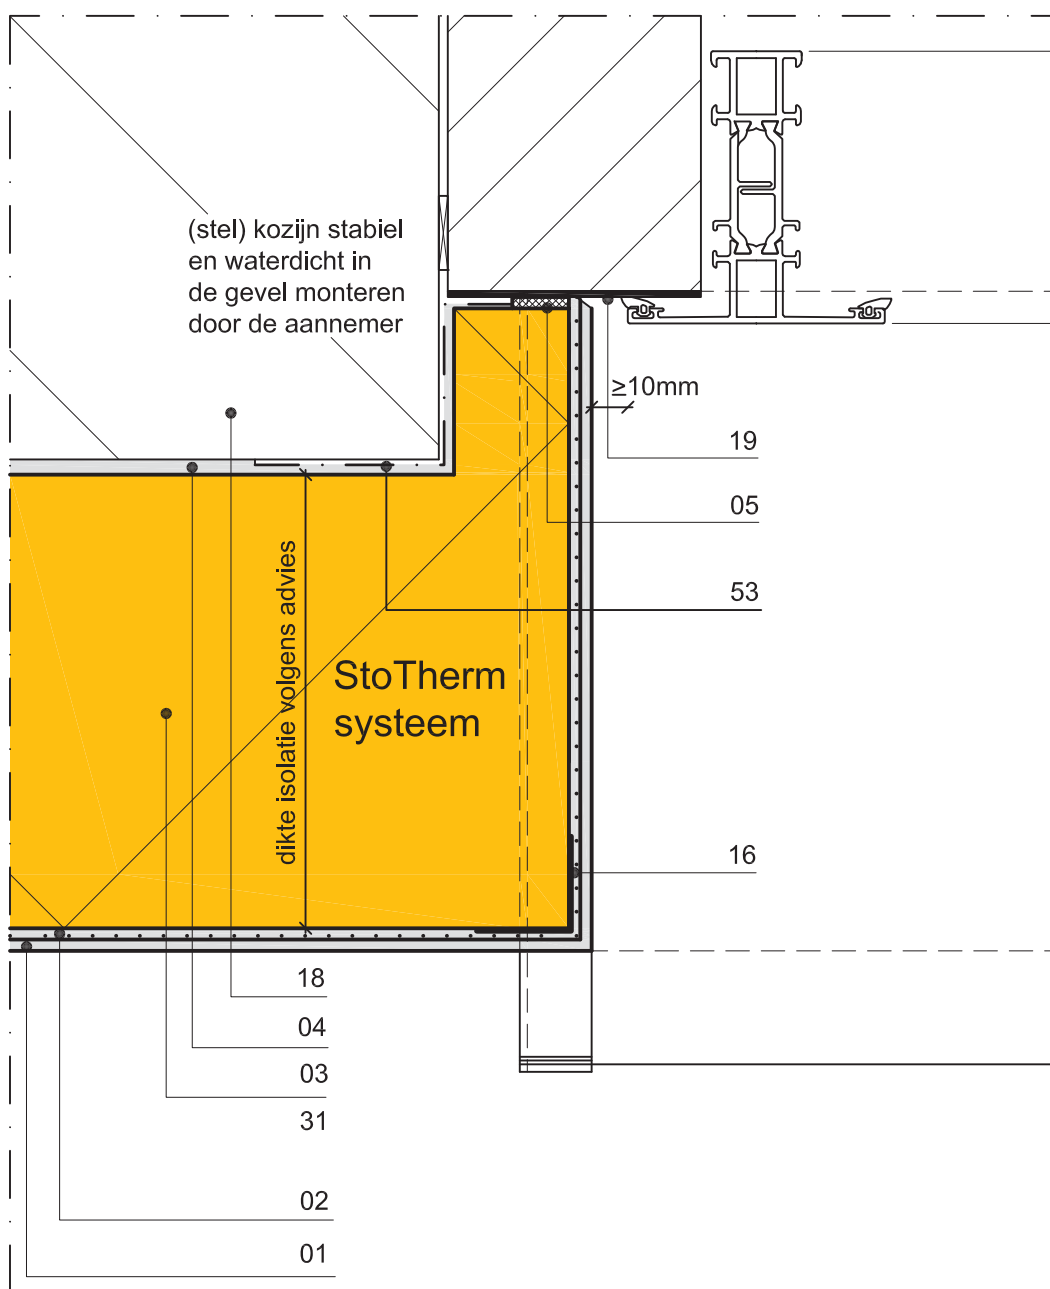


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|--|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoeekprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |
| 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.28
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(stijl)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

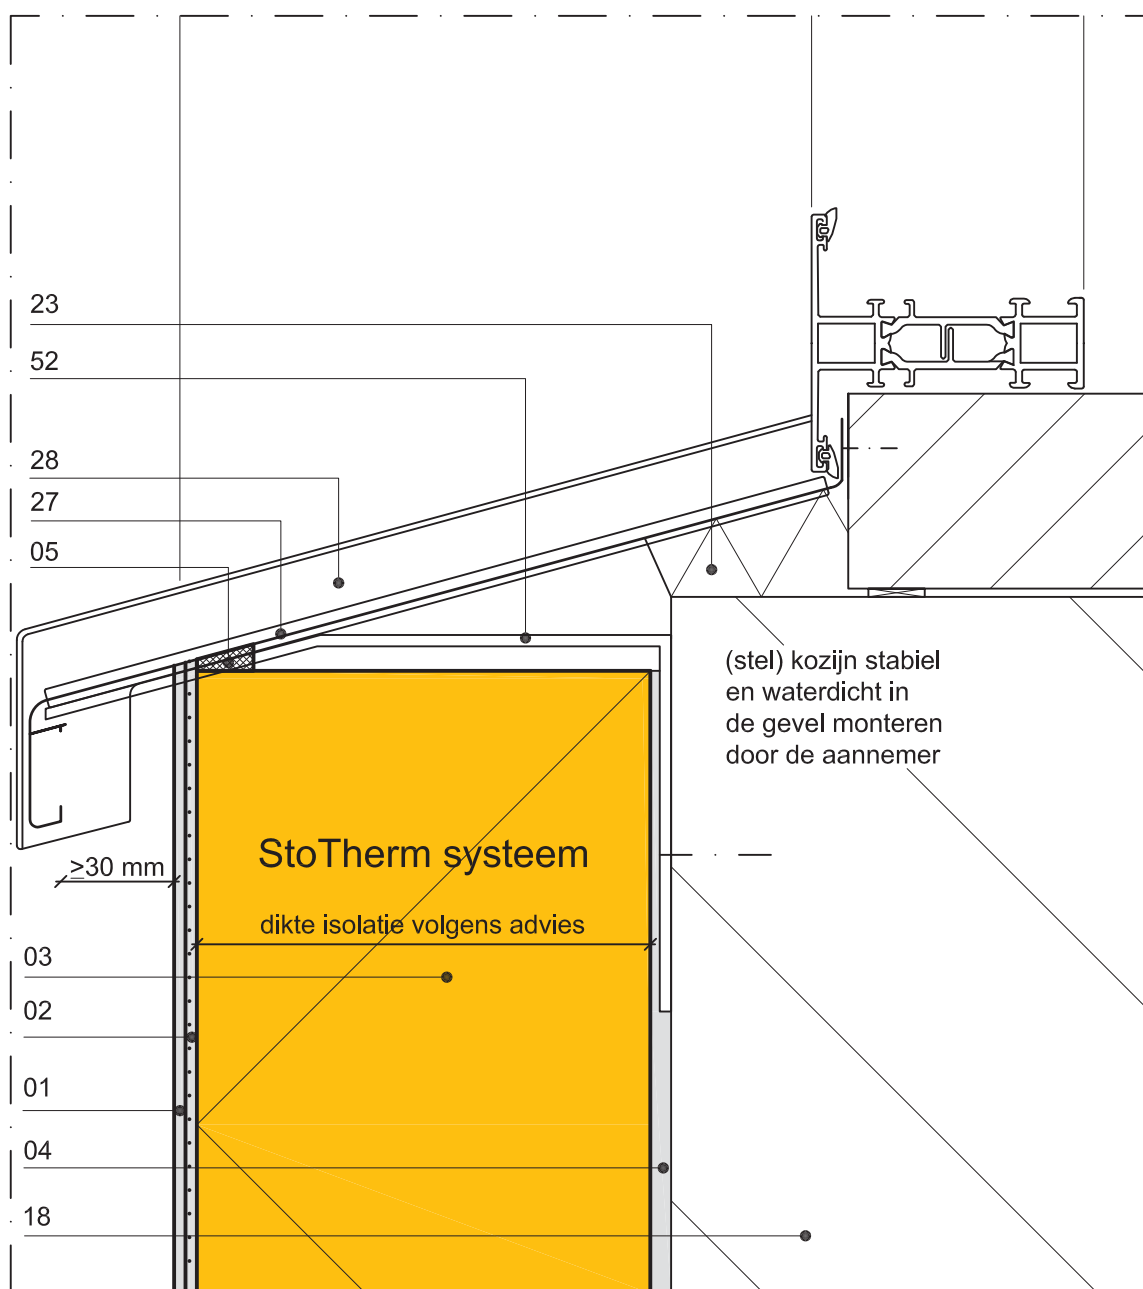


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 23 : Isolatie (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | 52 : klang (derden) |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.29
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(onderdorpel)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

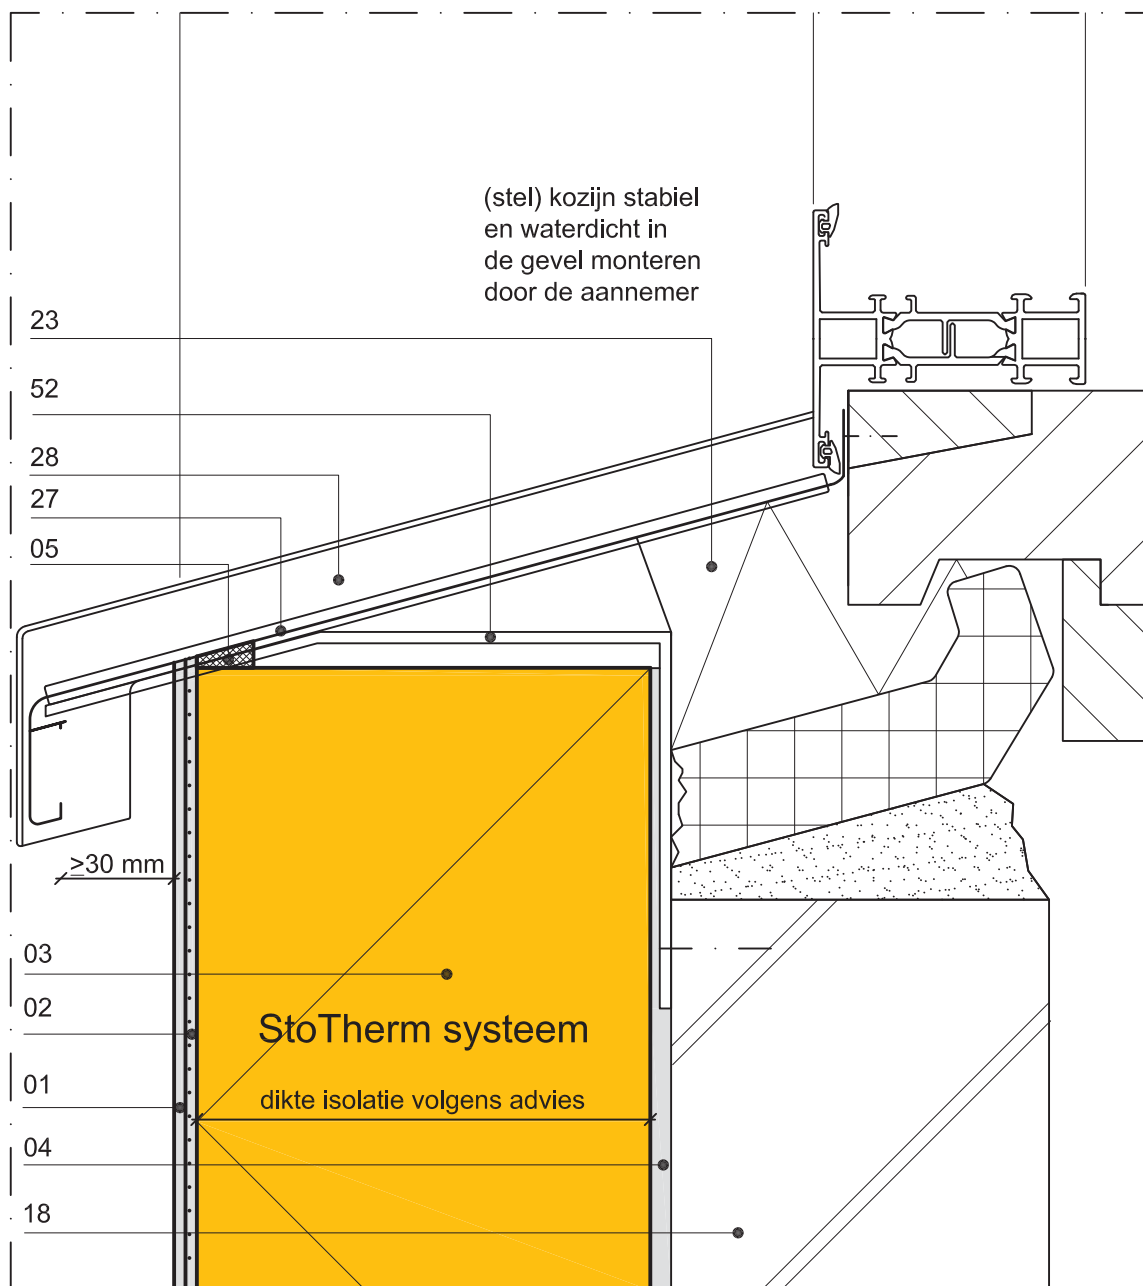


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 23 : Isolatie (derden) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 27 : Waterslag (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (Koppelingen waterslag blijvend waterdicht uitvoeren) |
| 04 : Sto-Verlijming | 28 : Gevelisolatie kopschot met pet |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | 52 : klang (derden) |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.30
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(onderdorpel)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

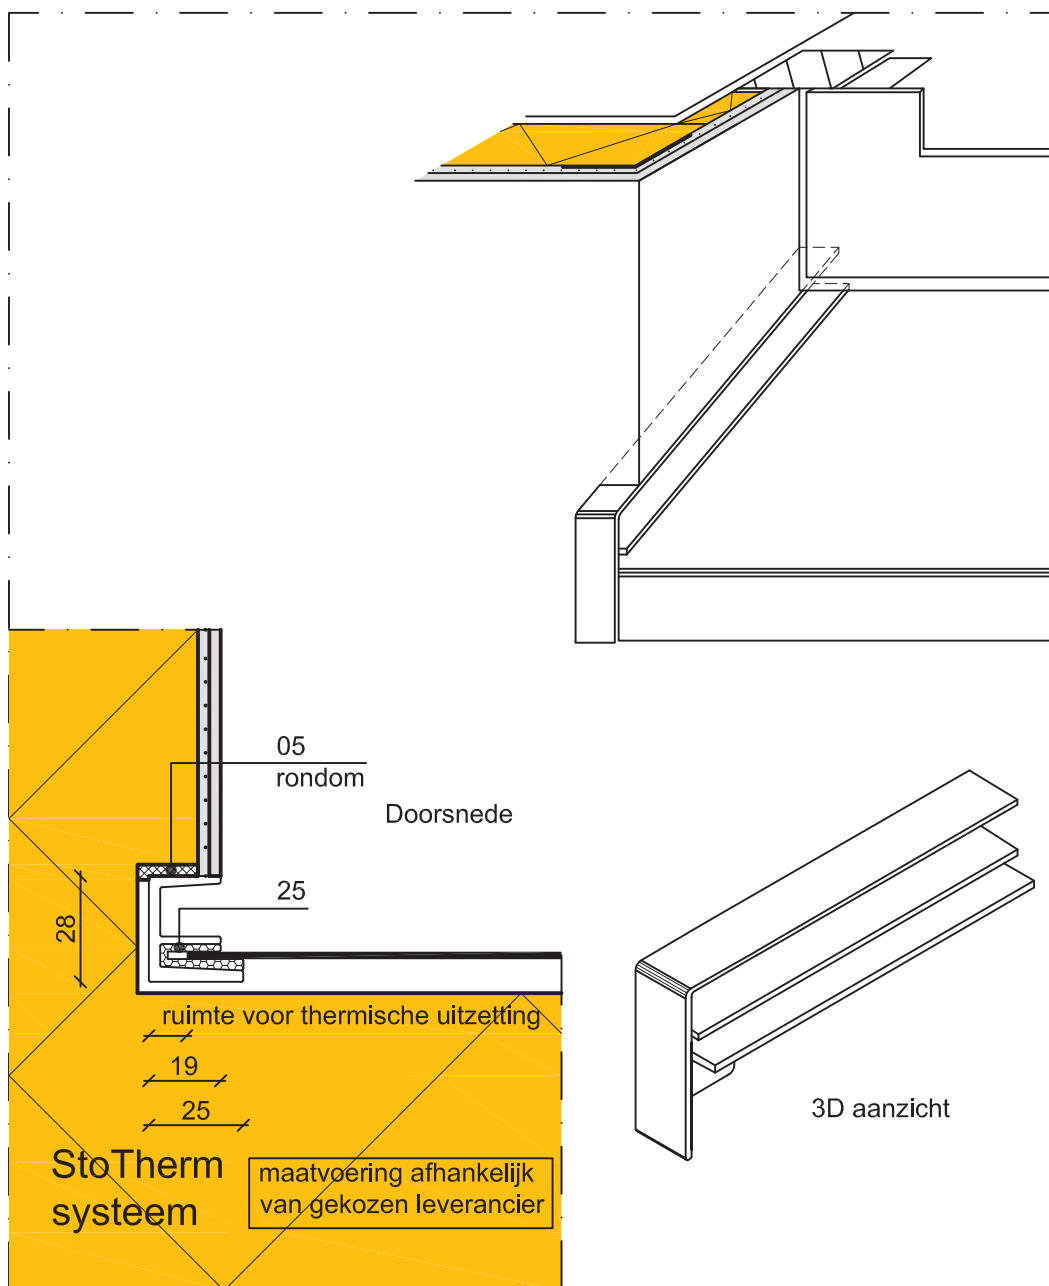


Renvooi StoTherm systeem

05 : Sto-Afdichtband 15/4
25 : Afdichtingsprofiel (derden)


	StoTherm systeem	Detail : 3.31
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (Renovatie)	Datum : 30-07-2012
	(kopschotje)	Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

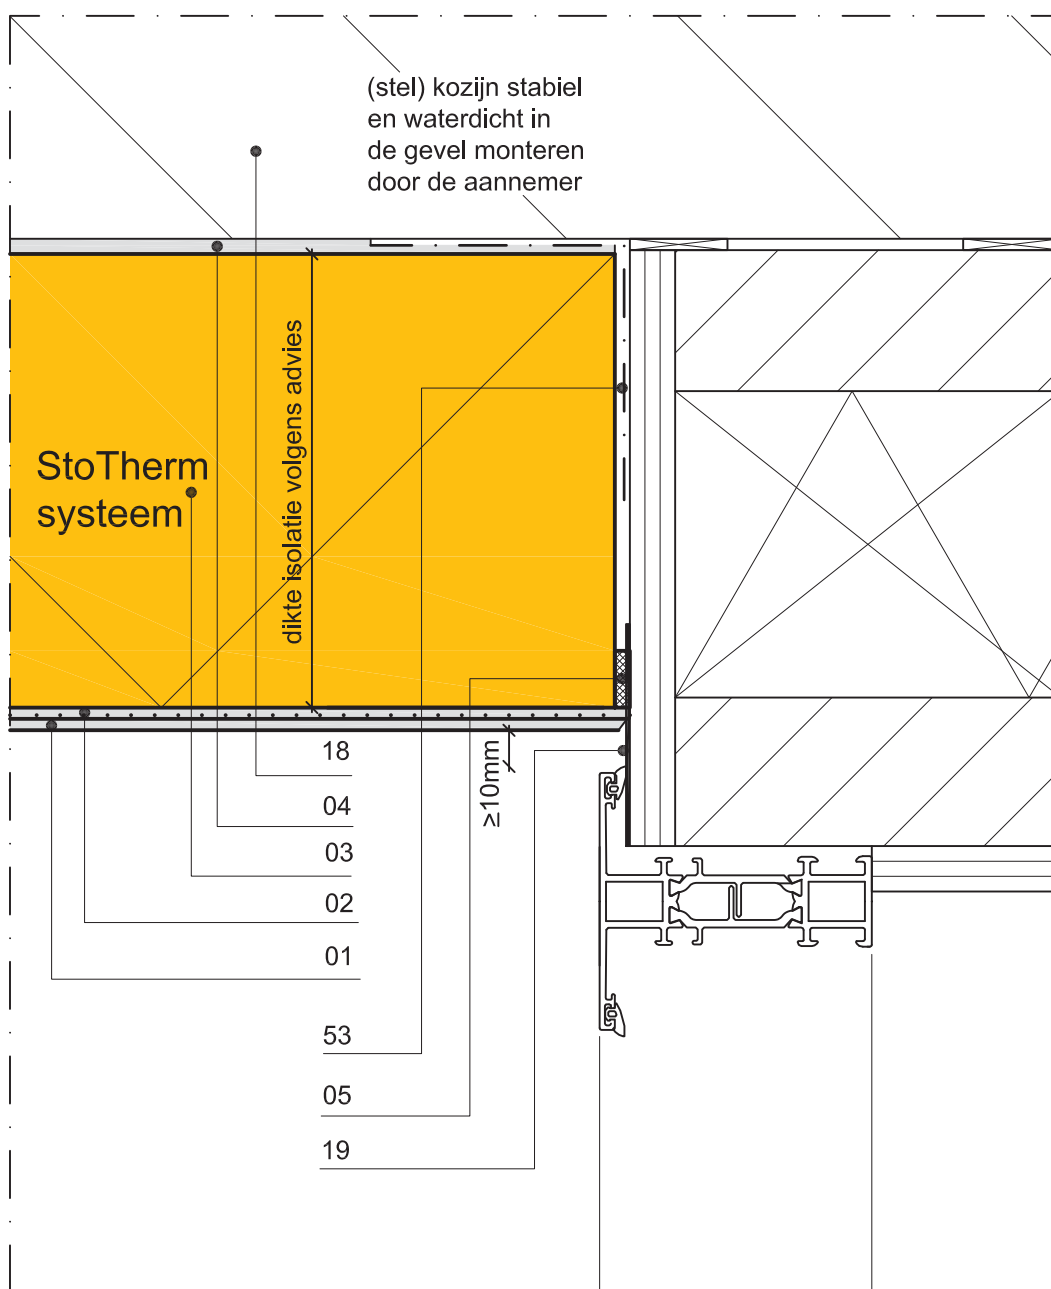


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 19 : Platte strip/hoekprofiel in de kit gemonteerd (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.32
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (zijaansluiting)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

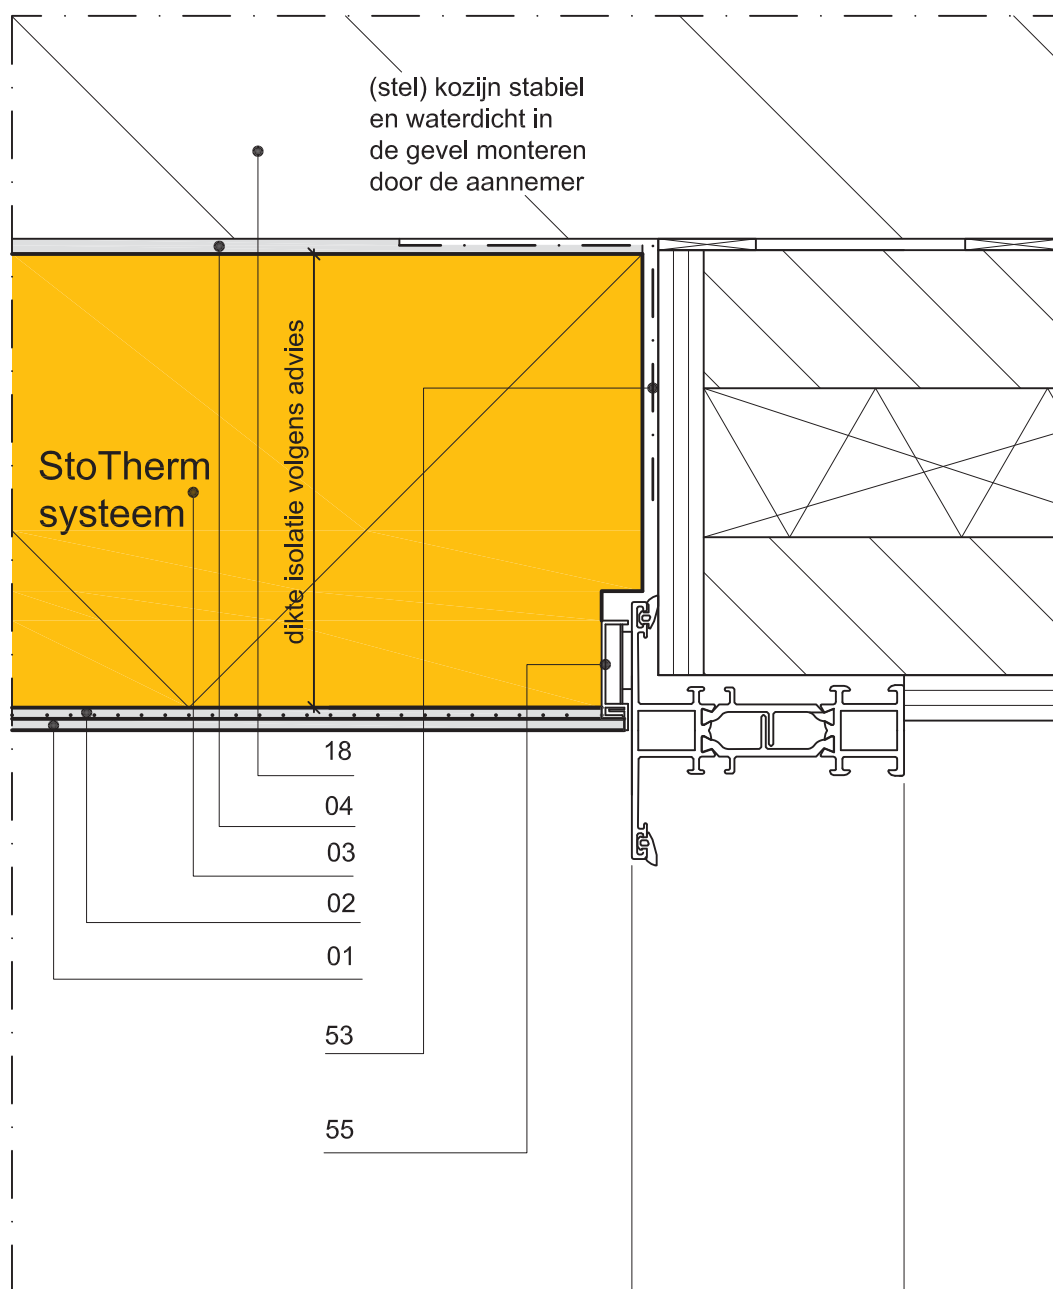


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 53 : Sto-Butyltape-vlies |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 55 : Sto-Anputzleiste |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |


	StoTherm systeem	Detail : 3.33
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (zijaansluiting)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

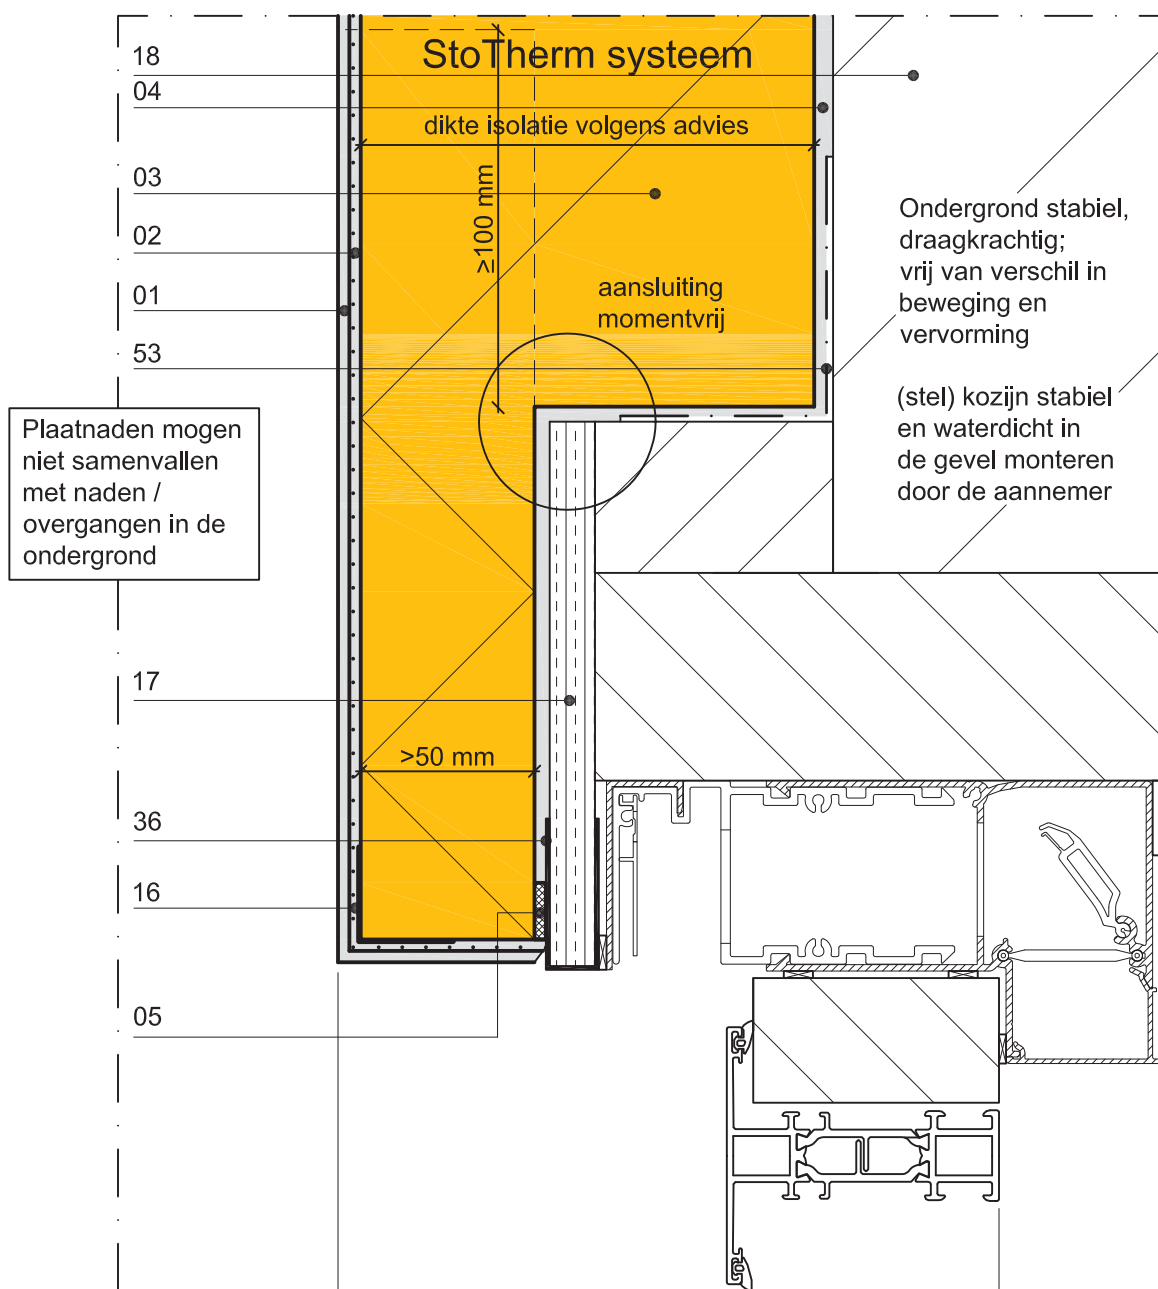


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 17 : Cement gebonden plaat (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 36 : Kunststof of Alu. omvatingsprofiel (derden) |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | 53 : Butyltape-vlies o.g. (derden) |

	StoTherm systeem	Detail : 3.34
	Aansluiting tegen aluminium kozijn (ventilatie-rooster)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

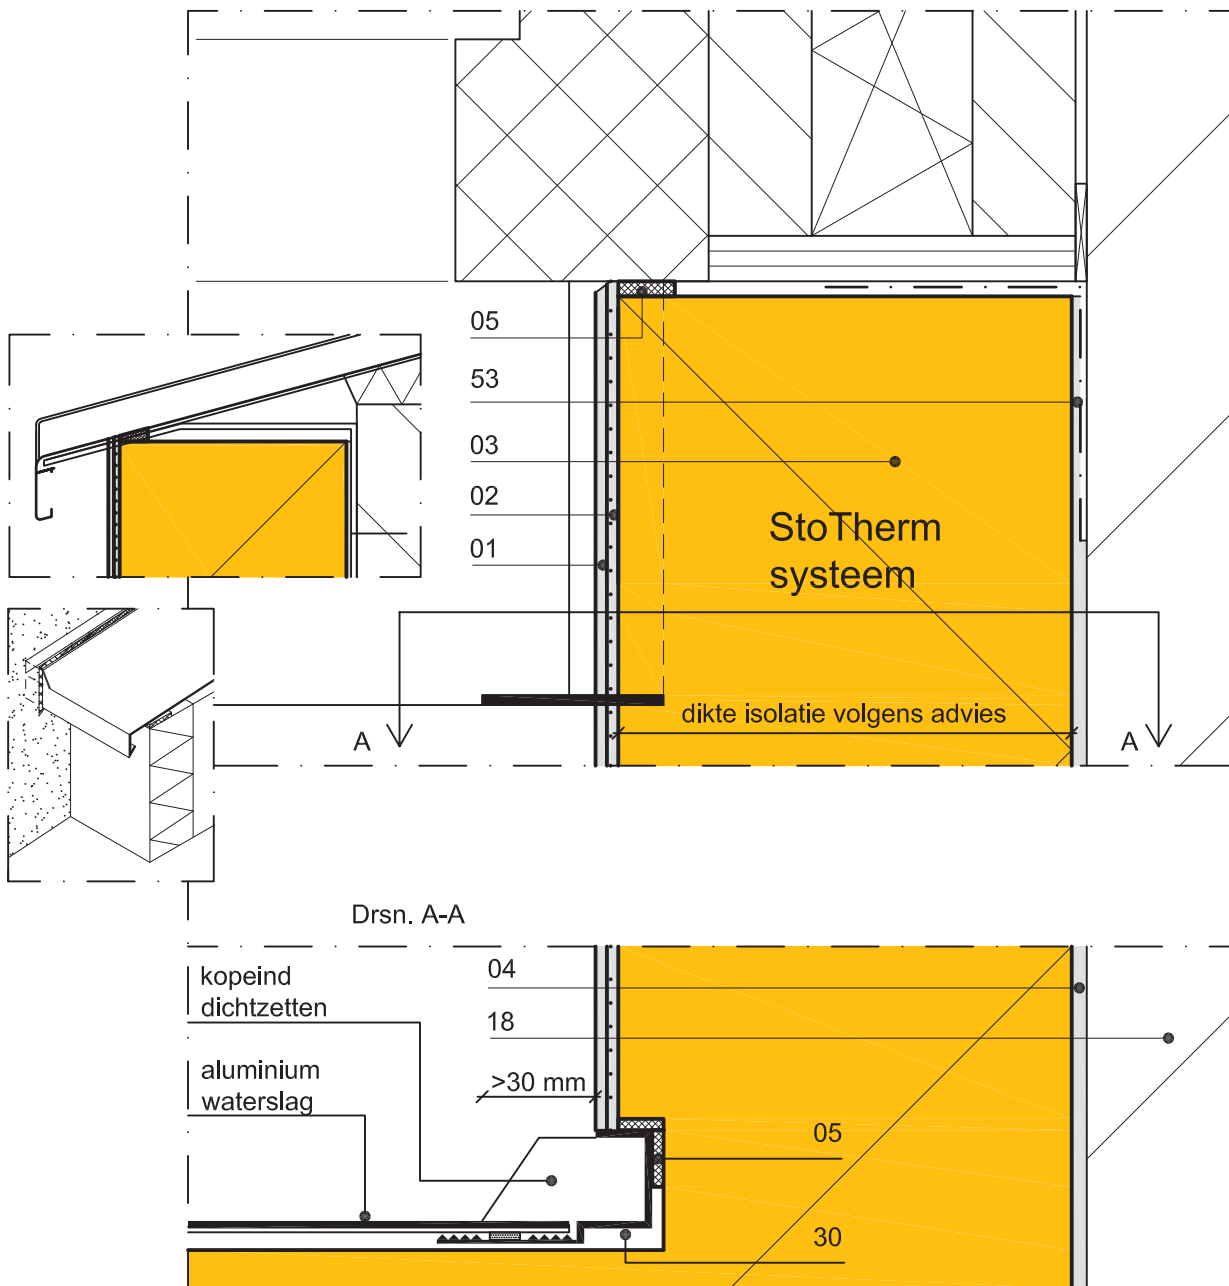


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 30 : Aluminium kopschot |
| 04 : Sto-Verlijming | |

	StoTherm systeem	Detail : 3.35
	Aansluiting tegen houten kozijn (haakse aansluiting op StoTherm systeem)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

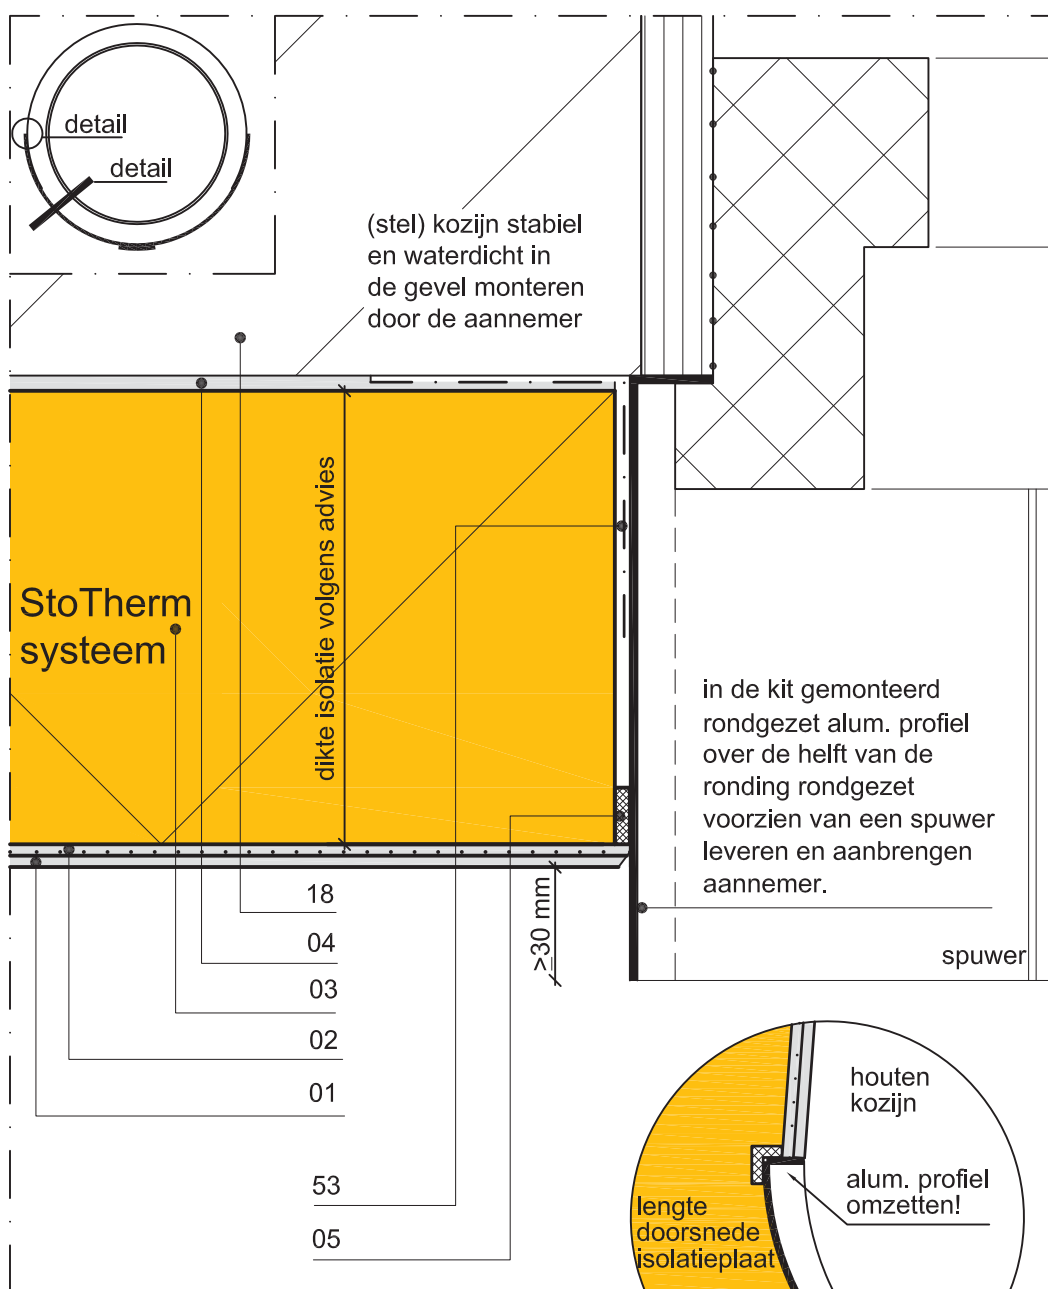


Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	53 : Sto-Butyltape-vlies
04 : Sto-Verlijming	

	StoTherm systeem	Detail : 3.36
	Aansluiting tegen rond raam (stijl)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

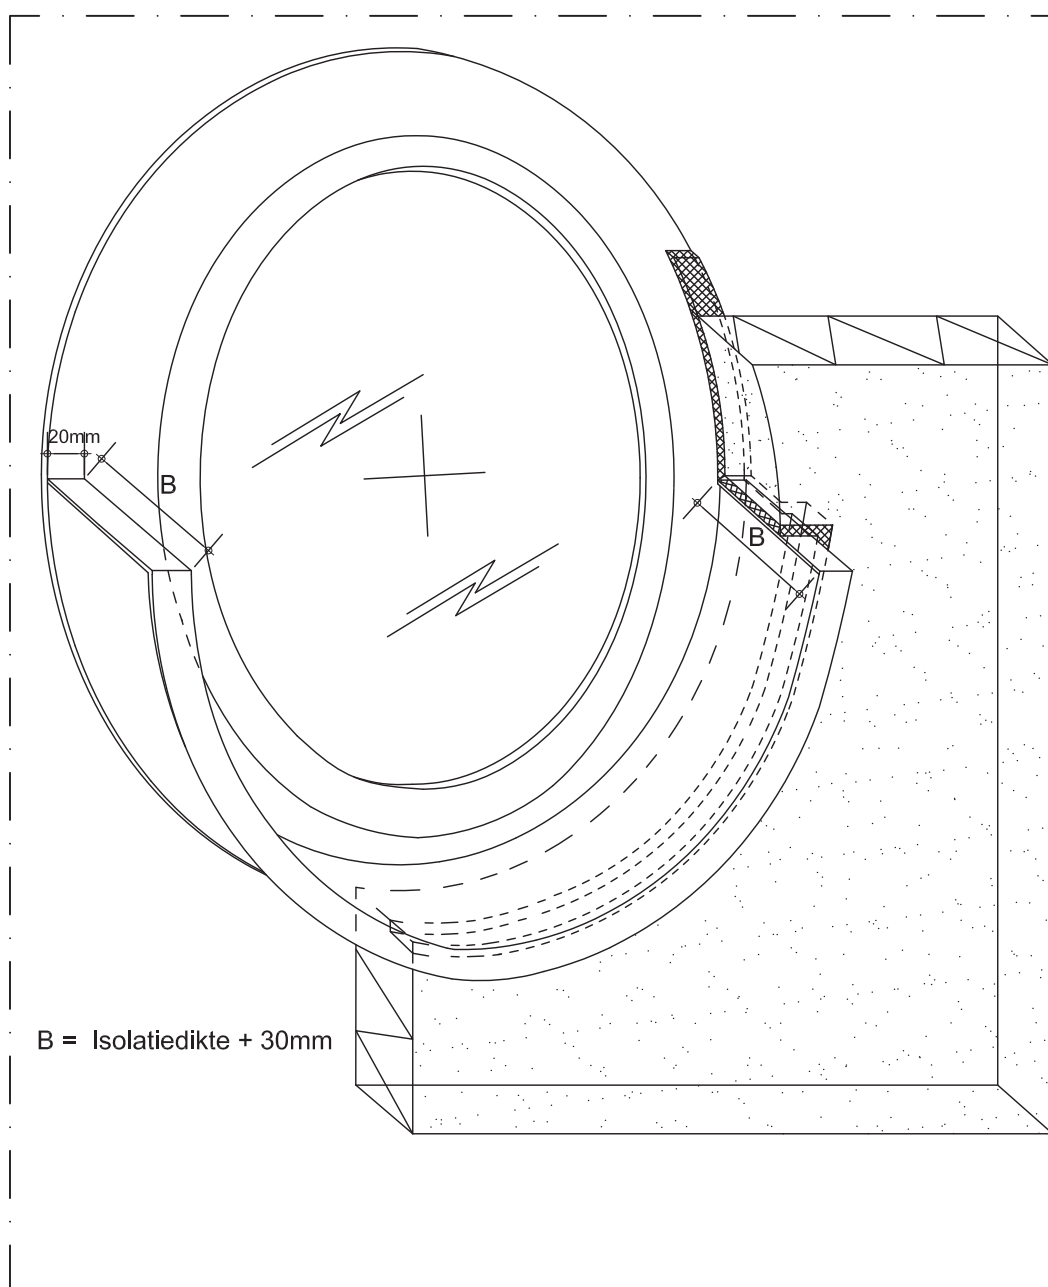


	StoTherm systeem	Detail : 3.37
	Aansluiting tegen rond raam	Datum : 30-07-2012
	-3D-	Schaal : n.v.t.

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

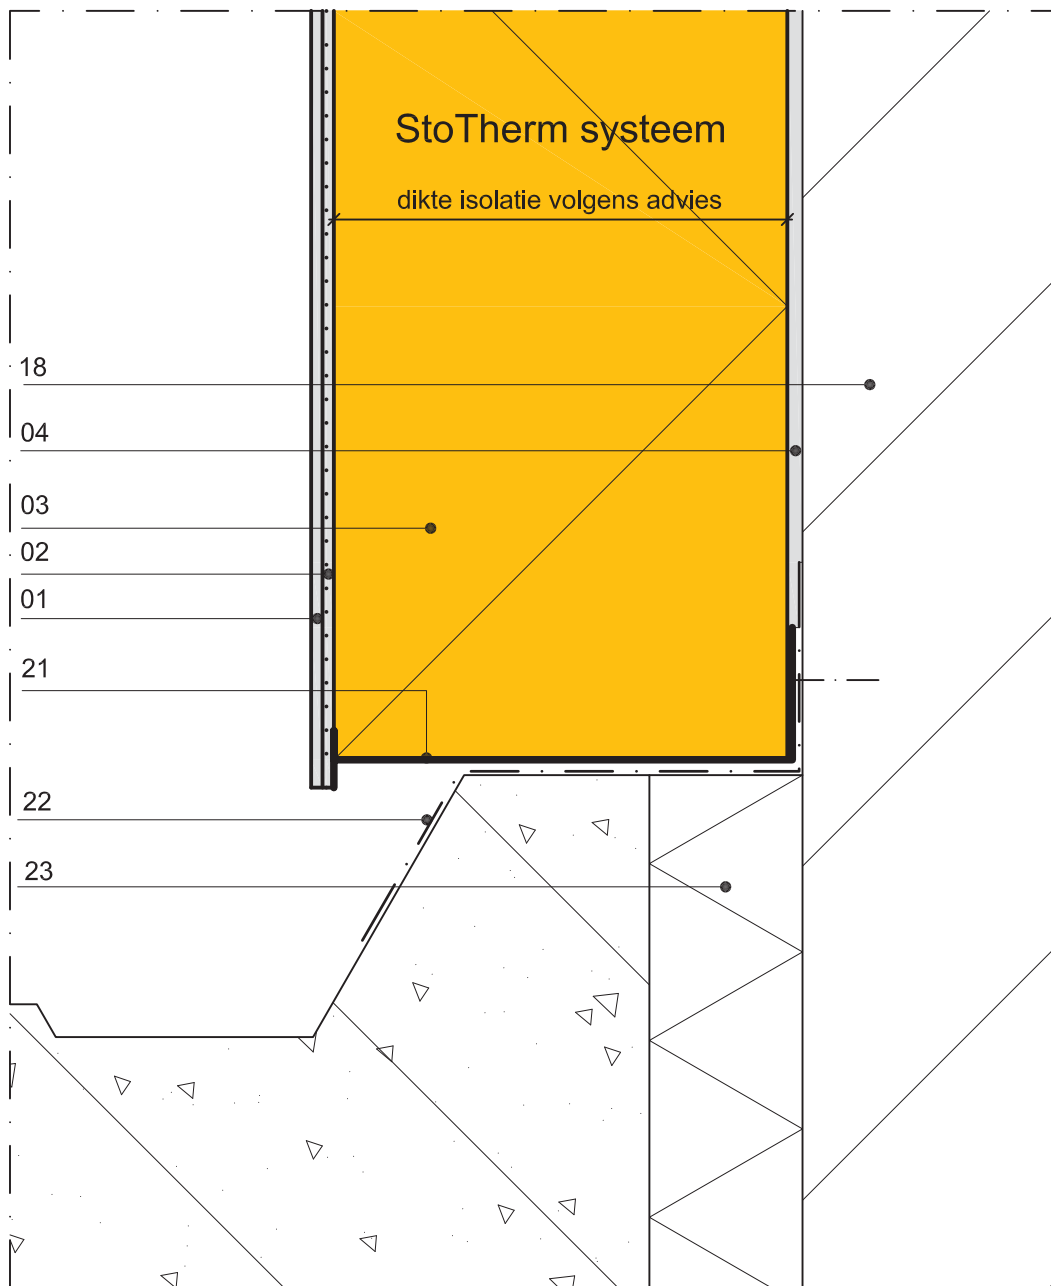



Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 22 : Lood / afdichting (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 4.01
	Start systeem boven galerijvloer (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

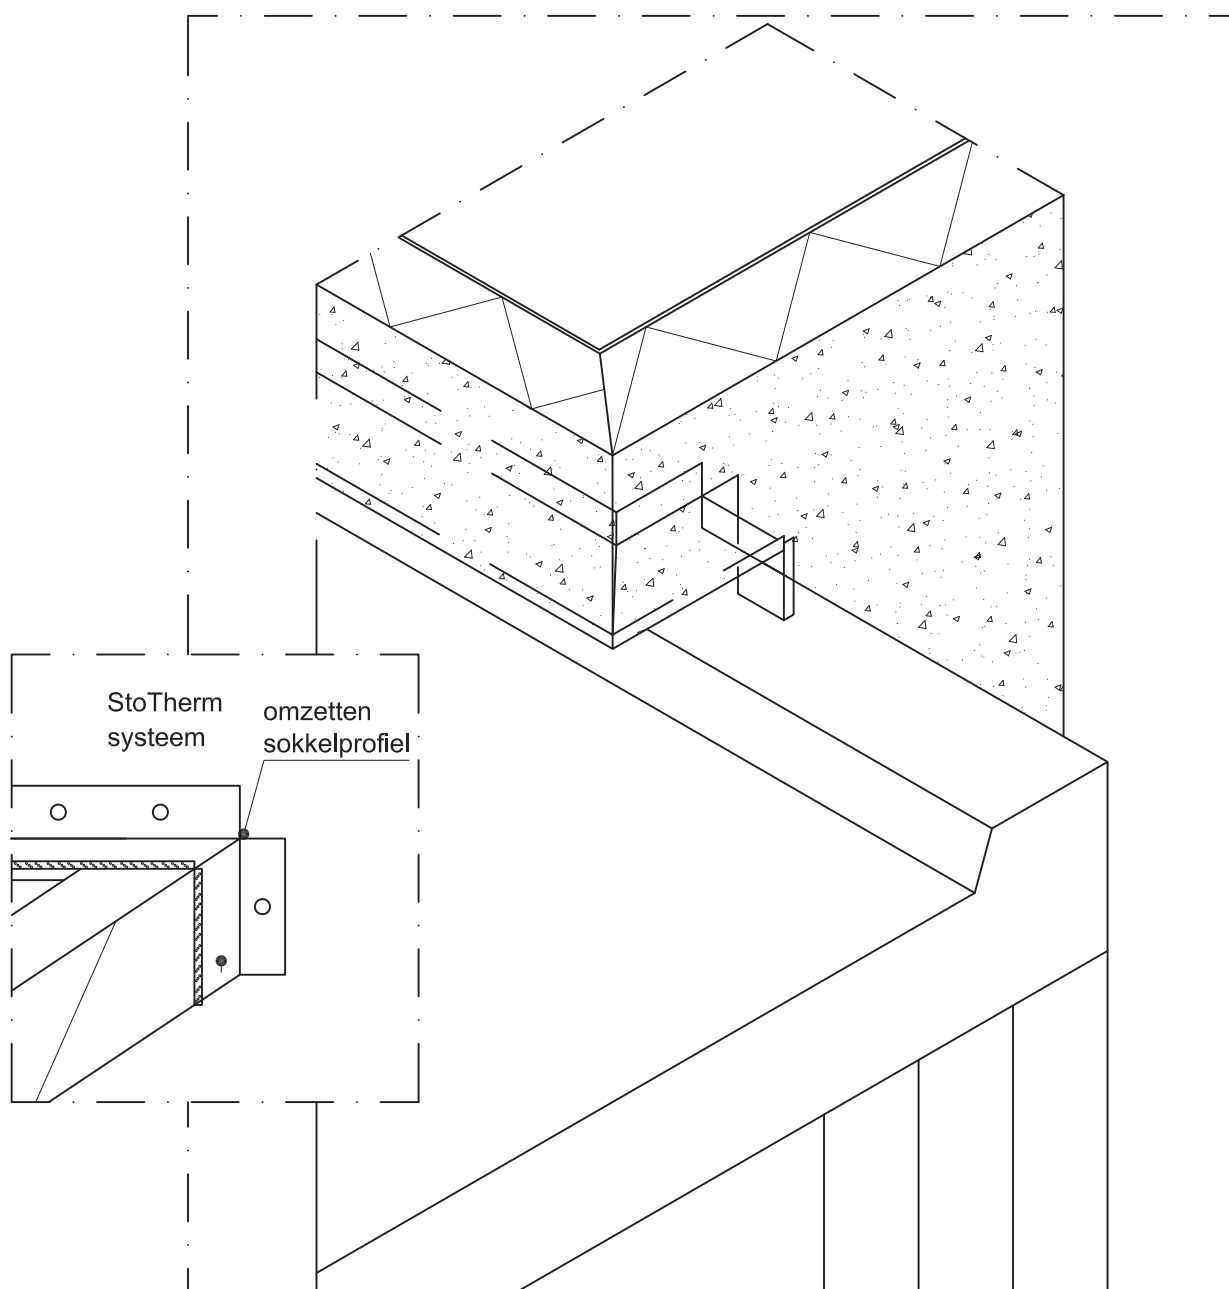


	StoTherm systeem	Detail : 4.02
	Start systeem boven lager gelegen dak (hoekoplossing, omzetten sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

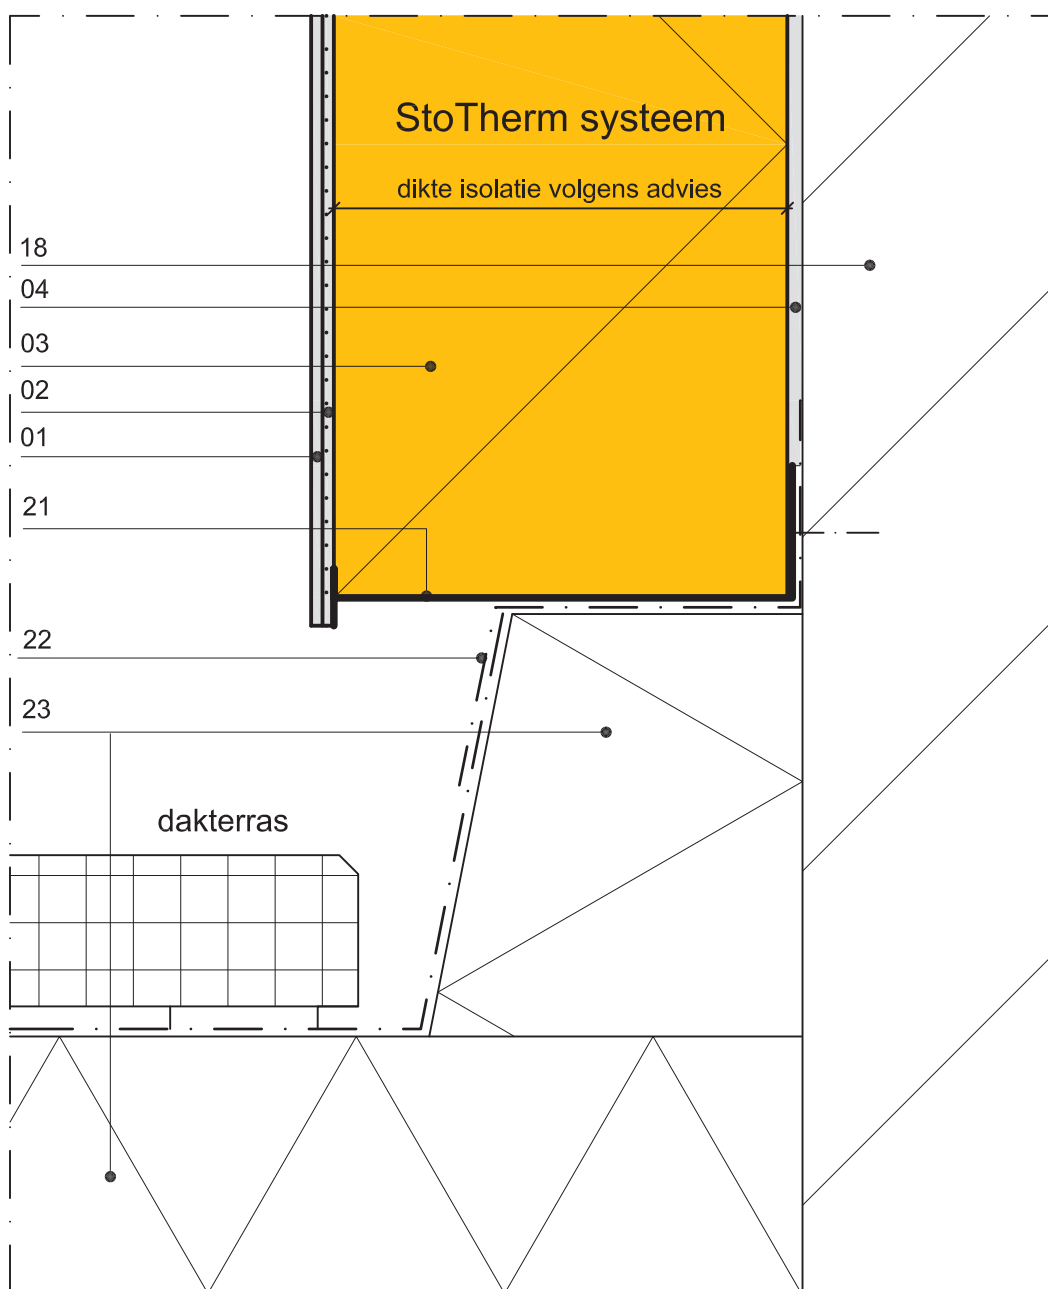


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 22 : Lood / afdichting (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 4.03
	Start systeem boven dakterras (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

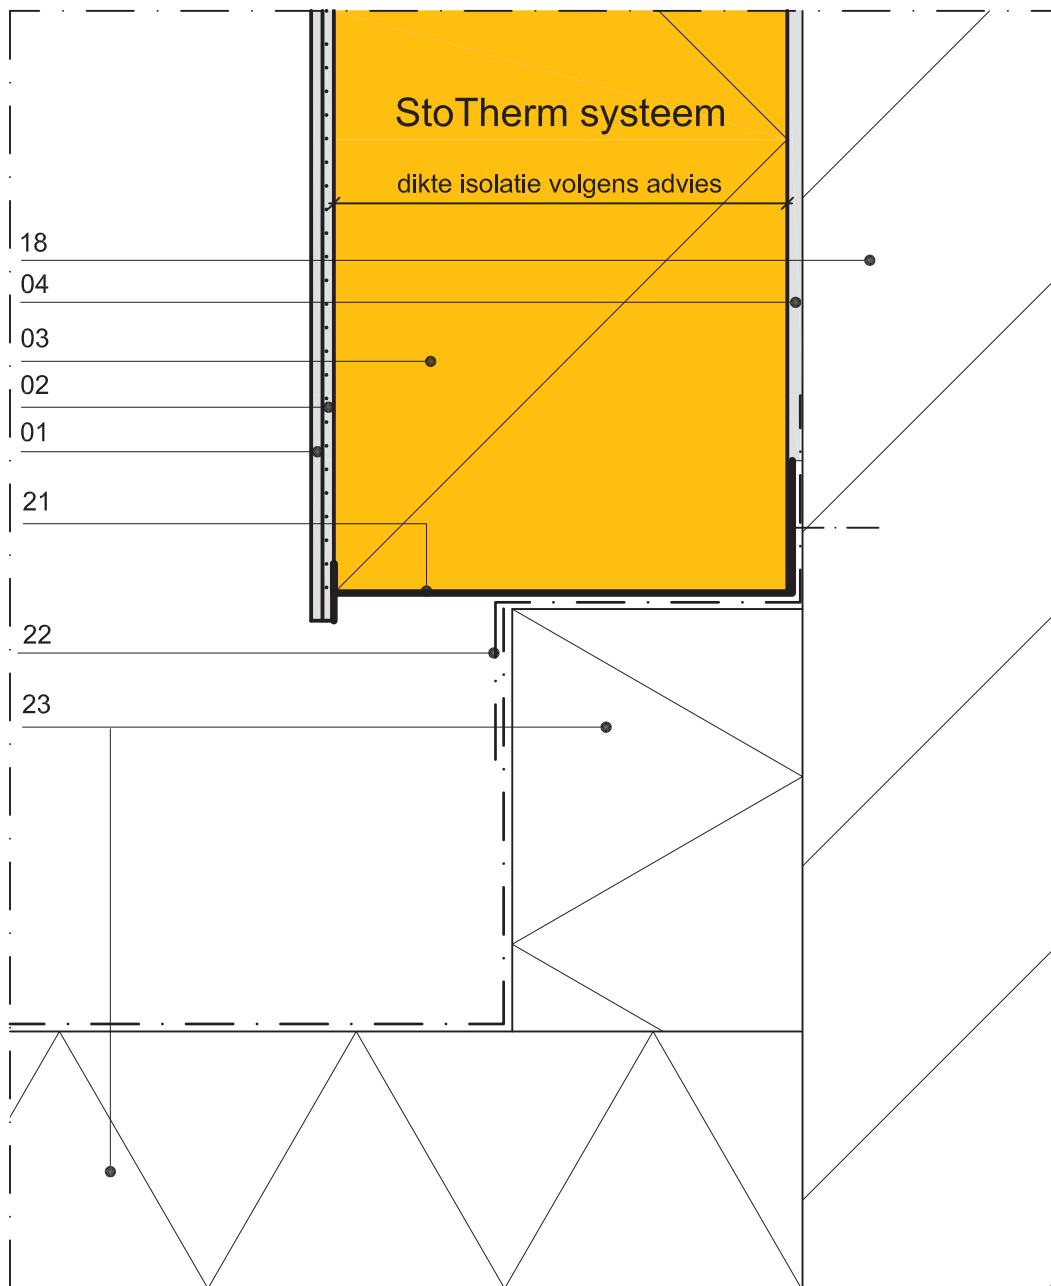


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
02 : Sto-Mortel weefsellaag	22 : Lood / afdichting (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	23 : Isolatie (derden)
04 : Sto-Verlijming	
18 : Steenachtige ondergrond	

	StoTherm systeem	Detail : 4.04
	Start systeem boven lager gelegen dak (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

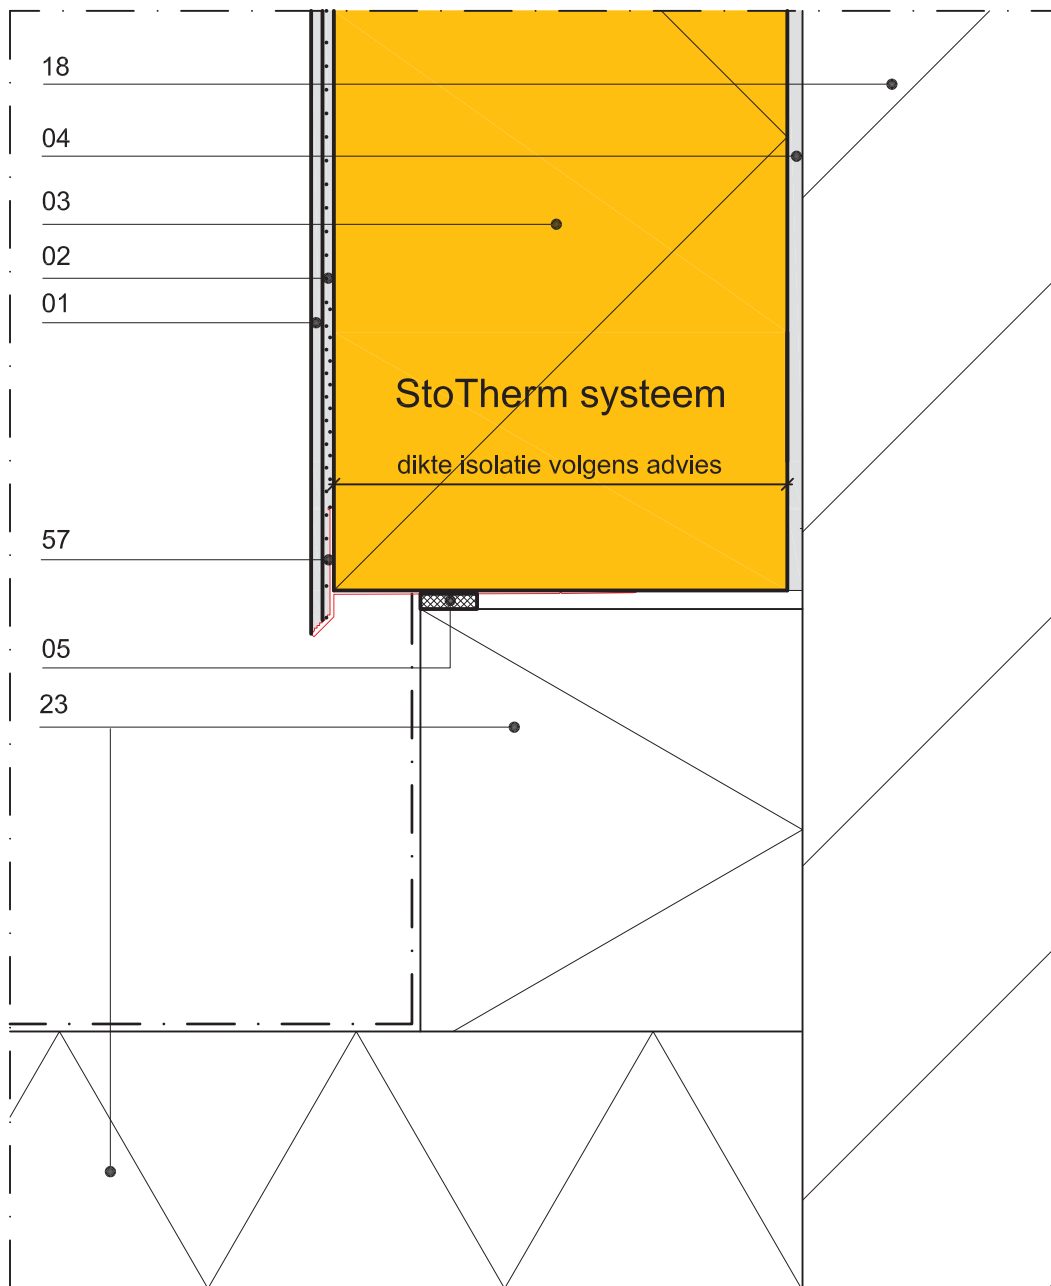


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

05 : Sto-Afdichtband 15/4
18 : Steenachtige ondergrond
23 : Isolatie (derden)
57 : Sto-Kunststof sokkelprofiel PH


	StoTherm systeem	Detail : 4.05
	Start systeem boven lager gelegen dak (kunststof sokkelprofiel PH)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

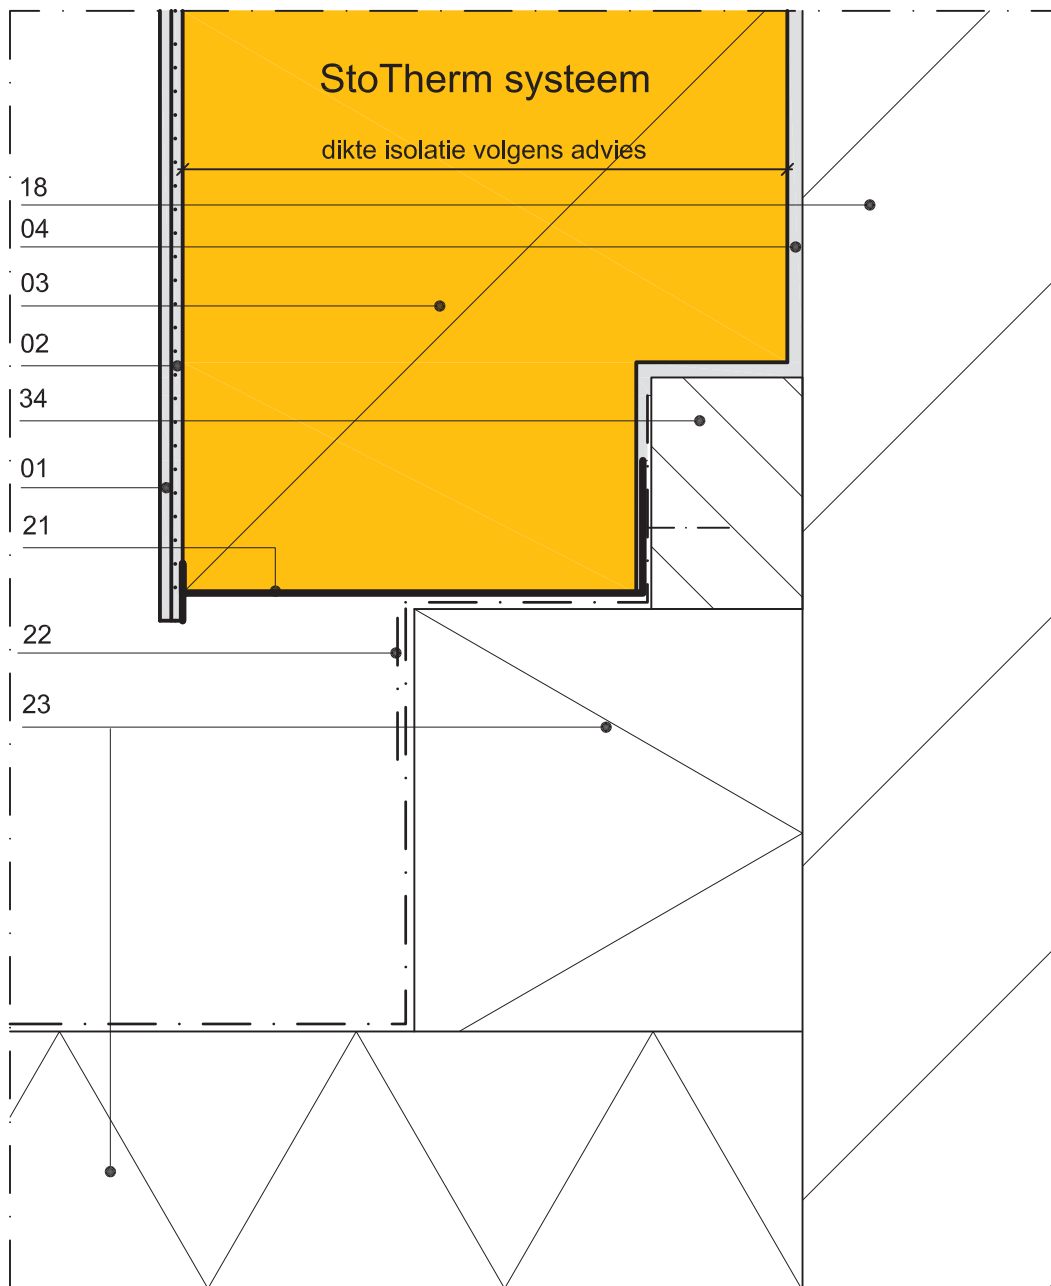


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
02 : Sto-Mortel weefsellaag	22 : Lood / afdichting (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	23 : Isolatie (derden)
04 : Sto-Verlijming	34 : Houten regel (derden)
18 : Steenachtige ondergrond	

	StoTherm systeem	Detail : 4.06
	Start systeem boven lager gelegen dak (aluminium sokkelprofiel op houten regel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

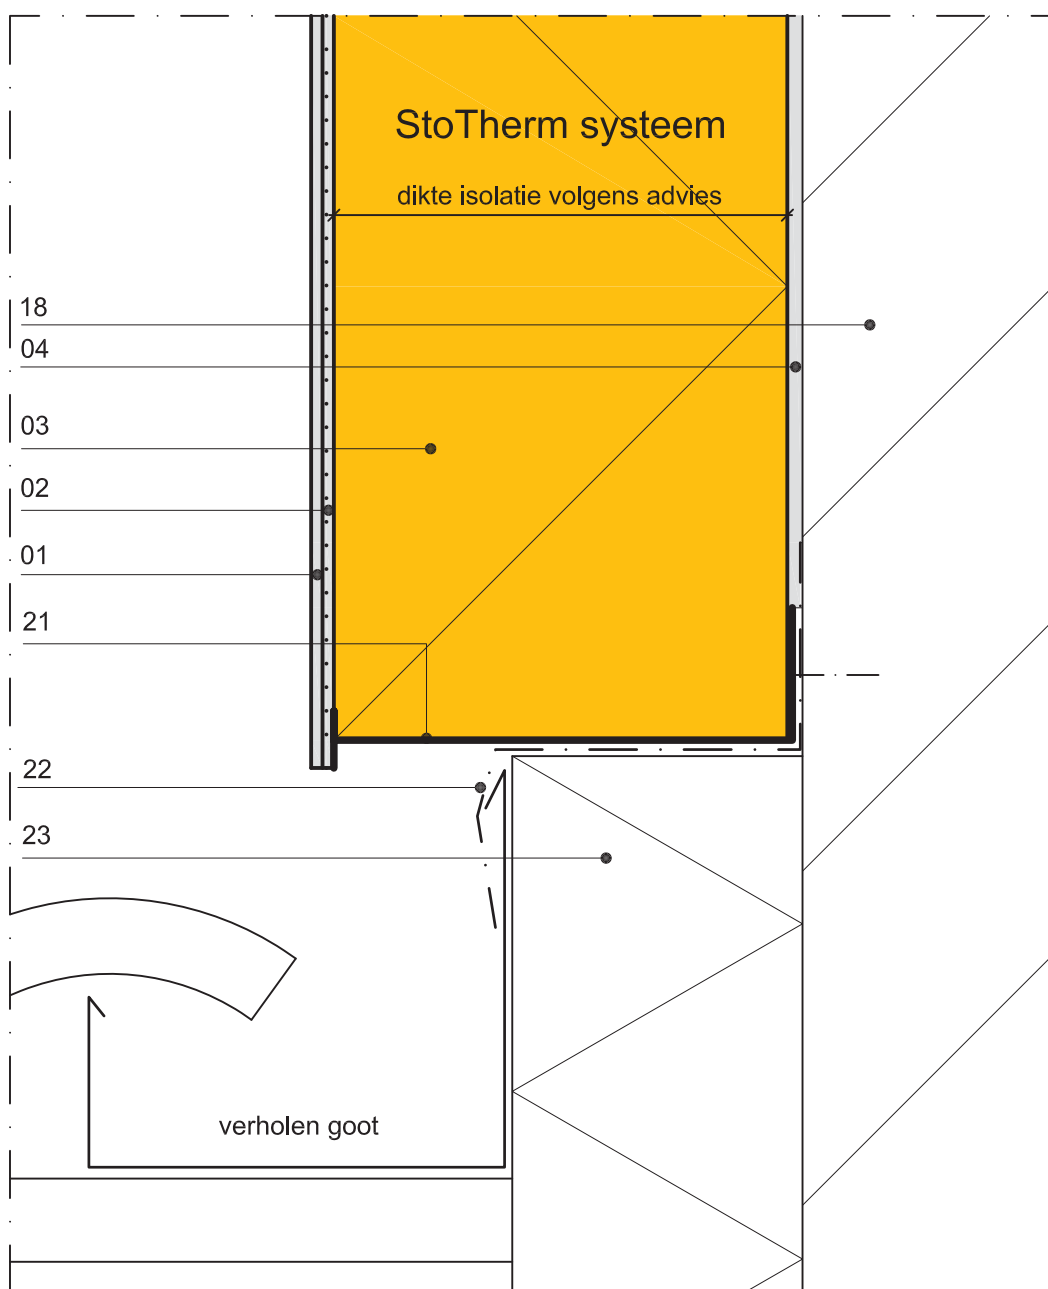


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 21 : Sto-geëloxeerd aluminium sokkelprofiel |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 22 : Lood / afdichting (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |


	StoTherm systeem	Detail : 4.07
	Start systeem boven lager gelegen dak (verholen goot, aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

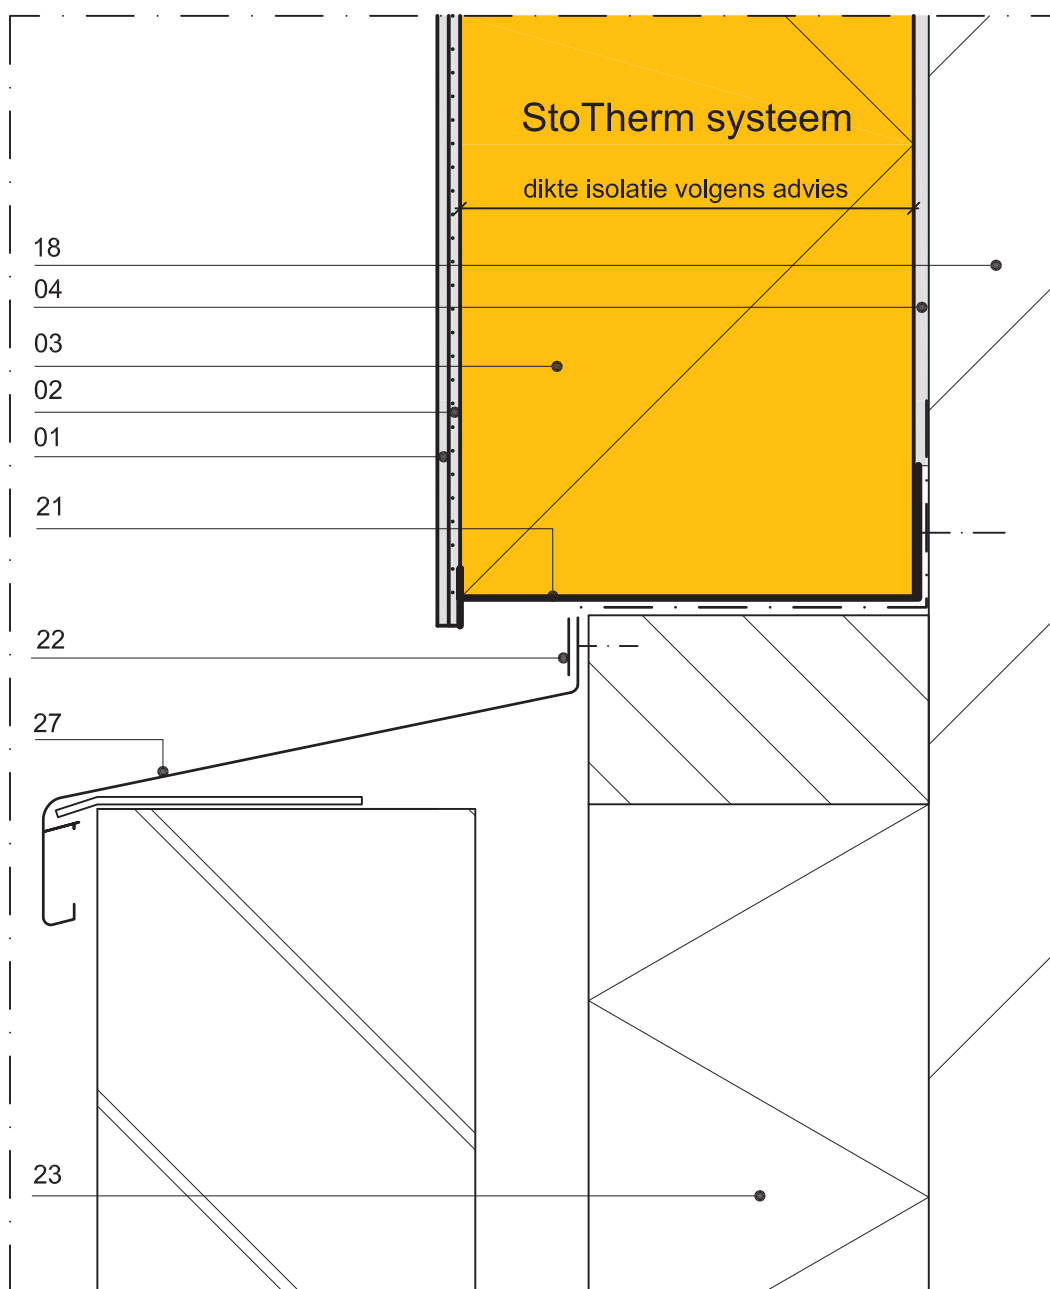


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
02 : Sto-Mortel weefsellaag	22 : Lood / afdichting (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	23 : Isolatie (derden)
04 : Sto-Verlijming	27 : Waterslag (derden)
18 : Steenachtige ondergrond	

	StoTherm systeem	Detail : 4.08
	Start systeem boven metselwerk (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheit van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

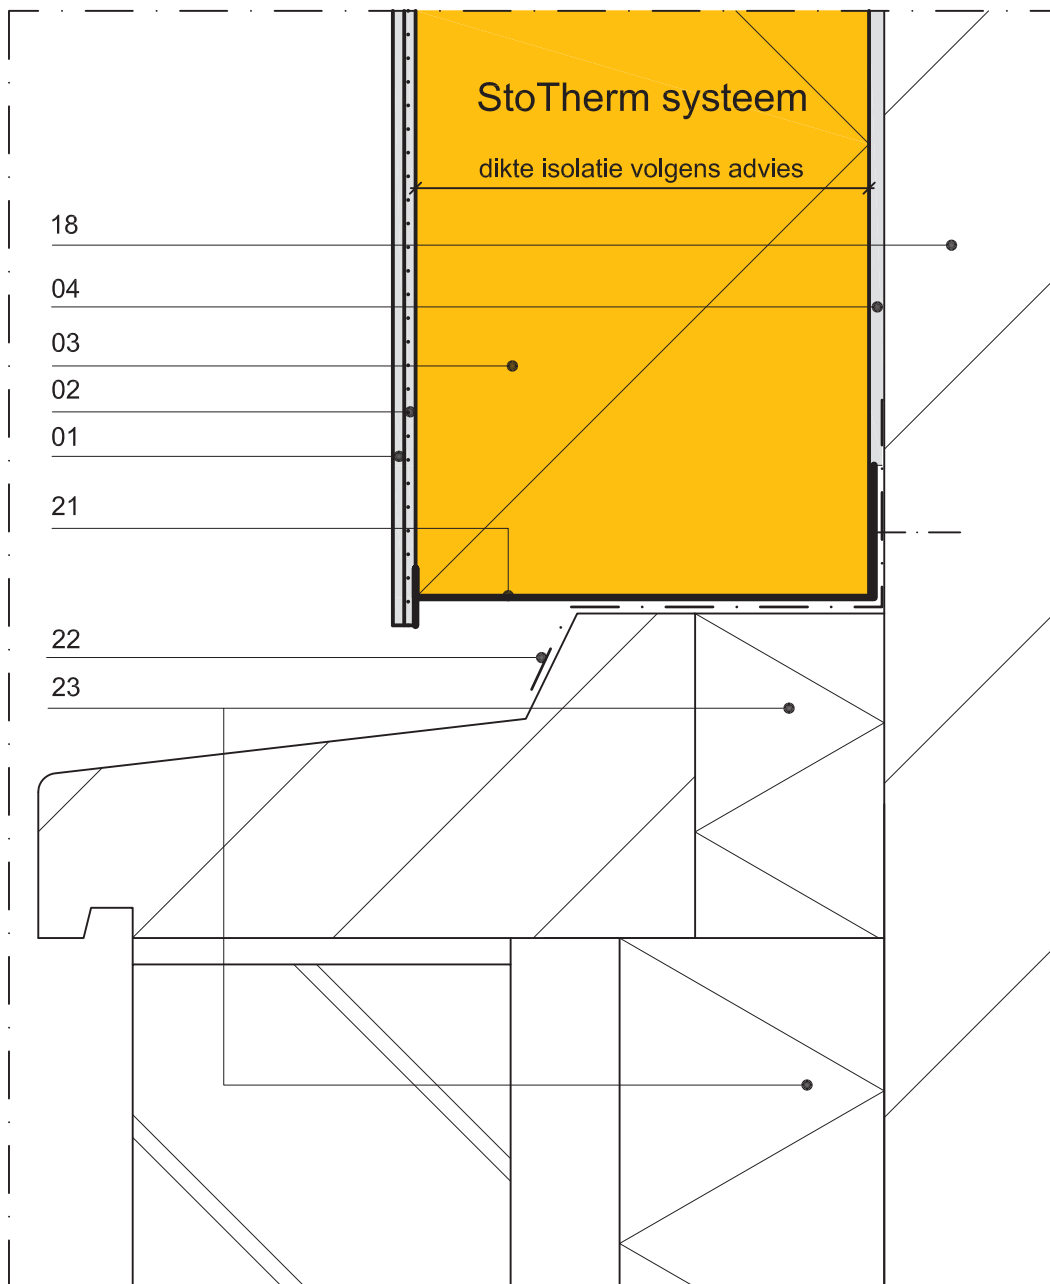


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming
 18 : Steenachtige ondergrond

21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
 22 : Lood / afdichting (derden)
 23 : Isolatie (derden)

	StoTherm systeem	Detail : 4.09
	Start systeem boven metselwerk (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

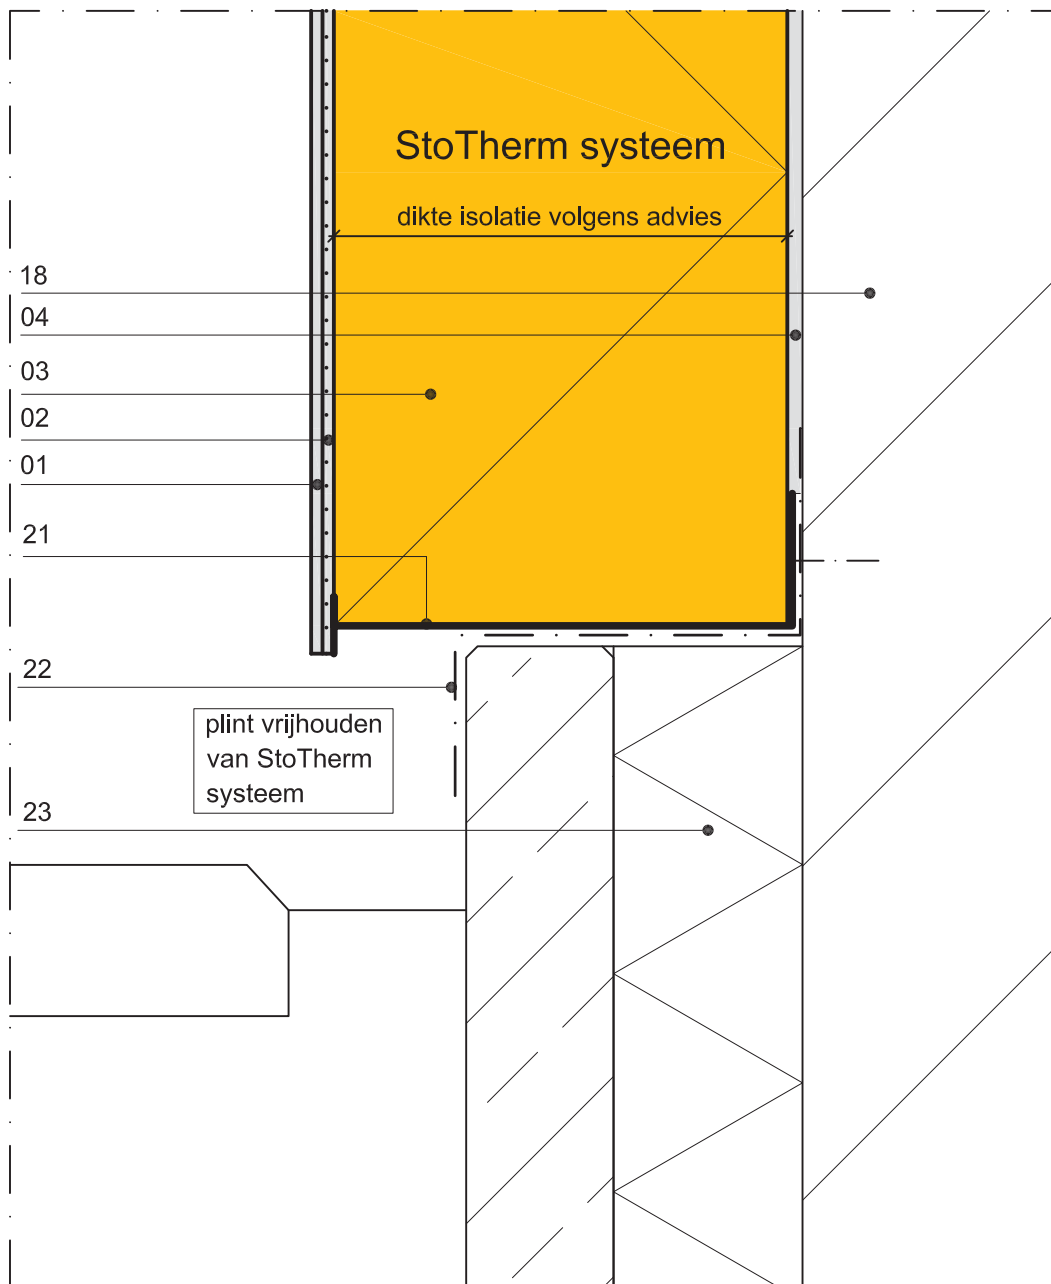

Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister	21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
02 : Sto-Mortel weefsellaag	22 : Lood / afdichting (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	23 : Isolatie (derden)
04 : Sto-Verlijming	
18 : Steenachtige ondergrond	

	StoTherm systeem	Detail : 4.10
	Start systeem boven natuursteen plint (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

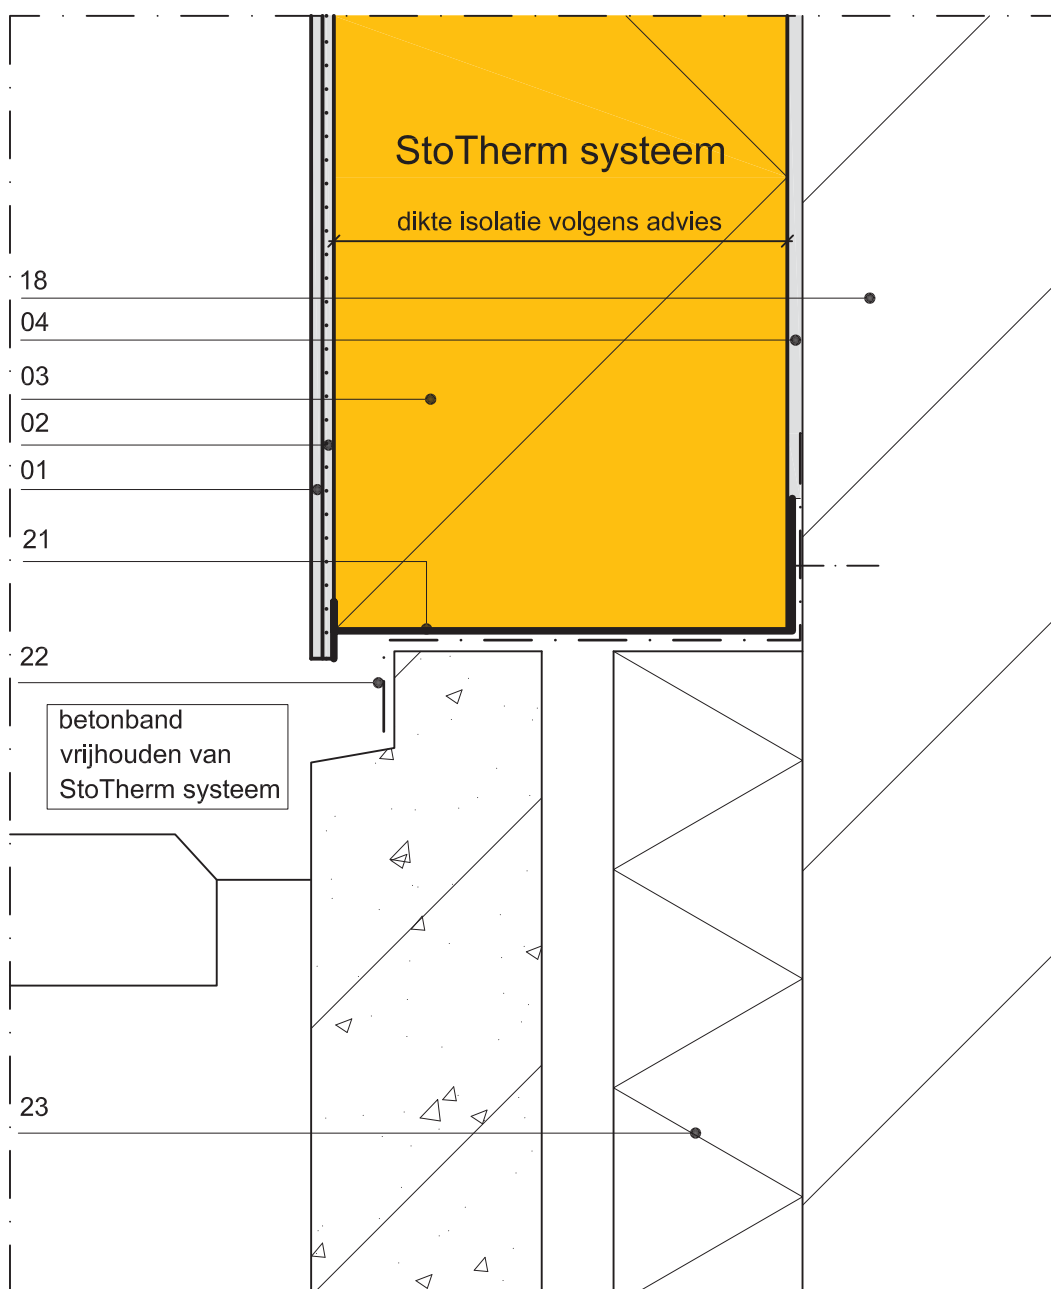


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|------------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 22 : Lood / afdichting (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | |
| 18 : Steenachtige ondergrond | |

	StoTherm systeem	Detail : 4.11
	Start systeem boven betonband (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

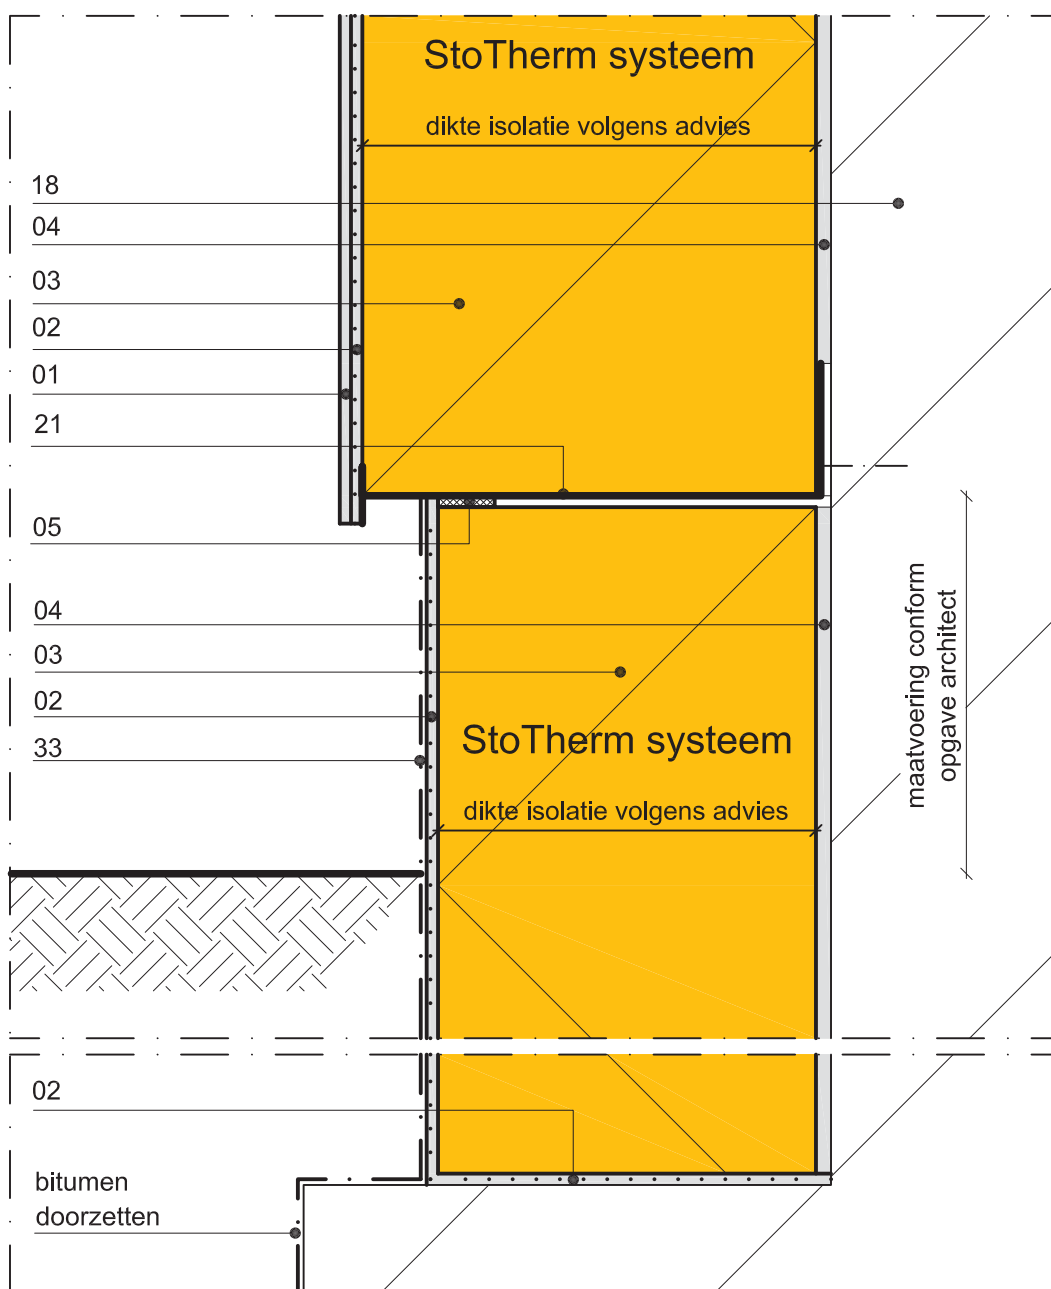


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel |
| 04 : Sto-Verlijming | 33 : Sto-Bitumenemulsie (oplosmiddelvrij) |


	StoTherm systeem	Detail : 4.12
	Start systeem in maaiveld (Sprong in het systeem, aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

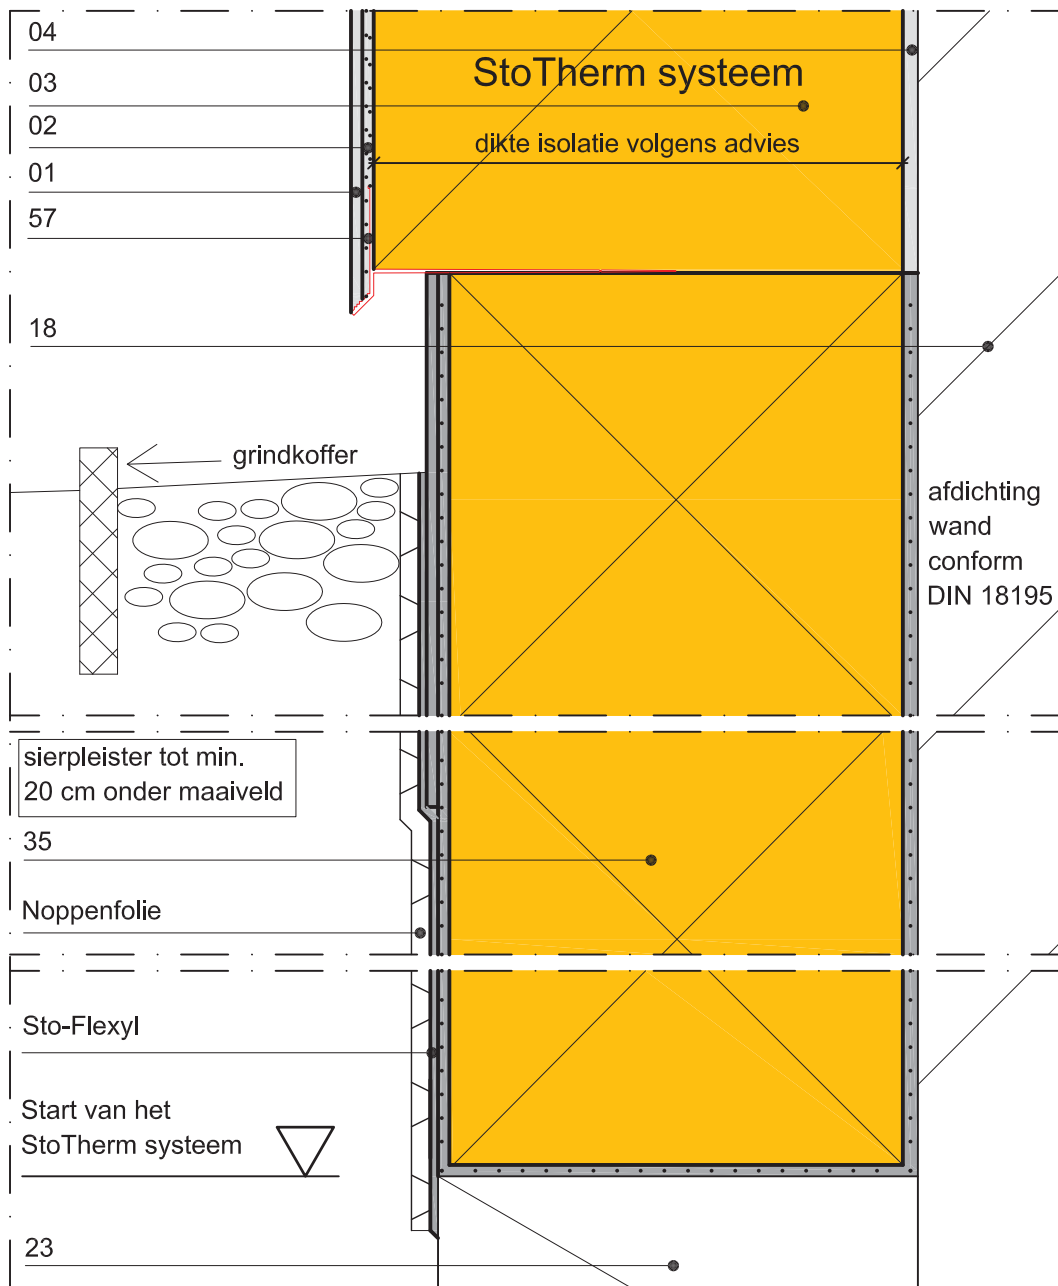


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	18 : Steenachtige ondergrond
02 : Sto-Mortel weefsellaag	23 : Isolatie (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	35 : Sto-Sokkelplaat (Sto-Flexyl)
04 : Sto-Verlijming	57 : Sto-Kunststof sokkelprofiel PH

	StoTherm systeem	Detail : 4.13
	Start systeem in maaiveld (Sprong in het systeem, kunststof sokkelprofiel PH)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

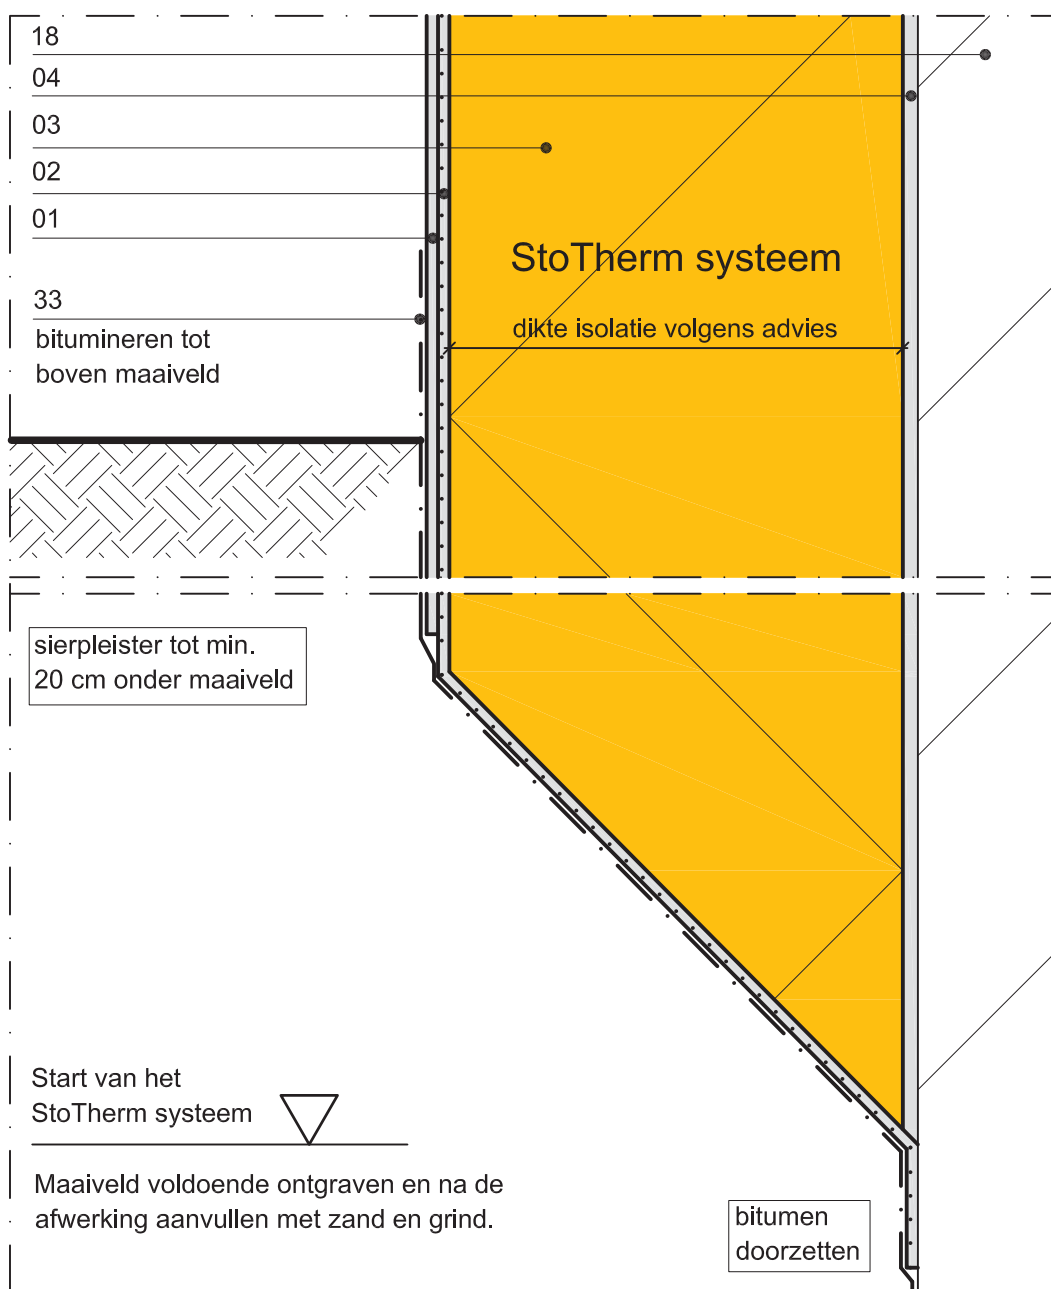


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	18 : Steenachtige ondergrond
02 : Sto-Mortel weefsellaag	33 : Sto-Bitumenemulsie (oplosmiddelvrij)
03 : Sto-Isolatieplaat	
04 : Sto-Verlijming	


	StoTherm systeem	Detail : 4.14
	Start systeem in maaiveld (afgeschuind, bitumenemulsie)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

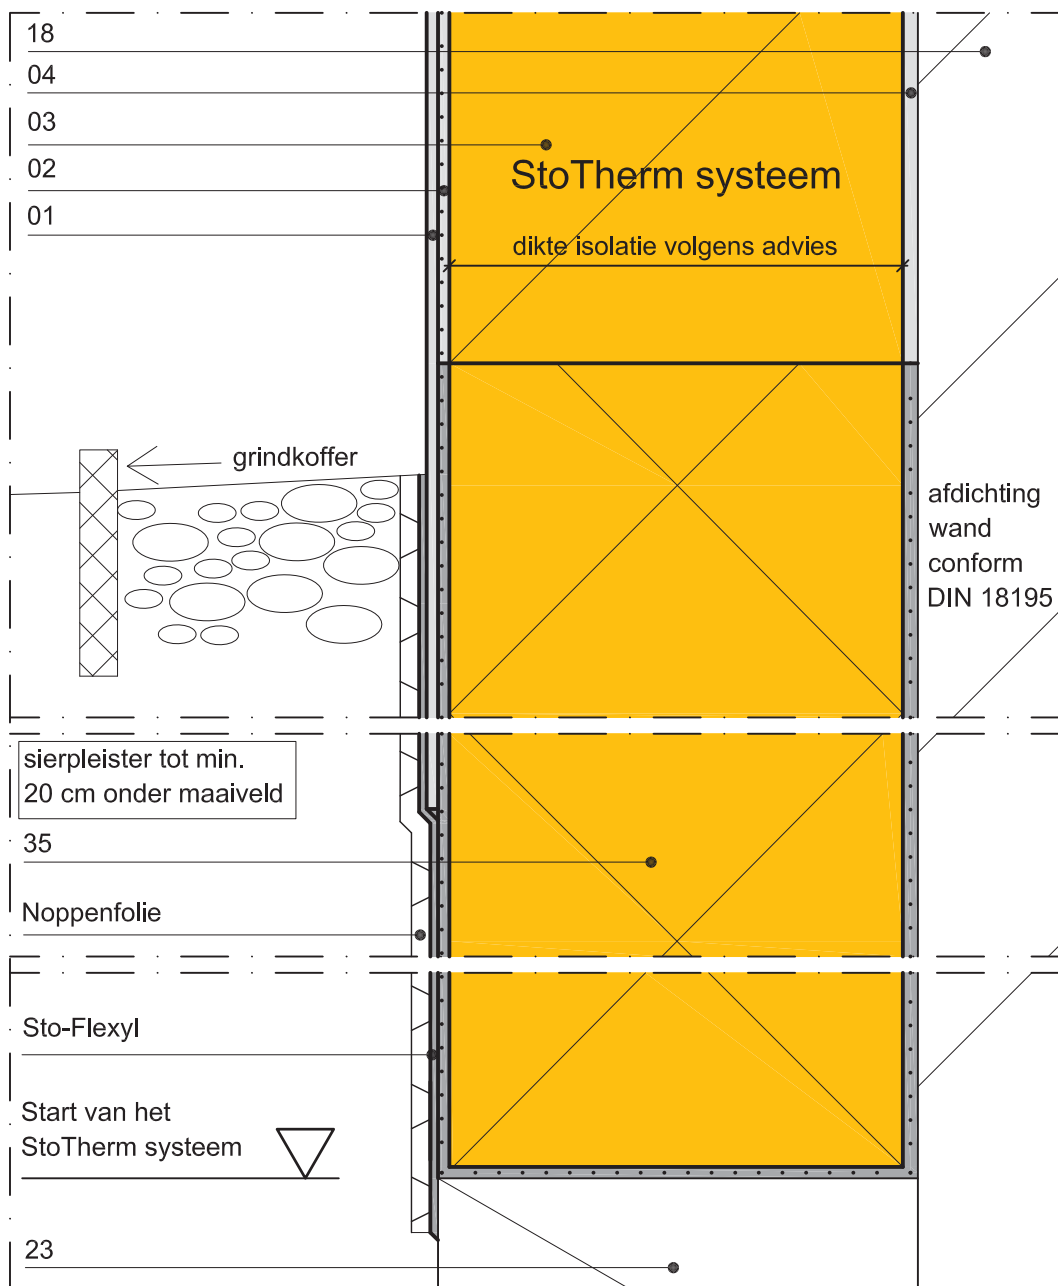


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	18 : Steenachtige ondergrond
02 : Sto-Mortel weefsellaag	23 : Isolatie (derden)
03 : Sto-Isolatieplaat	35 : Sto-Sokkelplaat
04 : Sto-Verlijming	(plakken en weefsels met Sto-Flexyl)


	StoTherm systeem	Detail : 4.15
	Start systeem in maaiveld (Sto-sokkelplaat)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

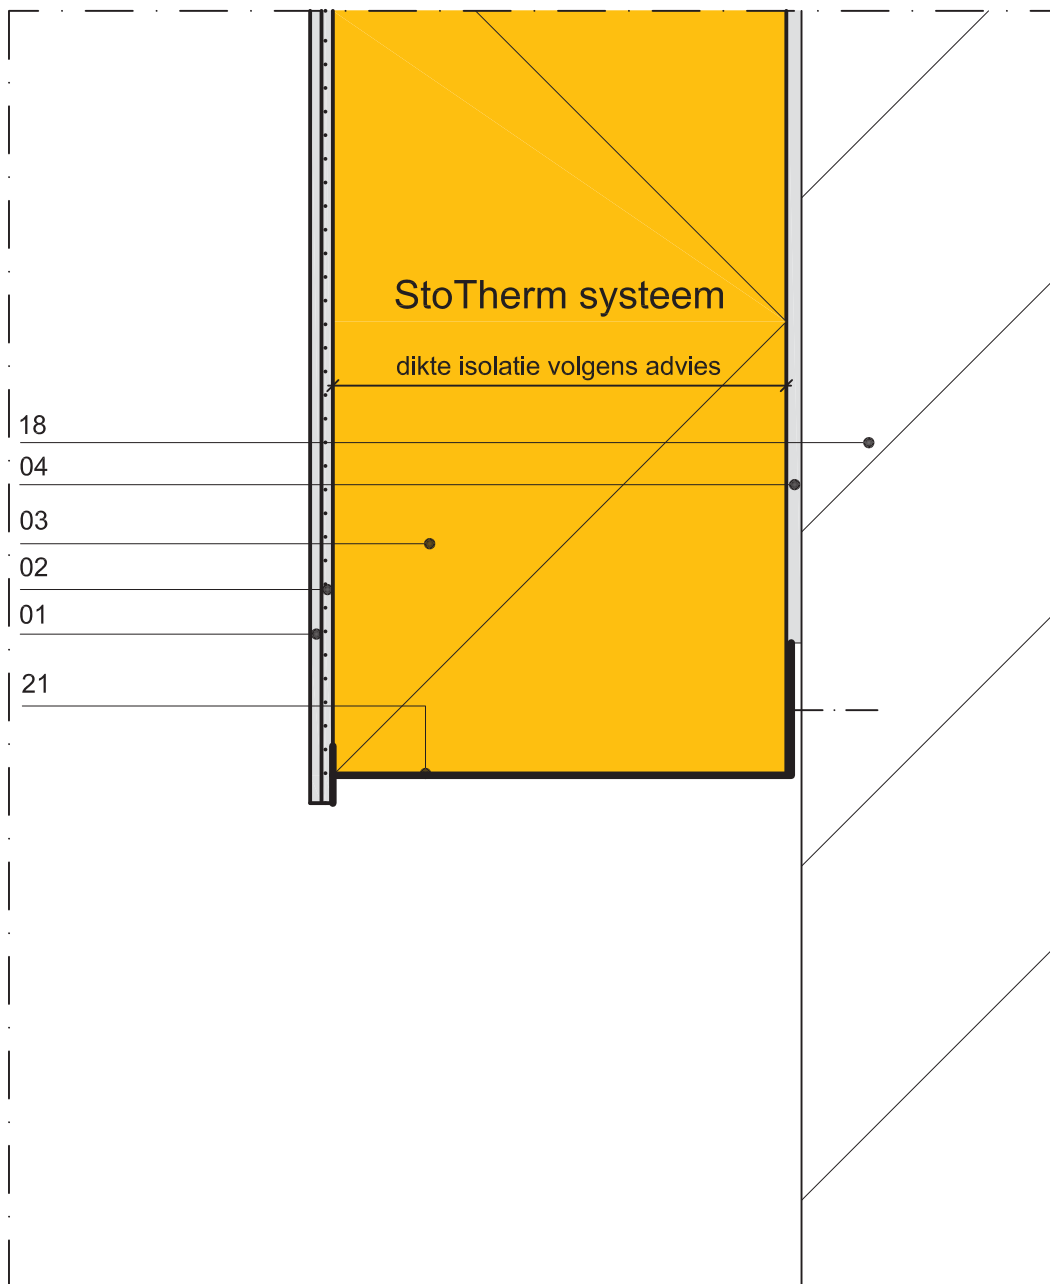

Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	18 : Steenachtige ondergrond
02 : Sto-Mortel weefsellaag	21 : Sto-Geëloxeerd aluminium sokkelprofiel
03 : Sto-Isolatieplaat	
04 : Sto-Verlijming	


	StoTherm systeem	Detail : 4.16
	Start StoTherm systeem (aluminium sokkelprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

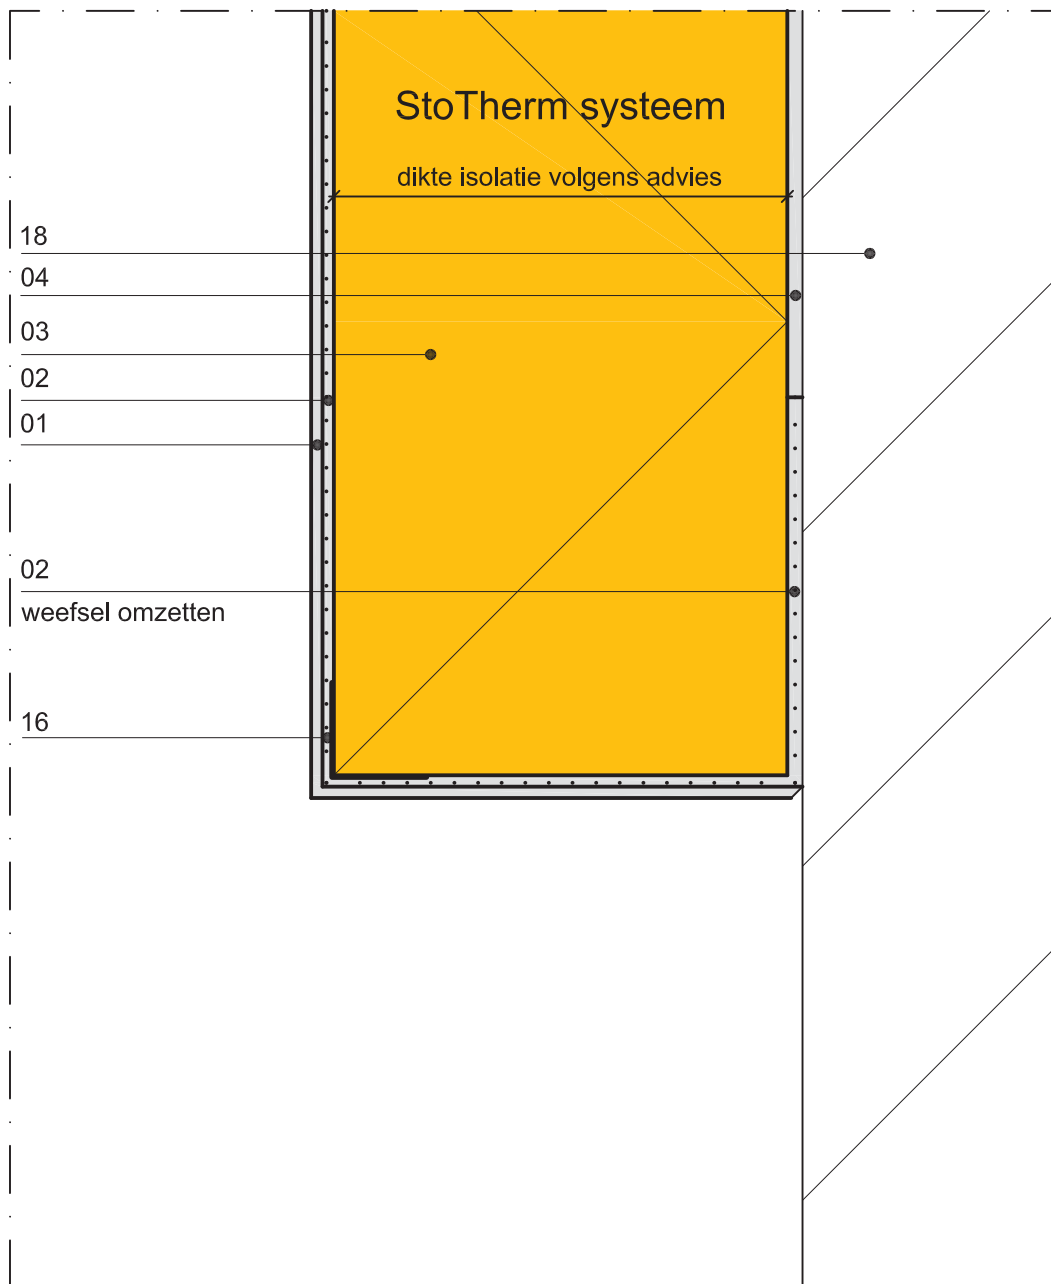


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
18 : Steenachtige ondergrond

	StoTherm systeem	Detail : 4.17
	Start systeem boven metselwerk (omstuccen)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

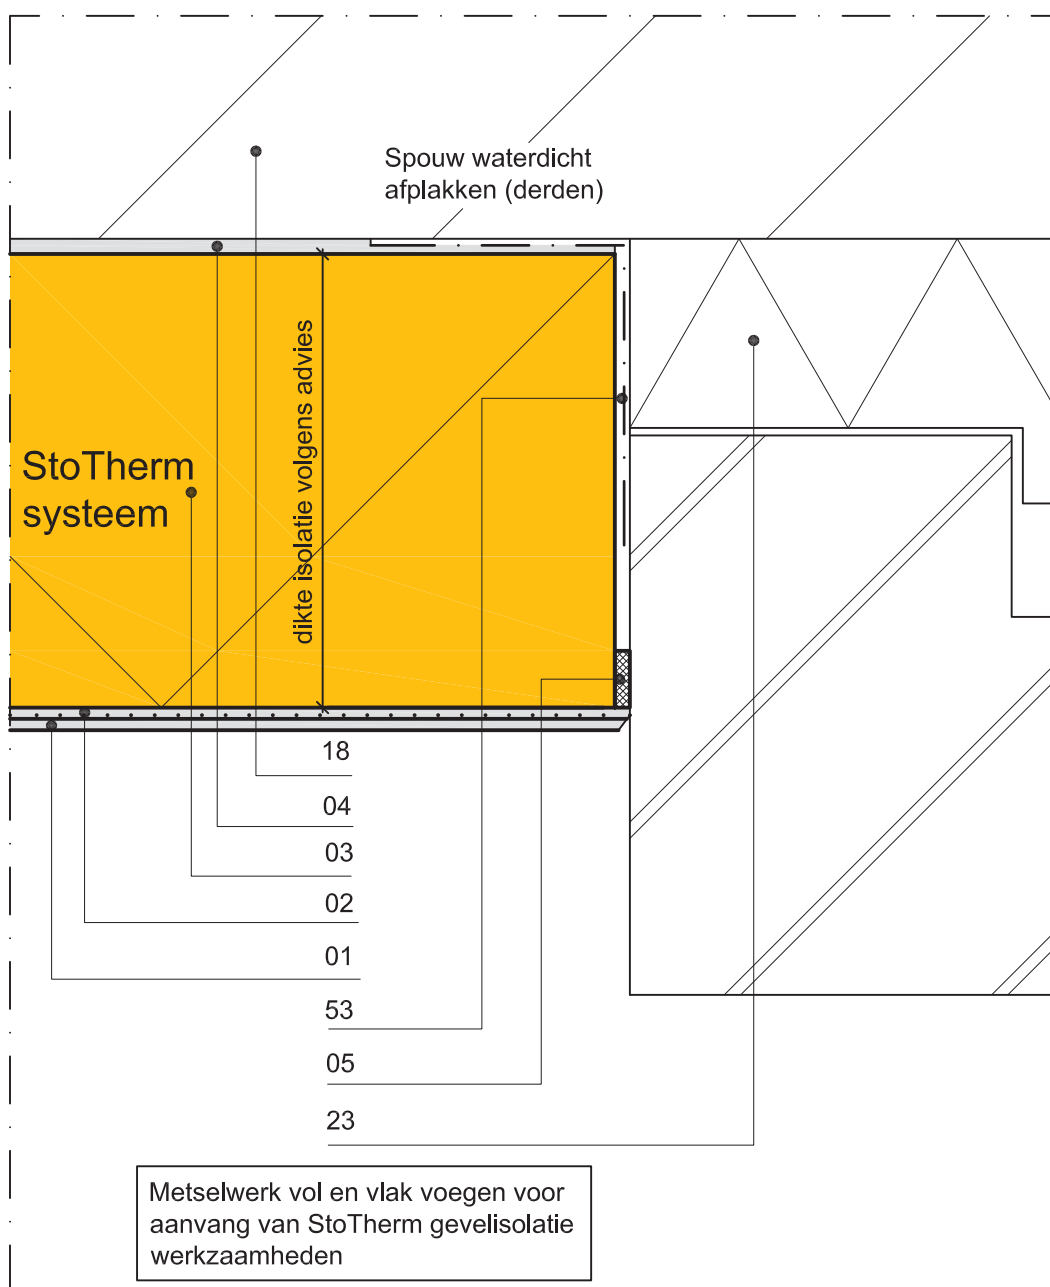


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 23 : Isolatie (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |

	StoTherm systeem	Detail : 5.01
	Aansluiting tegen metselwerk (overgang StoTherm systeem - spouwmuur)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

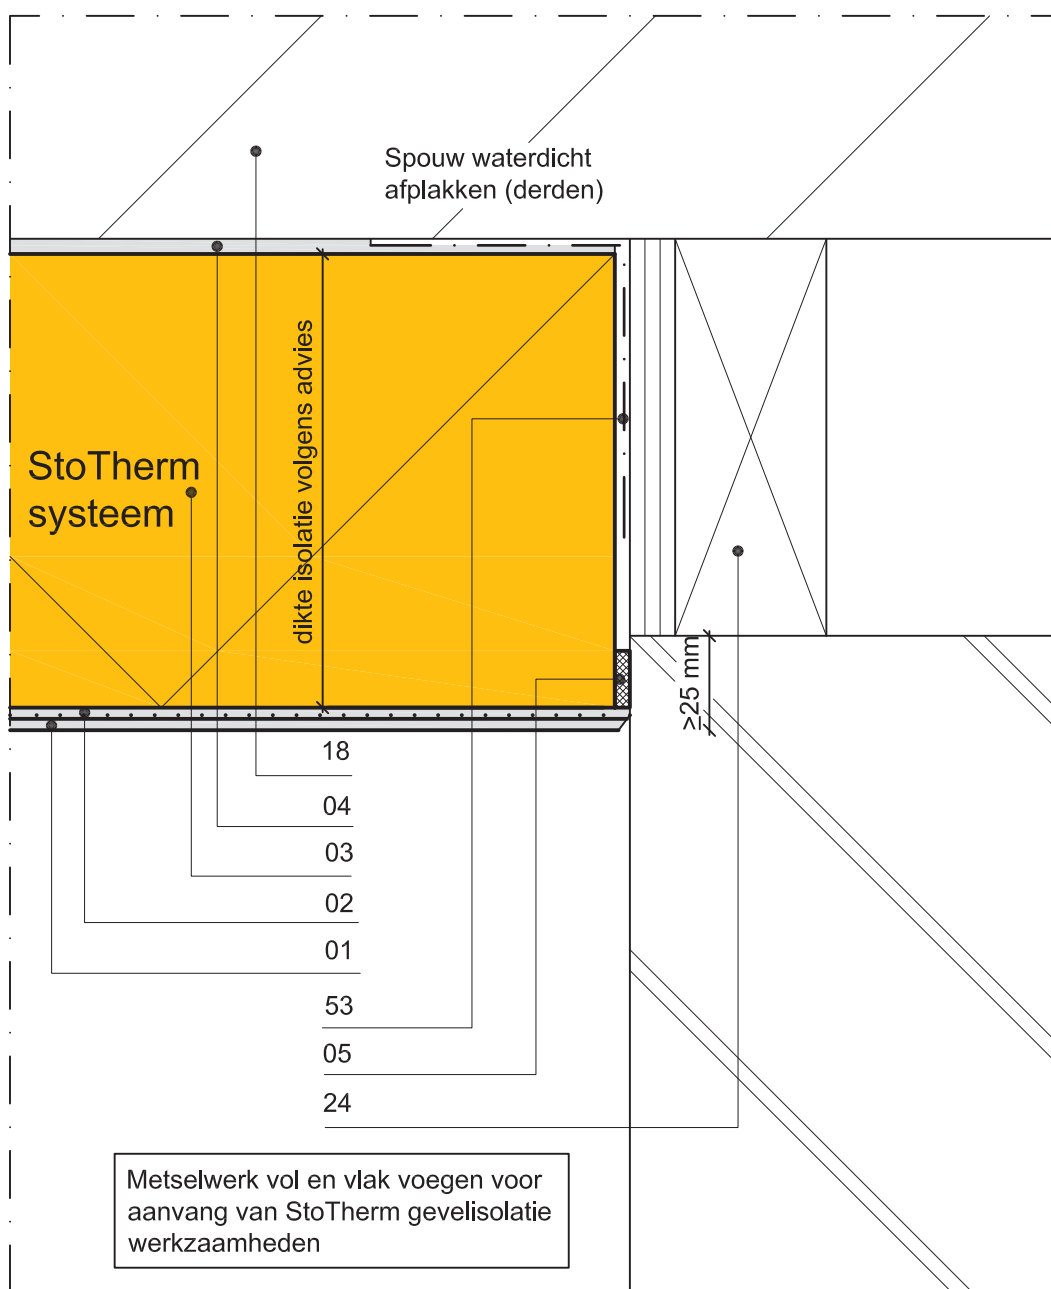

Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 24 : Dichtzetten (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 53 : Sto-Butyltape-vlies |


	StoTherm systeem	Detail : 5.02
	Aansluiting tegen metselwerk (inwendige hoek StoTherm systeem - spouwmuur)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.




-

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

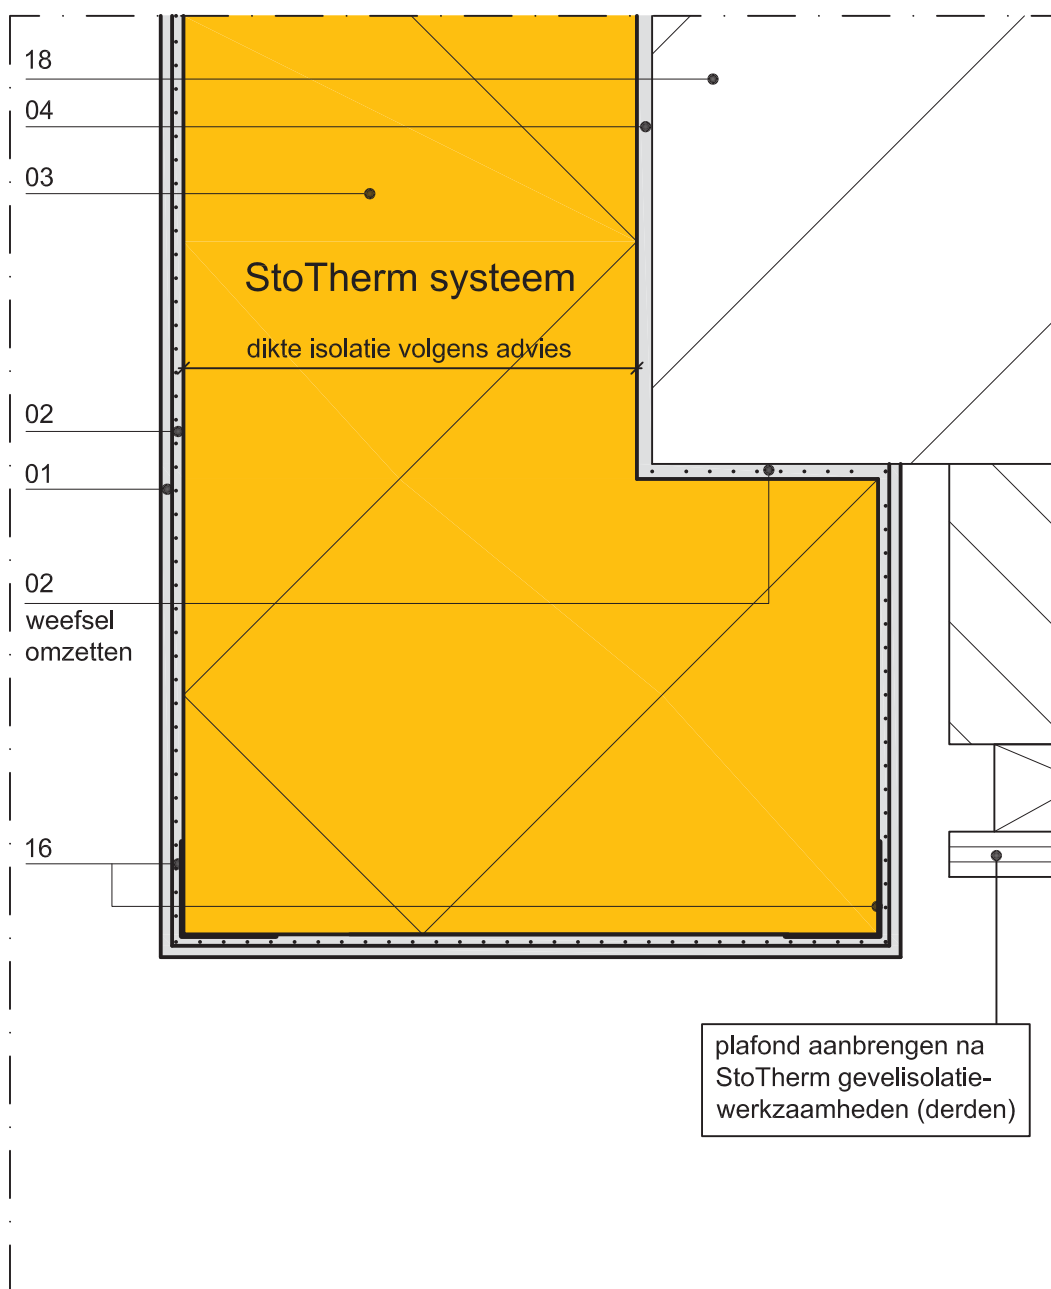


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | |

	StoTherm systeem	Detail : 5.04
	Start systeem bij plafond (omstuccen / plafond, derden)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

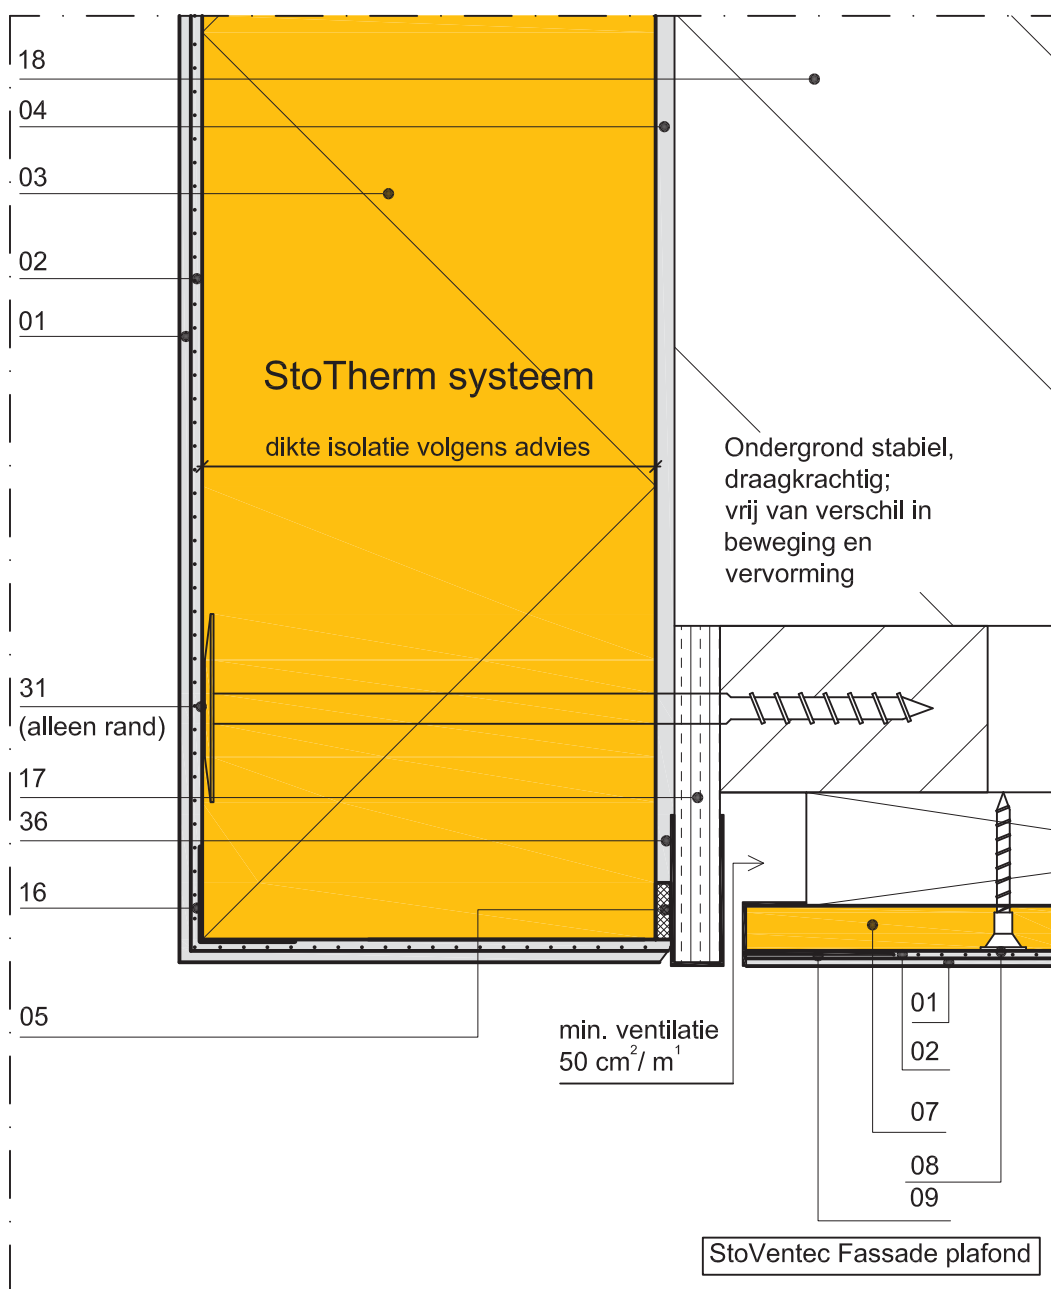


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	09 : Sto-Kunststof randprofiel G
02 : Sto-Mortel weefsellaag	16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
03 : Sto-Isolatieplaat	17 : Cement gebonden plaat (derden)
04 : Sto-Verlijming	18 : Steenachtige ondergrond
05 : Sto-Afdichtband 15/4	31 : Sto- schroefplug H-60
07 : Sto-Verotec plaat, 12 mm dik	36 : kunststof omvatingsprofiel (derden)
08 : Sto-RVS Verotec schroef	


	StoTherm systeem	Detail : 5.05
	Start systeem bij plafond (StoVentec Fassade plafond)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

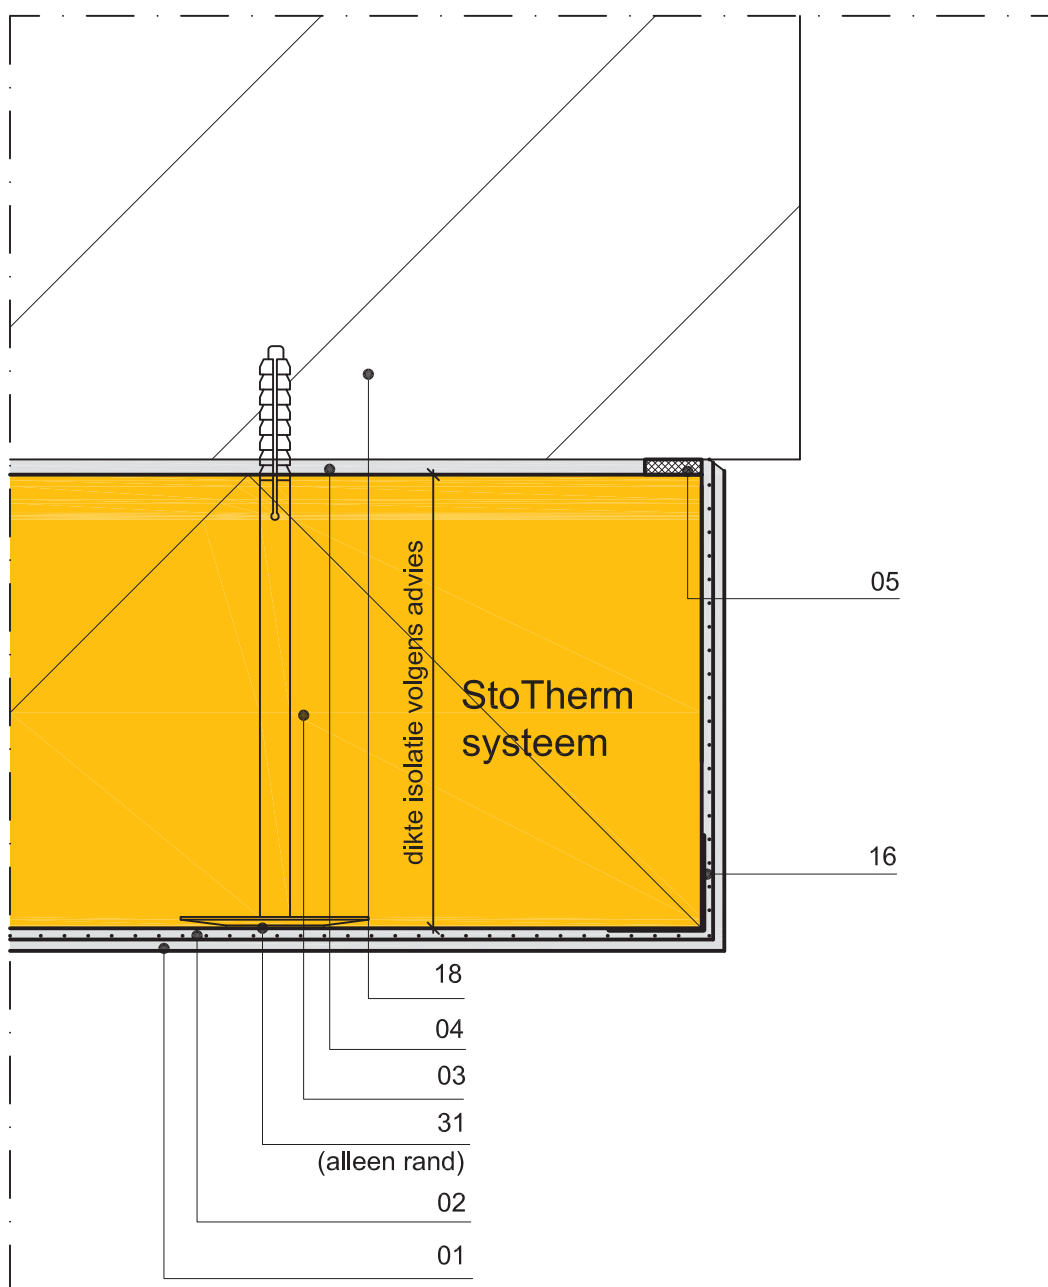


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 31 : Sto-Isolatieplaat pluggen |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 5.06
	Beëindiging StoTherm systeem (omstuccen)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

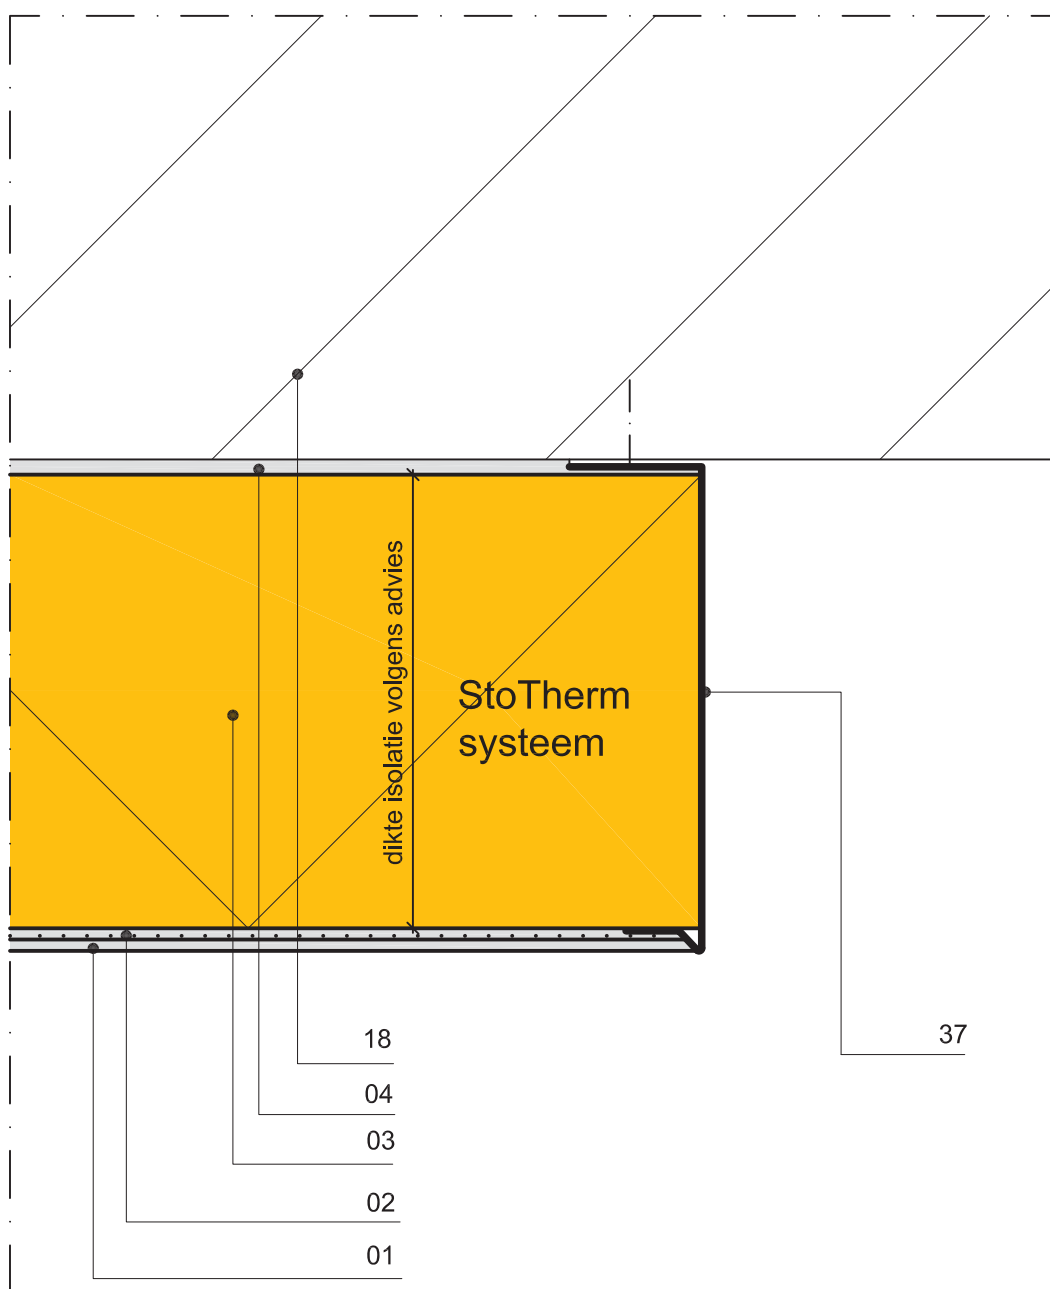


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 37 : Sto-Beëindigingsprofiel (9244 t/m 9252) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | (40-120 mm isolatiedikte) |
| 04 : Sto-Verlijming | |


	StoTherm systeem	Detail : 5.07
	Beëindiging StoTherm systeem (aluminium beëindigingsprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

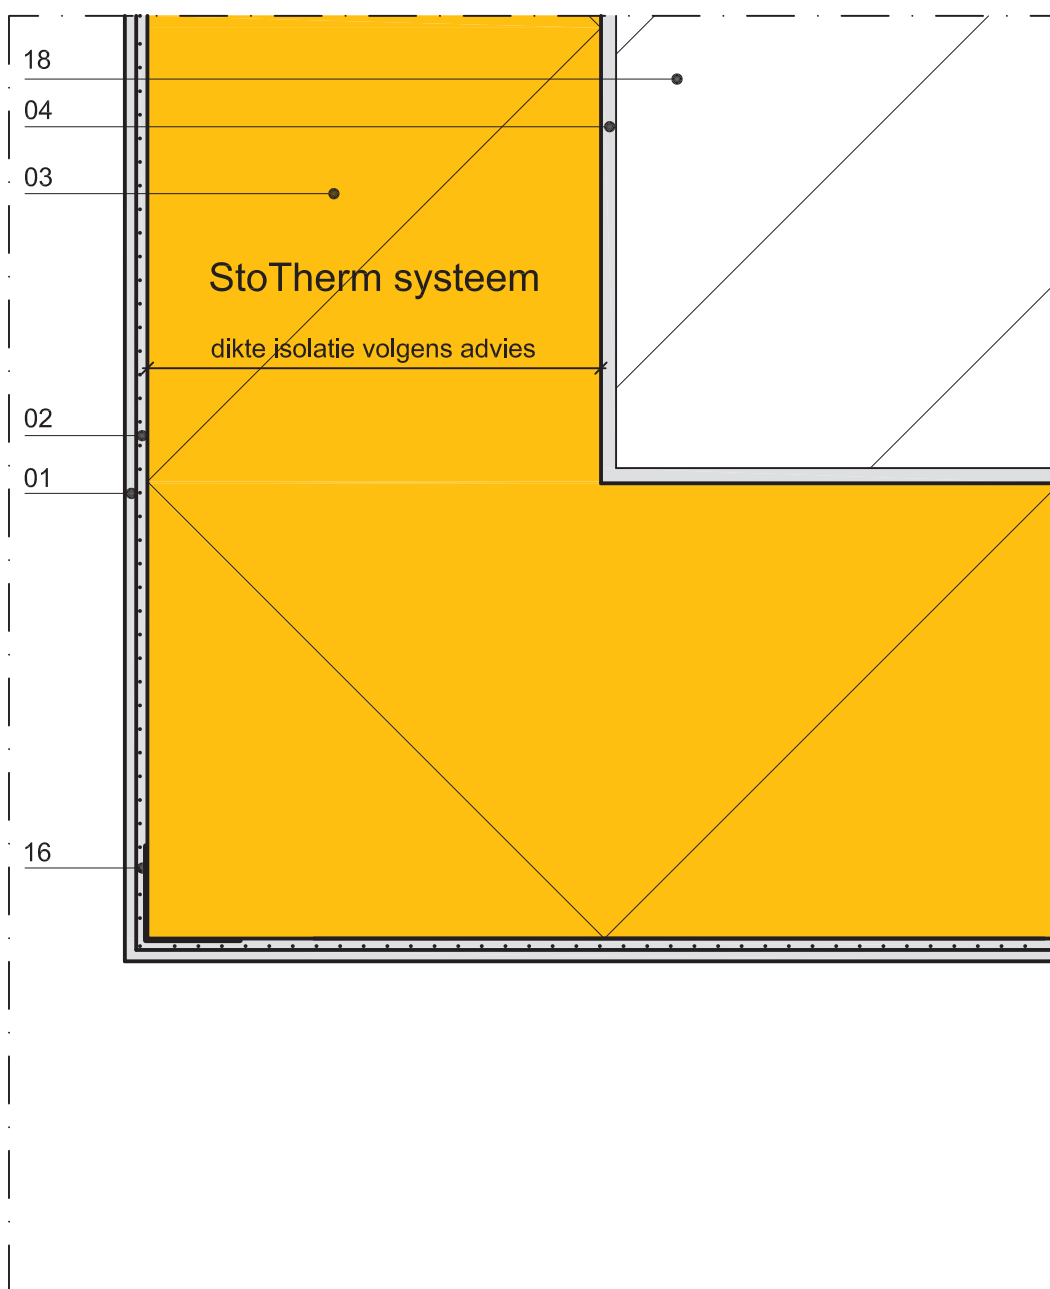

Renvooi StoTherm systeem


- | | |
|-----------------------------|--|
| 01 : Sto-Sierpleister | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | |
| 04 : Sto-Verlijming | |

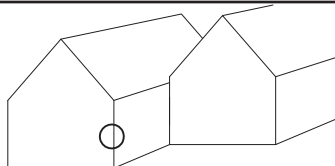	StoTherm systeem	Detail : 5.07
	Uitwendige hoek	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

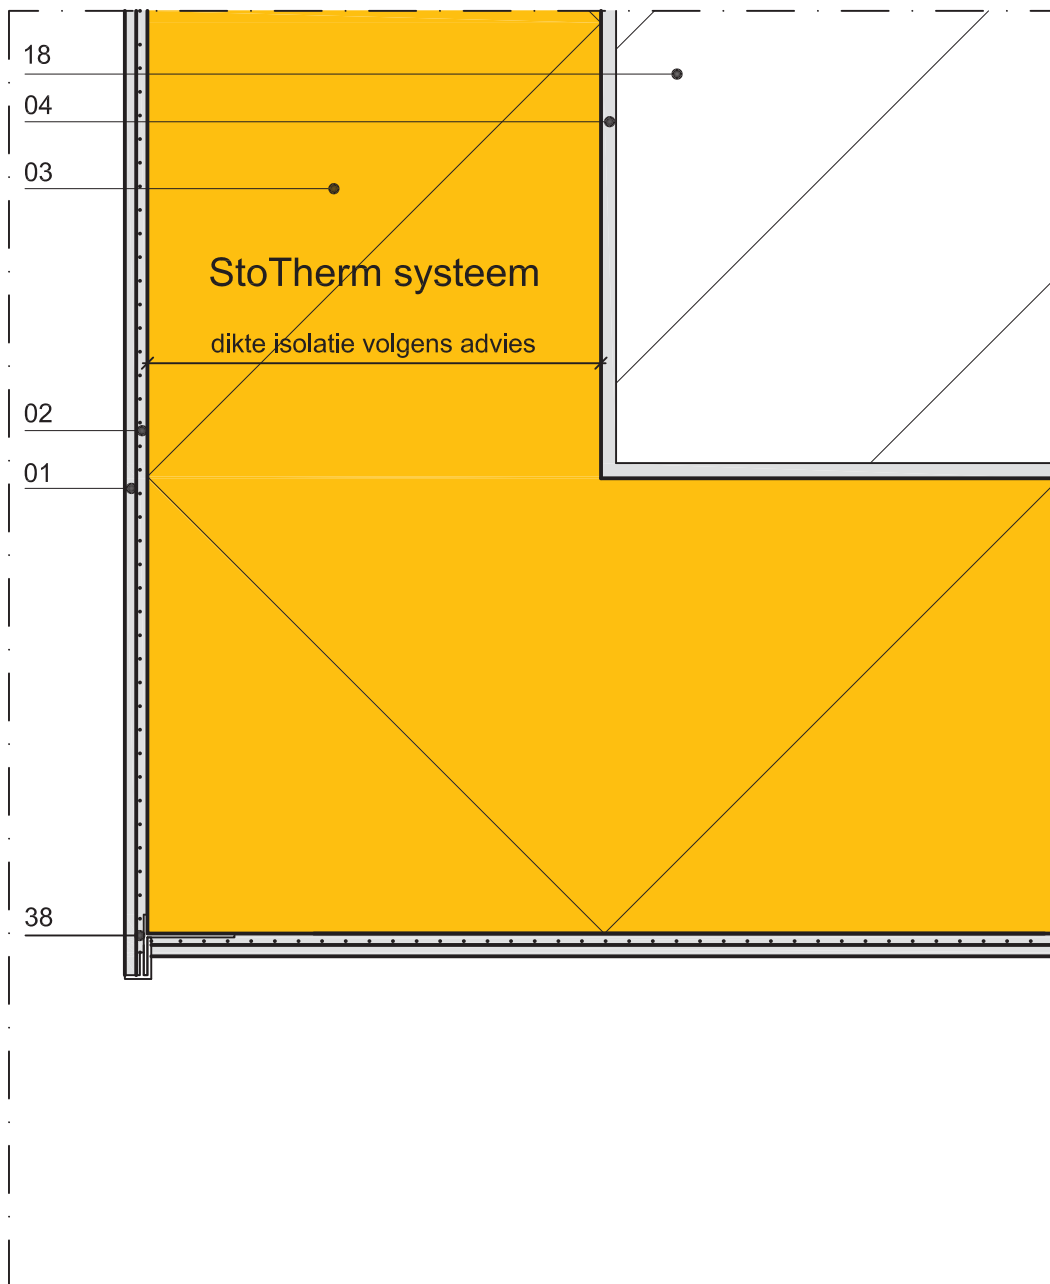


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	38 : Sto-Druipneusprofiel
04 : Sto-Verlijming	

	StoTherm systeem	Detail : 5.09
	Uitwendige hoek (druipneusprofiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

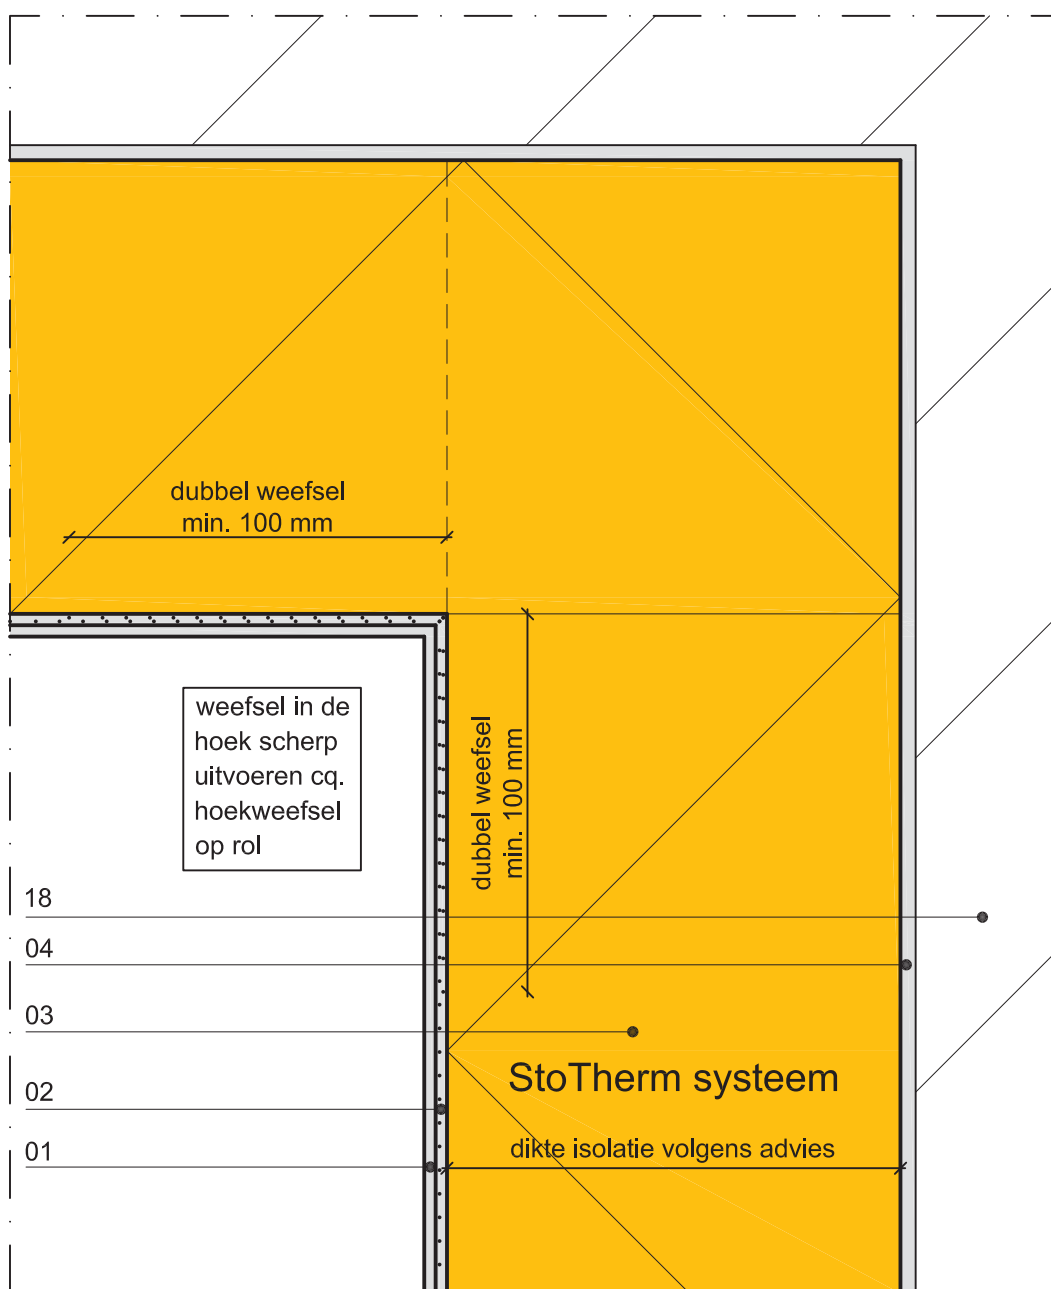


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond

	StoTherm systeem	Detail : 5.10
	Inwendige hoek	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

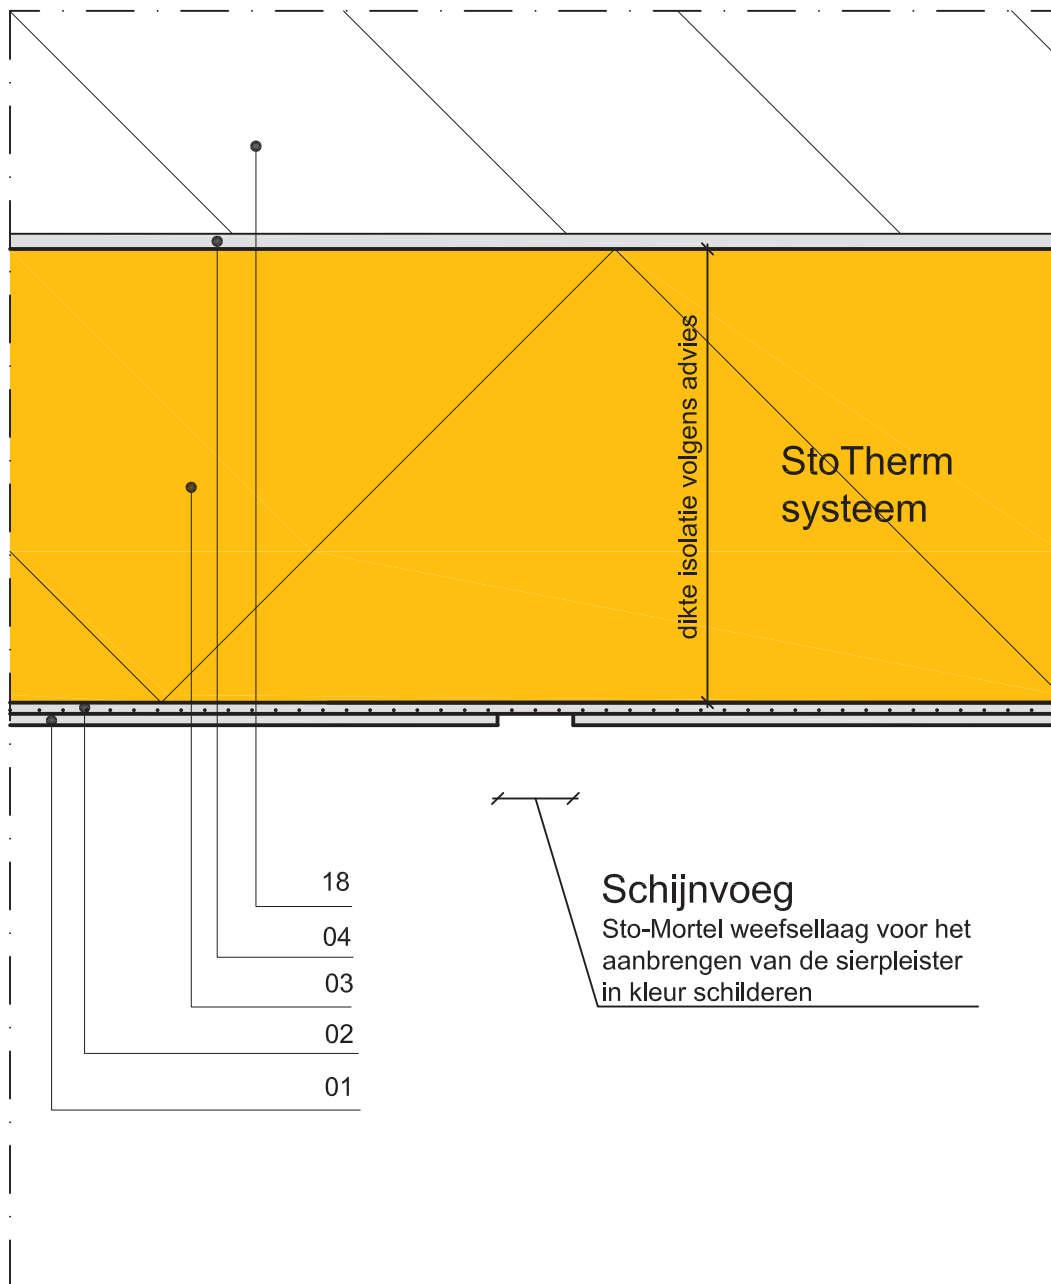


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond


	StoTherm systeem	Detail : 5.11
	Schijnvoeg	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

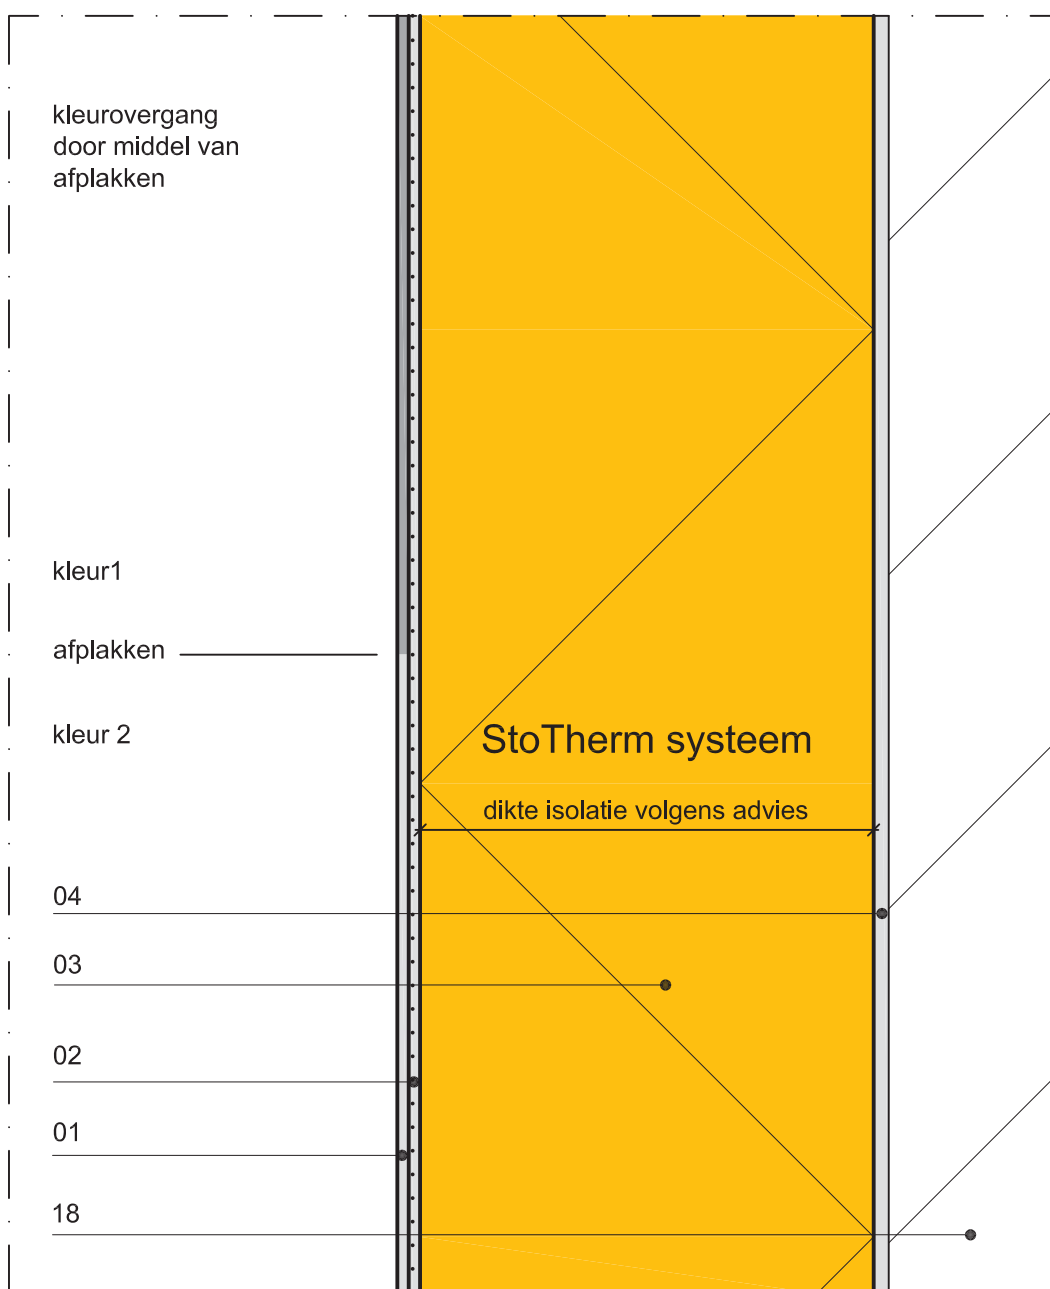


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming
18 : Steenachtige ondergrond


	StoTherm systeem	Detail : 5.11
	Kleurovergang	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

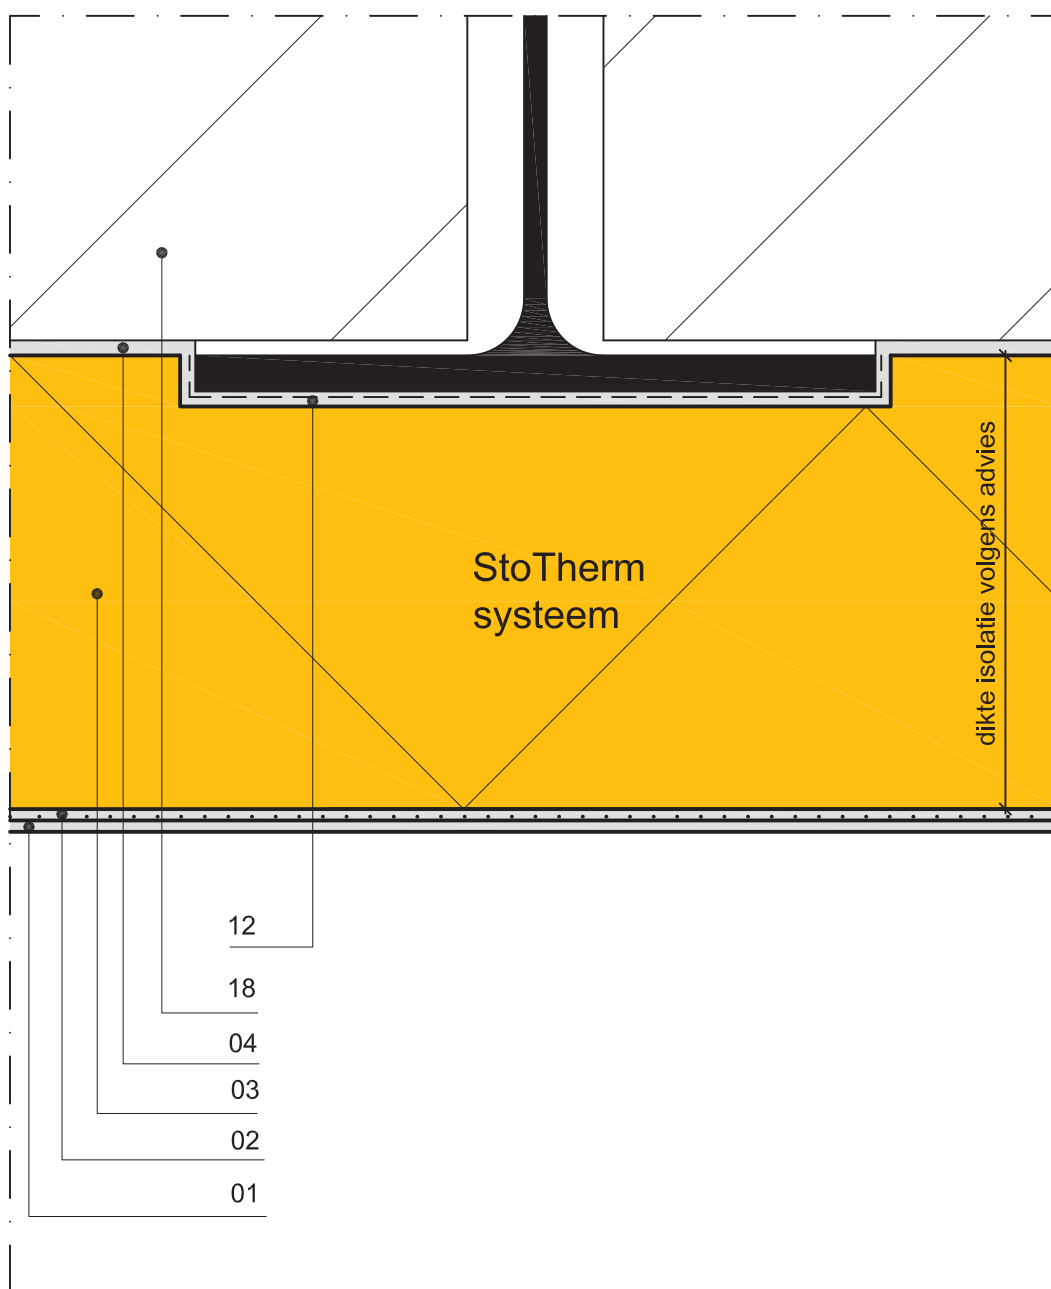


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	12 : Sto-steinpaste (grondering stalen profiel)
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	
04 : Sto-Verlijming	


	StoTherm systeem	Detail : 5.14
	Aansluiting t.p.v. stalen profiel	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

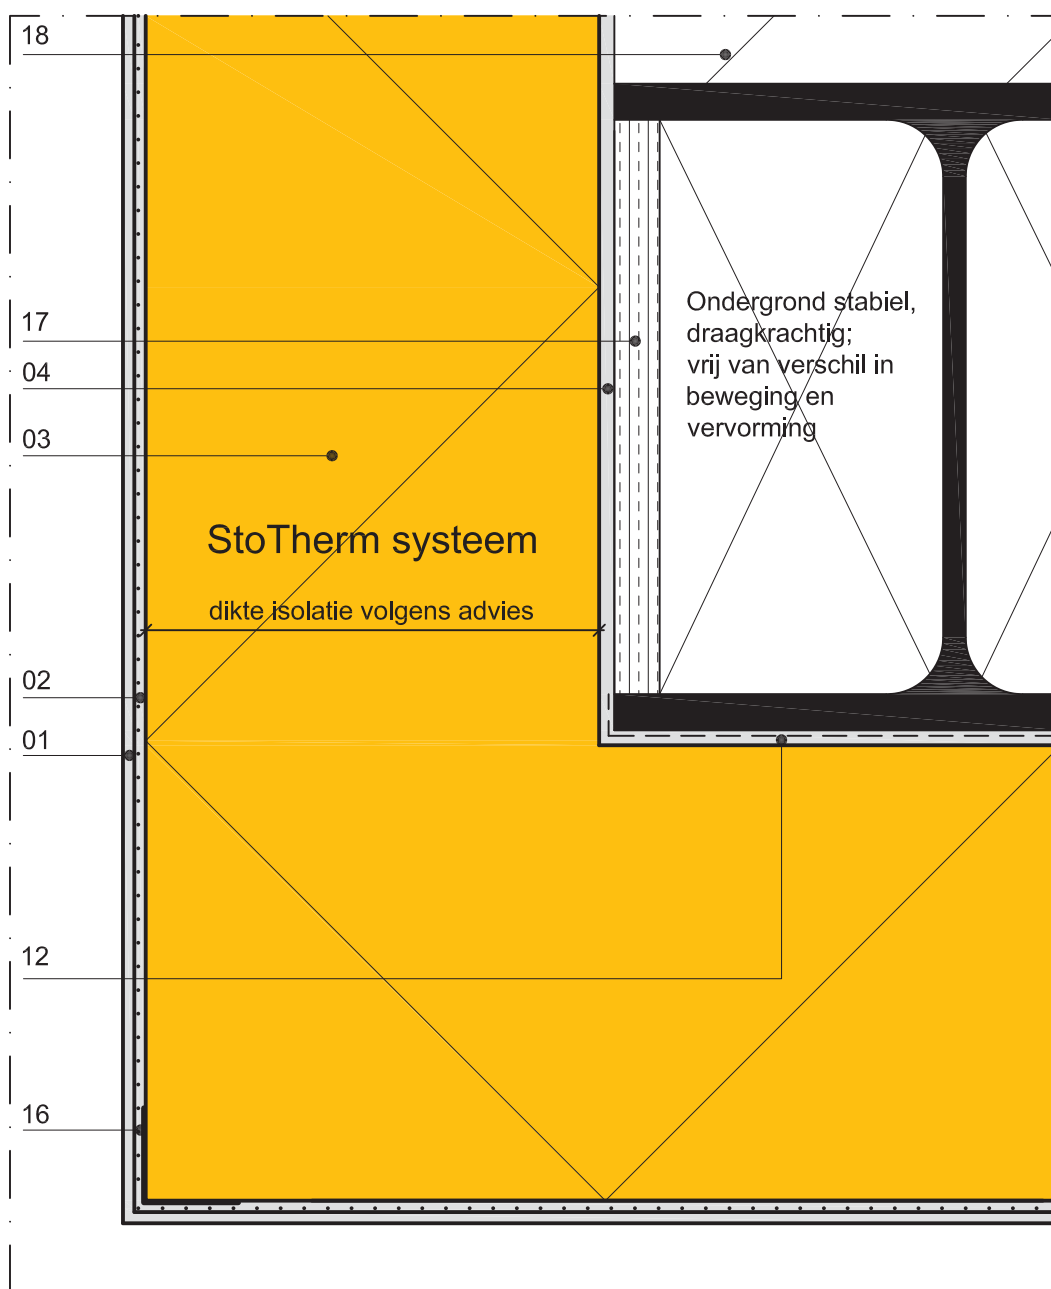


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|---|
| 01 : Sto-Sierpleister | 12 : Sto-steinpaste (grondering stalen profiel) |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 17 : Cement gebonden plaat (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 18 : Steenachtige ondergrond |

	StoTherm systeem	Detail : 5.13
	Uitwendige hoek (t.p.v. stalen profiel)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

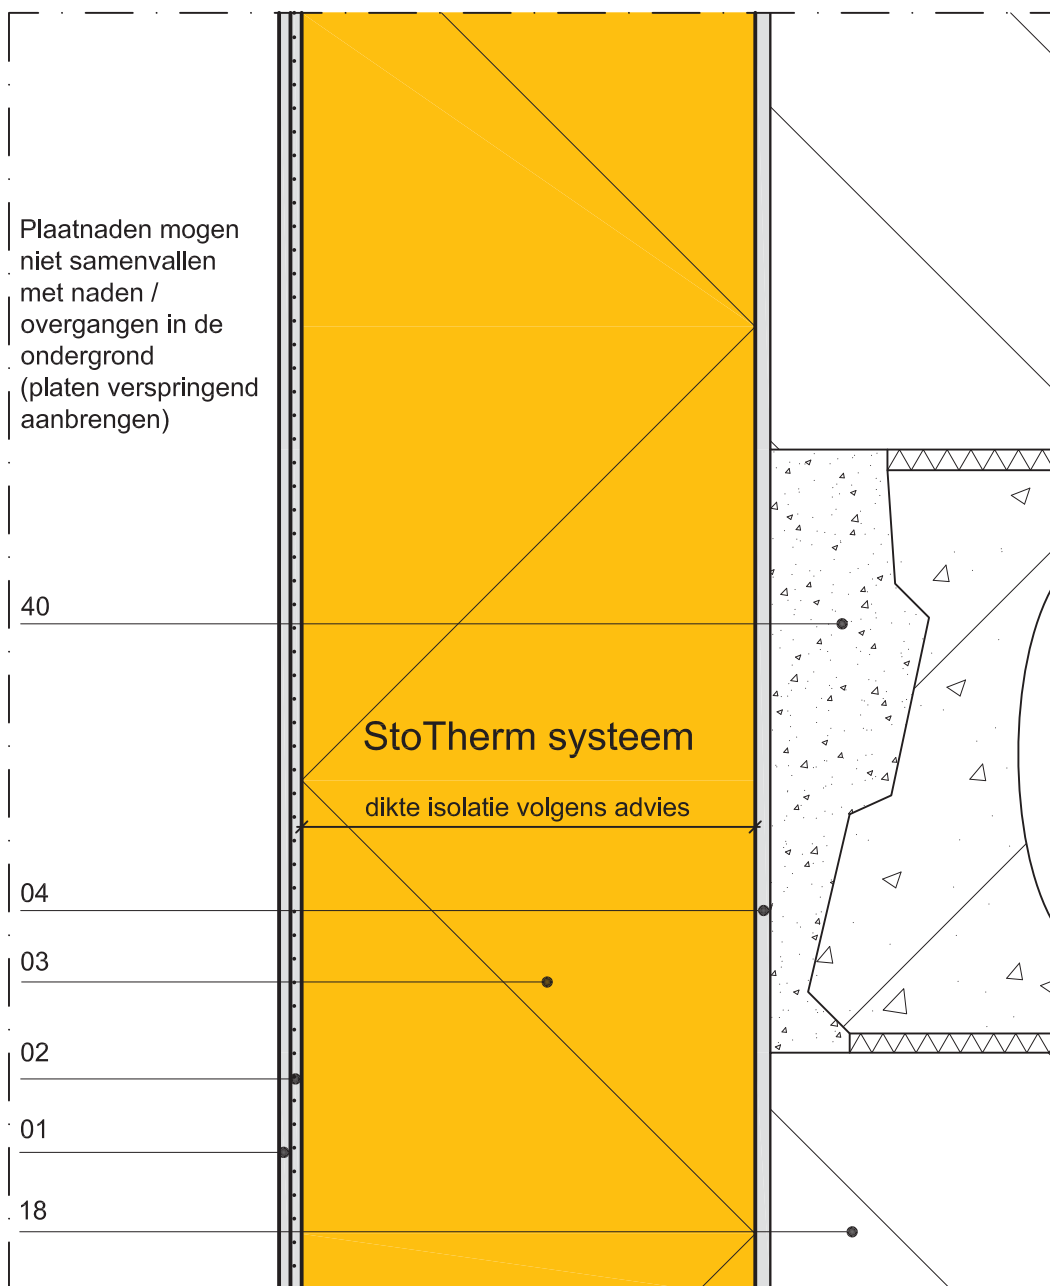


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
40 : Uitvlakken / opvullen (derden)

	StoTherm systeem	Detail : 5.14
	Vloerovergang	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

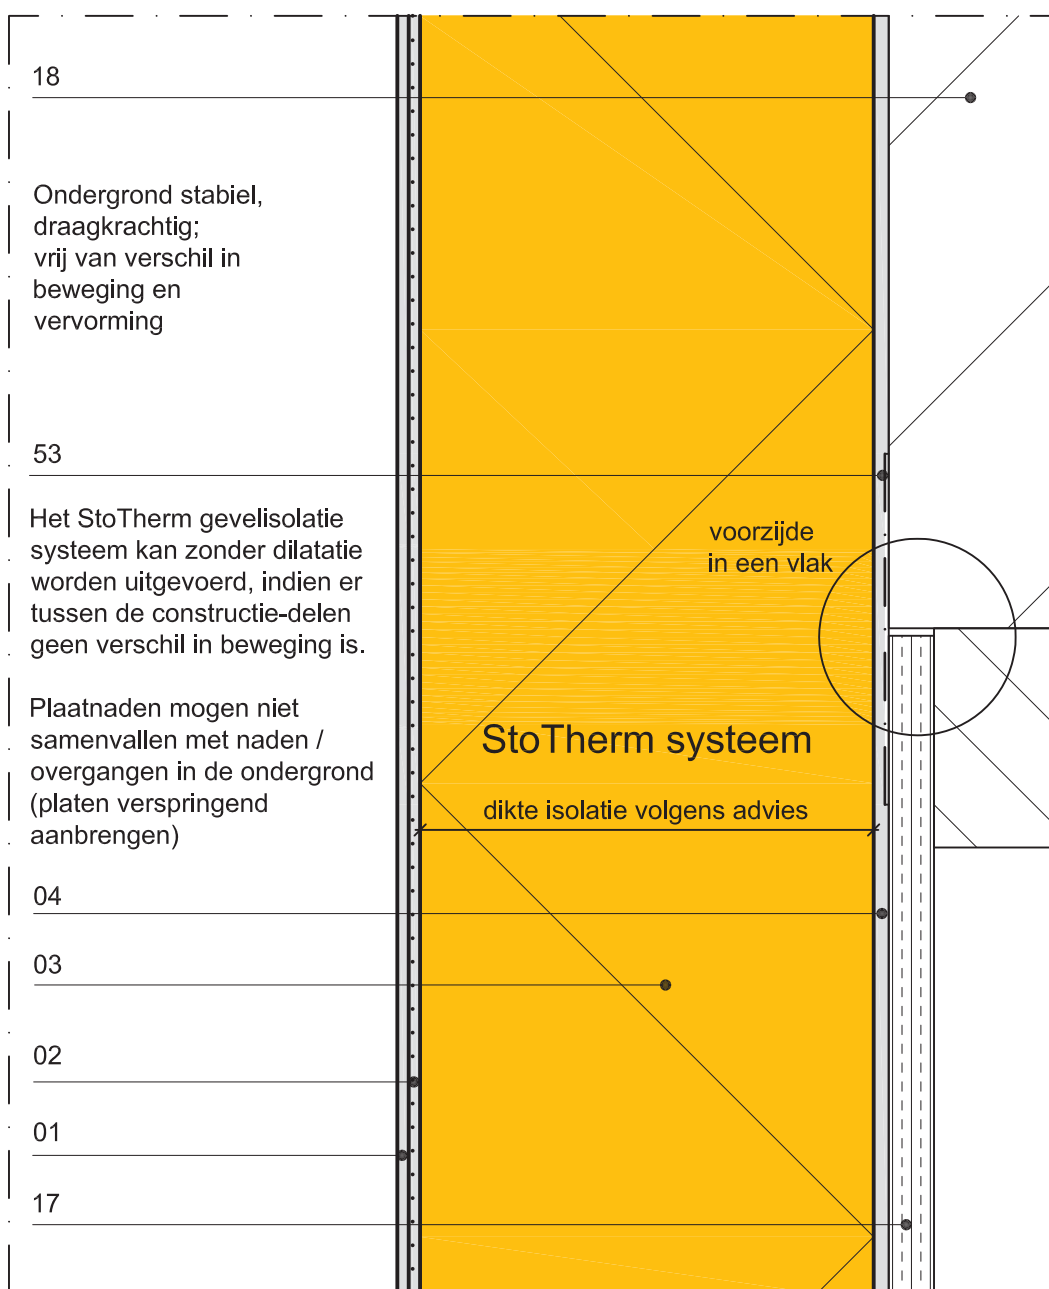


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

17 : Cement gebonden plaat (derden)
18 : Steenachtige ondergrond
53 : Sto-Butyltape-vlies

	StoTherm systeem	Detail : 5.15
	Overgang in ondergrond (steenachtige ondergrond / houtskeletbouw)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

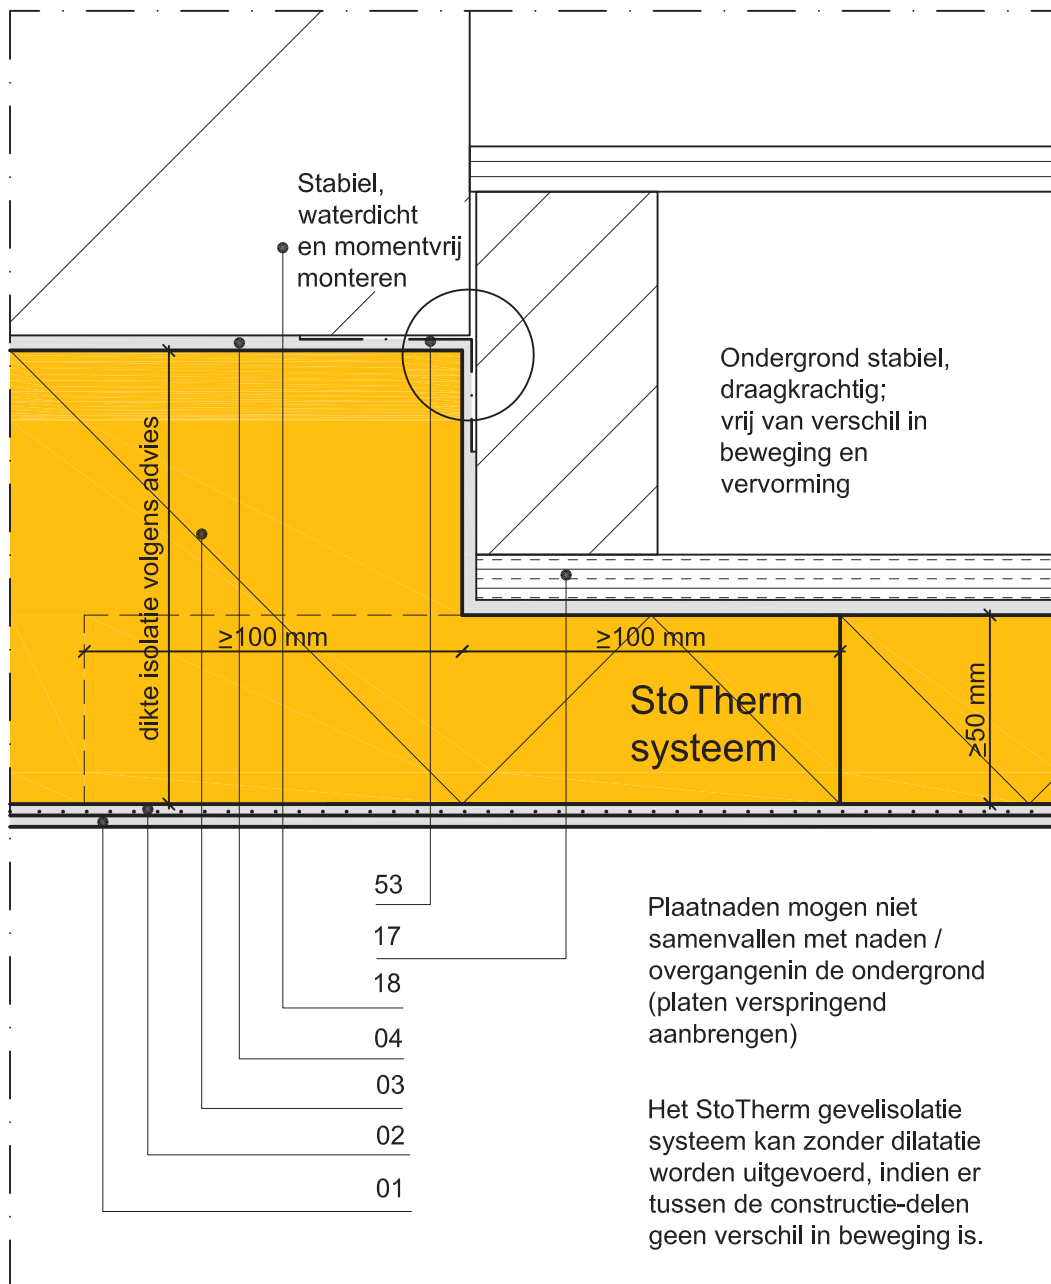


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

17 : Cement gebonden plaat (derden)
18 : Steenachtige ondergrond
53 : Sto-Butyltape-vlies


	StoTherm systeem	Detail : 5.16
	Overgang in ondergrond (steenachtige ondergrond / houtskeletbouw)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

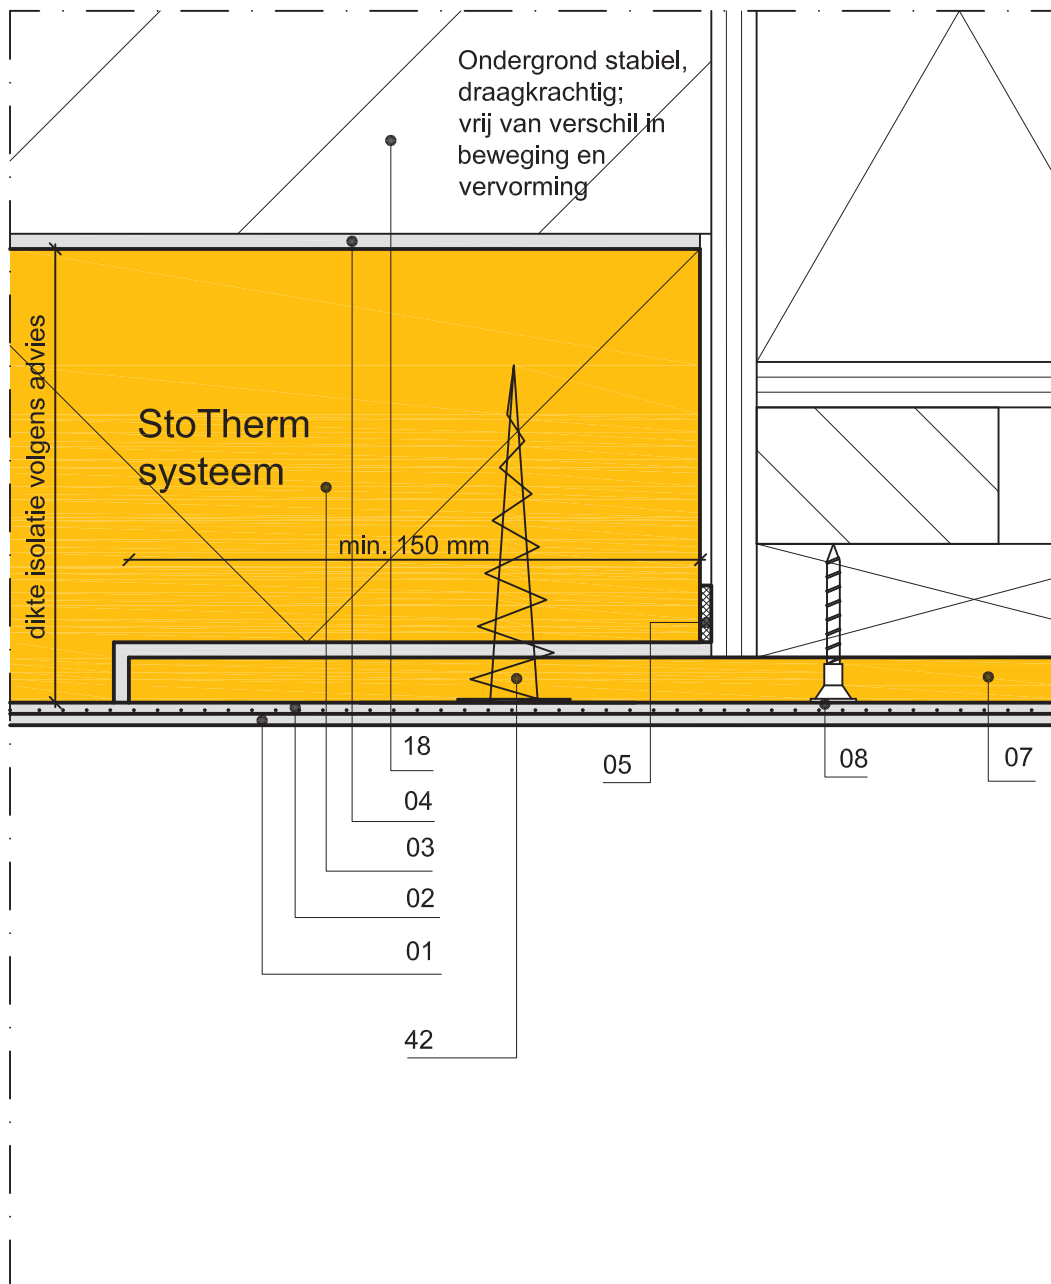


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 07 : Sto-Verotec plaat, 12 mm dik |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 08 : Sto-RVS Verotec schroef |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 04 : Sto-Verlijming | 42 : Sto-Fix Spirale |
| 05 : Sto-Afdichtband 15/4 | |

	StoTherm systeem	Detail : 5.17
	Overgang in ondergrond (StoTherm systeem / StoVentec Fassade systeem)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

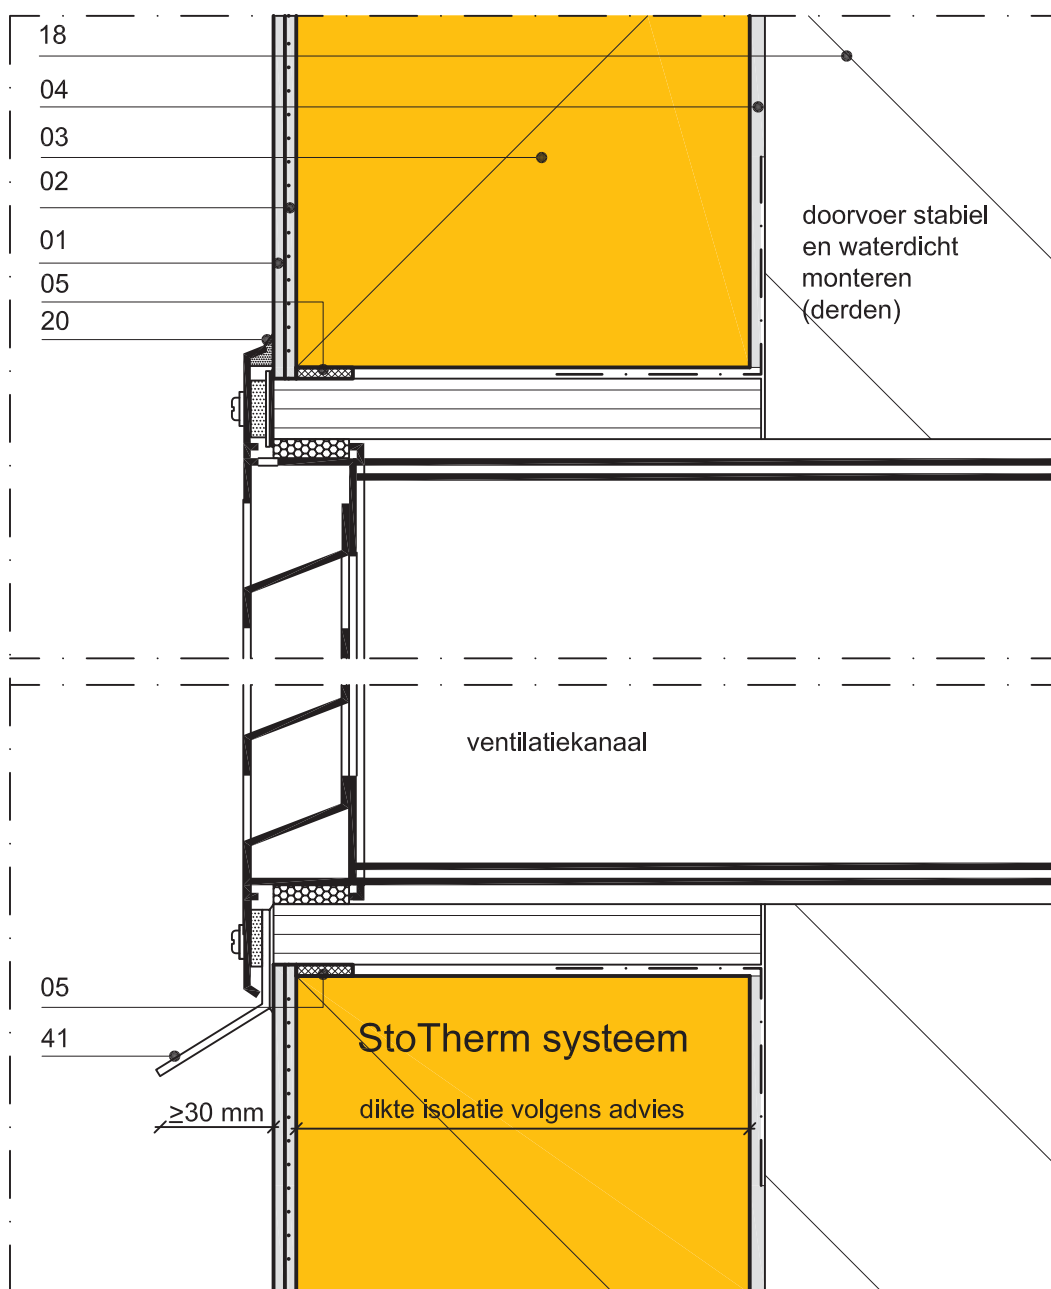


Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 05 : Sto-Afdichtband 15/4 |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 20 : Kit (derden) |
| 04 : Sto-Verlijming | 41 : Druiprand (derden) |

	StoTherm systeem	Detail : 6.01
	Aansluiting t.p.v. ventilatiekanaal	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

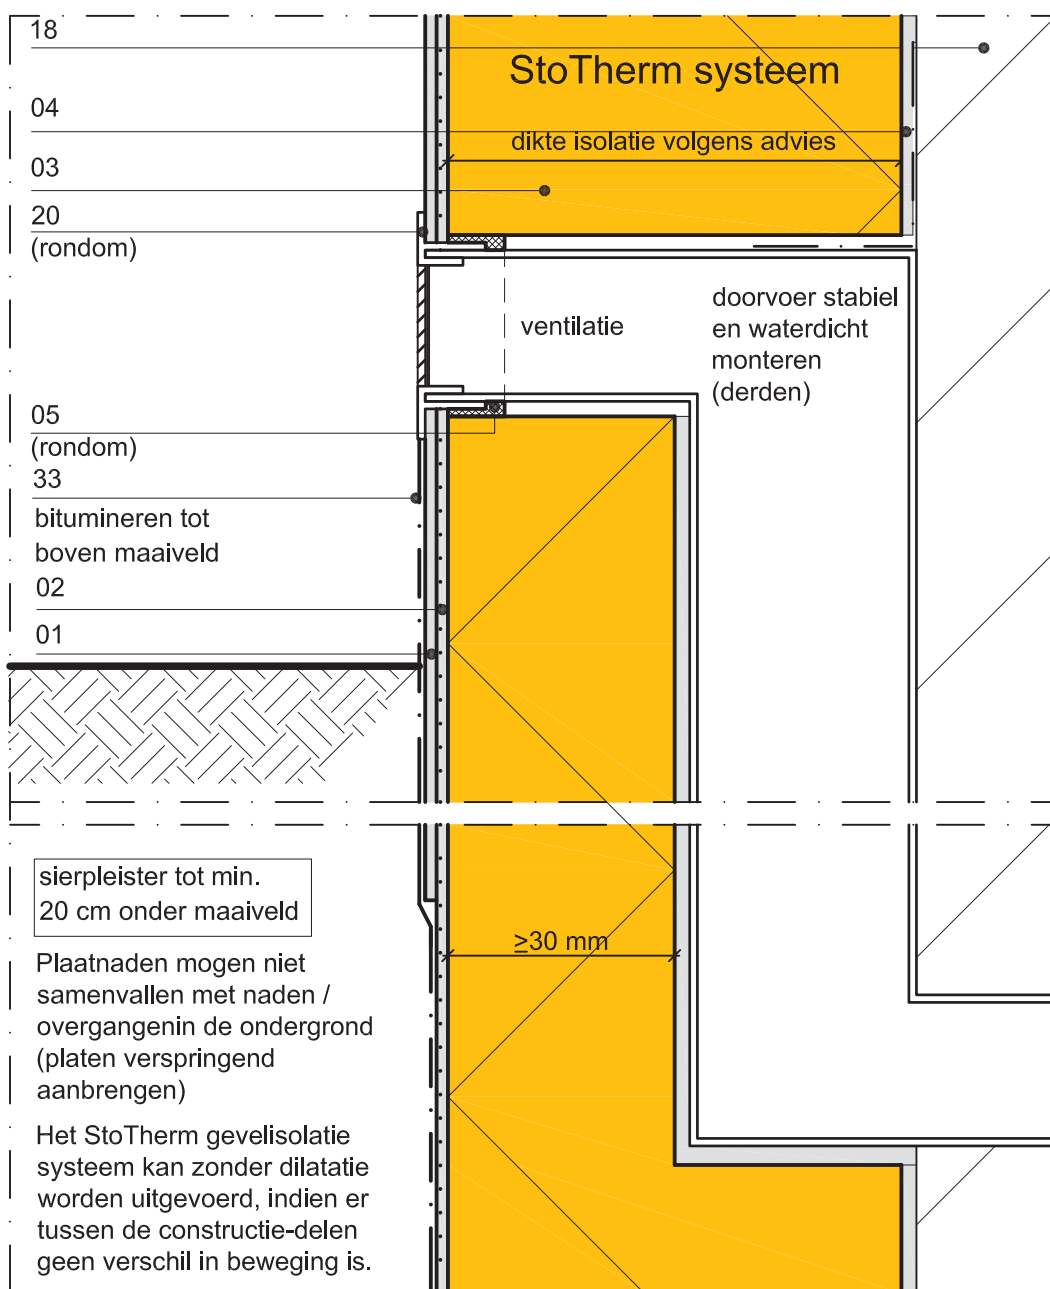


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	20 : Kit (derden)
04 : Sto-Verlijming	33 : Sto-Bitumenemulsie (oplosmiddelvrij)

	StoTherm systeem	Detail : 6.02
	Aansluiting t.p.v. ventilatiekanaal (kruipruimte)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

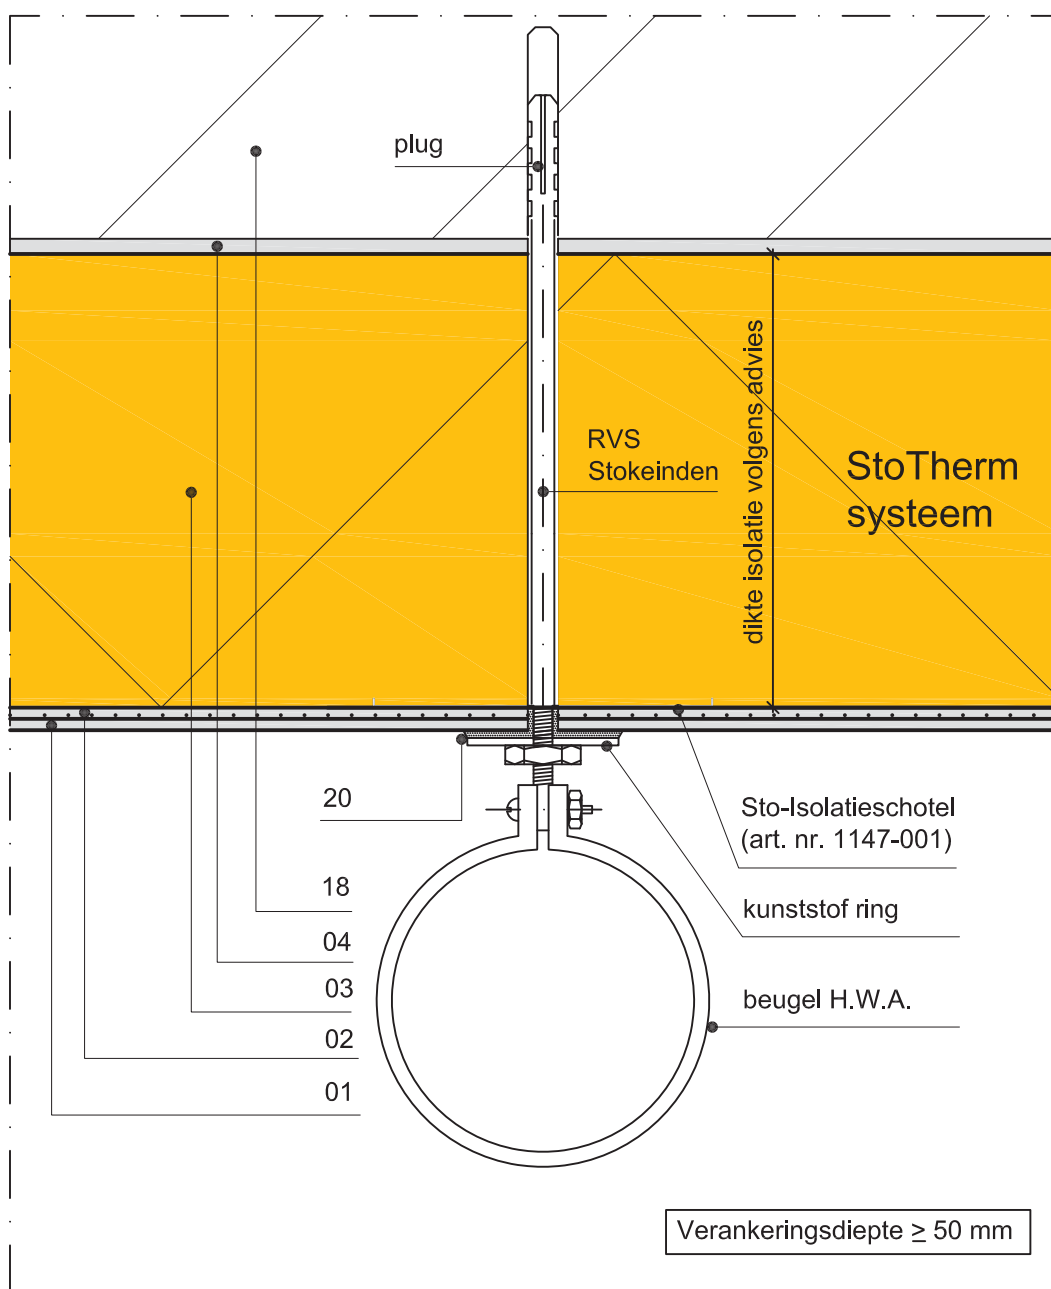


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
20 : Kit (derden)

	StoTherm systeem	Detail : 6.03
	Bevestiging H.W.A	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

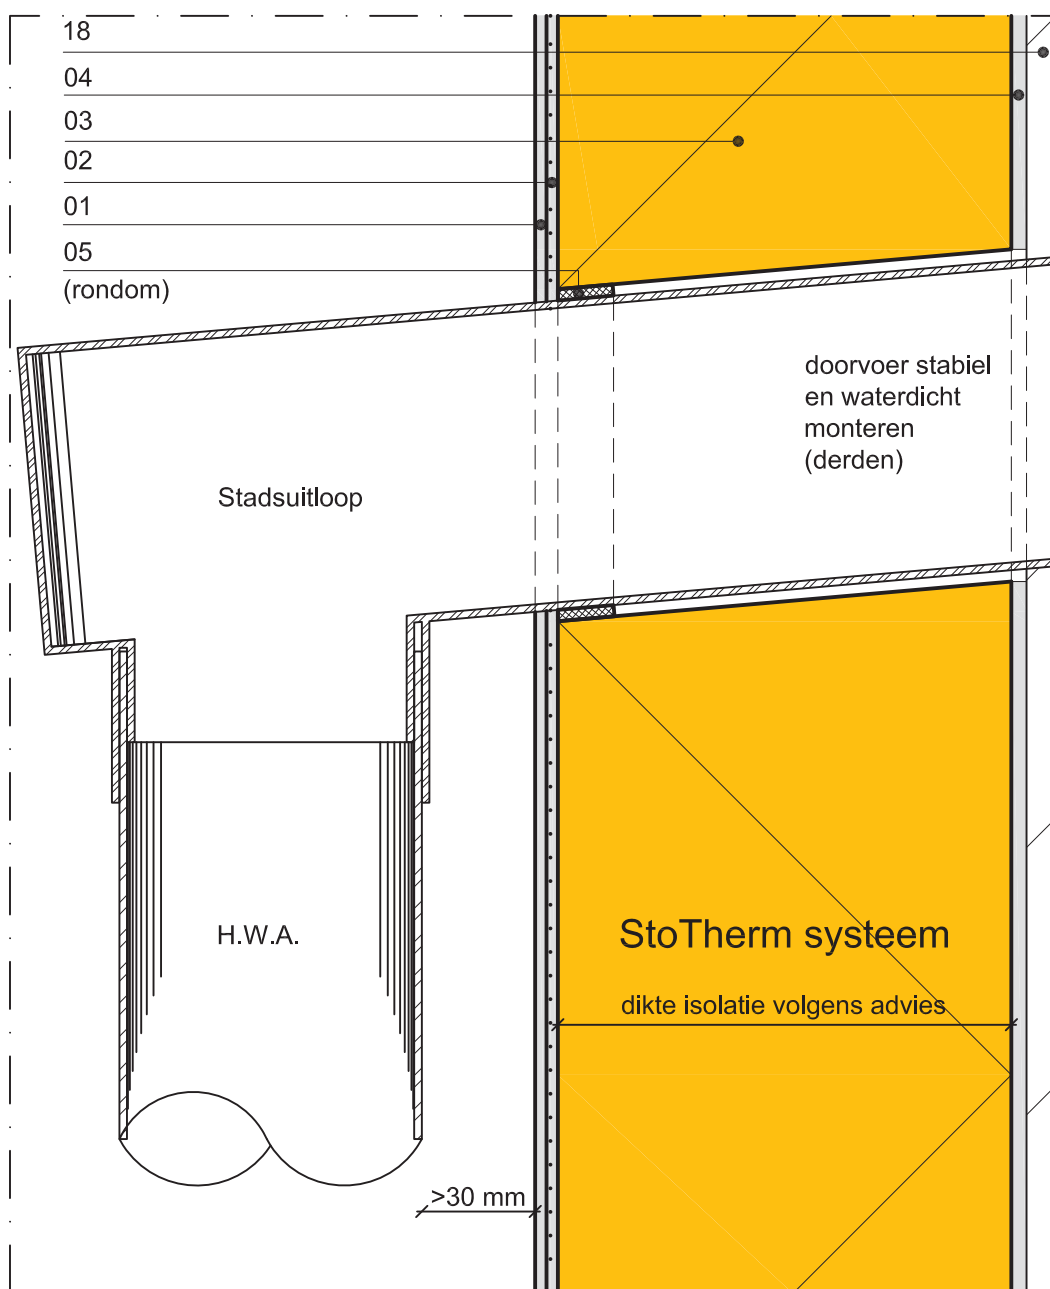


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat

04 : Sto-Verlijming
05 : Sto-Afdichtband 15/4
18 : Steenachtige ondergrond


	StoTherm systeem	Detail : 6.04
	H.W.A. stadsuitloop	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

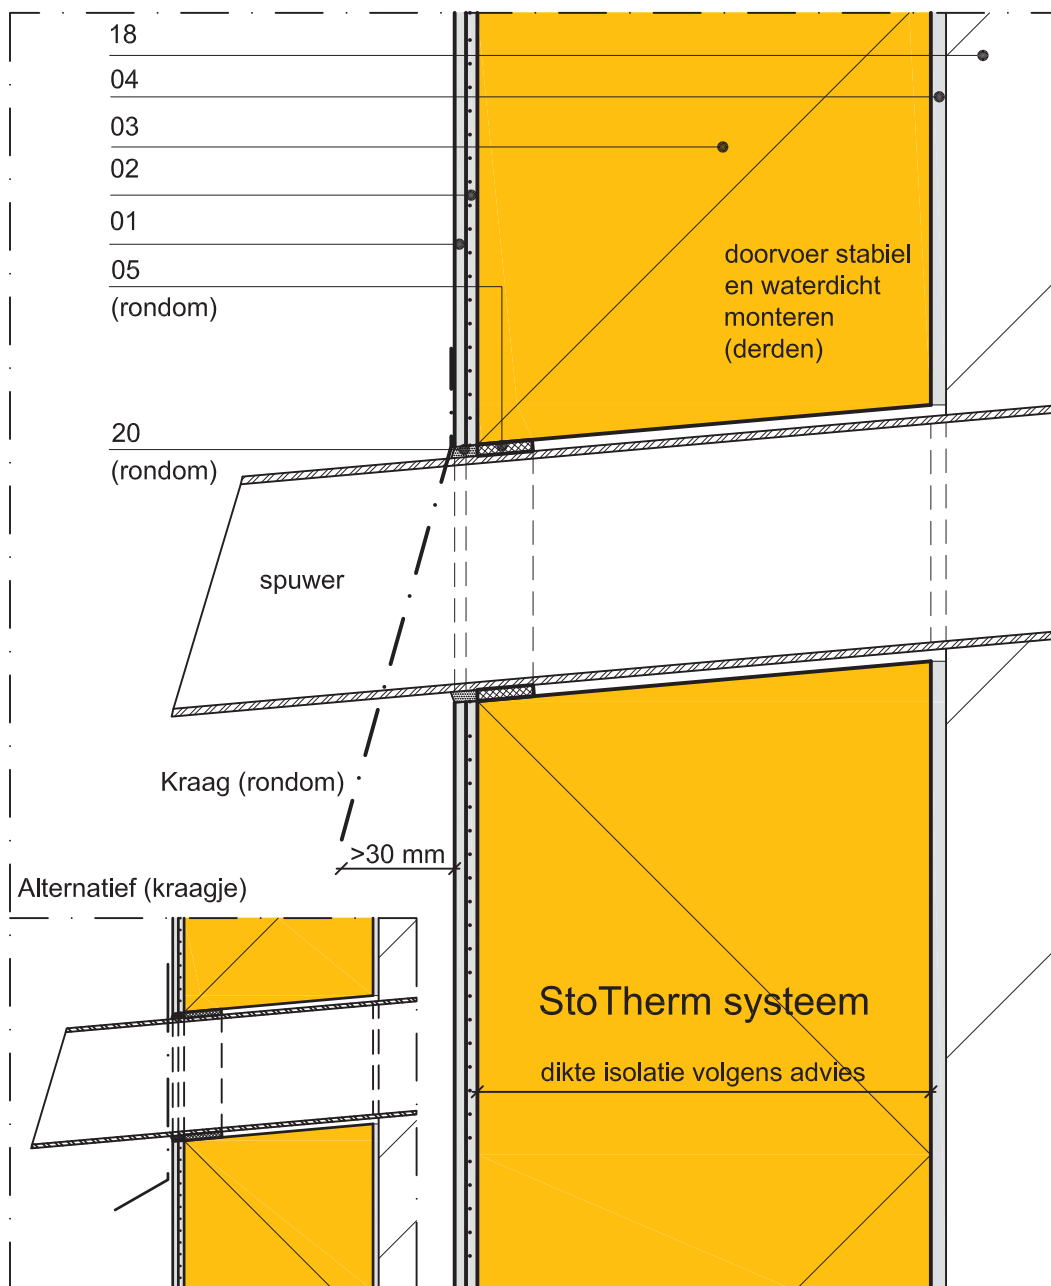


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	05 : Sto-Afdichtband 15/4
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	20 : Kit (derden)
04 : Sto-Verlijming	

	StoTherm systeem	Detail : 6.05
	Aansluiting t.p.v. Spuwer	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

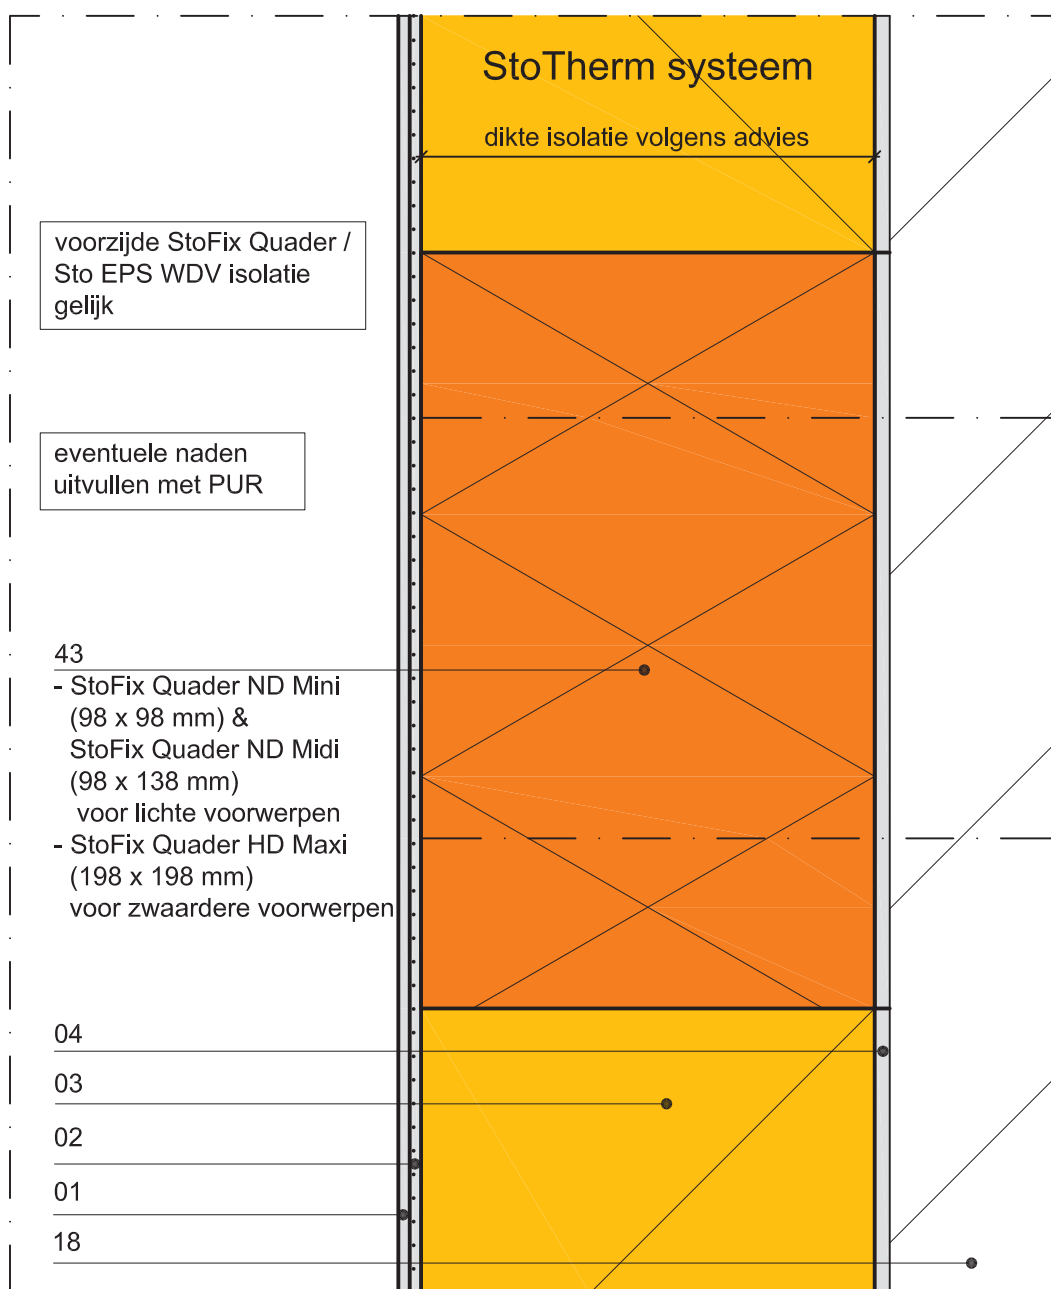


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
43 : Sto-Fix Quader

	StoTherm systeem	Detail : 6.06
	Bevestiging (Sto-Fix Quader)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

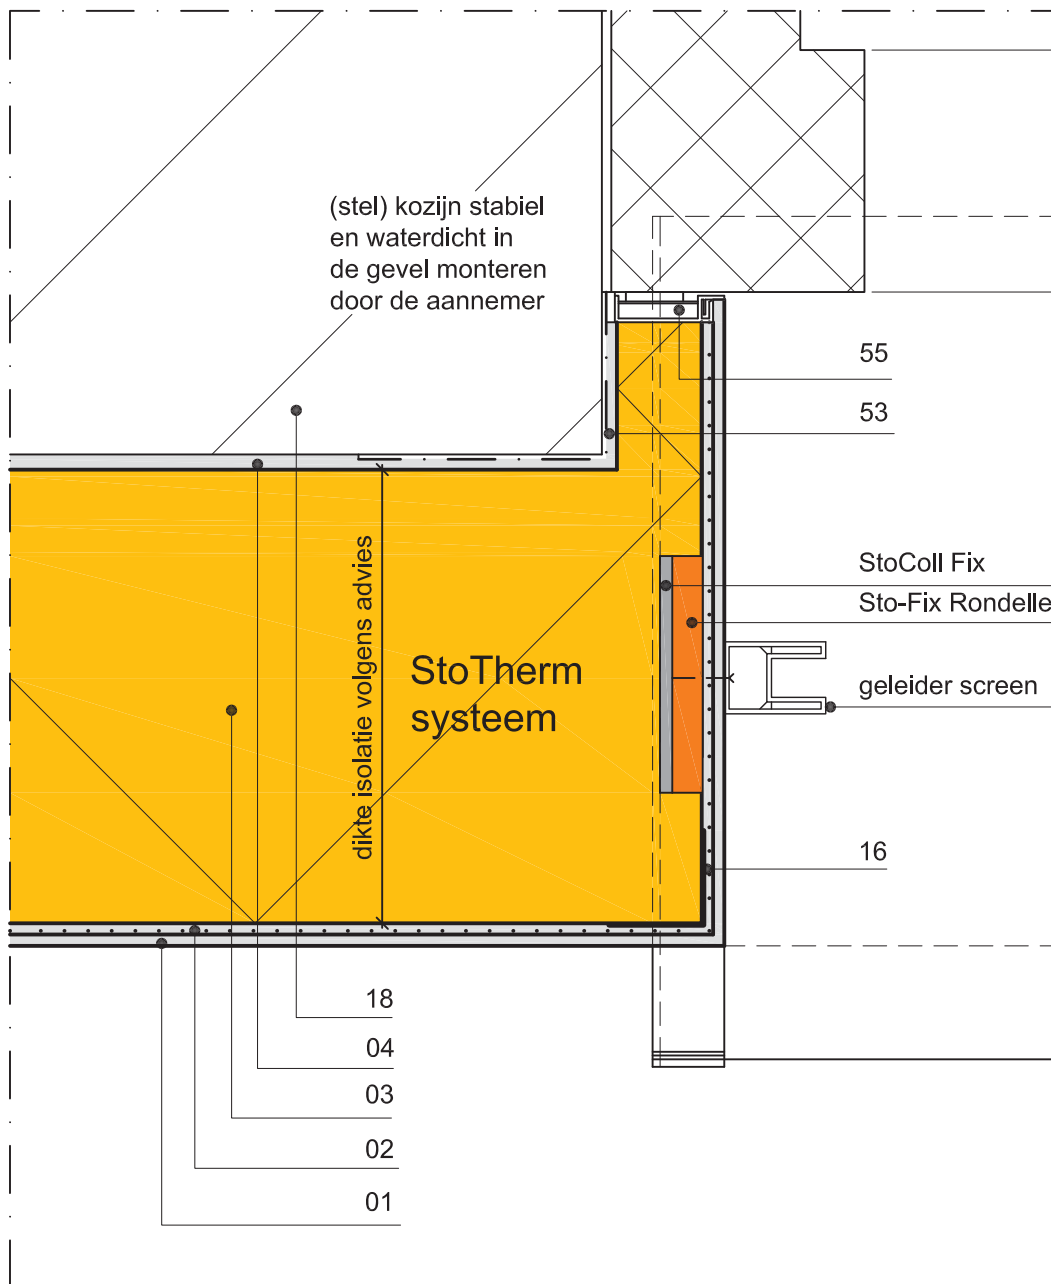


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister	16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
02 : Sto-Mortel weefsellaag	18 : Steenachtige ondergrond
03 : Sto-Isolatieplaat	53 : Sto-Butyltape-vlies
04 : Sto-Verlijming	55 : Sto-Anputzleiste

	StoTherm systeem	Detail : 6.07
	Bevestiging (Sto-Fix Rondelle)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

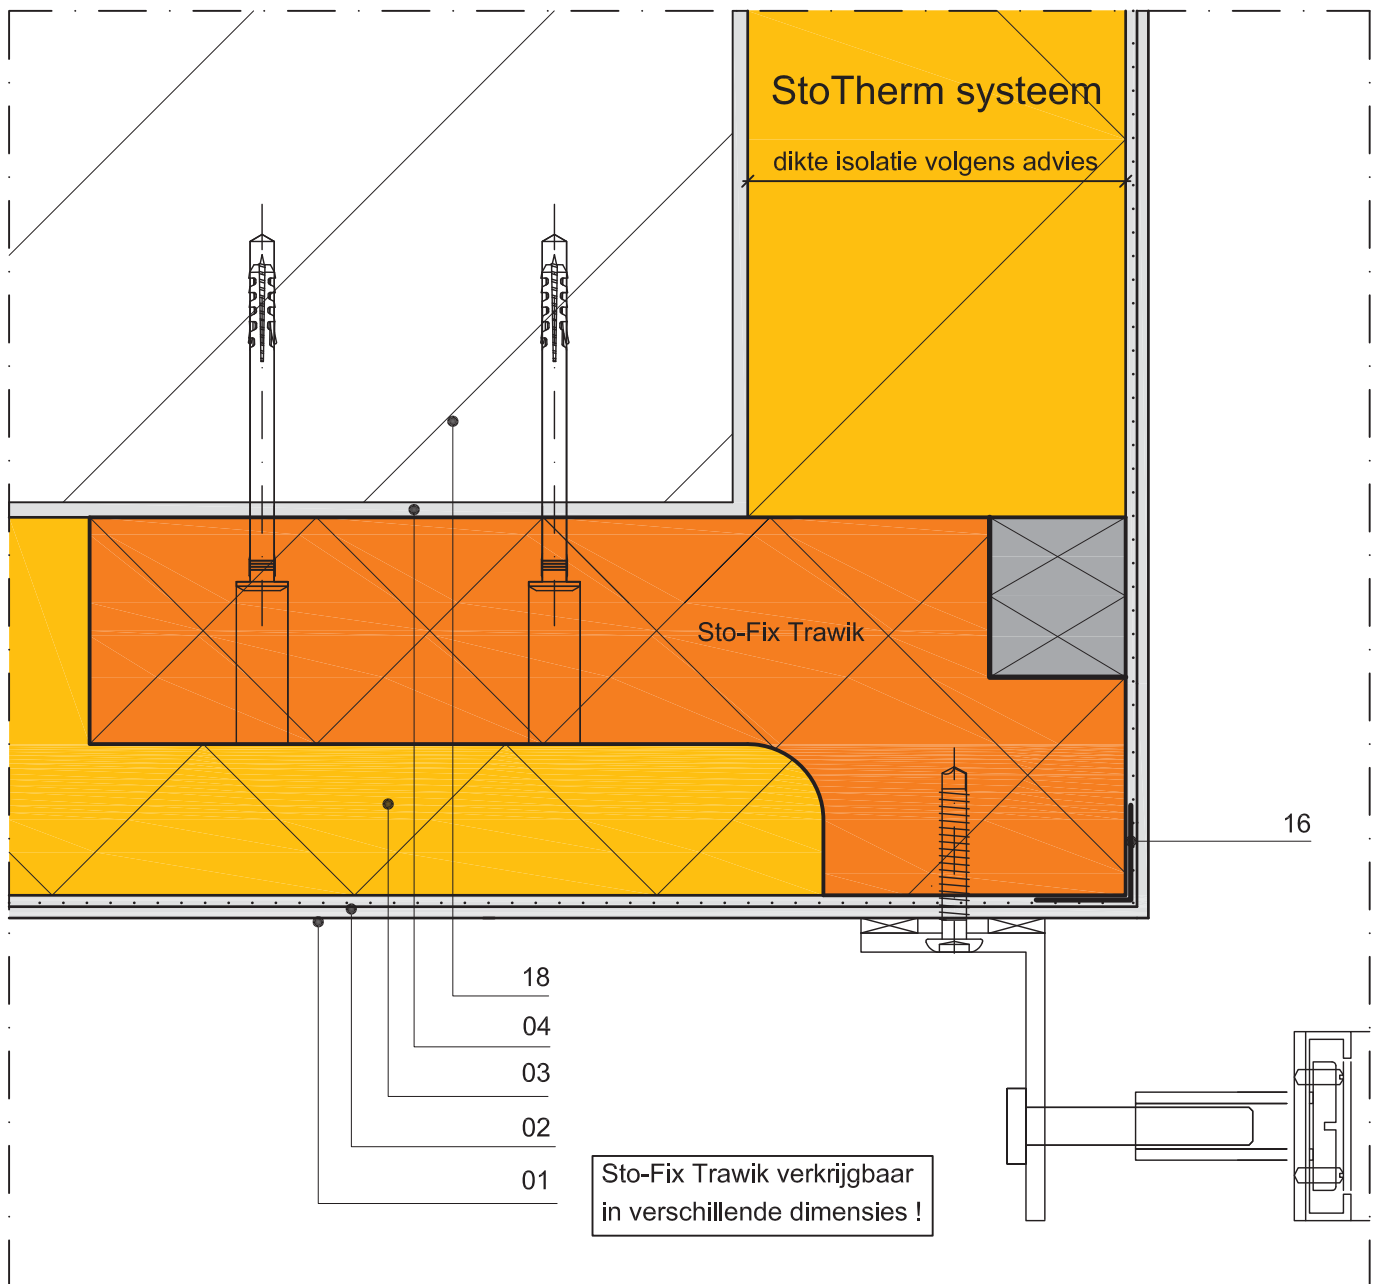


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming

16 : Sto-Weefselhoek met PVC / RVS inleg
 18 : Steenachtige ondergrond

	StoTherm systeem	Detail : 6.08
	Bevestiging (Sto-Fix Trawik)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

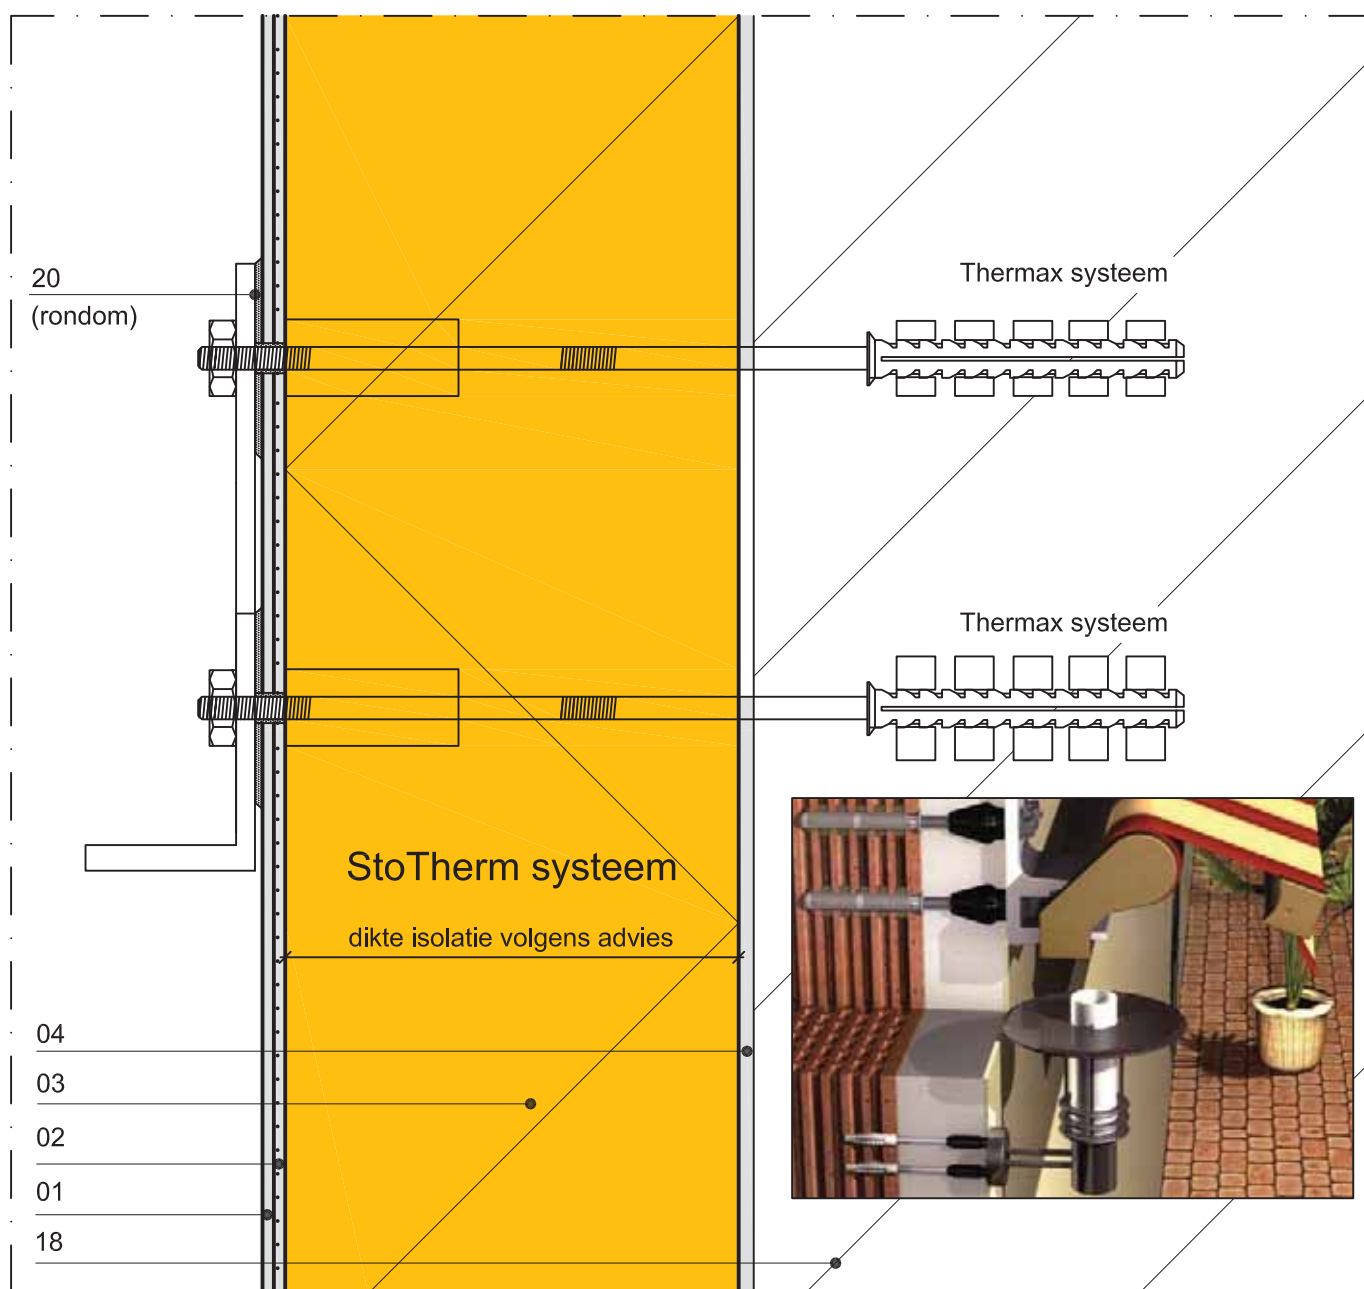


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
20 : kit (derden)

	StoTherm systeem	Detail : 6.09
	Bevestiging (Thermax systeem)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

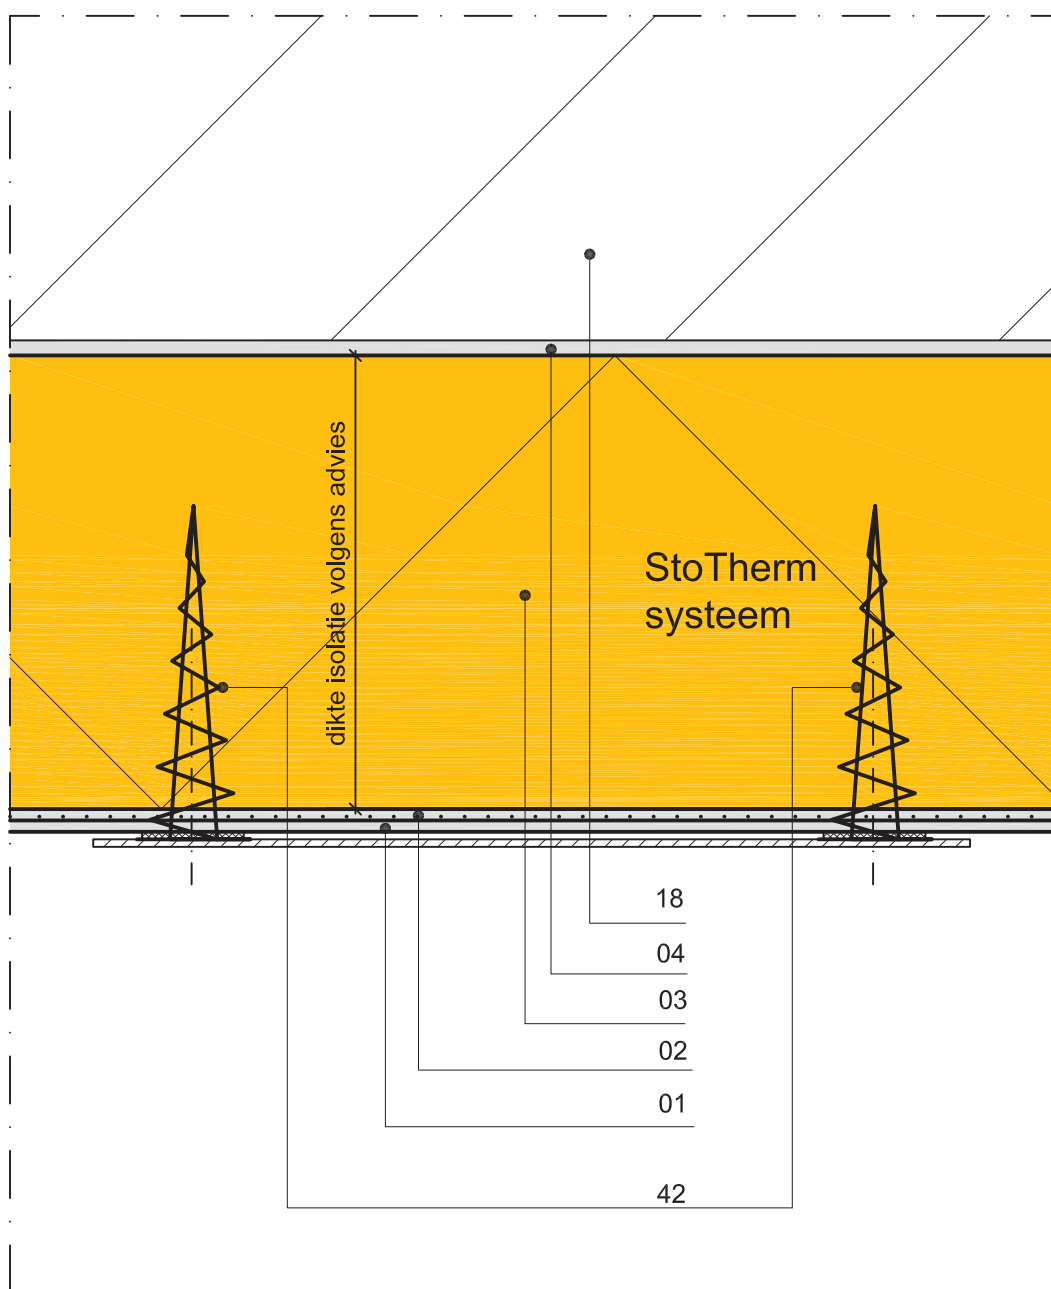


Renvooi StoTherm systeem


01 : Sto-Sierpleister
02 : Sto-Mortel weefsellaag
03 : Sto-Isolatieplaat
04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
42 : Sto-Fix Spirale


	StoTherm systeem	Detail : 6.10
	Bevestiging (Sto-Fix Spirale)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

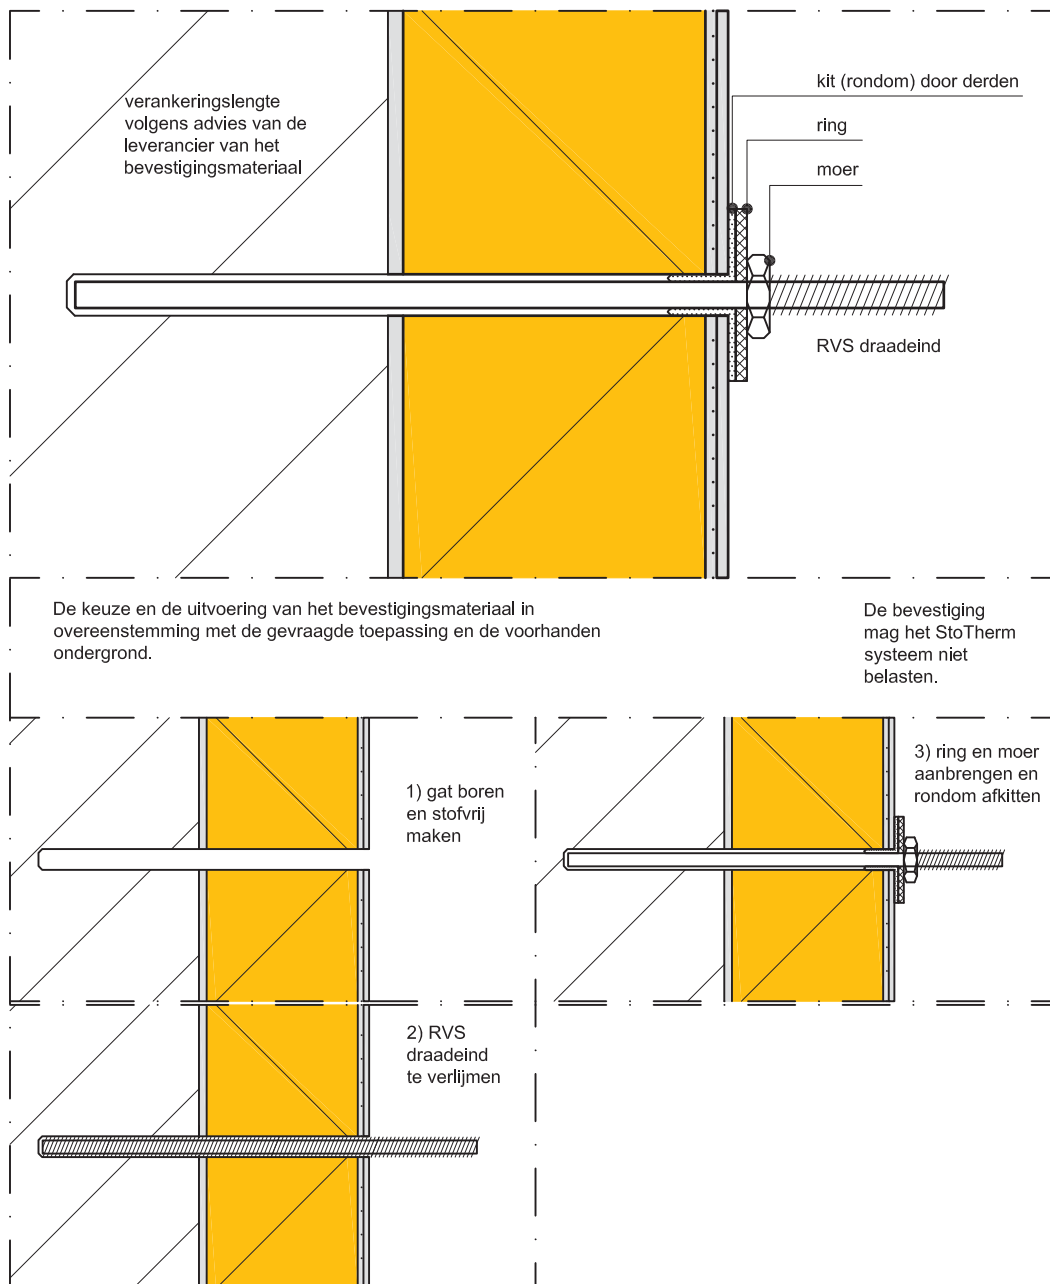

	StoTherm systeem	Detail : 6.11
	Bevestiging achteraf (chemische ankers)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2


NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.

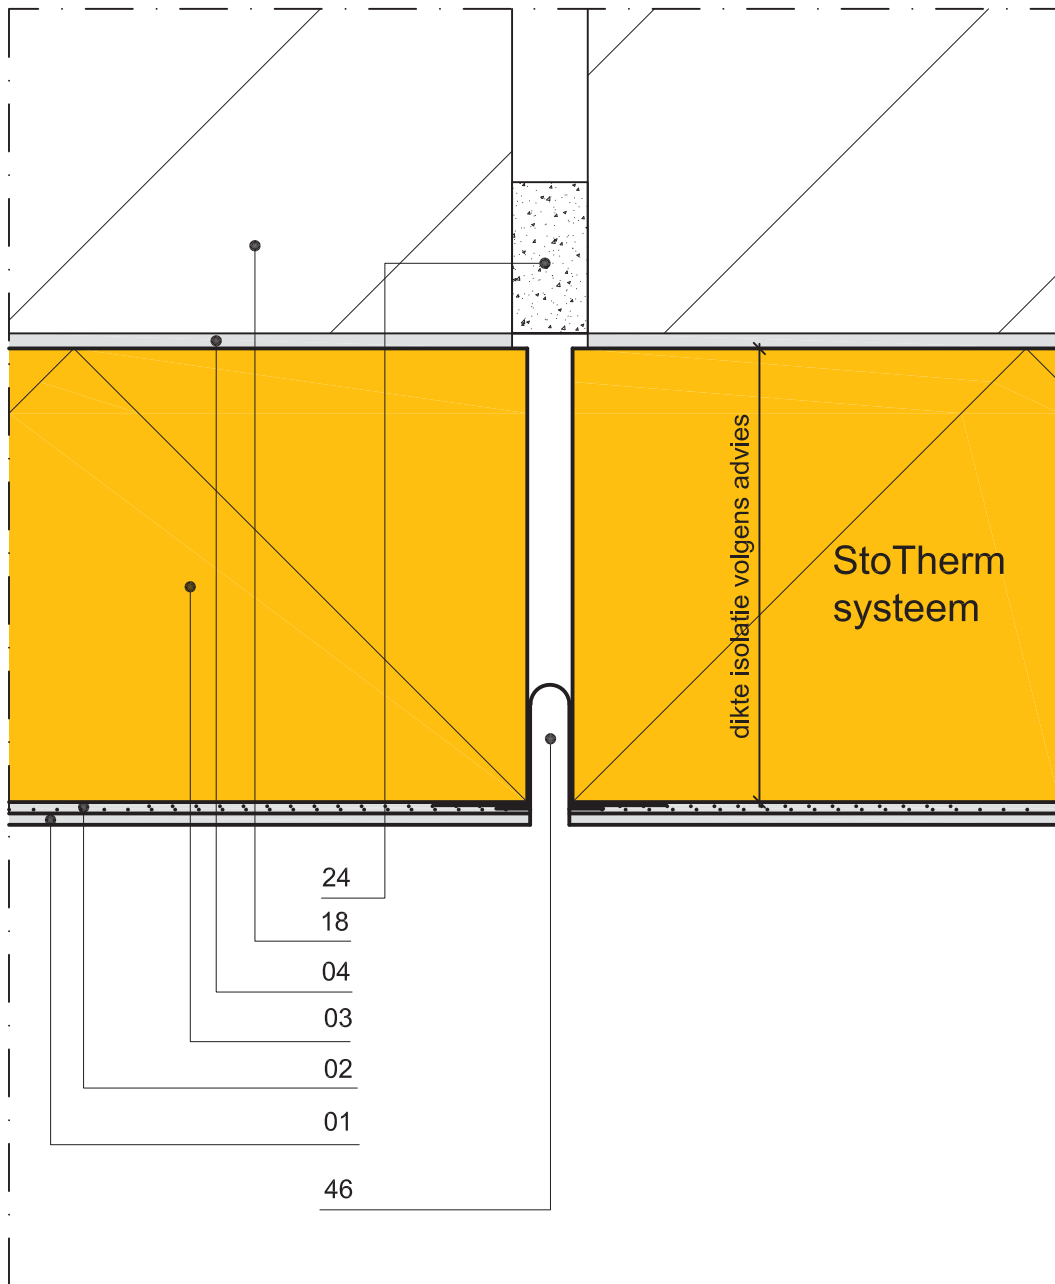


Renvooi StoTherm systeem

01 : Sto-Sierpleister
 02 : Sto-Mortel weefsellaag
 03 : Sto-Isolatieplaat
 04 : Sto-Verlijming

18 : Steenachtige ondergrond
 24 : Dichtzetten (derden)
 46 : Sto-Dilatatieprofiel type E

	StoTherm systeem	Detail : 6.12
	Dilatatie (verticaal)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2
NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.		

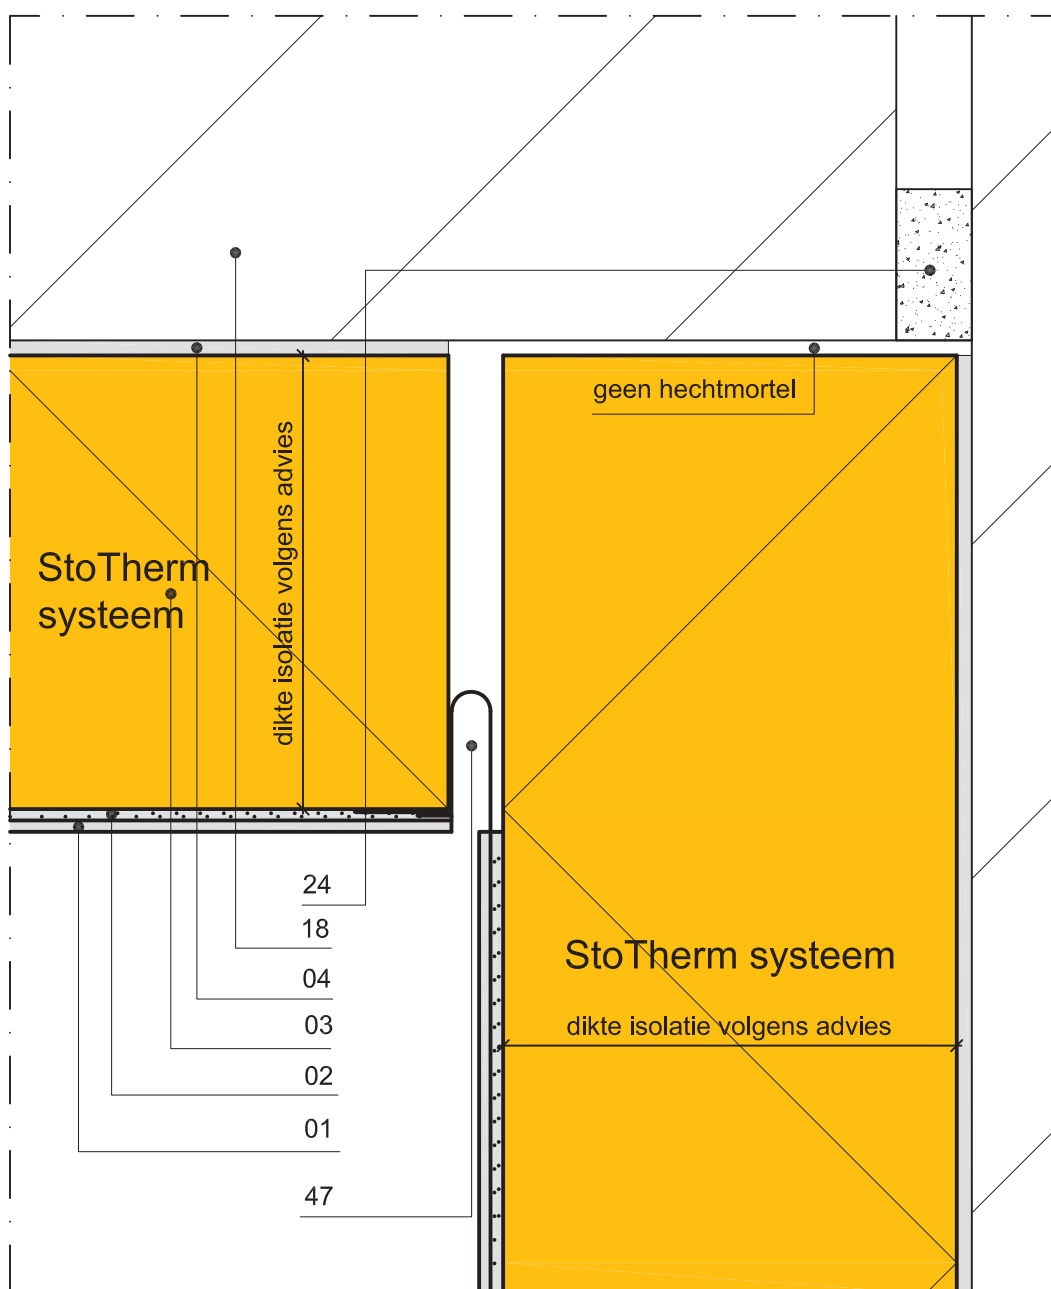

Renvooi StoTherm systeem

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 01 : Sto-Sierpleister | 18 : Steenachtige ondergrond |
| 02 : Sto-Mortel weefsellaag | 24 : Dichtzetten (derden) |
| 03 : Sto-Isolatieplaat | 47 : Sto-Dilatatieprofiel type V |
| 04 : Sto-Verlijming | |

	StoTherm systeem	Detail : 6.13
	Dilatatie (verticaal, inwendige hoek)	Datum : 30-07-2012
		Schaal : 1 : 2

NB. Aangrenzende werken zijn slechts schematisch weergegeven. Dit detail is een voorstel welke een basisfunctie van een gevelsysteem beschrijft. De verwerker / klant is bij uitstek verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en compleetheid van het betreffende product. Dit detail fungeert niet ter vervanging van benodigd werk, detail en montageplanning. De verwerker/klant is uitsluitend verantwoordelijk voor het vaststellen van het PVE van de eigenaar en de eisen van B&W met inachtneming van de vormgeving van de gevel. Alle dimensies moeten onderzocht en bevestigd worden op de bouwplaats.